




Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique

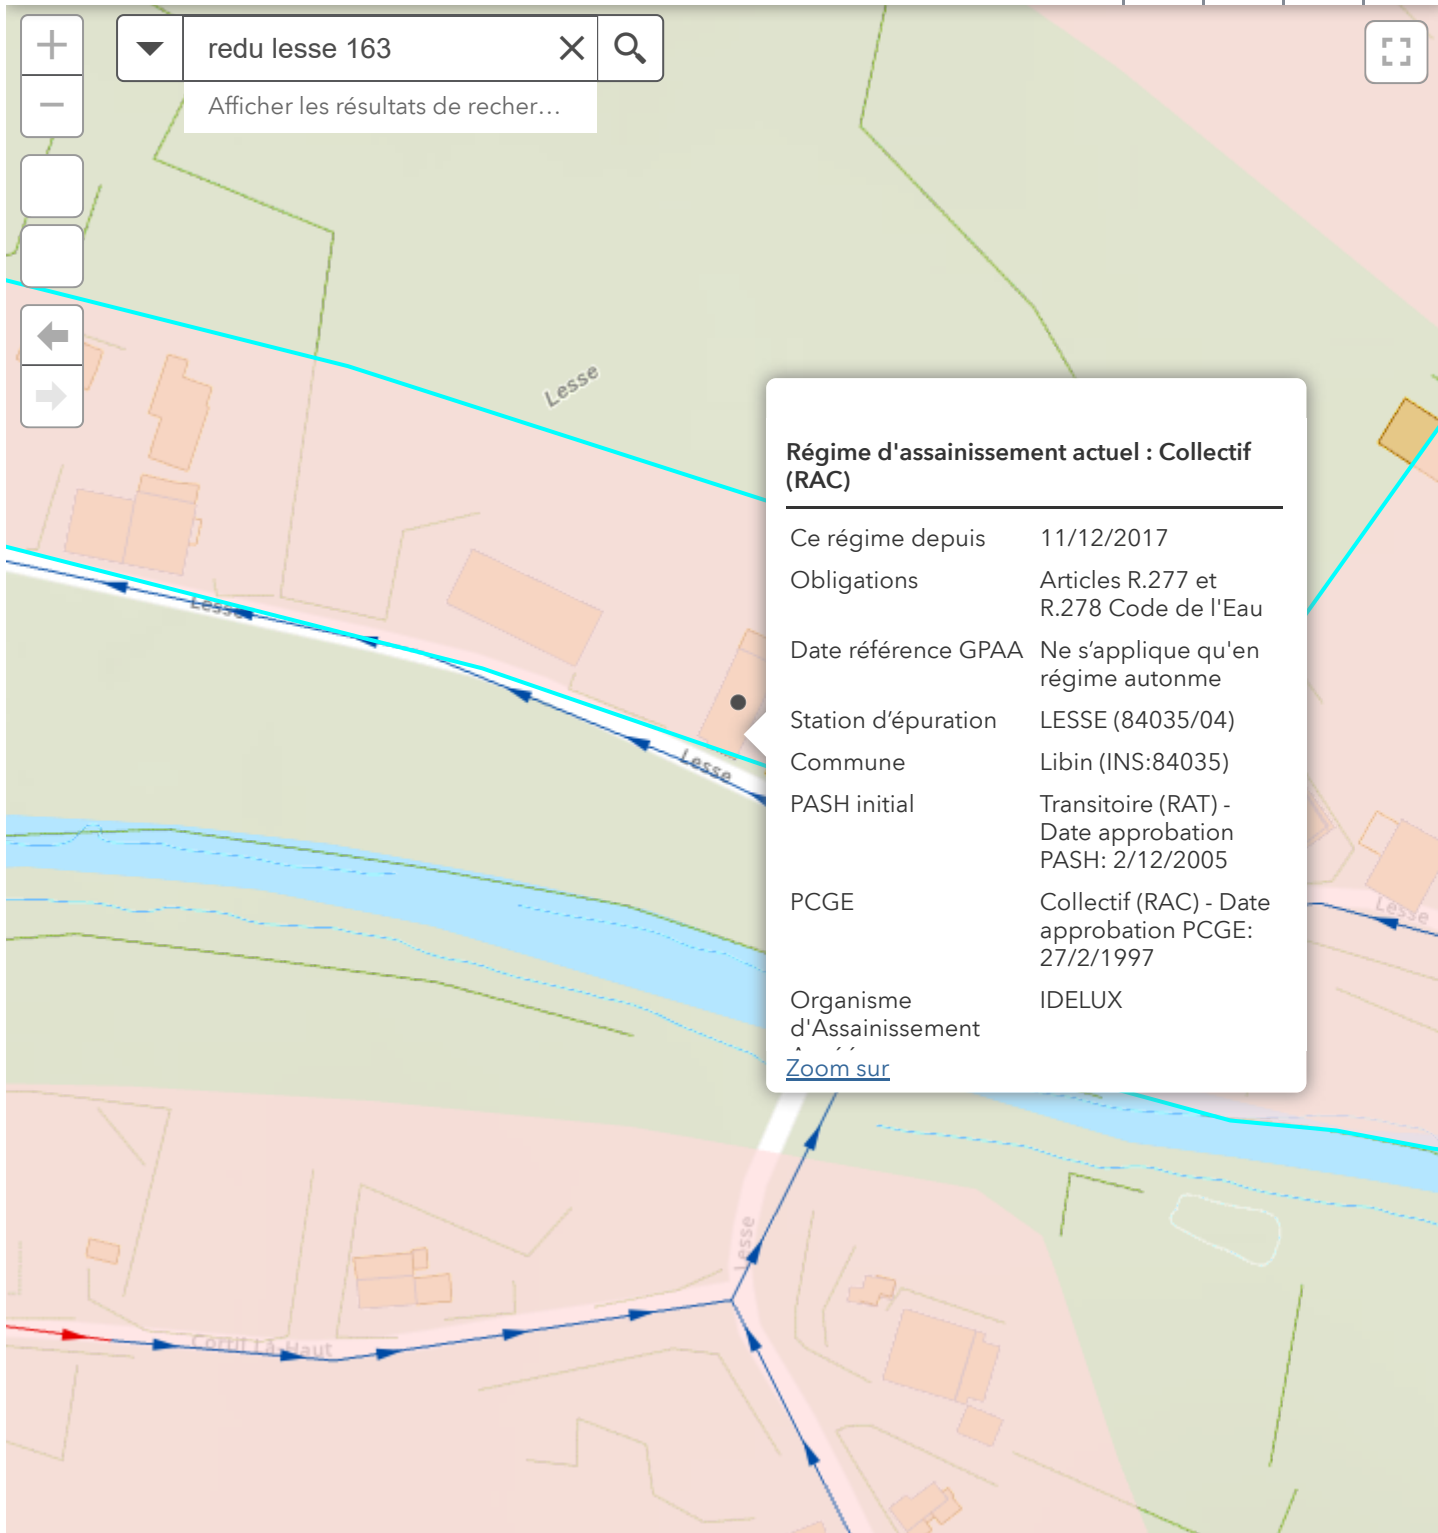

Régime d'assainissement actuel : Collectif (RAC)

Ce régime depuis	11/12/2017
Obligations	Articles R.277 et R.278 Code de l'Eau
Date référence GPAA	Ne s'applique qu'en régime autonome
Station d'épuration	LESSE (84035/04)
Commune	Libin (INS:84035)
PASH initial	Transitoire (RAT) - Date approbation PASH: 2/12/2005
PCGE	Collectif (RAC) - Date approbation PCGE: 27/2/1997
Organisme d'Assainissement	IDELUX

[Zoom sur](#)

