



Normec
BTV

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)
Direction générale de l'Energie

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 06/01/2026 15:00 15:30 Date d'émission du rapport: 06/01/2026
Rapport N°: 0703-260106-06

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 04 253 19 72 E: liege-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0703

Identification des tiers:

Client:

Adresse: RUE DE THÉBAIS 50, 1495 VILLERS-LA-VILLE

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire:

Adresse: RUE DE DREUMONT, MARBAIS 90, 1495 VILLERS-LA-VILLE

Responsable des travaux: ETS AQUA SERVICE - DEDAIN - O

Adresse: RUE DE THÉBAIS 50, 1495 VILLERS-LA-VILLE

Numéro de TVA: 0426291838

Identification de l'installation électrique:

Nom:

Adresse:

Code EAN: 541449400000709577

Numéro compteur: 1SAG310069801

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/06/2020

Informations contenu contrôle:

1 Le fonctionnement du dispositif de protection à courant différentiel résiduel n'a pas été contrôlé car il n'y avait pas de tension.

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

N° Rapport: 0703-260106-06

VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Direction générale de l'Energie

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XGB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 25A


Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 1 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

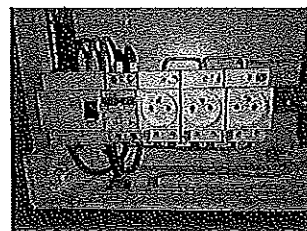

Voir schémas unifilaires et plans de position

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 14 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 10 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 06/01/2051
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.

N° Rapport: 0703-260106-06


VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

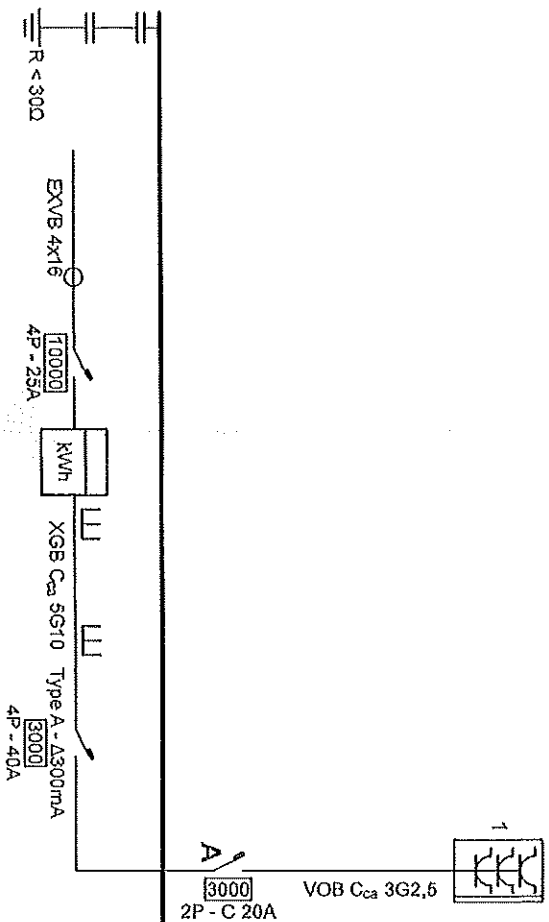


Organisme agréé
 Normec BTV asbl - Brabant-Wallon
 Avenue Wilmart 129 boîte 1
 1360 Perwez
 Tél: 081 65 84 59
 e-mail: brabantwallon-btv@normecbtv.com
 BE 0406.486.616



Adresse de l'installation électrique
 Maquet Julien
 rue de dreumont 90
 1495 Villers la ville
 GSM: 0476 06 30 31
 e-mail: julien.maquet1@hotmail.com

Installateur
 Els. Aqua Service - Dedain srl
 Rue de Thebais 50
 1495 Melley
 GSM: 0491 39 13 32
 e-mail: info@asdedain.be
 BE 0426.291.838

p. 1/4
 Schéma unifilaire
 3 x 400V + N ~ 50Hz

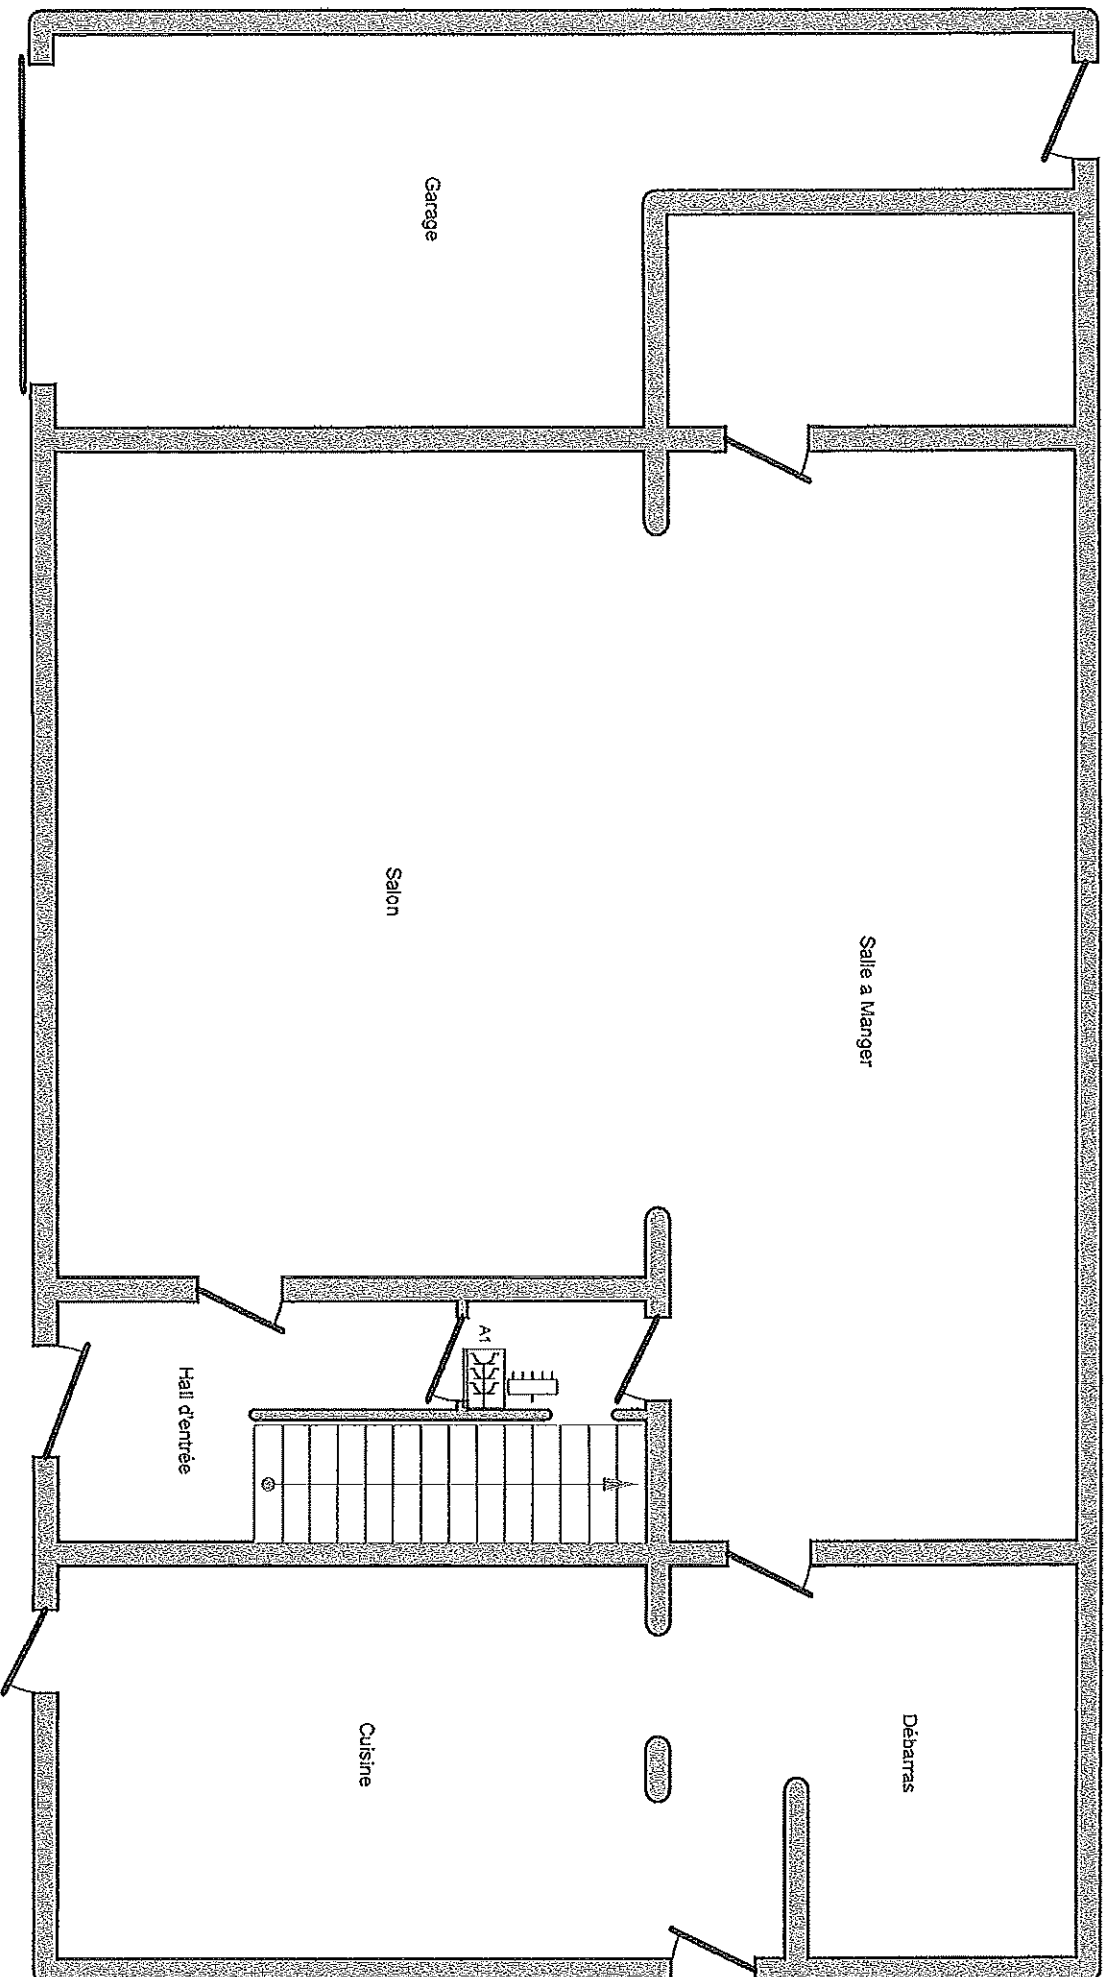

Organisme agréé

Normec BTV asbl - Brabant-Wallon
Avenue Wilmet 129 boîte 1
1360 Perwez
Tél.: 081 65 84 59
e-mail: brabantwallon-btv@normecgrop.be
BE 0406.486.616

NORMEC
BTW
1992

06-01-2026

FATH ONERBAY
7/7

Adresse de l'installation électrique


Maquet Julien
rue de dreumont 90
1495 Villers la ville
GSM: 0476 06 30 31
e-mail: julien.maquet.1@hotmail.com

Installateur

Ets. Aqua Service - Dedain srl
Rue de Thébaix 50
1495 Mellevy
GSM: 0491 39 13 32
e-mail: info@asdedain.be
BE 0426.291.838

P. 2/4 Plan de position

3 x 400V + N - 50Hz

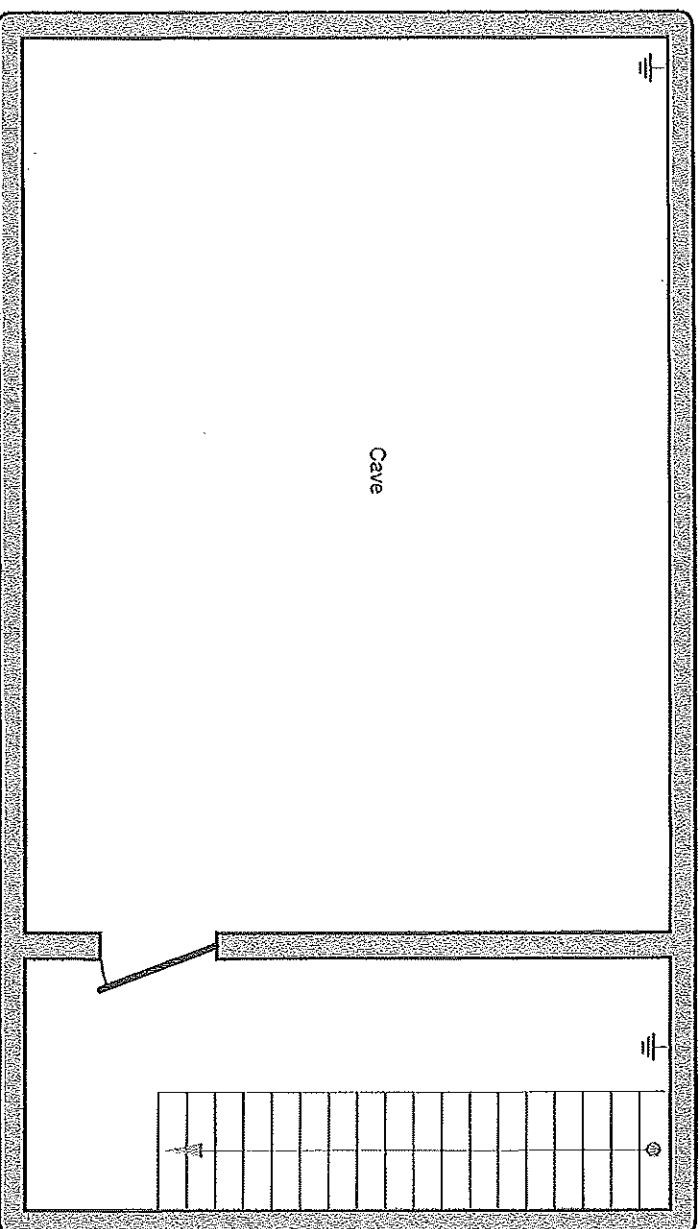

Organisme agréé

Normec BTV asbl - Brabant-Vallon

Avenue Wilmar 129 boîte 1

1360 Perwez

Tél: 081 65 84 59

e-mail: brabantvallon-bv@normecgroup.be

BE 0406.486.616



01-2026

FATHONERBAY

Adresse de l'installation électrique

Maquet Julien

rue de dreumont 80

1495 Villers la ville

GSM: 0476 06 30 31

e-mail: julien.maquet.1@hotmail.com

Installateur

Els. Aqua Service - Dedain srl

Rue de Thébaïs 50

1495 Mellevy

GSM: 0491 39 13 32

e-mail: info@asdedain.be

BE 0426.291.838

p. 3/4

Plan de position

3 x 400V + N - 50Hz

A

<p>Organisme agréé Normec BTV asbl - Brabant-Wallon Avenue Wilmart 129 boîte 1 1360 Perwez Tél.: 081 66 84 59 e-mail: brabantwallon-btv@normecgroup.com BE 0406.486.616</p>	<p>Adresse de l'installation électrique Maquet Julien rue de dreumont 90 1495 Villers la ville GSM: 0476 06 30 31 e-mail: julien.maquet.1@hotmail.com</p>	<p>Installateur Ets. Aqua Service - Dedain srl Rue de Thébais 50 1495 Welley GSM: 0491 39 13 32 e-mail: info@asdedain.be BE 0426.291.838</p>	<p>p. 4/4 Liste des circuits 3 x 400V + N ~ 50Hz</p>
---	---	--	--