

WWW.E-CTRL.BE

Verslagnummer: ECTRL2026-01919



Huishoudelijke installatie



Agent-bezoeker



Adres Keuring

WAALSESTRAAT 3
8000 Brugge



Datum

07/05/2026



Opdrachtgever

Van Loocke, Wim
Rijvers 36
9930 Zomergem



Eigenaar

WAALSESTRAAT 3
8000 Brugge



Verantwoordelijke werken

Van Loocke, Wim
Rijvers 36
9930 Zomergem

Conform

Volgens de voorschriften van het AREI Boek 1 (KB van 08/09/2019) inzake de elektrische installaties op laagspanning en op zeer laagspanning.

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Type installatie:	Huishoudelijke installatie
Onderzoek/controle:	- Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding 6.4 - Controlebezoek 6.5 - Vrij controlebezoek oude huishoudelijke installatie 8.4.4
Eventuele afwijkingen:	Afwijkingen toegepast 8.2.1
	Afwijkingen toegepast 8.2.2
Type controle:	Woning
De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.	

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN VAN BOEK 1

1.	Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2.	De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3.	De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4.	Het dossier van de elektrische aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5.	Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
6.	De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7.	Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld, van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.	

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code:	541448820041572229
Naam netbeheerder:	Fluvius
Tellernummer:	—
Spanning (V)	3X230V
Voedingsleiding – doorsnede (mm ²)	10
Type van aardelektrode	Aardingspen(nen)
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	ZIE SCHEMA
Type van het aardverbindingssysteem	TT-NET
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	40A/300mA

GEGEVENS VAN DE DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN

Bordnr.	Code	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type	Aantal eind-stroom-banen	TestΔ In	ΔIn
E-BORD KWH-TELLER.	DIFF:M	40A	300mA	A	ALLES (KRINGEN A-N).	OK	OK
E-BORD KWH-TELLER.	DIFF:E	40A	30mA	A	KRINGEN J-L.	OK	OK

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Situatieplan	Zie bijlag(en)	Aanwezig

UITGEVOERDE CONTROLES

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	OK
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.	

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	3,7
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	0,77
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK

VASTGESTELDE INBREUKEN


GEEN

OPMERKINGEN/NOTA'S

GEEN

BESLUIT VAN DE CONTROLE

R	De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 08/09/2019) inzake de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 07/05/2051
R	De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
R	De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.
 i.o. Ing. Tom Carlier Technical manager E-CTRL vzw	

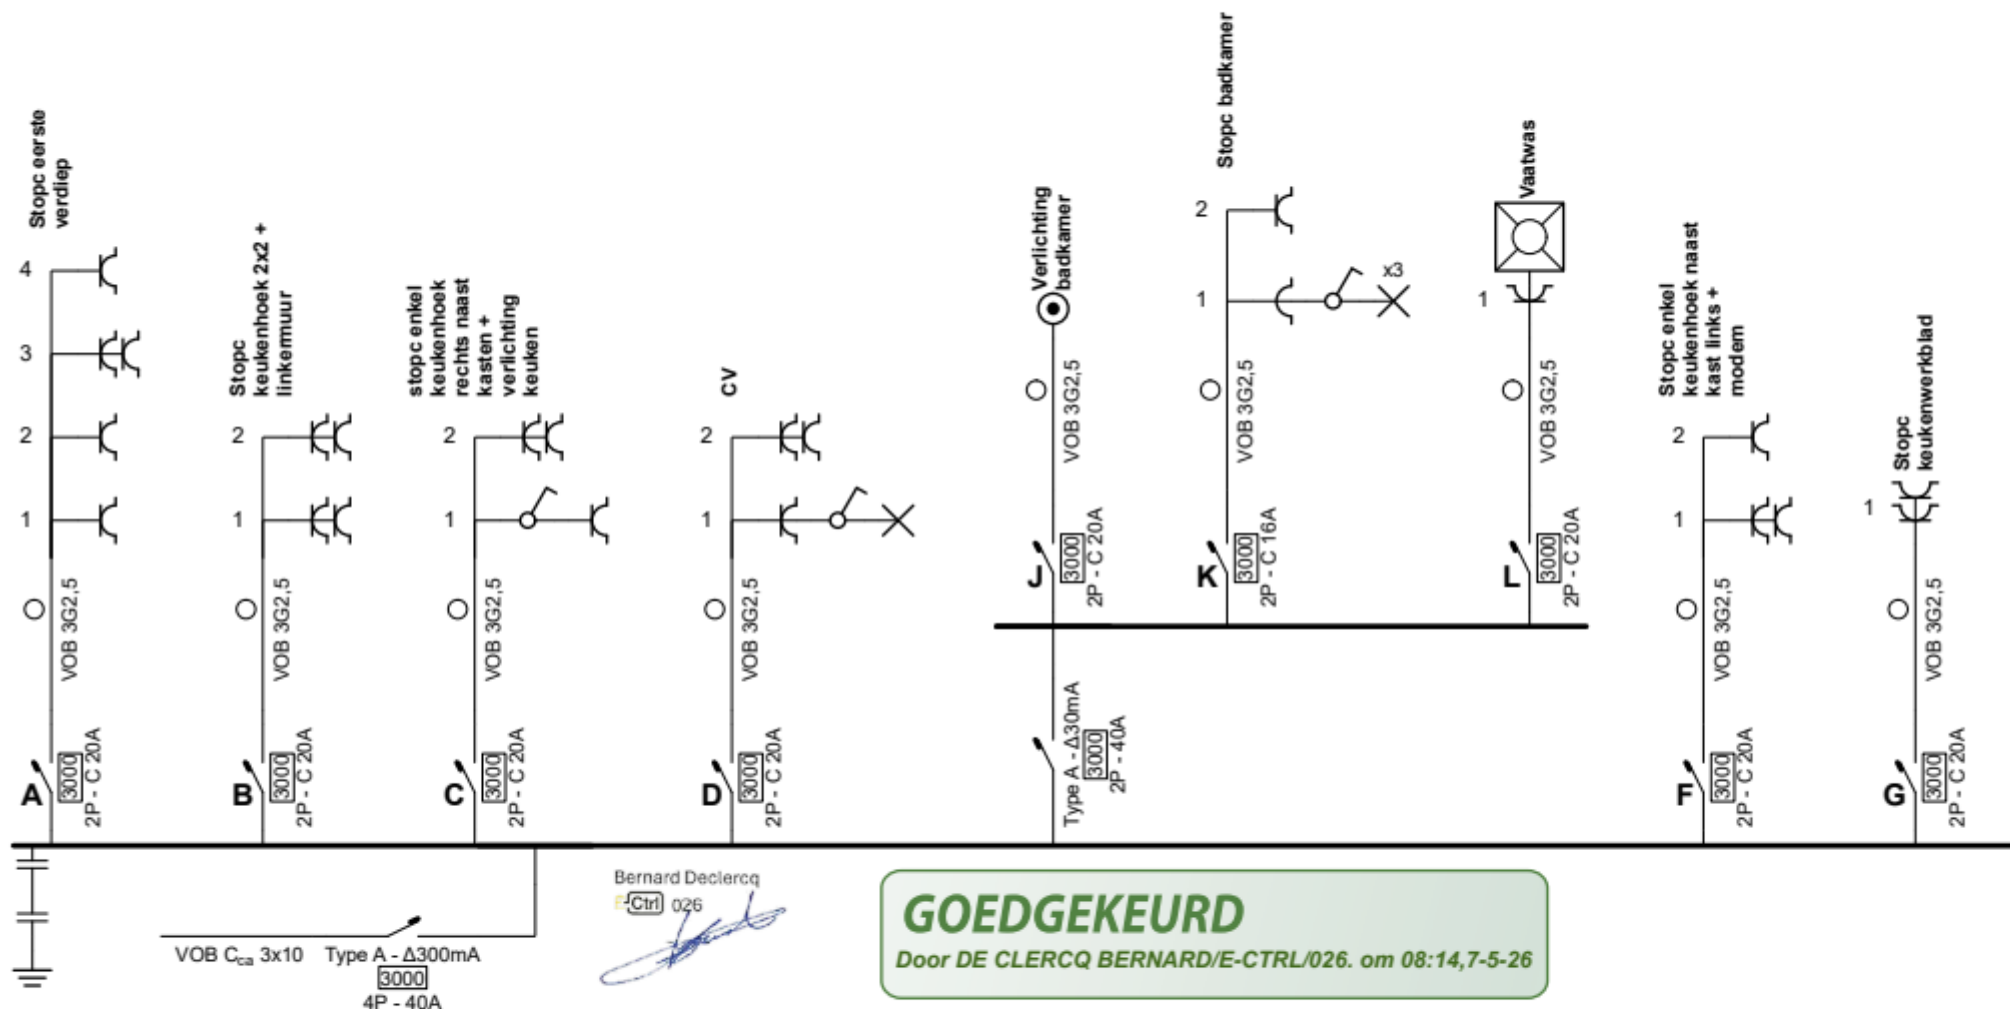

Erkend Organisme

E-CTRL
Vredestraat 29B
8790 Waregem
Tel.: 056 94 01 20
e-mail: admin@e-ctrl.be
BE 1008.517.611

Plaats van de elektrische installatie

Victor Surmont
Waalstraat 3
8000 Brugge

EAN 541 448 820 041 572 229

Installateur


Van Loocke Wim Elektriciteitswerken
Rijvers 36
9930 Zomergem
GSM: 0496 50 21 17
e-mail: wim.van.loocke@telenet.be
BTW BE 0711.644.458

p. 1/5

Eendraadschema

3 x 230V ~ 50Hz

bestaande installatie

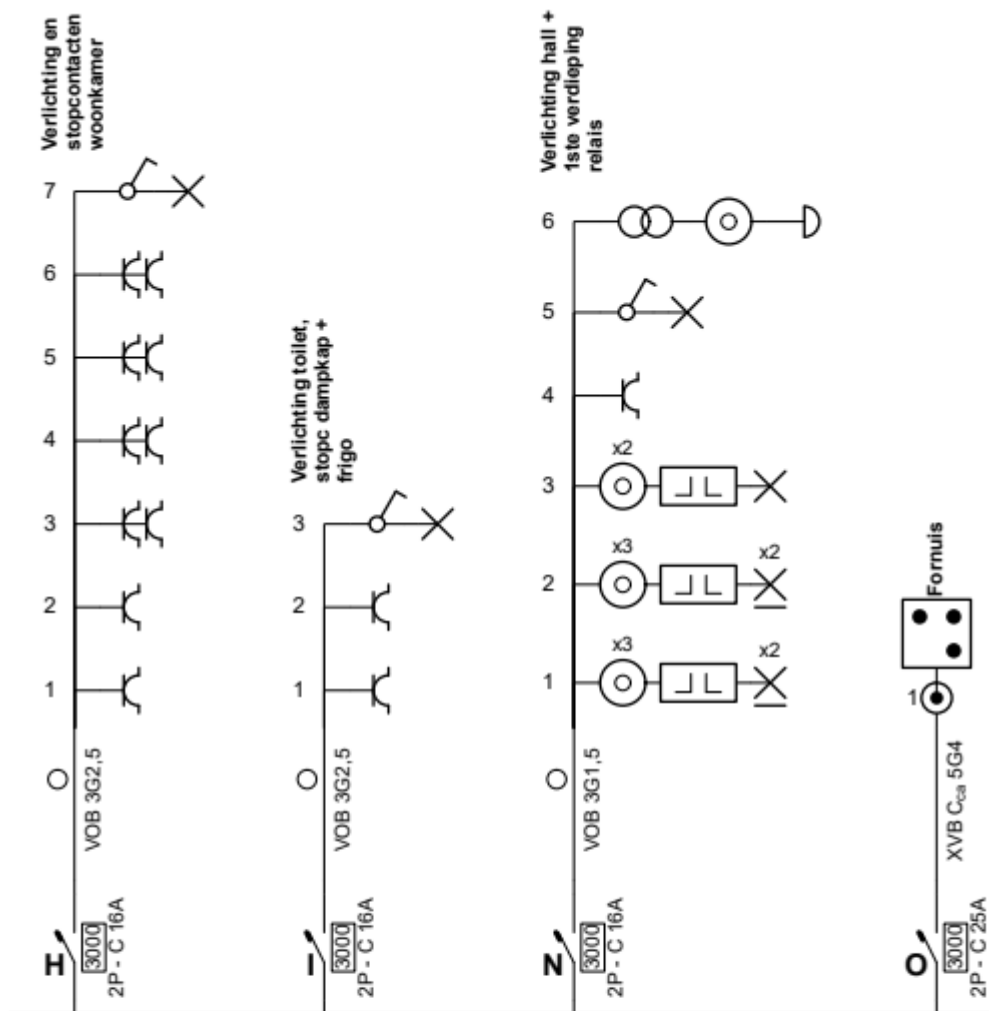

GOEDGEKEURD

Door DE CLERCQ BERNARD/E-CTRL/026. om 08:14,7-5-26

Erkend Organisme

E-CTRL
Vredestraat 29B
8790 Waregem
Tel.: 056 94 01 20
e-mail: admin@e-ctrl.be
BE 1008.517.611

Plaats van de elektrische installatie

Victor Surmont
Waalstraat 3
8000 Brugge

EAN 541 448 820 041 572 229

Installateur


Van Loocke Wim Elektriciteitswerken
Rijvers 36
9930 Zomergem
GSM: 0496 50 21 17
e-mail: wim.van.loocke@telenet.be
BTW BE 0711.644.458

p. 2/5

Eendraadschema

3 x 230V ~ 50Hz

bestaande installatie

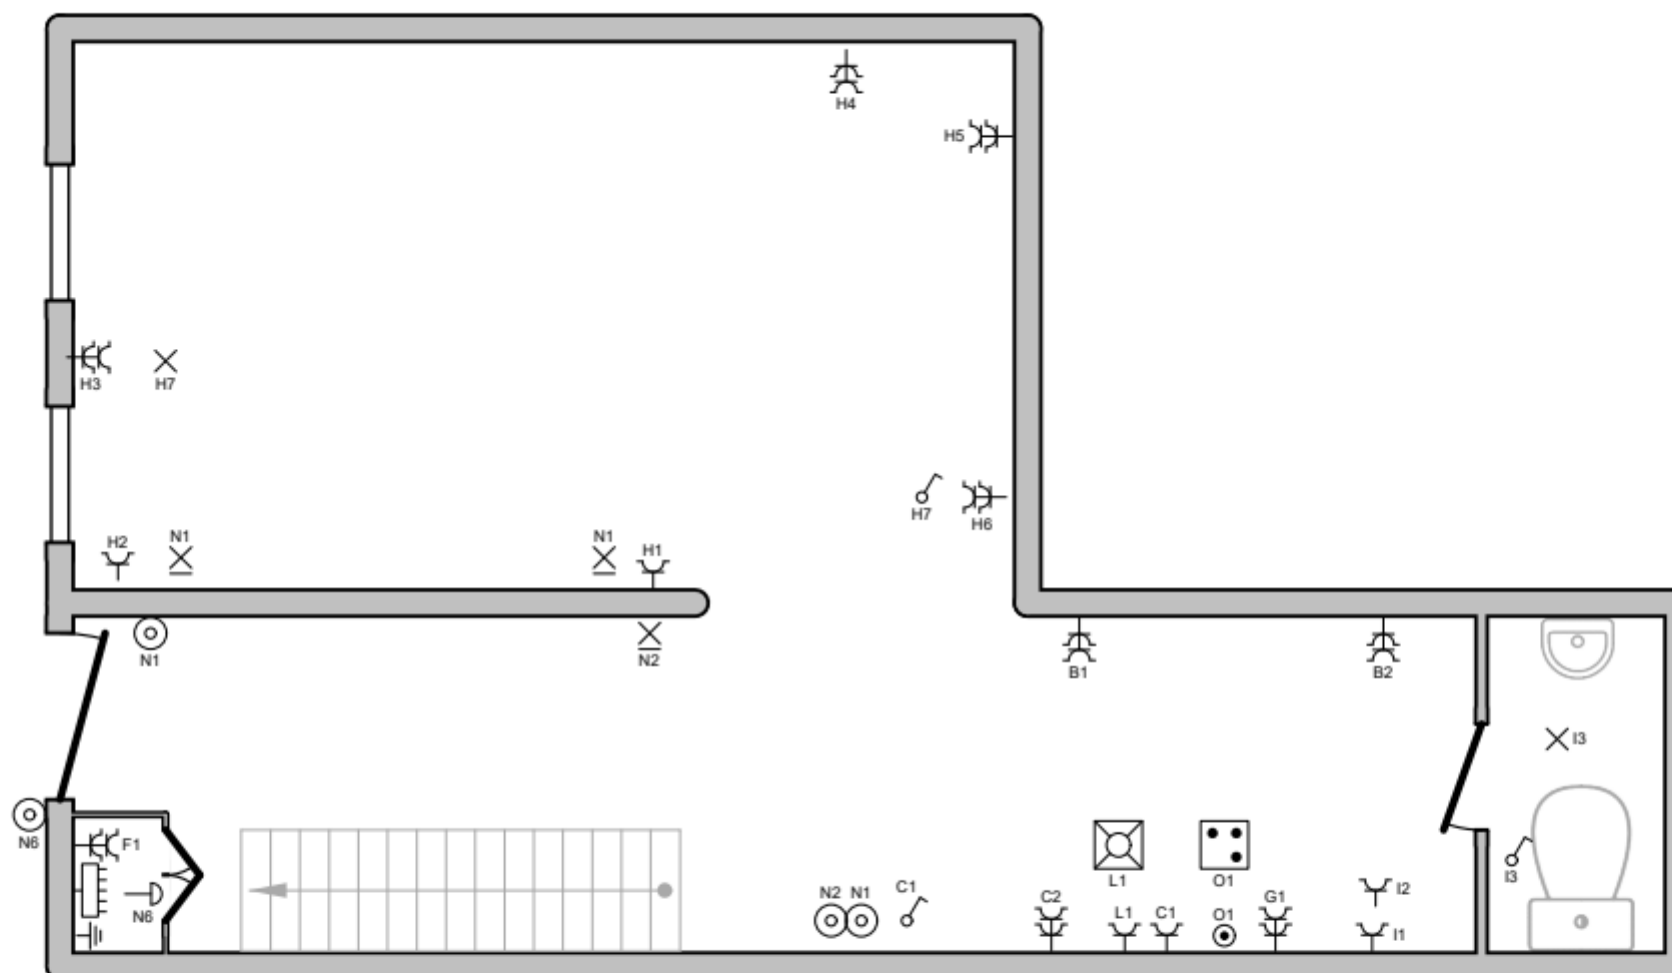

Gelijkvloers

GOEDGEKEURD

Door DE CLERCQ BERNARD/E-CTRL/026. om 08:14,7-5-26

Erkend Organisme

E-CTRL
Vredestraat 29B
8790 Waregem
Tel.: 056 94 01 20
e-mail: admin@e-ctrl.be
BE 1008.517.611

Plaats van de elektrische installatie

Victor Surmont
Waalstraat 3
8000 Brugge

EAN 541 448 820 041 572 229

Installateur


Van Loocke Wim Elektriciteitswerken
Rijvers 36
9930 Zomergem
GSM: 0496 50 21 17
e-mail: wim.van.loocke@telenet.be
BTW BE 0711.644.458

p. 3/5

Situatieplan

3 x 230V ~ 50Hz


bestaande installatie

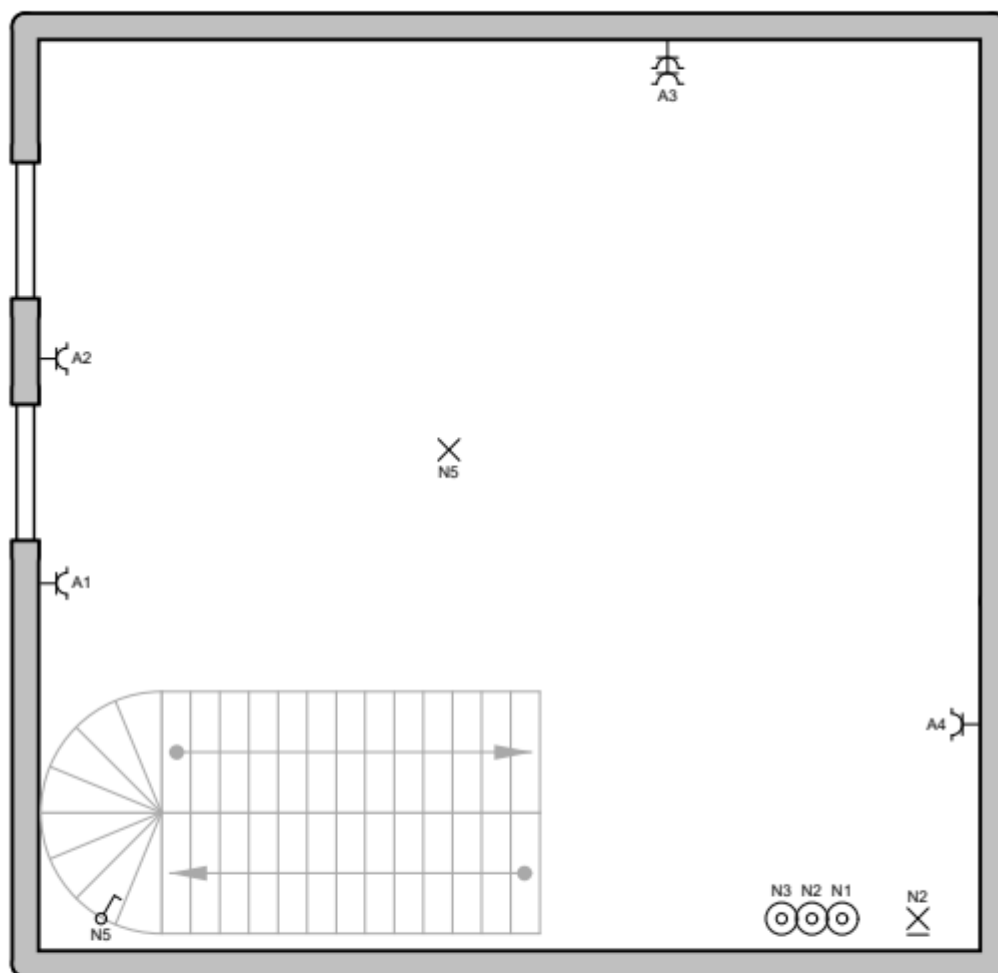

1ste verdieping

GOEDGEKEURD

Door DE CLERCQ BERNARD/E-CTRL/026. om 08:14,7-5-26

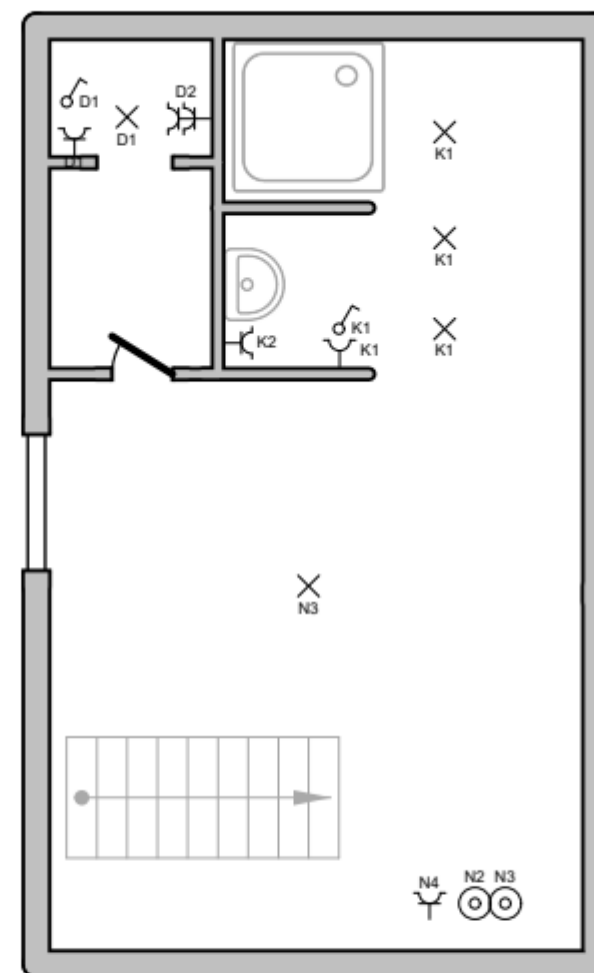

2de verdieping

Erkend Organisme
E-CTRL
Vredestraat 29B
8790 Waregem
Tel.: 056 94 01 20
e-mail: admin@e-ctrl.be
BE 1008.517.611

Plaats van de elektrische installatie
Victor Surmont
Waalstraat 3
8000 Brugge

EAN 541 448 820 041 572 229

Installateur
Van Loocke Wim Elektriciteitswerken
Rijvers 36
9930 Zomergem
GSM: 0496 50 21 17
e-mail: wim.van.loocke@telenet.be
BTW BE 0711.644.458

p. 4/5
Situatieplan
3 x 230V ~ 50Hz
bestaande installatie

- A** Stopc eerste verdiep
- B** Stopc keukenhoek 2x2 + linkermuur
- C** stopc enkel keukenhoek rechts naast kasten + verlichting keuken
- D** CV
- J** Verlichting badkamer
- K** Stopc badkamer
- L** Vaatwas
- F** Stopc enkel keukenhoek naast kast links + modem
- G** Stopc keukenwerkblad
- H** Verlichting en stopcontacten woonkamer
- I** Verlichting toilet, stopc dampkap + frigo
- N** Verlichting hall + 1ste verdieping relais
- O** Fornuis

GOEDGEKEURD

Door DE CLERCQ BERNARD/E-CTRL/026. om 08:14,7-5-26

Erkend Organisme
E-CTRL
Vredestraat 29B
8790 Waregem
Tel.: 056 94 01 20
e-mail: admin@e-ctrl.be
BE 1008.517.611

Plaats van de elektrische installatie
Victor Surmont
Walsestraat 3
8000 Brugge


EAN 541 448 820 041 572 229

Installateur
Van Loocke Wim Elektriciteitswerken
Rijvers 36
9930 Zomergem
GSM: 0496 50 21 17
e-mail: wim.van.loocke@telenet.be
BTW BE 0711.644.458

p. 5/5
Lijst Kringen
3 x 230V ~ 50Hz
bestaande installatie

“Op vraag van de uitvoerder/eigenaar werd punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1. toegepast.”

“Op vraag van de uitvoerder/eigenaar werd punt 3 van onderafdeling 6.5.8.1. toegepast.”

Bernard Declercq
Ctrl 026


GOEDGEKEURD