



ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

Maatschappelijke zetel / Siège social
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek
Tel. 02 751 98 39
Fax 02 751 52 09

Distributienetbeheerder : S.P.P.
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 888 882 08
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle: 02/04/2016

EAN code: /

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : CK de Gond P.P.E. 1820 M
Lieu du contrôle :

Eigenaar : /
Propriétaire : Adres : /
Adresse :

Installateur : /
Datum van het onderzoek : 3/24/16
Date du contrôle : Ik. / C.I. : /
Inspecteur : Van den

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 2 etage

Spanning : 3 x 230 Meter / bord verbinding : 2 x 230 Max. beveiliging : 1
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : geen Isolatie : 400 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 25 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux : <u>12</u>	Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40A</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : meant

VISUM :
Datum/date :

Resultat / Conclusion :
 De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
 De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het één draad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek: 02/04/2018


L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
 Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken. La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	/
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	/
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	/

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: [Signature]

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directeur ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPPELS - NF - 02.09.2015 Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.

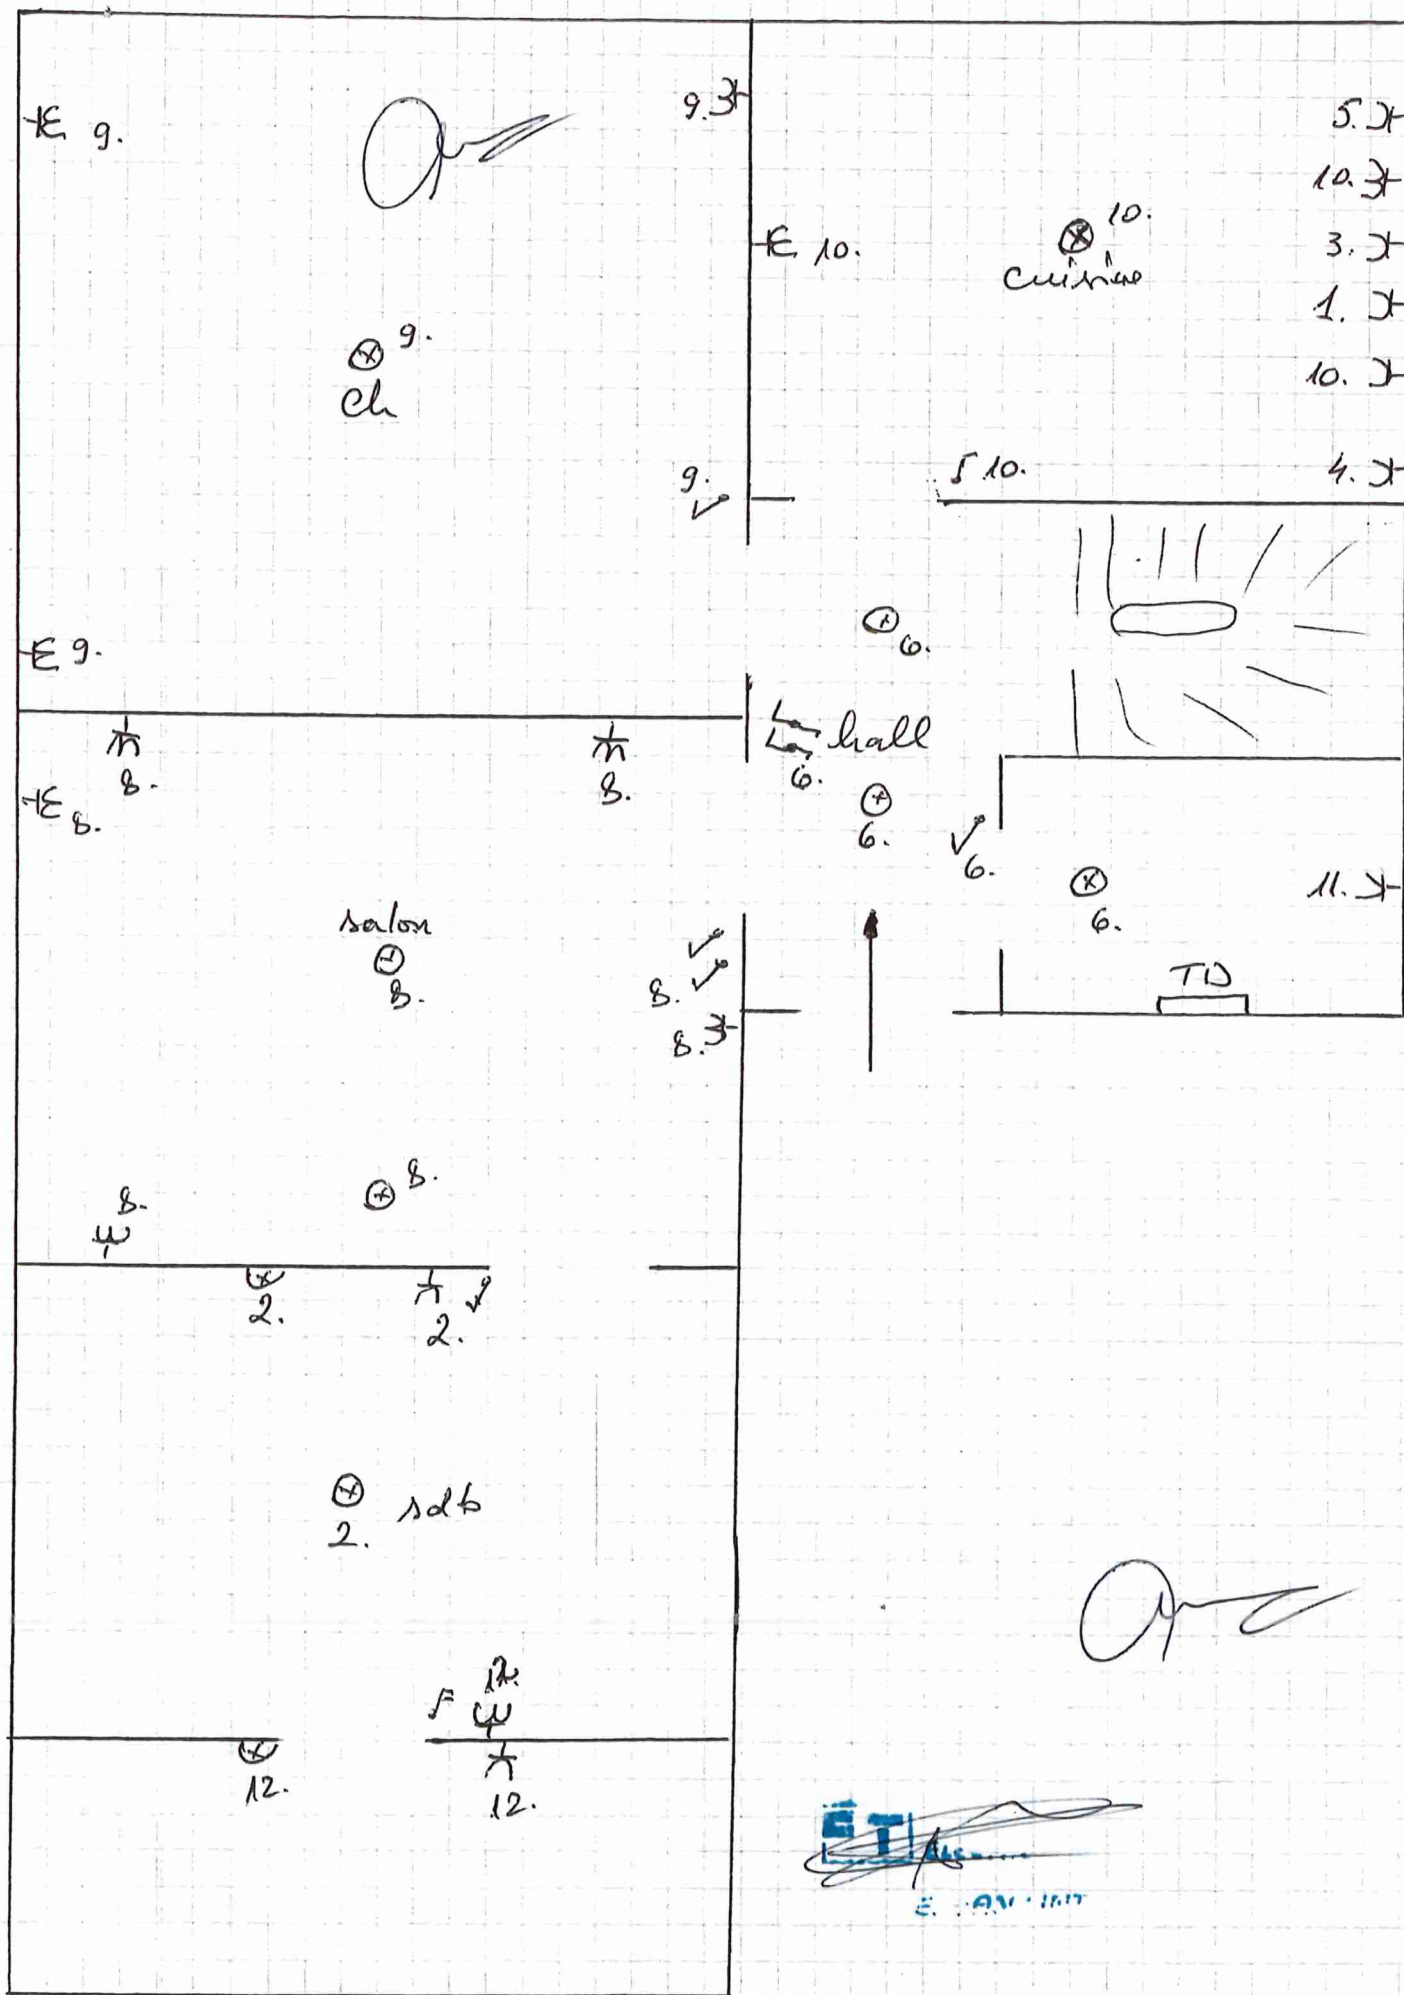

ST
 E. AN. 1917

appartement
étage 2

Descriptif de l'installation électrique 772 Chaussée de Gand à 1080 Bruxelles

Int. général: différentiel ^{40A} / 300mA		Tension 3x230V, Câble d'arrivée VOB 4x10mm ²	
Circuit	Protection	Type de câble	Destination
1.	B ⁱ 25A	VOB 3G 6mm ²	Taque
2.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Salle de bain
3.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Four
4.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Frigo
5.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Lave vaisselle
6.	B ⁱ 16A	VOB 3G 1,5mm ²	Eclairage hall et ed. escalier.
7.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Greuzier
8.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Salon
9.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Chambre
10.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Plan travail, hotte, ed. cuisine et prises cuisine
11.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Lave linge et. extérieurs.
12.	B ⁱ 20A	VOB 3G 2,5mm ²	Chaudière