



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 3503 3328



N 100456

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11
Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:
Installatie:
Eigenaar of beheerder:
Naam, voornaam:
Adres:
Post nr. + Stad:
Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270, 271, 276
Art 86, 87, 88
Art 271 bis, 278
Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheid, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr., meterstand dag, nacht
Bescherming aansluiting (A): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN, Maximale nominale stroom (A), Voedingsleiding hoofdbord
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting, Aantal borden, Aantal eindstroombanen


Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, I/>doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand, Algemeen isolatieniveau, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: geen inbreuken vastgesteld
Opmerkingen: Nihil
Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet/voldoet niet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet/voldoet niet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 4/11/2015 door hetzelfde erkend organisme.


Agent bezoeker:
Naam: BEW
Agent nr.: 3303
Datum: 4/11/2015
Bijlage(n): Situatieschema(s) 1, Eëndraadsschema(s) 2

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

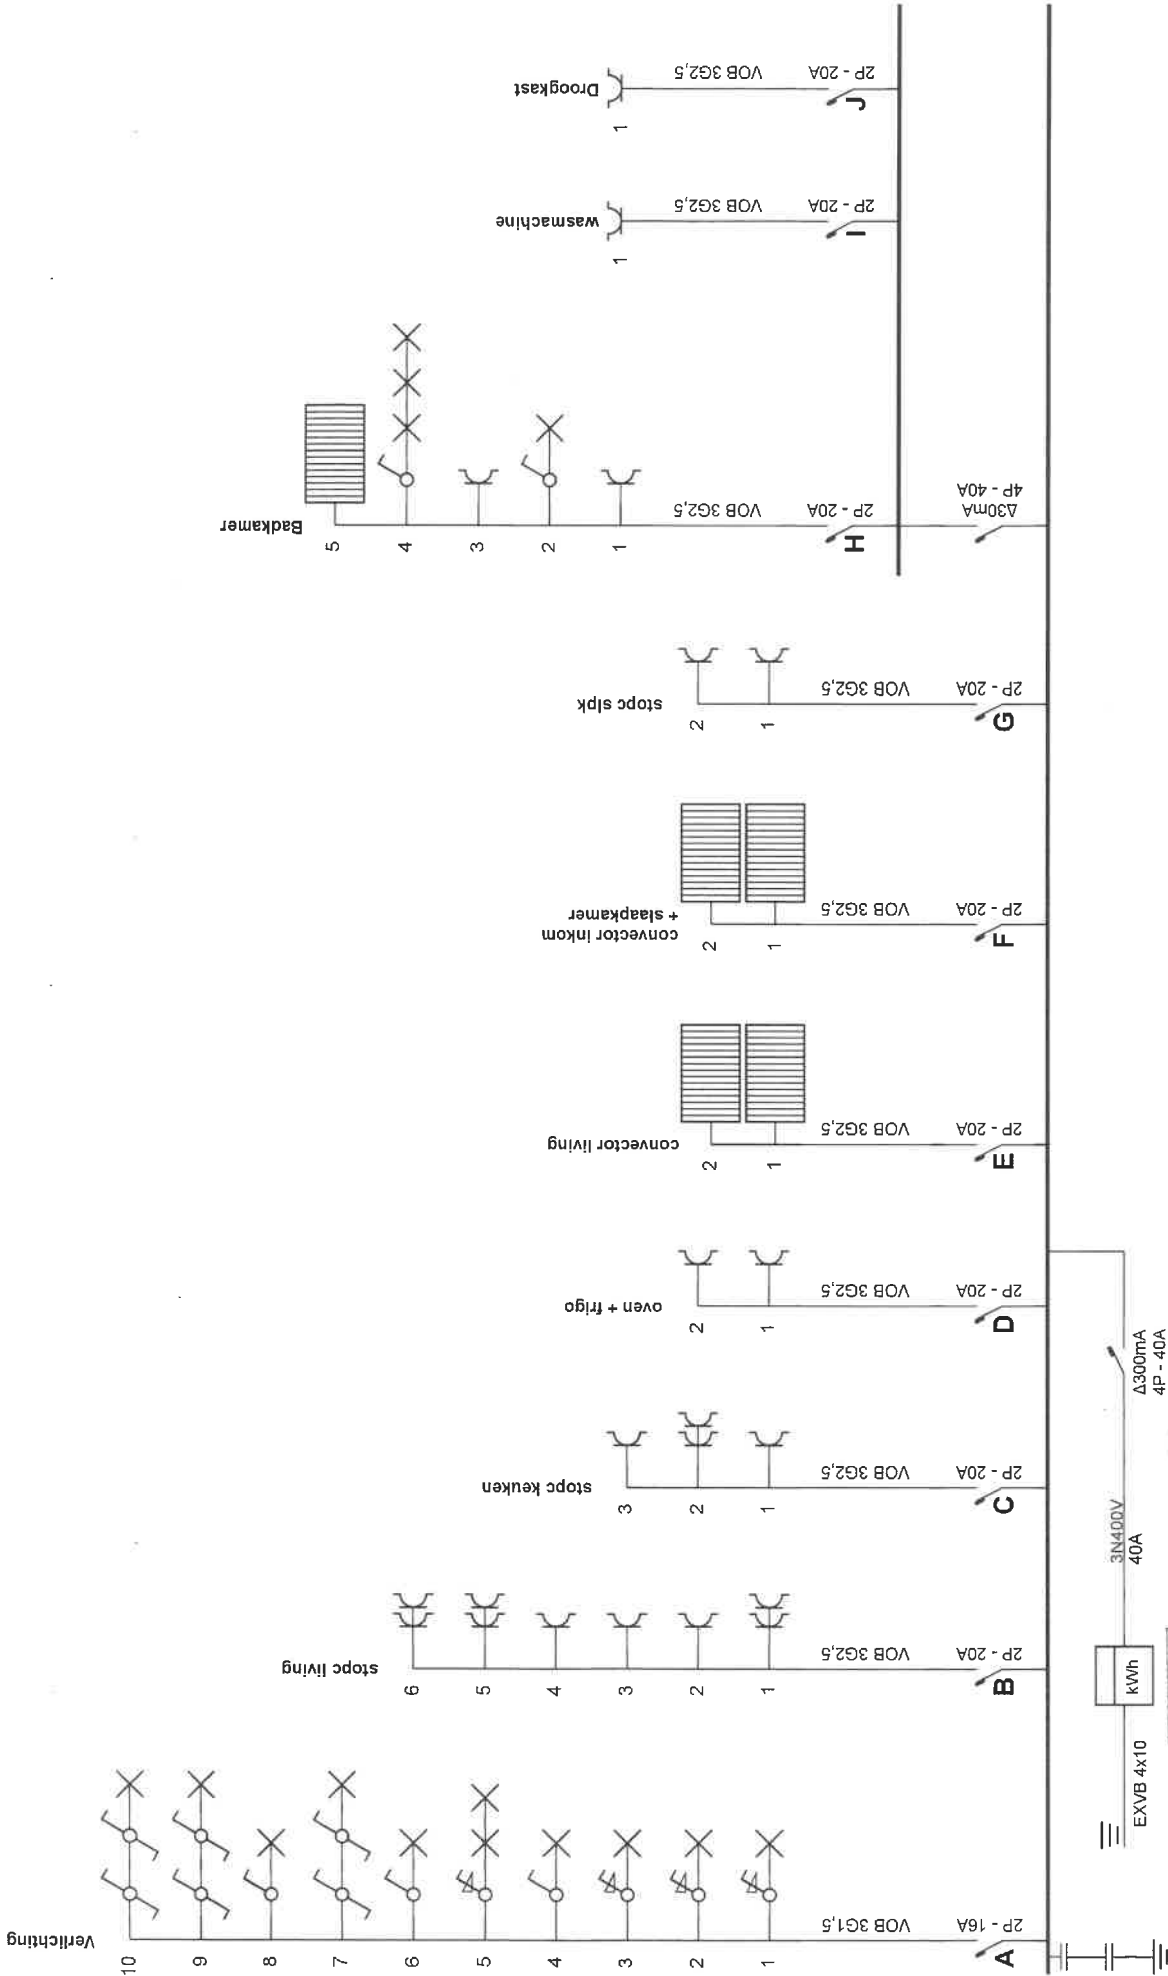

<p><b>Erkend Organisme</b>          AIB-Vincotte          Bollebergen 2a Bus 12          9052 Gent (Zwinaarde)          Tel.: 09 244 7748 GSM: -          Fax: 09 244 7715          e-mail: gvt@vincotte.be</p>	<p><b>Plaats van de elektrische installatie</b>          Koninginnelaan 1 Bus App 408          8430 Middelkerke          Tel.: - GSM: -          Fax: - e-mail: -</p>	<p><b>Installateur</b>          Thelinge Danny          Kapelstraat 113 Bus 3.2          8450 Bredene          Tel.: - GSM: 0474/48.20.62          Fax: - e-mail: -          BE 0811.381.244</p>	<p><b>p. 114</b>  <b>Eendraadschema</b>          3 x 400V + N ~ 50Hz</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Schema's getekend door: Danny

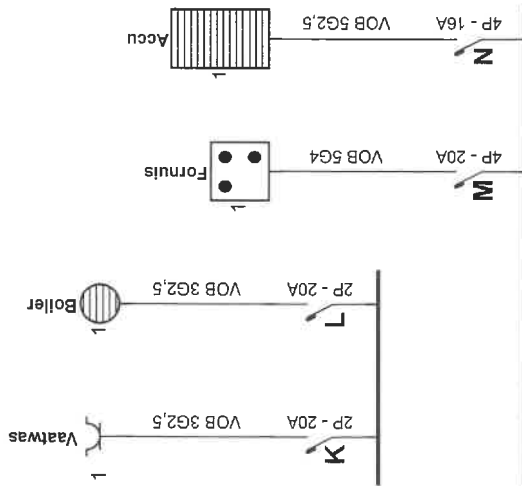

**Erkend Organisme**  
 AIB-Vincotte  
 Bollebergen 2a Bds 12  
 9052 Gent (Zwijffaarde)  
 Tel.: 09 244 77 18 / GSM: -  
 Fax: 09 244 77 15  
 e-mail: gent@vincotte.be




Philippe BEGU  
 Inspecteur  
 2403

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Koninginnelaan 1 Bus App 408  
 8430 Middelkerke  
 Tel.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

**Installateur**  
 Thelinge Danny  
 Kapelstraat 113 Bus 3.2  
 8450 Bredene  
 Tel.: - GSM: 0474/48.20.62  
 Fax: -  
 e-mail: -  
 BE 0811.381.244

p. 2/4  
**Eendraadschema**  
 3 x 400V + N ~ 50Hz

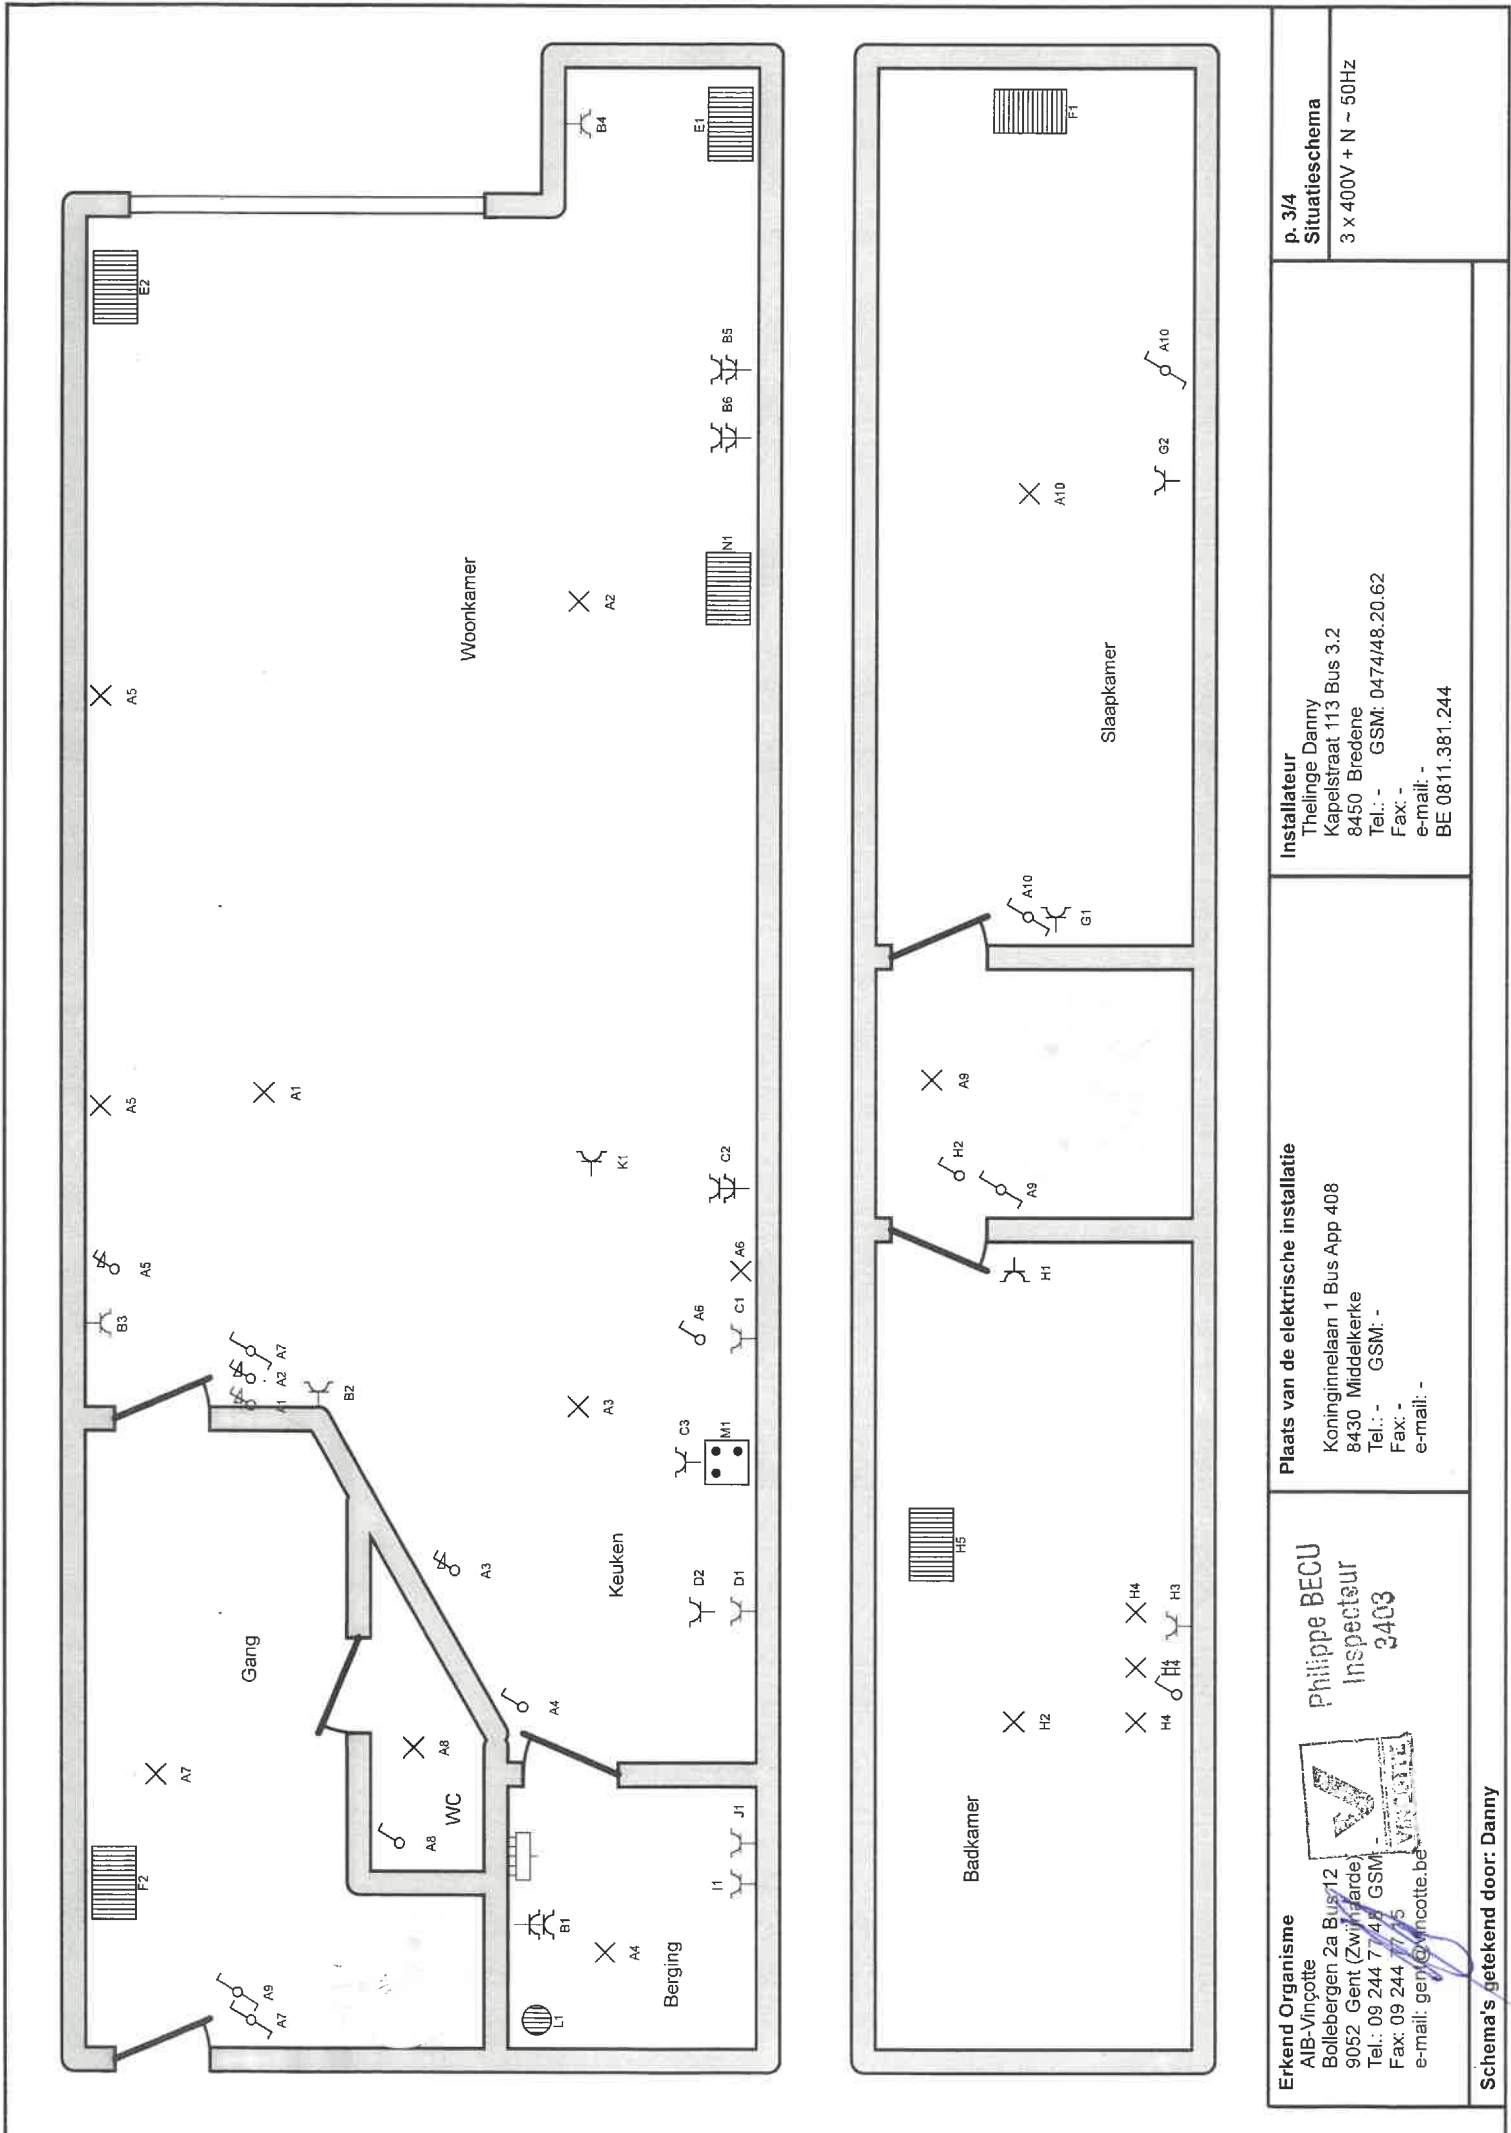

**Erkend Organisme**  
 AIB-Vincotte  
 Bollebergen 2a Bus 12  
 9052 Gent (Zwijnwilde)  
 Tel.: 09 244 77 47 GSM  
 Fax: 09 244 77 75  
 e-mail: genp@vincotte.be

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Koninginnelaan 1 Bus App 408  
 8430 Middelerke  
 Tel.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

**Installateur**  
 Thelinge Danny  
 Kapelstraat 113 Bus 3.2  
 8450 Bredene  
 Tel.: - GSM: 0474/48.20.62  
 Fax: -  
 e-mail: -  
 BE 0811.381.244

**Philippe BECU**  
 Inspecteur  
 3403

**Situatieschema**  
 3 x 400V + N ~ 50Hz

**Schema's getekend door: Danny**

- A: Verlichting
- B: stopc living
- C: stopc keuken
- D: oven + frigo
- E: convector living
- F: convector inkom + slaapkamer
- G: stopc slpk
- H: Badkamer
- I: wasmachine
- J: Droogkast
- K: Vaatwas
- L: Boiler
- M: Fournis
- N: Accu

Erkend Organisme  
 AIB-Vincotte  
 Bollebergen 2a Bus 12  
 9052 Gent (Zwinaarde)  
 Tel.: 09 244 7748 GSM:  
 Fax: 09 244 7745  
 e-mail: gen@vincotte.be



Philippe BECU  
 Inspecteur  
 3403

Plaats van de elektrische installatie  
 Koninginnelaan 1 Bus App 408  
 8430 Middelkerke  
 Tel.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

Installateur  
 Thelinge Danny  
 Kapelstraat 113 Bus 3.2  
 8450 Bredene  
 Tel.: - GSM: 0474/48.20.62  
 Fax: -  
 e-mail: -  
 BE 0811.381.244