

**ELECTROTEST**Erkend Controleorganisme EDTC
Organisme de Contrôle Agréé SECTHOOFDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL
Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek
T +32 2 751 98 39 E info@electro-test.be
BTW/TVA BE 0434.433.603**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

Verslagnummer: N° de rapport:	239/2024/10/1/12	Datum van bezoek: Date de visite:	1/10/2024		
Oprichtgever: Donneur d'ordre:			IK: CI:		
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	N° teller: N° compteur: N° teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	15AG3100190943 /	EAN-nr: N° EAN:	541448820043093319
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Leo Bruggemanstraat 3 - 9940 EVERGEM				
Elgenaar: Propriétaire:					
Installateur:				BTW/TVA:	BTW BE 0711.644.458
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage modification/extension importante(6.4)
Contrôlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.1
Vrij controlebezoek oude huishoudelijke installatie (8.4.3) / Visite de contrôle libre ancienne installation domestique (8.4.3)**Onderzoek / Contrôle:**

Woning/Maison

Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
3N400V	4 x 10 mm ² VOBs/st	40A

Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	17	Ohm	Isolatie / Isolément:	63	MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	2
--	-------------	----	-----	--------------------------	----	------	---	---

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:Aantal eindstroombanen en reservekringen /
Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 1+13

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	ALLES (KRING A) E-BORD 1 KWH-TELLER GARAGE SCHEMA'S TERPLEKKE/BESTAANDE INSTALLATIE VOOR AARDINGSKLEM ONDER KWH-TELLER GEEN RESERVE KRINGEN	OK	OK
40A	300mA	A/s	ALLES E-BORD 2 E-BORD 2 GARAGE	OK	OK
40A	30mA	A/s	B-G E-BORD 2 GARAGE	OK	OK
40A	30mA	A/s	H-N E-BORD 2 GARAGE	OK	OK

Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:****Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
RTW/TVA - BE 0434 433 603KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDFR33Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCRFR33

- A Hoofdzekering naar kast 2
- B Kookplaat + oven
- C Stopc keuken + eetplaats
- D Stopc berging + keuken
- E Stopc slpk GVL, Inkom + salon
- F Verlichting GVL
- G Stopc poort garage
- H Stopc garage
- I Stopc 1ste verdiep
- J Stopc garage
- K CV
- L Verlichting garage, 1ste verdiep + zolder
- M Stopc garage
- N Stopc bij tellerkast

GOEDGEKEURD

Door bernard.declercq om 14:39, 1-10-24

Erkend Organisme


Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Meisbroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603

p. 6/6
Lijsl Kringen


3 x 400V + N ~ 50Hz

Verangen van zakeringskast
met inhoud + nieuwe aardng.

Aan elektrische ledngngen is niks
gewijzigd

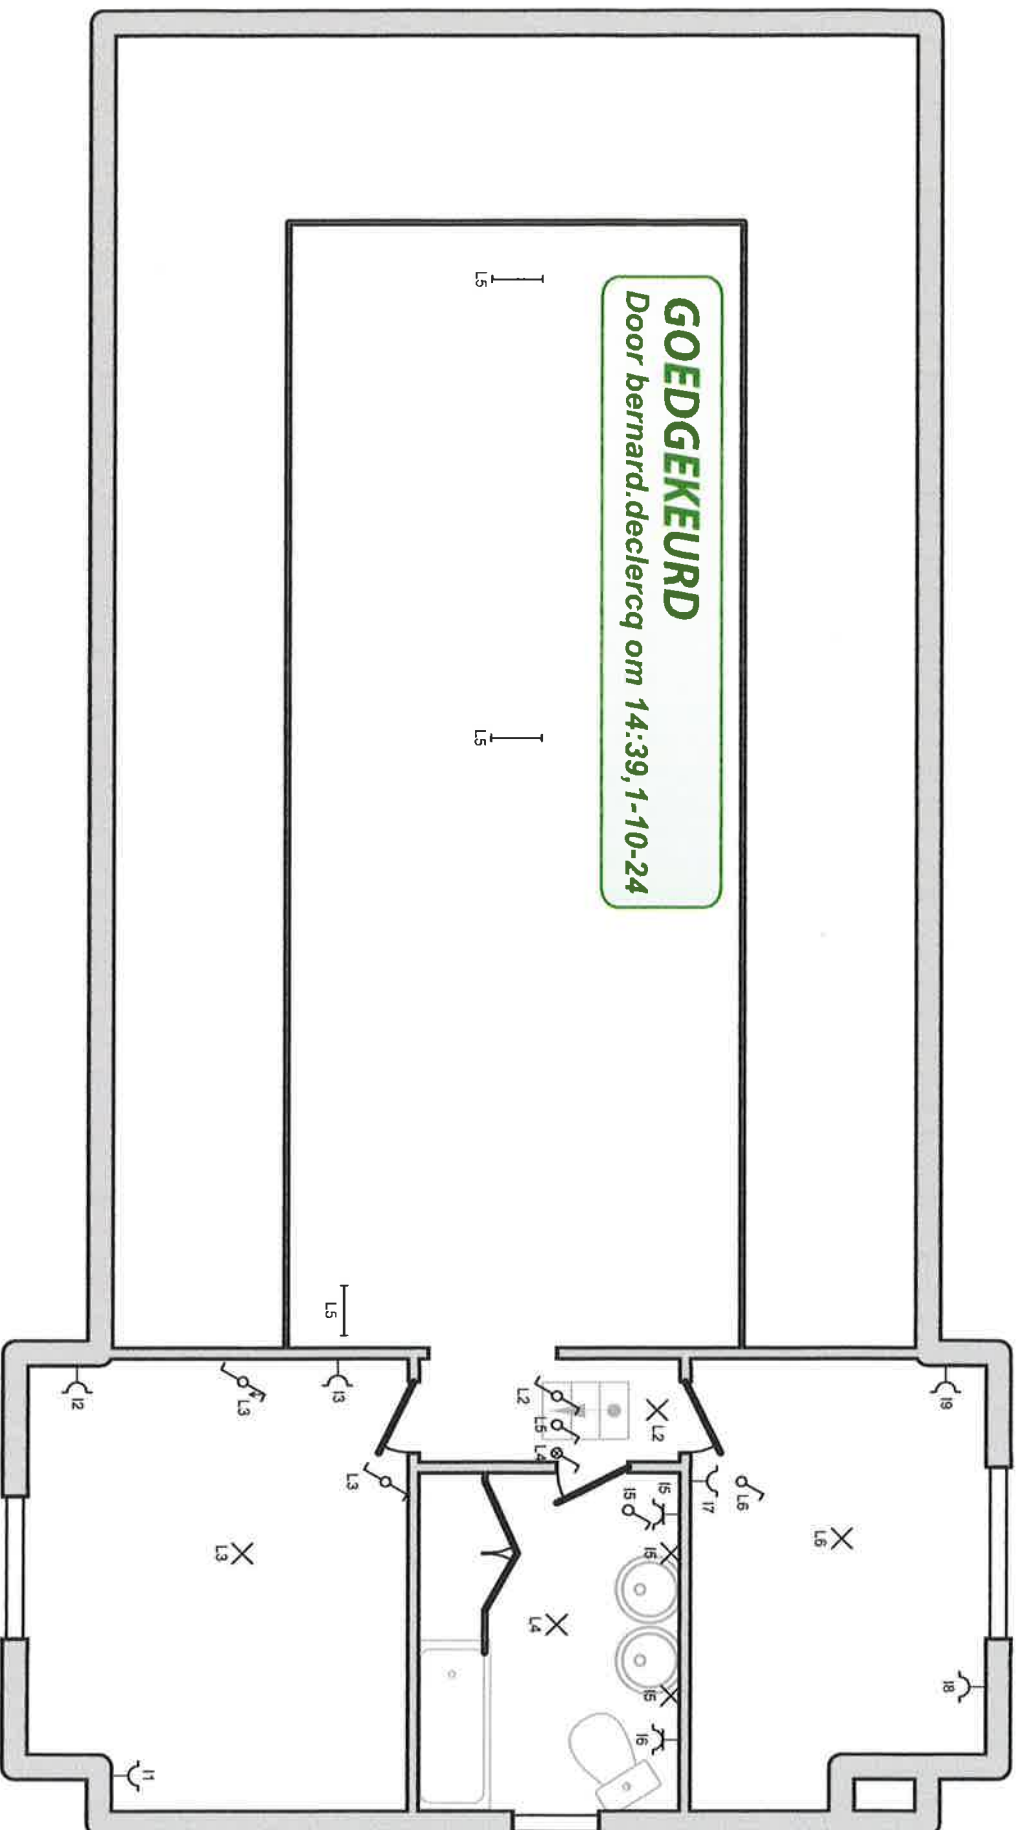

1ste verdieping + zolder




Erkend Organisme
 Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
 Haachsesleuweg 236
 1820 Melsbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434.433.603

p. 5/6
Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Verangen van zekeringkast
 met inhoud + nieuwe aarding.
 Aan elektrische leidingen is niks
 gewijzigd

GOEDGEKEURD

Door *bernard.declercq* om 14:39, 1-10-24

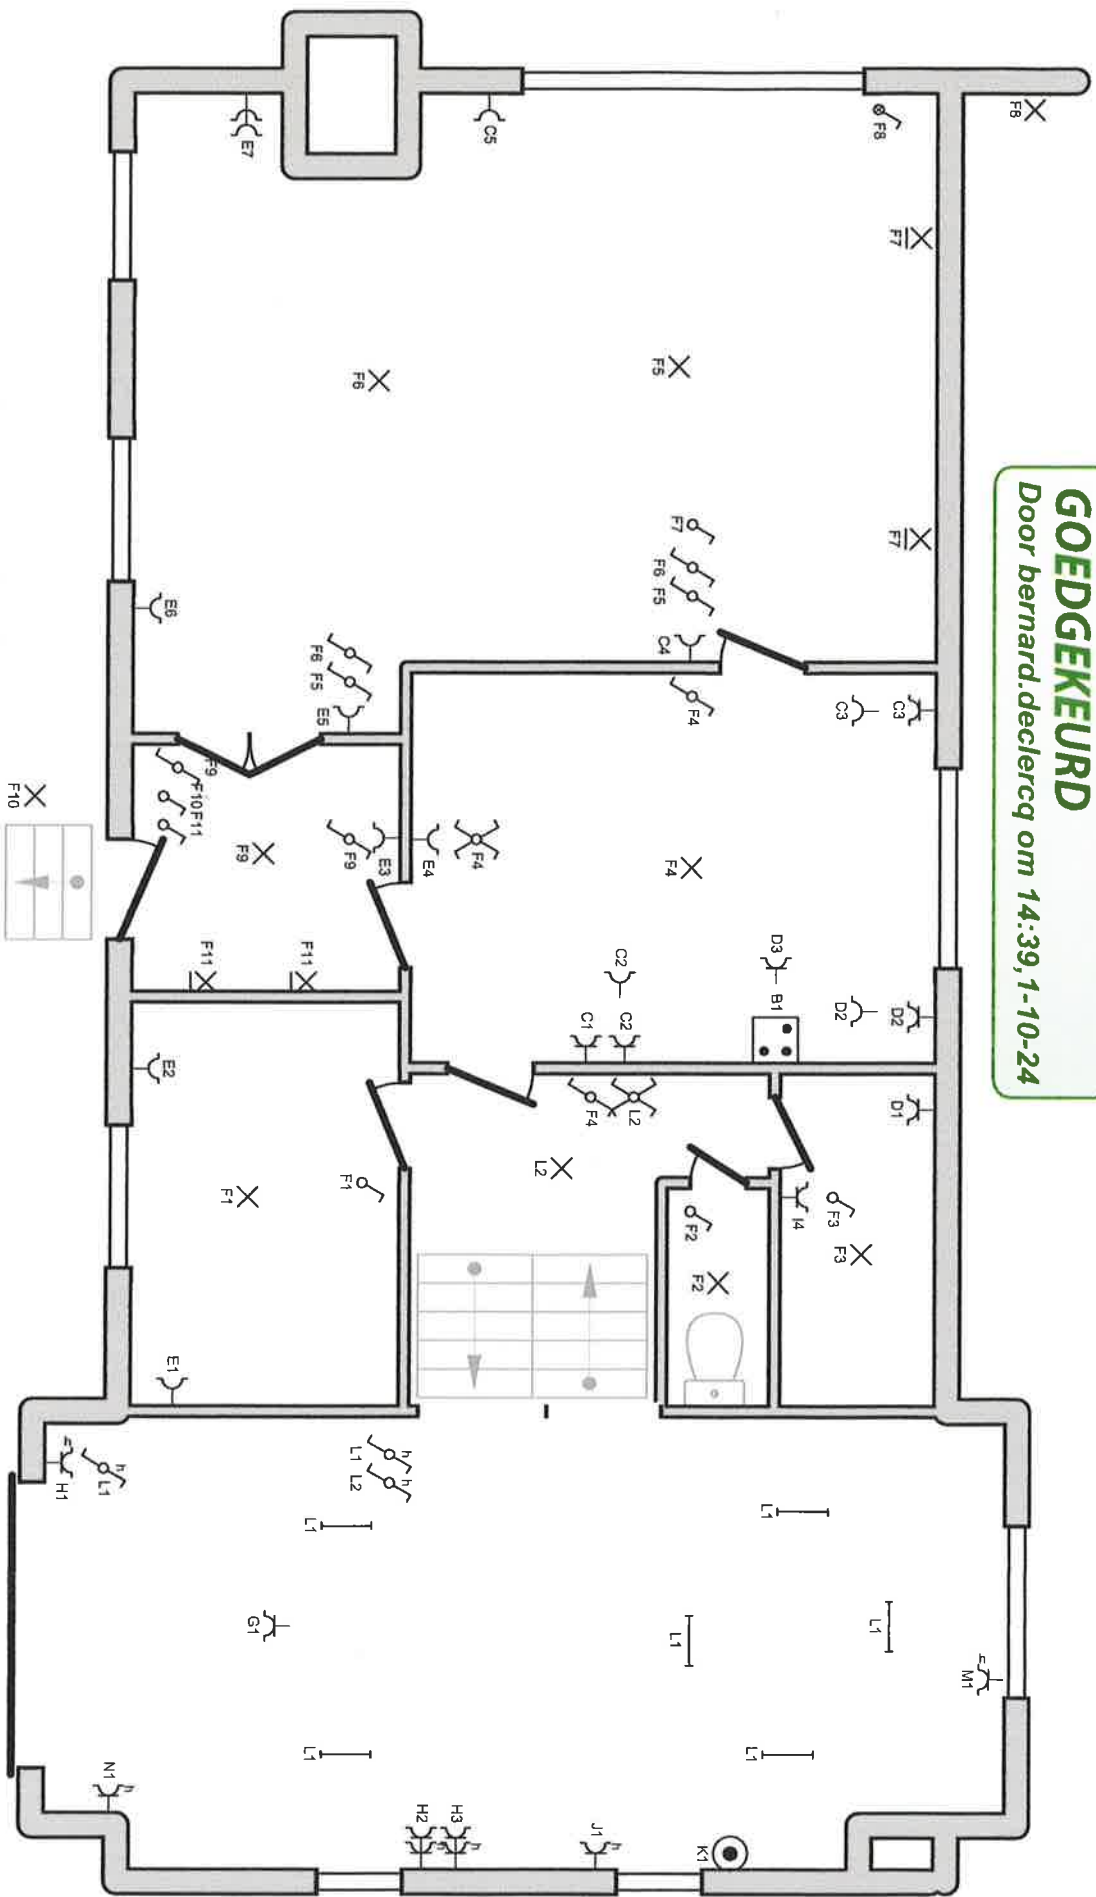


Garage + Gelijkvloers

Erkend Organisme

Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
Haachtsesseenweg 236
1820 Melsbroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603



P. 4/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50HZ
Vervangen van zekeringkast
met Inhoud + nieuwe aarding.
Aan elektrische leidingen is niks
gewijzigd

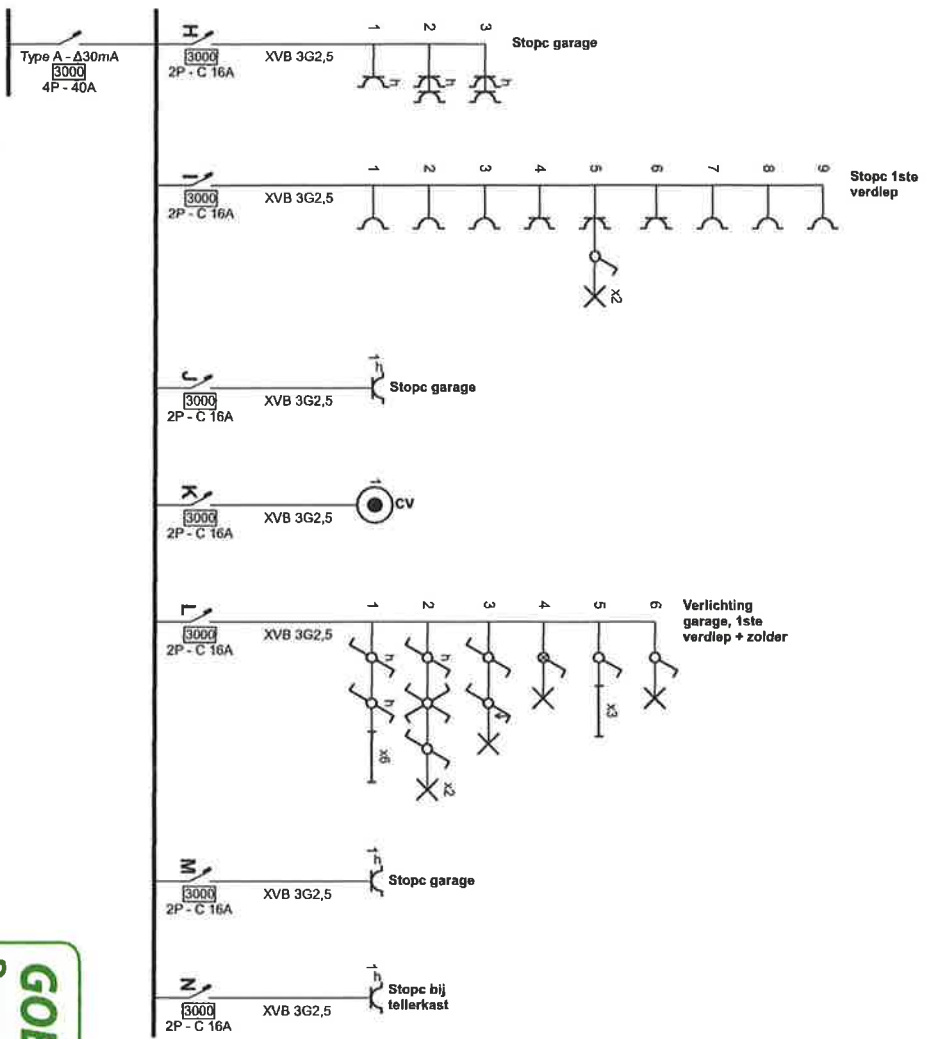

GOEDGEKEURD
 Door bernard.declercq om 14:39,1-10-24

Erkend Organisme
 Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434.433.603




P. 3/6
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz
 Vervangen van zekeringkast
 met inhoud + nieuwe aarding.
 Aan elektrische leidingen is niks
 gewijzigd



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 1/10/2049
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 1/10/2049
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
 2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
 3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
 4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
 5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
 6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
 7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
 2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
 3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
 4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
 5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
 6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
 7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

