



N° 234-INSR

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder:

Gestionnaire de réseau de distribution:

Tafelberg

Nr teller: 16

N° comp:

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 95

EAN
code:

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Stationssstraat 7/7 3720 Melle

Eigenaar

Propriétaire:

E.L.T.I.

Adres:

Adresse:

Installateur:

Voguet

BTW / TVA:

Datum van het onderzoek:

Date du contrôle:

14/9/77

Ik, / C.I.:

Inspecteur: Van Ruyven

Onderzoek / Contrôle:

Woning / maison ☒ Appart. ☐

Spanning

Tension

230V

Meter / bord verbinding:

2x6 Term

Max. beveiliging:

4x16A

Protection max.:

4x16A

Aardelektrode:

Electrode de terre:

2

Isolatie

Isolément:

7.7a

Mohm

Aantal verdeelborden:

Nombre de tableaux:

7

Differentieelschakelaars

Interrupteurs différentiels

Aantal eindstroombanen:

Nombre des circuits terminaux:

7a

Testaln

1. Aln

AREI / RGIE

In (A)

Δ In (mA)

type

OK

NOK

OK

NOK

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A

7.7a

☐☐☐☐

40A 300mA

A


7.7a

☐☐☐☐


40A 300mA

A

7.7a

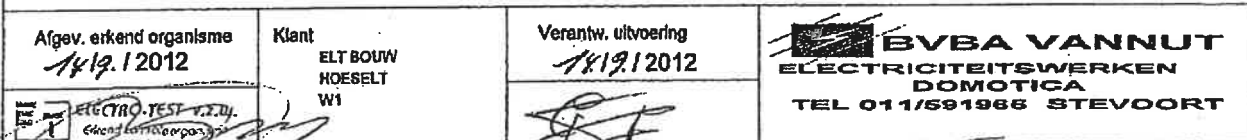

{TERRAS
APP 1}

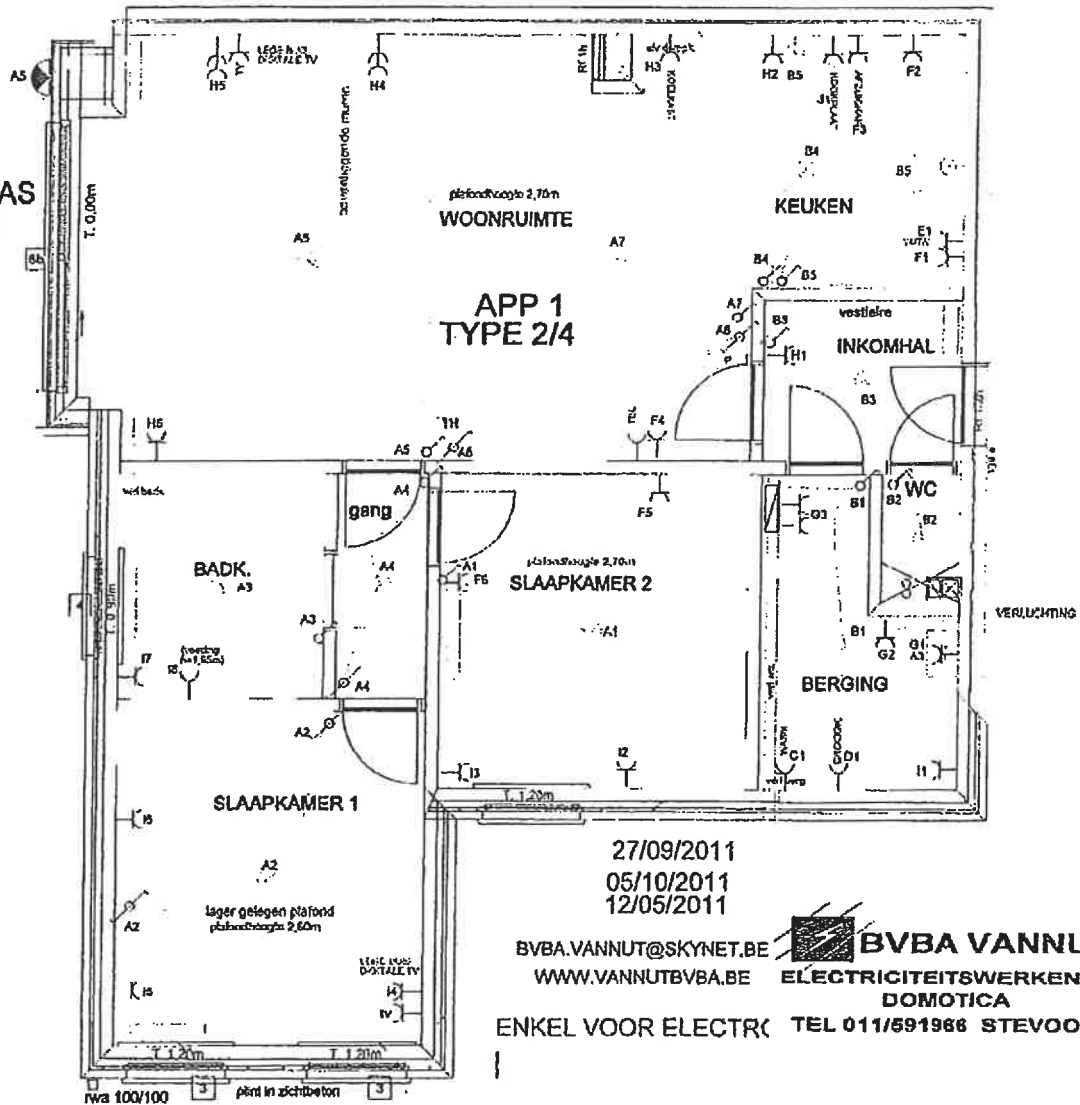

27/09/2011

05/10/2011

12/05/2011

BVBA.VANNUT@SKYNET.BE

WWW.VANNUTBVBA.BE

ENKEL VOOR ELECTRICITEITSWERKEN

BVBA VANNUT
ELECTRICITEITSWERKEN
DOMOTICA

TEL 011/591966 STEVOORT

ELECTRO-TEST v.z.w.
Sik W.V. ROMEYSEY
Tel. 011/72.05.65

NOTARIAAT Simon Vreven

Dorpsstraat 54 bus 3 – 3730 Hoeselt

Hoeselt, 21 april 2023



Dhr. Andy HUYGELBERGHS
Stationsstraat 1 bus 1
3730 HOESELT

Simon Vreven
Notaris

Opvolger van
Eric Nartus
Ere-notaris

Inge Jeuris
Mieke Bellen
Anja Poolen
Medewerkers

Tel. 089/41.12.11
Fax. 089/41.72.29

Email:
simon.vreven@belnot.be

Kantooruren :
Ma-vr: 09u00-17u00

Derdenrekening KBC
BE38 7350 1003 8272

O. Ref: 22-00-0037/001 – MB / akten 2022/0117 + 0118
E-mail: simon.vreven@notaris.be

Geachte heer,

**Betreft: akte van overname-delings van het appartement te Hoeselt,
Stationsstraat 1 bus 1**

In bijlage vindt u de uitgifte van in rubriek gemelde akte, alsook een kopie van de akte hypothecaire volmacht.

Ik wens u er goede ontvangst van.

NABAN: notariële akten databank

Om deze akte **online** te kunnen consulteren, kan u volgende website raadplegen:

hetzij via www.myminf.be, hetzij via **www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten**.

IZIMI-kluis

U kan een digitale kopie van alle akten vanaf 2015 vinden op de website **www.izimi.be**, na aanmaak van uw digitale persoonlijke kluis. Dit is gratis en een service van het notariaat.

Ik dank u voor het vertrouwen in ons kantoor.

Inmiddels verblijf ik, geachte heer, met de meeste hoogachting.

Simon Vreven