


5° Keuring elektrische installatie en | q elektrische schema's

LEGENDE LOT 7 HUBAR-LEFEVER
WILDERENDORP ST TRUIDEN
DIENSTSPANNING : 2X220V/40A

A	stopcontacten living +carport+aan keuken telefoon
B	stopcontacten keuken frigo + micro oven
C	stopcontacten keuken werkv./dampkap/werkvlakverlichting
D	stopcontacten keuken fornuis
E	stopcontacten + verlichting berging
F	stopcontacten tellerlokaal +cv
G	stopcontacten terras + verlichting carport en berging
H	verlichting tuin
I	stopcontacten + verlichting slaapkamer voor +dressing
J	stopcontacten + verlichting slaapkamer voor en achter
K	verlichting algemeen
L	stopcontacten + verlichting badkamer
M	stopcontact berging droogkast
N	stopcontact berging wasmachine

1. verliesstroomschakelaar alle kringen
2. verliesstroomschakelaar kringen l – m – n
3. beltansfo
4. schakelaar tuin
5. schakelaar tuin

Spanning 2X220V/40A

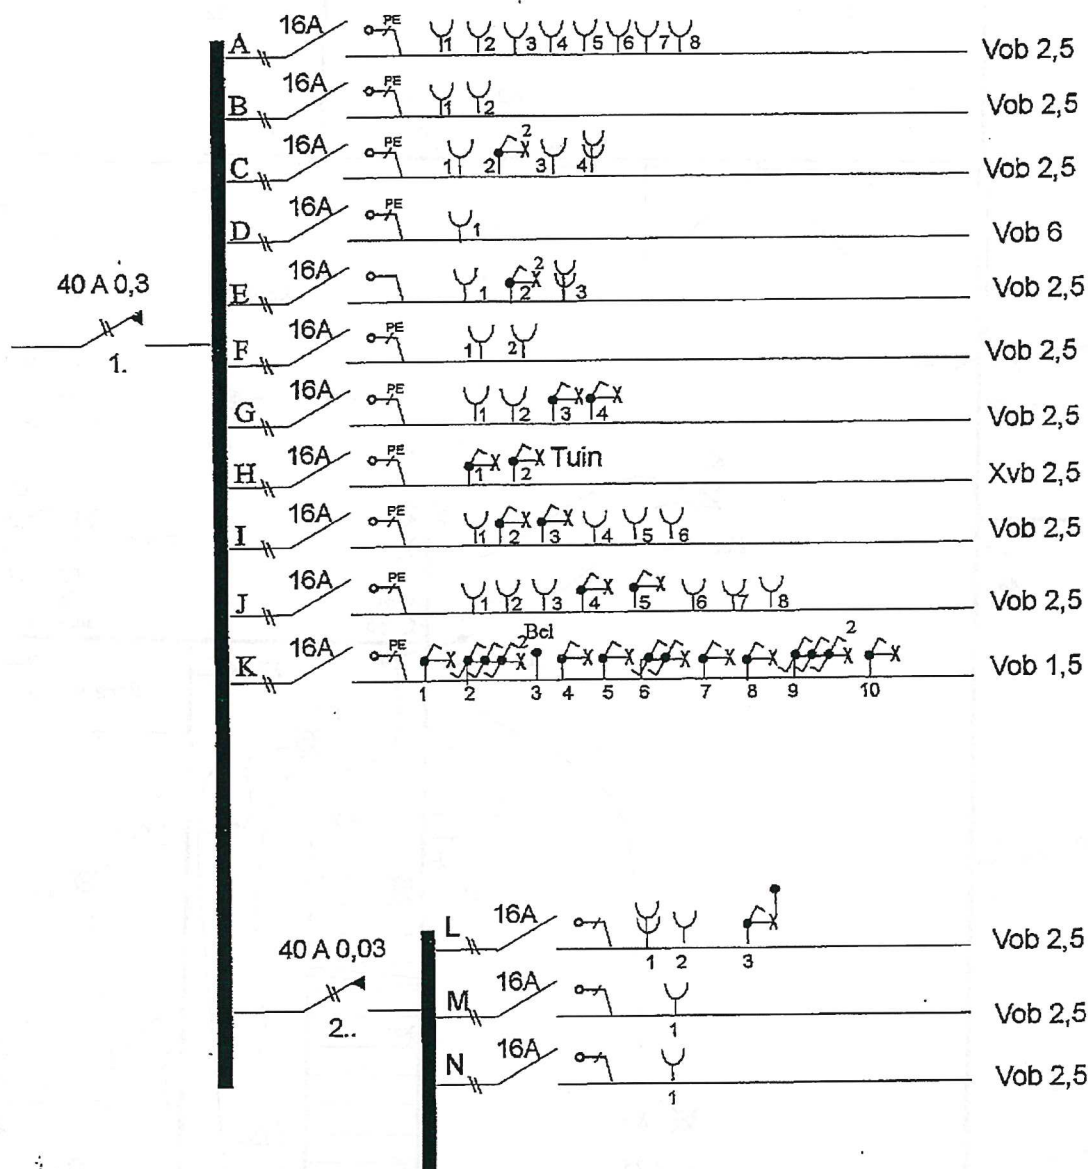


Installateur	Eigenaar	Onderwerp	Adres
bvba SBLIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/685044 FAX-011/686898	Hubar/lefever	Eendraad	Wilderendorp Lot 6 Sttruiden


B.T.V.

 26/10/07

- ⊗ Verlichtingspunten
- ⚡ Schakelaars
- ⌵ Stopkontakten
- Voeding
- ⊠ Noodlicht
- ⏏ Fotocel
- ⊠ Schemerschakelaar

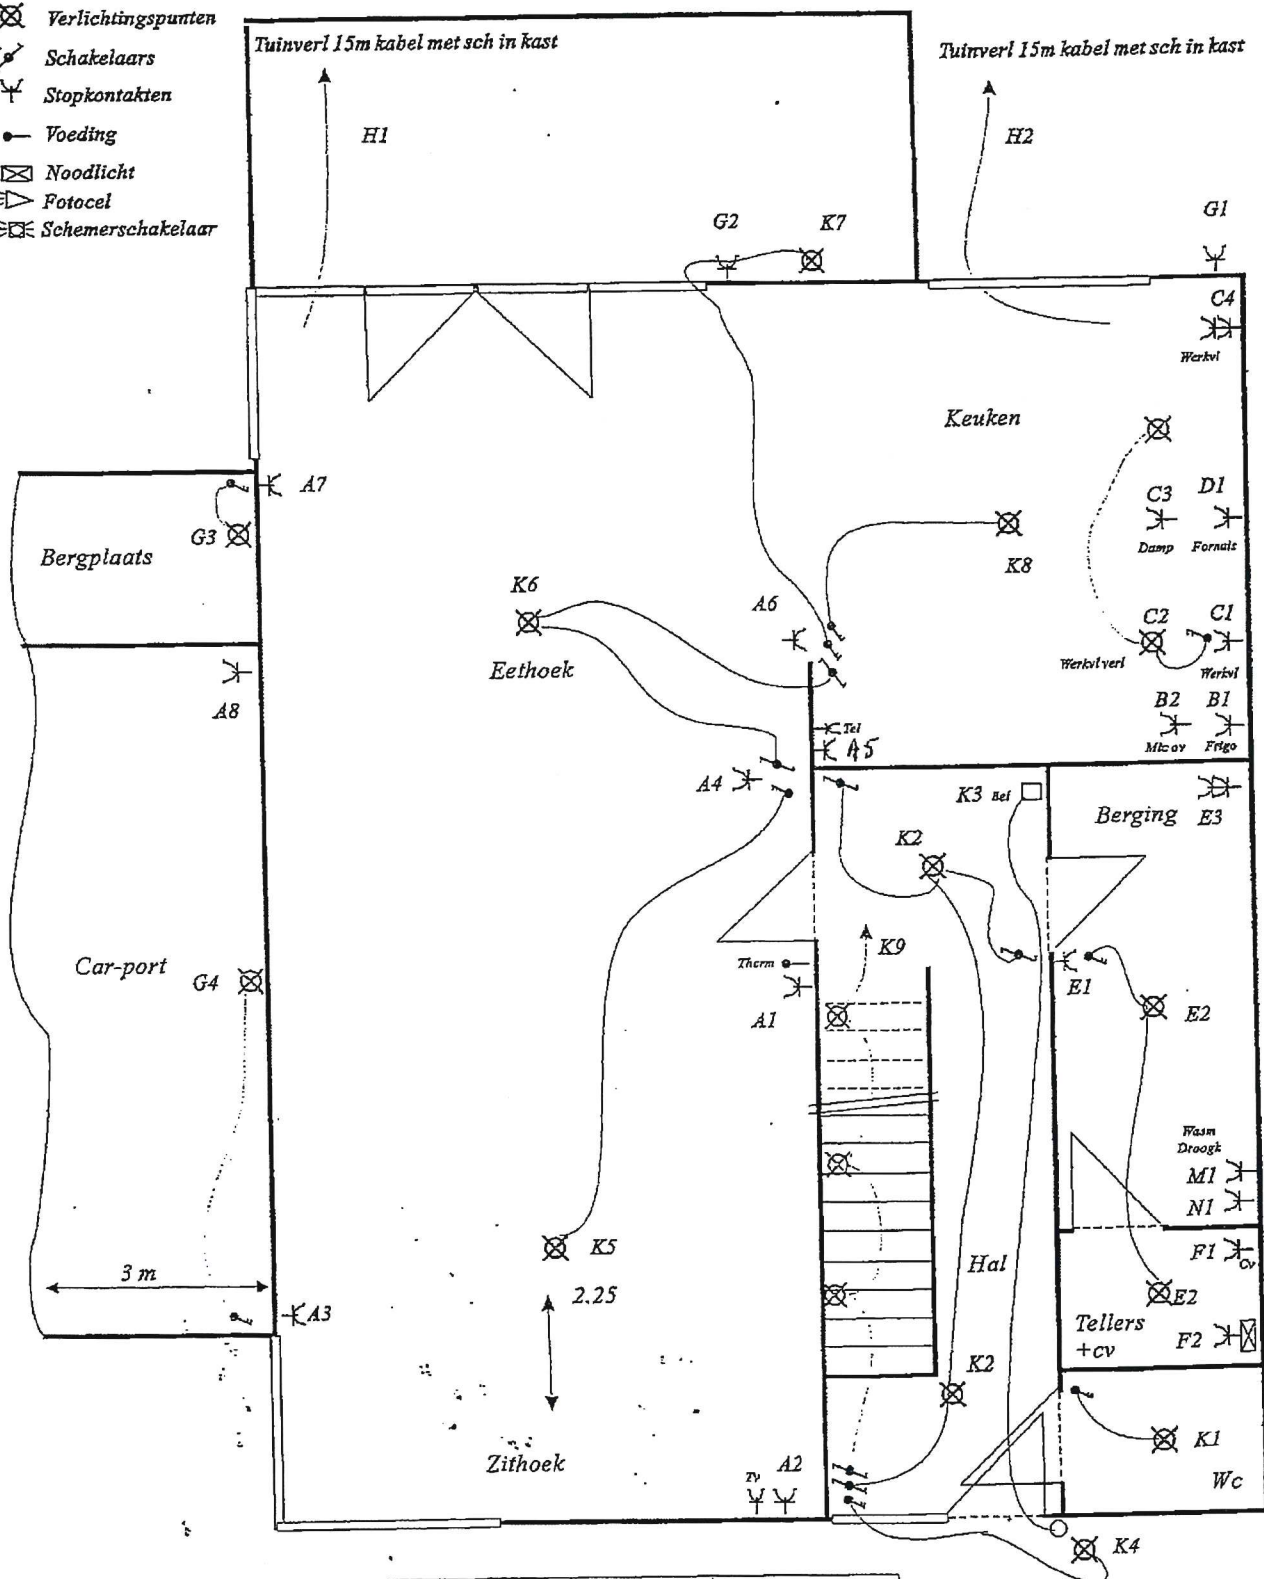

Installateur	Onderwerp	Eigenaar	Adres
bvba SRLIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/685044 FAX-011/686898	Gelijkvloers	Lot 7 Hubar Lefever	Wilderden dorp

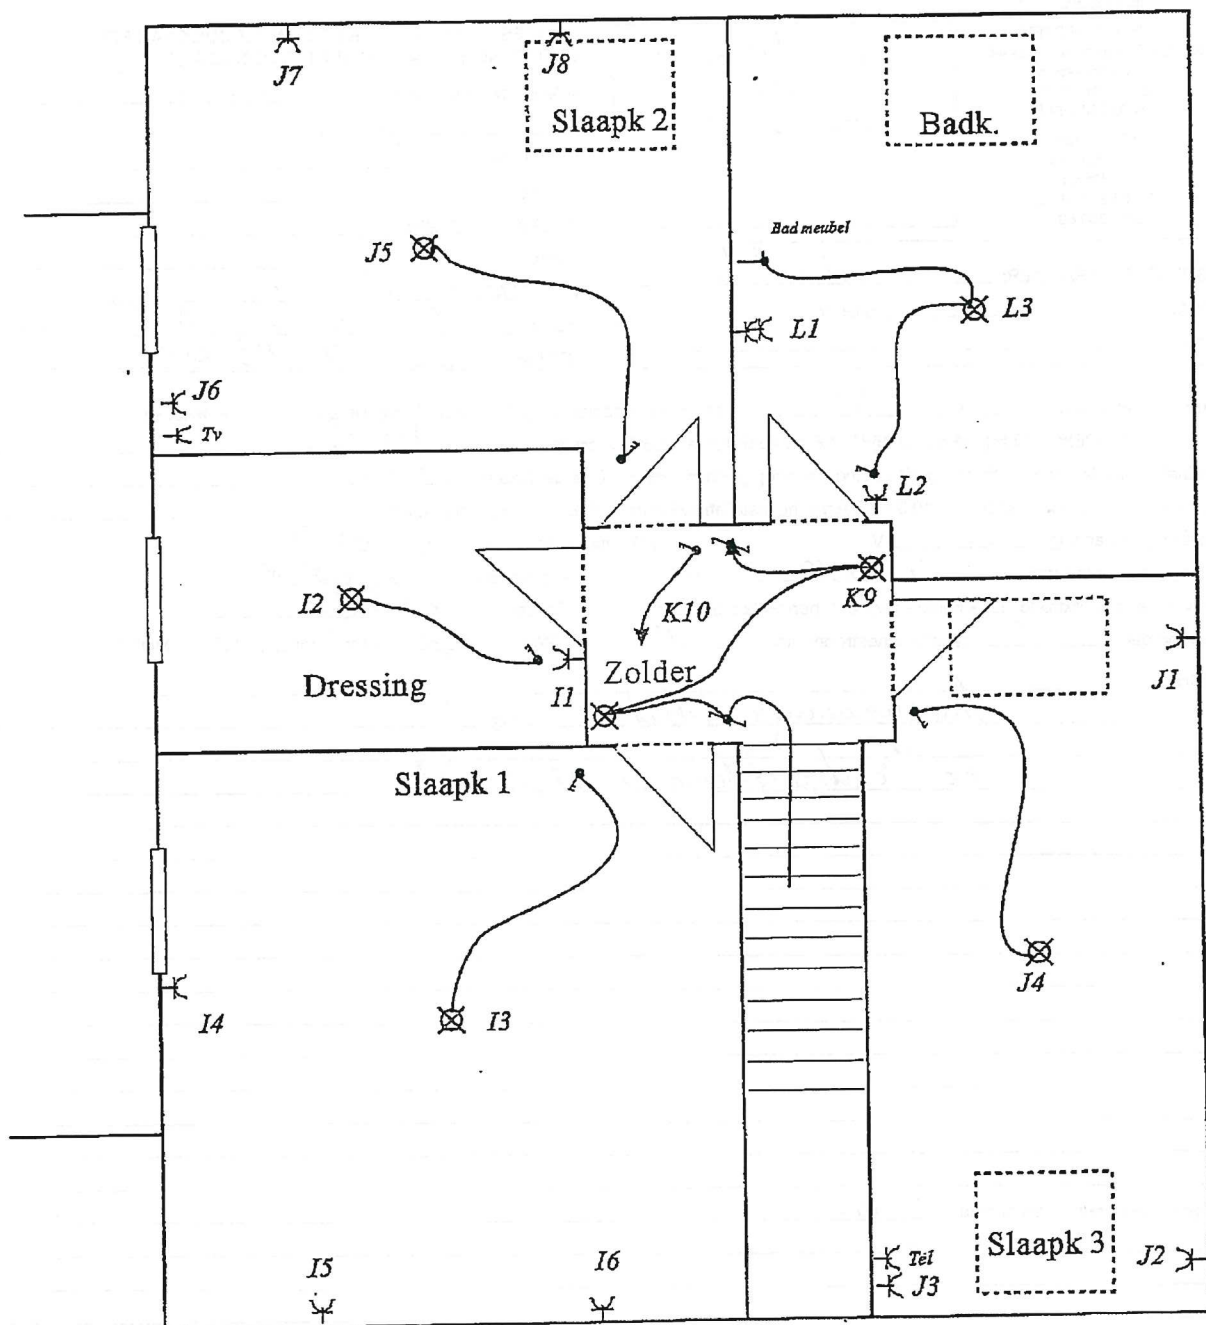

- ⊗ Verlichtingspunten
- ⚡ Schakelaars
- ⌵ Stopcontacten
- Voeding
- ⊠ Noodlicht
- ⌵ Fotocel
- ⊠ Schemerschakelaar

Installateur	Onderwerp	Eigenaar	Adres
bvba SELIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/683044 FAX-011/686898	Verdiep	Lot 7 Hubar Lefever	Wilderens dorp

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

*Stal, dierhuis 18
3710 Lierbeek
0430 123 26*

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *26110/2005*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Stal, dierhuis 18*

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: *BVBA Selis*

Adres: *Stal, dierhuis 400 11 minuten*

BTW of IK: *436-469-118*

STROOMLEVERANCIER: *Interelbeke*

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: *26/10/2005* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - centralebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 275) (ARAB art. 262) (FR art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *Interelbeke*

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortopg - Verzwaring: Type der lokalen: *HHI*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *230* V

Bescherming van de aansluiting *max 110* A

Voedingskabel hoofdbord: *4* x *10* mm²

Alg. schakelaar: type *GT 2P*

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT *60 0/100*

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *14*; RA: *8,2* Ohm; RI tot *200* MOhm

BESCHRIJVING:

*Laagspanningsinstallatie: Col 2
1e aardelektrode en aardelektrode*

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *Geen*

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénprads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *26/10/2005* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,