



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P035123355/CEN



CN 031642

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam voornaam : <u>Bestaand</u>	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Regierlaan 30</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>8370 Blankenberge</u>
	Tel. : <u>1</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☒ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheid
☒ Art 271	☐ periodiek	☒ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	verzwaaring	☐ Art 276bis	verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>61836364</u>	meterstand dag : <u>1472</u>	nacht :
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) :	☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr. :
	Ontworpen voor U _N :	☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) :	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord :	<u>3</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>EXN13</u>	☐
	Algemene differentieelstroominrichting :	<u>40</u> A <u>130</u> mA	Aantal borden : <u>3</u>
	Aantal eindstroombanen :	<u>1</u>	<u>1</u>
* <u>Geen nieuwe installatie met een klein deel van bestaande oude installatie (2 verdieping) (klein gemengd met niet geaard stopcontact)</u>			
<u>Herontkabel op verslag Elektrokat 131 2016 630 02 (30/06/2016)</u>			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>17,15</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>2,5</u> M Ω	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff. <u>10</u>		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil	<u>Geen inbreuken vastgesteld.</u>
Opmerkingen	☒ Nihil	<u>Voor opmaak schema's : Elektro Enlighted, BE 0890 366 905</u>
	☐ Nihil	<u>We maken voorbehoud voor de onzichtbare - en onbereikbare delen van de installatie.</u>

Besluit(en) :

☐ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

☒ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam :

Agent nr. : 3512 Datum : 16/08/2016

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 1 ☒ Eéndraadsschema(s) : 1 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

16/08/2016 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur-generaal : Handtekening

EXUD 4x10²


✓ 40A 300mA

10 A 30 mA


2002/08/19

[illegible]


3 stage Grenier.

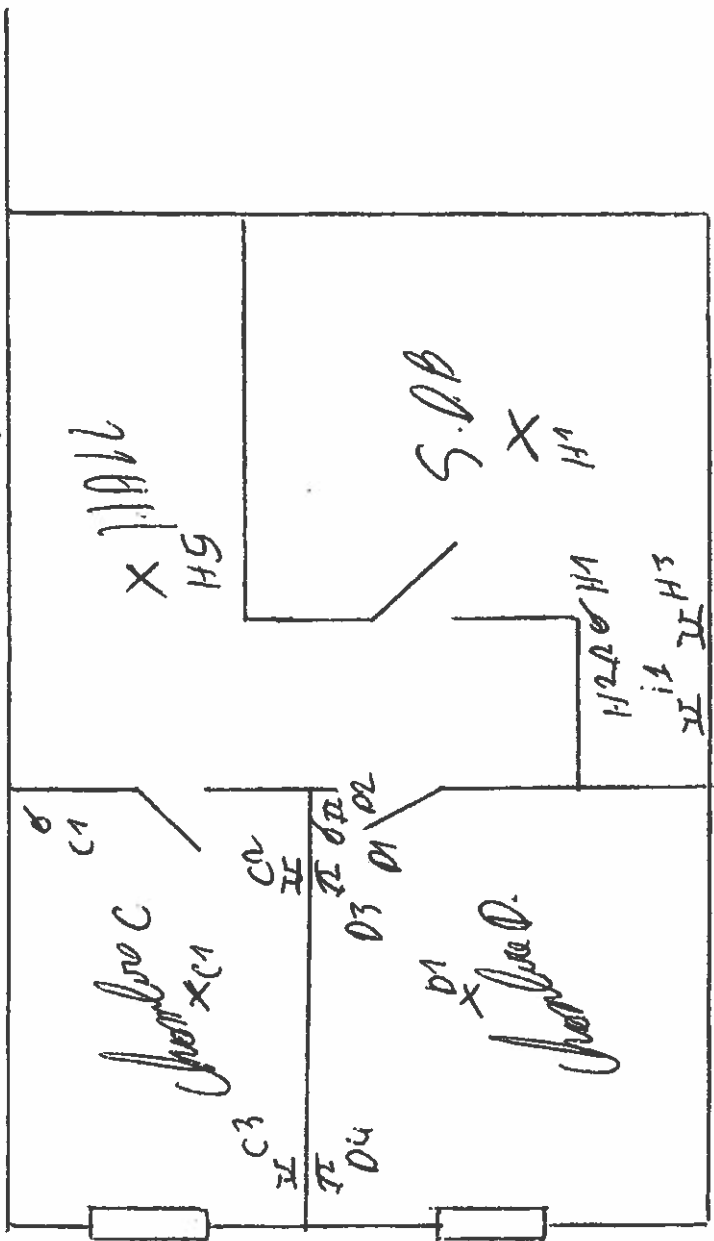

R.O. Chase.



1 étage.

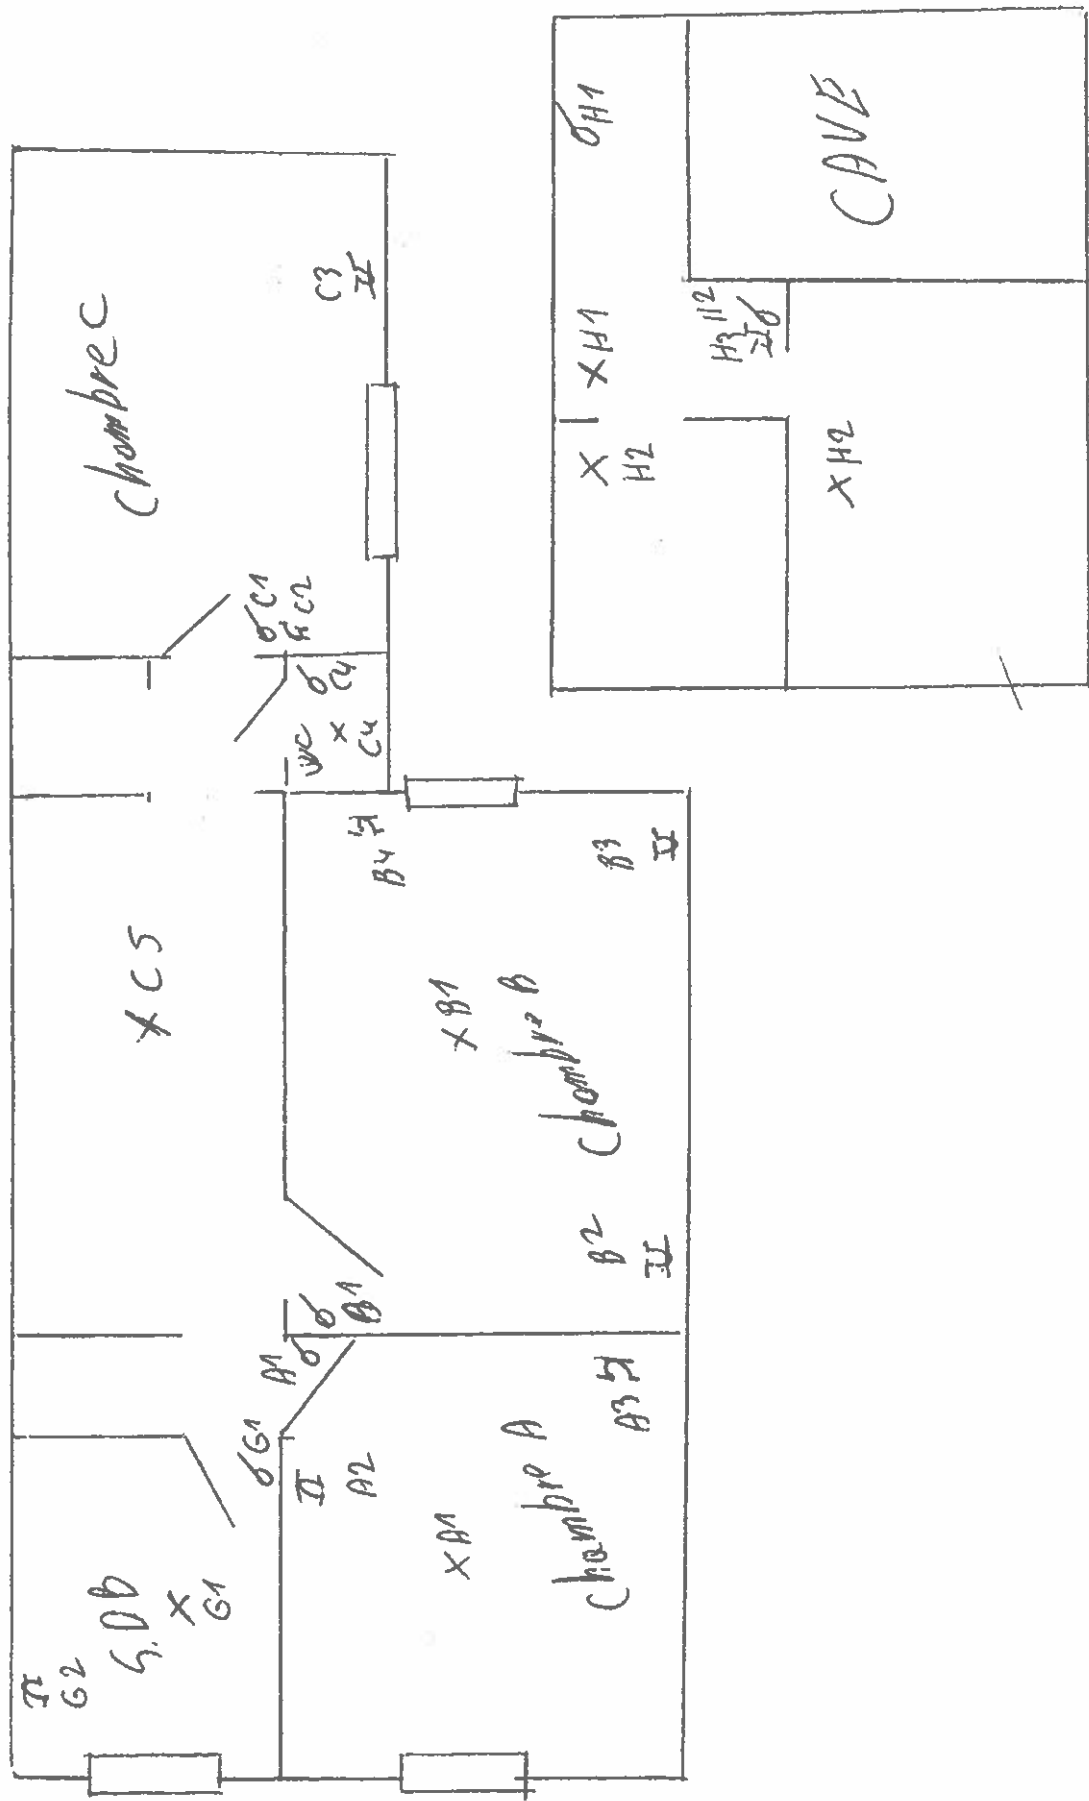

2. Logo.

