

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 17/2019/76367/01:1

DATE DU CONTRÔLE 11/10/2019 AGENT VISITEUR André Davister
ADRESSE DU CONTRÔLE Boulevard Joseph Tirou 17/A022 (étage 2) - 6000 Charleroi TYPE DE CONTRÔLE Visite périodique (Art. 271)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Boulevard Joseph Tirou 17/A022 (étage 2) - 6000 Charleroi
Type de locaux Unité d'habitation (appartement)
Propriétaire Nguyen viet tri
Responsable des travaux Idem
Organisme à l'origine du PV précédent AIB Vinçotte
Références du PV précédent 05303657741



› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ORES ASSETS
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 3632652
Index jour/nuit 72345/
Type de raccordement souterrain
Câble compteur - tableau VFVB 4 x 10 mm²
Tension nominale de service 3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement 25A

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK | Nombre de tableaux 2 | Nombre de circuits 14

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Prise de terre	Indéterminée	Dispositif différentiel "sdb"	ID - 40A - 30mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	4,8	Raccordement	OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Eclairage/machines	OK
Test de continuité	Concluant	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK
Contrôle boucle de défaut	Concluant	Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK	Résistance minimale d'isolement mesurée (M Ω)	2,8

CONCLUSION : CONFORME

A la date du 11/10/2019, l'installation électrique de Boulevard Joseph Tirou 17/A022 (étage 2) - 6000 Charleroi est conforme au Règlement Général des Installations Electriques.

Le contrôle réalisé par Certnergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 11/10/2044.

Signature de l'agent

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 17/2019/76367/01:1

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'Installation électrique est conforme ?

1	2	3	4
Lisez attentivement ce procès-verbal	Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la reconstruire	Au terme de la validité du rapport, faites reconstruire votre installation	Certinergie est à votre service 0800 82 171



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 17/2019/76367/01:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

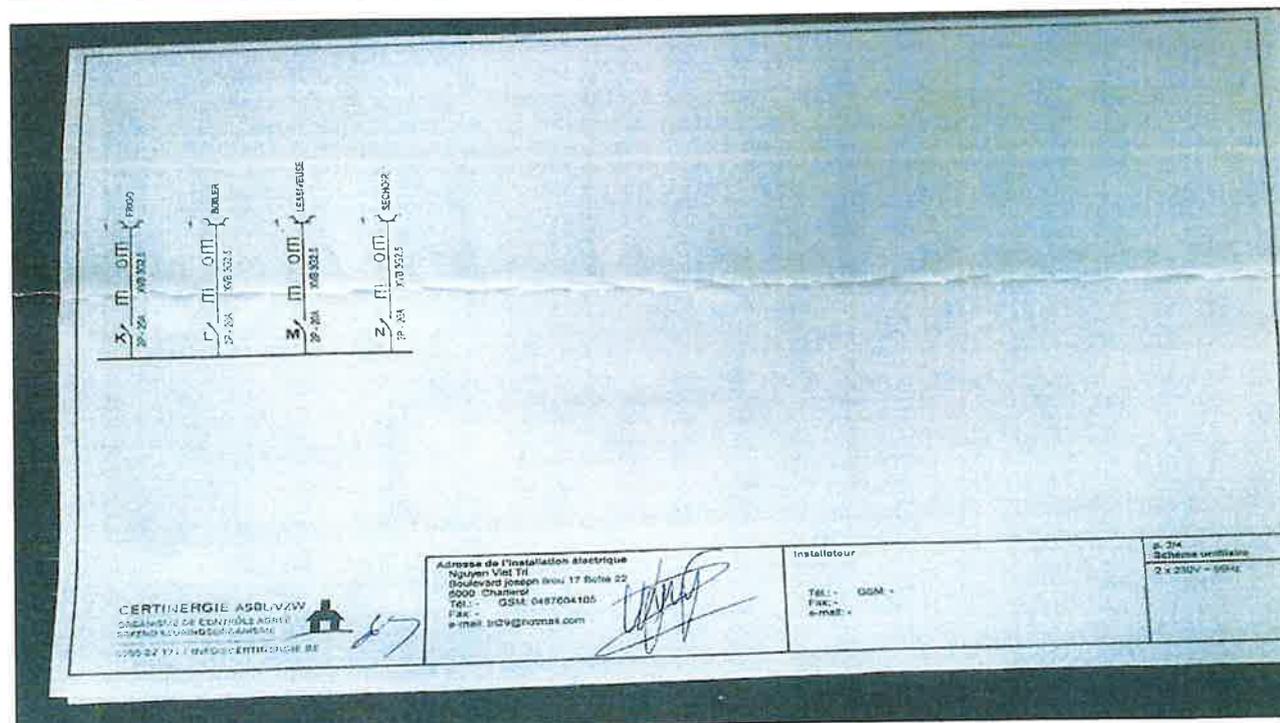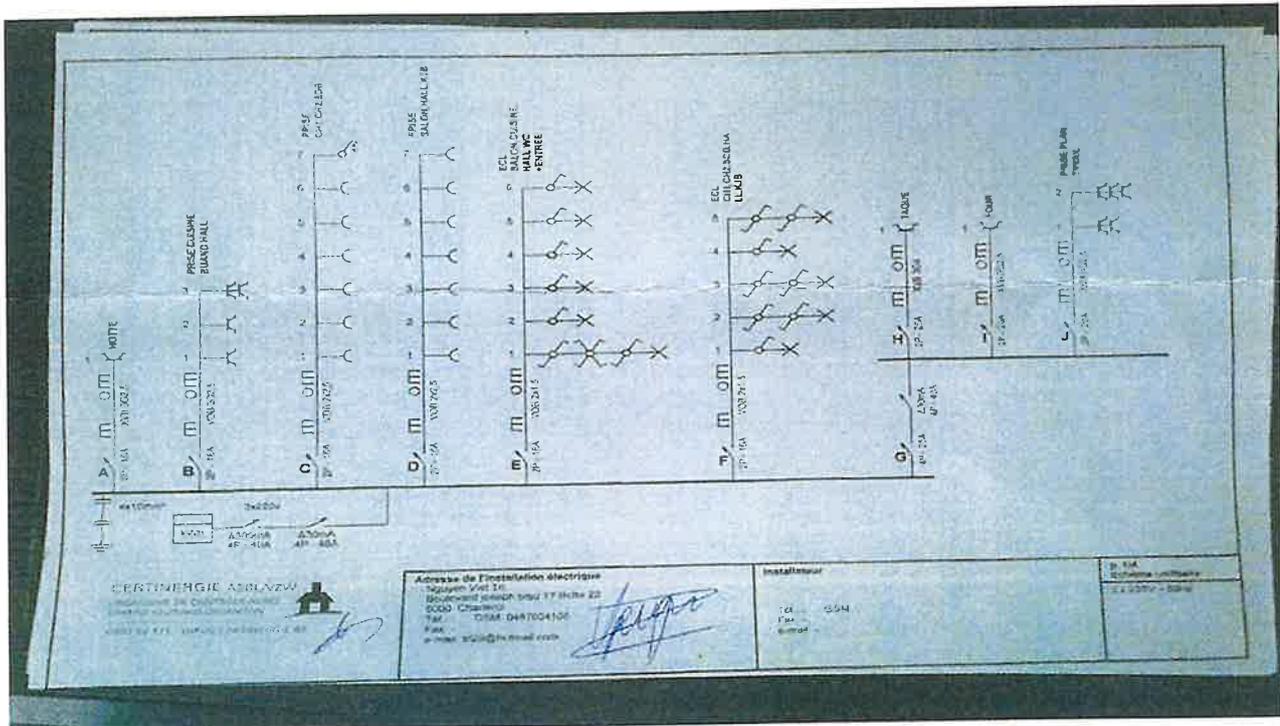


PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 17/2019/76367/01:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

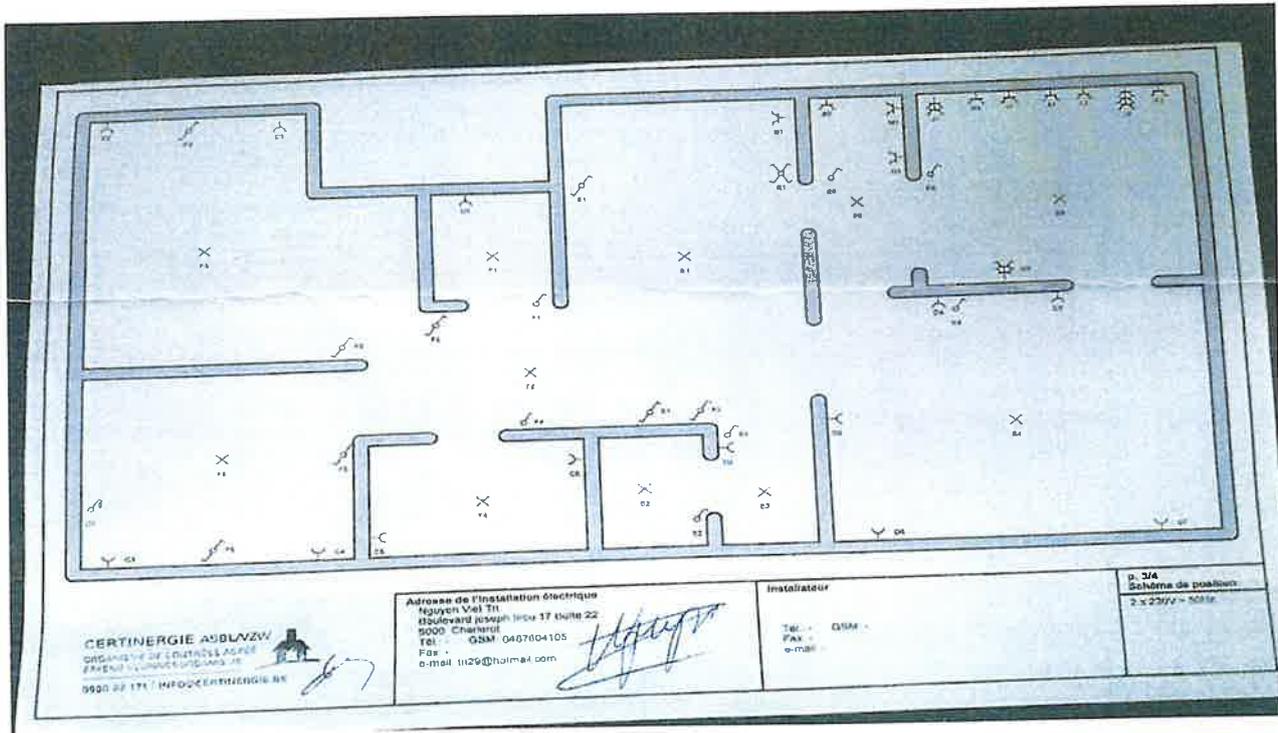

Autre(s)



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 17/2019/76367/01:1

> ANNEXES

Autre(s)

A:	HOTTE
B:	PRISE CUISINE BUAND HALL
C:	PRISE CH1,CH2,SDB
D:	PRISE SALON,HALL,KJB
E:	ECL SALON,CUISINE,HALL WC +ENTREE
F:	ECL CH1,CH2,SDB,HALL,KJB
G:	
H:	TAQUE
I:	FOUR
J:	PRISE PLAN TRVAIL
K:	FRIGO
L:	BOILER
M:	LESSIVEUSE
N:	SECHOIR

<p>CERTINERGIE ASBL/VZW ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ Rue Haute Voie 57 - 4537 Verlaine Tél. : 02 88 02 171 - info@certinergie.be</p>	<p>Adresse de l'installation électrique Noyers Vist T1 Boulevard Joseph Stas 17 Boite 22 8000 Charleroi Tél. : GSM: 0467094105 Fax : e-mail: info@certinergie.be</p>	<p>Installateur</p> <p>Tél. : GSM : Fax : e-mail :</p>	<p>In. Act Liste des circuits 7 x 250V - 50Hz</p>
			

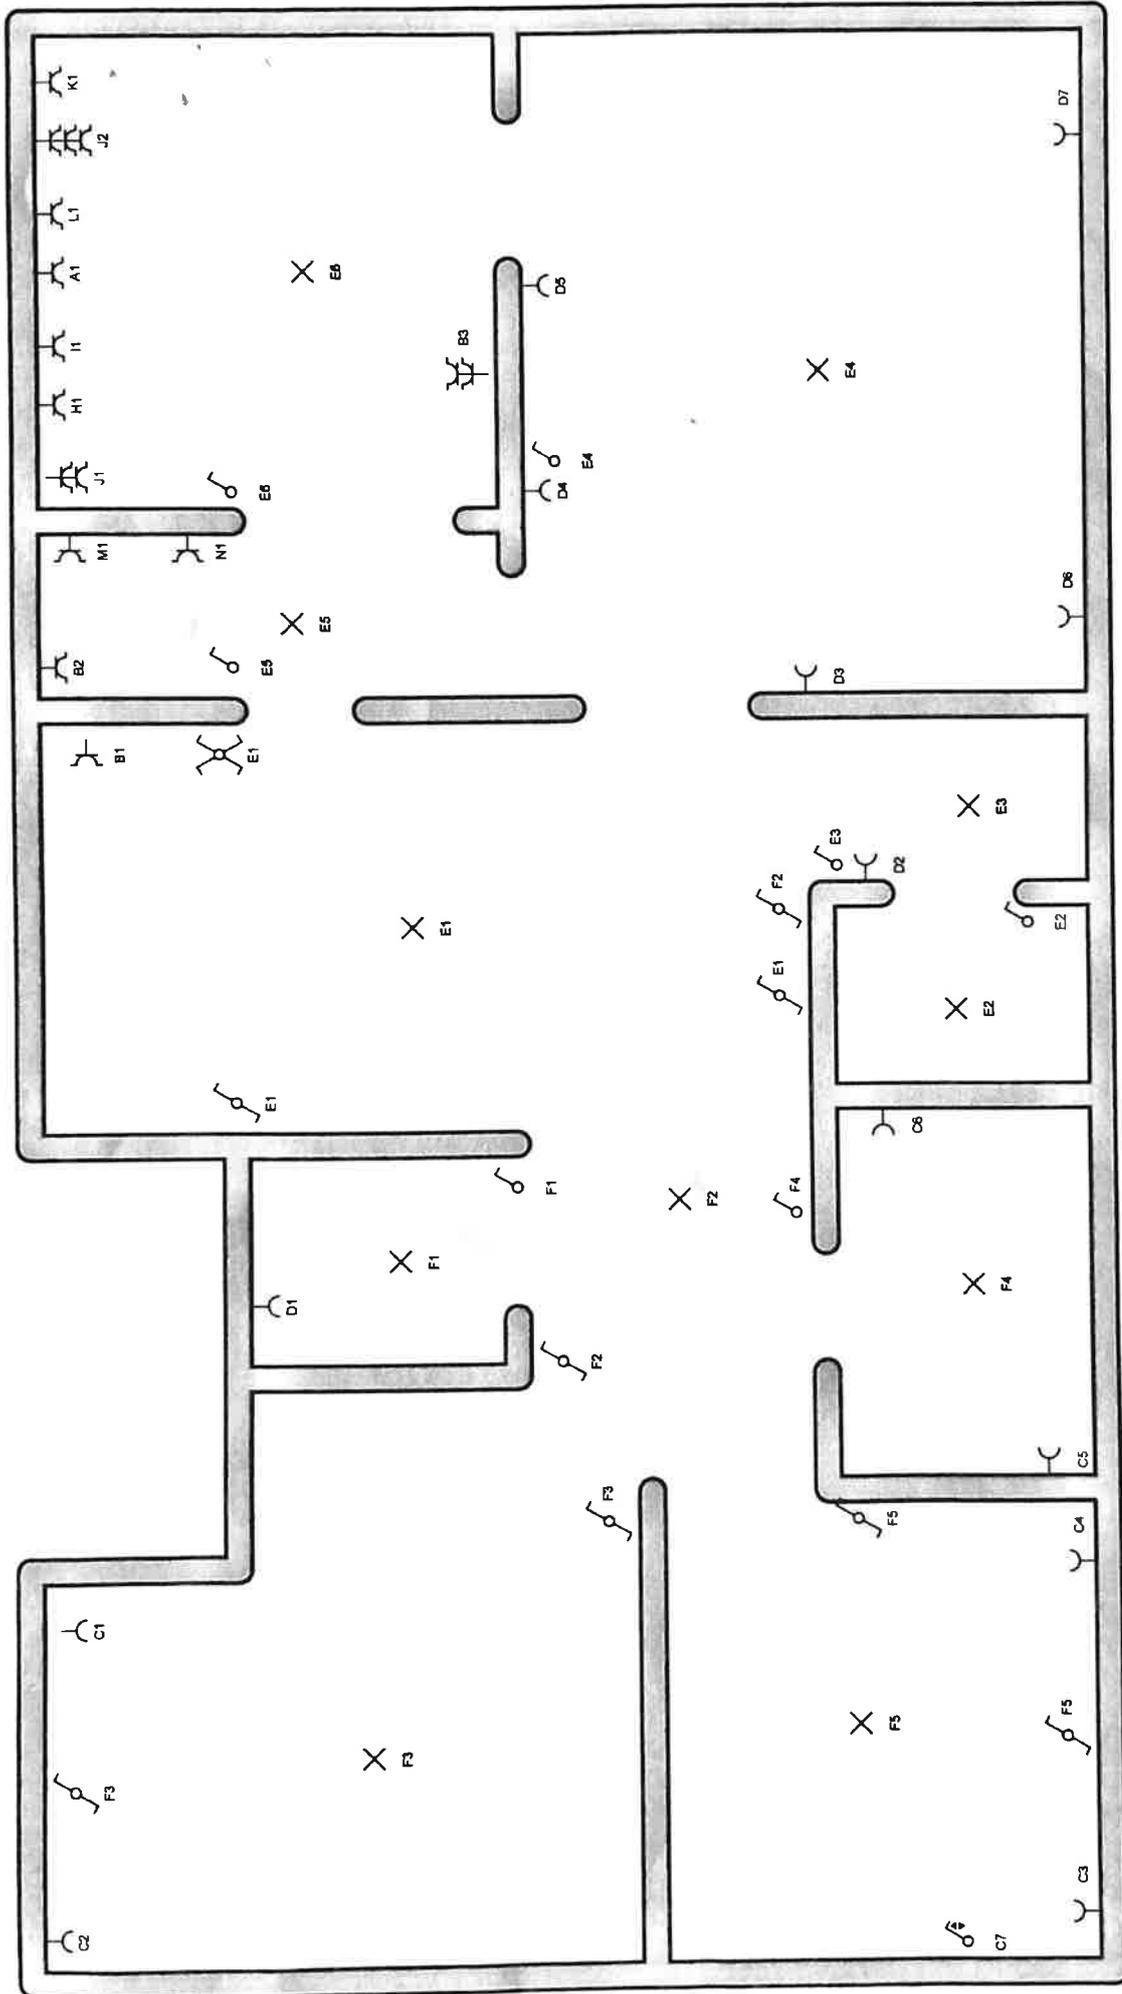

p. 3/4
Schéma de position
2 x 230V - 50Hz

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique
Nguyen Viet Tin
Boulevard Joseph Irou 17 Boite 22
6000 Charleroi
Tél.: - GSM: 0487604105
Fax: -
e-mail: tn29@hotmail.com

CERTINERGIE ASBL/VZW
ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
ERKENND ORGANISMS/ORGANIS'ME
0800 82 171 | INFO@CERTINERGIE.BE

