



## Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

CONFORM

|  |   |                               |                      |
|--|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>Datum:</b> 16/07/2020   | <b>Inspecteur:</b> Jo Tijtgat                     | <b>Mentor:</b>                | <b>Installateur:</b> |
| <b>ID-label:</b> 118 75  |   | <b>Klantreferentie:</b>       |                      |
| <b>Merk en type meettoestel:</b> metrel Eurotest ET61557   | <b>Serie Nr.:</b> 19370744                        |                               |                      |
| <b>Plaats van het onderzoek</b>  |   | <b>Eigenaar</b>               |                      |
| <b>Straatnaam</b>  | Oudstrijdersstraat                                | <b>Naam</b>                   |                      |
| <b>Huisnummer</b>  | 4   | <b>Straatnaam</b>             |                      |
| <b>Busnummer</b>   |   | <b>Huisnummer</b>             |                      |
| <b>Postcode</b>  | 8570  | <b>Busnummer</b>              |                      |
| <b>Gemeente</b>  | Anzegem   | <b>Postcode</b>               |                      |
| <b>Land</b>  | België  | <b>Gemeente</b>               |                      |
|  |   | <b>Land</b>                   |                      |
|  |   | <b>Installateur</b>           |                      |
| <b>Naam contactpersoon</b>   |   | <b>Naam</b>                   |                      |
| <b>Telefoon</b>  |   | <b>BTW nr.</b>                |                      |
| <b>Gsm nr (SMS)</b>  |   | <b>Telefoonnummer</b>         |                      |
|  |   | <b>E-mail</b>                 |                      |
| <b>Type</b>  |   |                               |                      |
| Lichte industrie   |   |                               |                      |
| <b>Aard onderzoek</b>  |   |                               |                      |
| Controlebezoek van een beslaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5, 8.1.1, 8.1.2., 8.3.2 en 4.2.4.4. |   |                               |                      |
| <b>Gegevens van de installatie</b>   |   |                               |                      |
| <b>Uitwendige Invloeden:</b> Zie uitwendige invloeden in bijlage verslag   |   |                               |                      |
| <b>NAZICHT VAN DE INSTALLATIE</b>  |   |                               |                      |
| <b>Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie</b>  | Burelen technische dienst.                        |                               |                      |
| <b>De controle omvat meerdere verdeelborden</b>  | Nee   |                               |                      |
| <b>Aanwezig netsysteem</b>   | TT via openbare teller                            |                               |                      |
|  | SN teller: 60845029                               |                               |                      |
|  | Netbeheerder: FLUVIUS Spanning:                   |                               |                      |
|  | 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm²            |                               |                      |
|  | Max beveiliging: 40 A                             |                               |                      |
| <b>Beschrijving aardingsinstallatie</b>  | Aardingslus                                       |                               |                      |
| <b>Beoordeling elektrische schema's</b>  | schema's OK, zie ook beveiligingslijst in bijlage |                               |                      |
| <b>Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB</b>  | 3kA   | Noodnet                       | niet van toepassing  |
| <b>Kortsluitvermogen normaal Max.</b>  | Gemeten waarde                                    | Kortsluitvermogen noodnet Max |                      |
| <b>Voedingskabel type + sectie</b>   | XVB 10  |                               |                      |
| <b>Filiale</b>   | Nee   |                               |                      |

**VERDEELBORDEN**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Omschrijving: ALSB in archief.<br><br>Opmerkingen (Nederlands):             |  Opmerkingen (Frans): |
| 2 | Omschrijving: ALSB in archief, deel boven.<br><br>Opmerkingen (Nederlands): |  Opmerkingen (Frans): |

**RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN**

Spreidingsweerstand van aarding                    2,71 Ω  
 Continuïteitsmeting                                    OK (< 1Ω)  
 Testen proefknoppen DSI                                OK

**Kortsluit en isolatiemetingen:**

| Verdeelbord/kring/stopcontact | Icc max (kA) | Icc min (kA) | Riso (MΩ) |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| ALSB                          | 4,56         | 3,45         | 15,36     |
| Bureel technische dienst      |              | 0,374        |           |

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Inbreuken A.R.E.1 Boek 1<br>: Gestructureerde mededeling | Voorwaarde | Opmerkingen |
|--|------------|-------------|

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

**Besluit**

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag

- Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.
- de AREI boek 1 (KB08/09/2019)-voorwaarden

Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 16/7/2025 AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname na elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding AREI Boek 1 Hoofdstuk 6.4 of Codex boek III

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid

Aantal bijlage(n): 9

### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jo Tijtgal



#### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtsreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

#### Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie

www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846 351.031







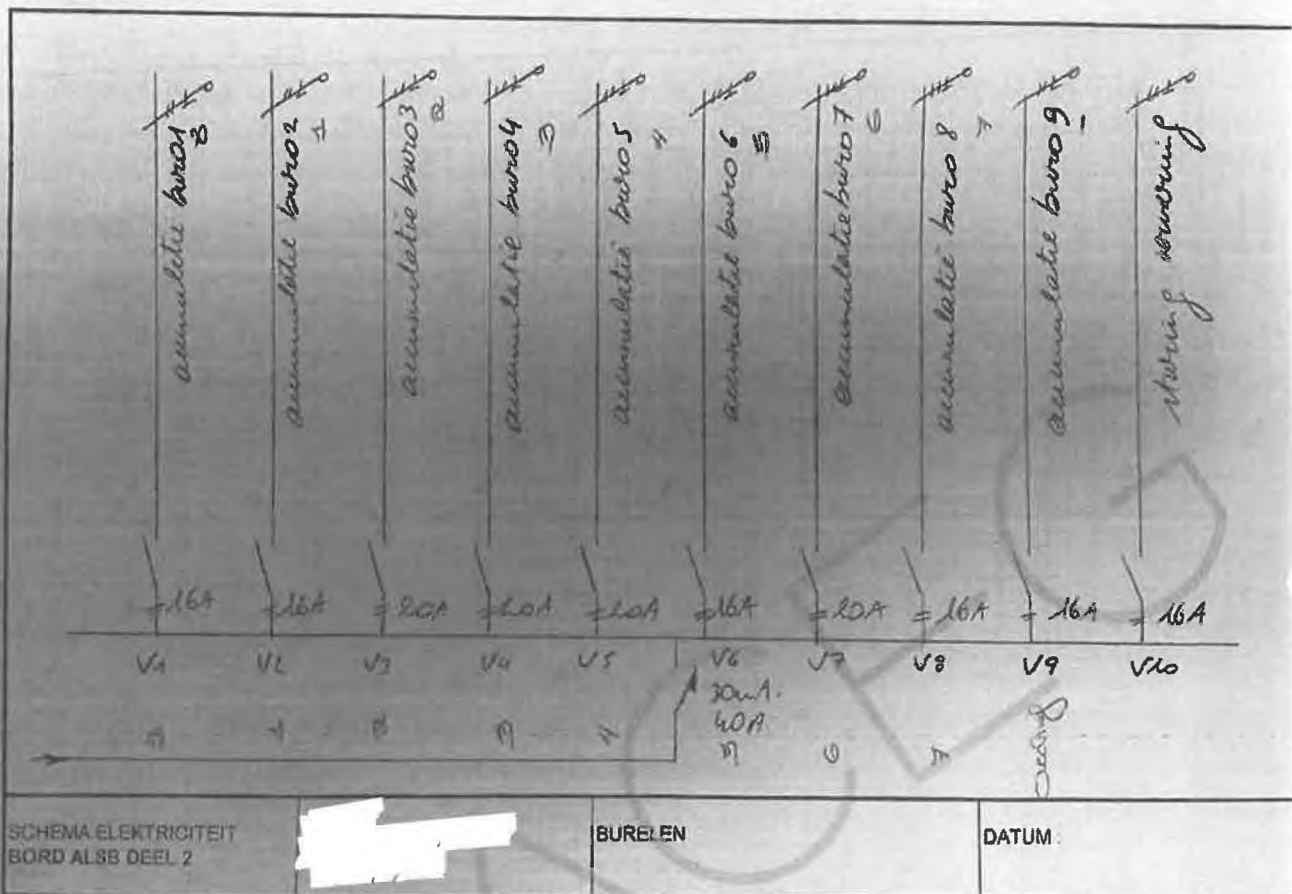

TABEL UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN


| ADRES :            | AREI               | art 225     | art 226 | art 227       | art 228  | art 229  | art 230    | art 231            | art 231 | art 232     | art 232               | art 232               | art 232                   | art 232      | art 233               | art 234    | art 234      | art 234      | art 104                 | art 101 | art 101 | art 105-113 | art 105-113 |
|--------------------|--------------------|-------------|---------|---------------|----------|----------|------------|--------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| Uitwendige invloed | Uitwendige invloed | temperatuur | water   | vaste stoffen | corrosie | schokken | trillingen | flits of schemmels | geluid  | Zwaartromen | elektrische invloeden | elektrische invloeden | post-secondaire invloeden | zonnestralen | beveiligheid personen | lichtinval | contaminatie | contaminatie | brand- en ontplofgevaar | aanval  | aanval  | ex-zone     | ex-zone     |
| BENAMING LOKAAL    | AA                 | AD          | AE      | AF            | AG       | AH       | AK         | AL                 | AM      | AN          | BA                    | BB                    | BC                        | BD           | BE                    | CA         | CB           | GASSTOF      |                         |         |         |             |             |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Technisch Lokaal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buizen           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profiel          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BOUWHEER // UITBATER // EIGENAAR

NAAM : Verschuure Samuel


ADRES :

HANDTEKENING : 

BTV

NUMMER 359

VERSLAGNUMMER 359/1507/10/01

HANDTEKENING : 

Nuist de eventueel aanwezige noodverlichting (Ingebouwde batterij) zijn er geen vitale kringen aanwezig in de installatie

De uitbater heeft de nodige maatregelen getroffen opdat stroomuitval geen grote ongemakken zou veroorzaken

maatregelen:







