

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

**Datum(s) van controle:** 31/10/2020 **Uitgiftedatum verslag:** 31/10/2020  
**Verslagnummer:** 0429-201031-04

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

**Naam:** Technisch Bureau Verbrugghen  
**Adres:** Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
**T:** 016 63 47 45 **E:** [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be) **Ondernemingsnummer:** 0406.486.616  
**De agent-bezoeker:** nummer 0429

### Identificatie van derden:

**Opdrachtgever:** ELPA PASHA  
**Adres:** RUE CARDINAL LAVINGERIE 8, 1040 BRUSSEL  
**Naam eigenaar, uitbater of beheerder:** ██████████  
**Adres:** HEIDESTRAAT 60, 3350 LINTER  
**Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:** ELPA PASHA  
**Adres:** RUE CARDINAL LAVINGERIE 8, 1040 BRUSSEL  
**BTW-nummer:** BE 0695958865

### Identificatie van de elektrische installatie:

**Naam:** ██████████  
**Adres:** HEIDESTRAAT 60, 3350 LINTER  
**EAN- code:**  
**Nummer teller:** 1SAG3100149289  
**Private hoogspanningscabine:** Nee  
**Type installatie:** werfinstallatie

### Gegevens van de controle:

**Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:** Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)  
**Datum uitvoering van de installatie:** Vanaf 01/06/2020

### Informatie inhoud controle:

1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.  
**Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019:** niet toegepast  
**Ander(e) wettelijk(e) kader(s):** n.v.t.

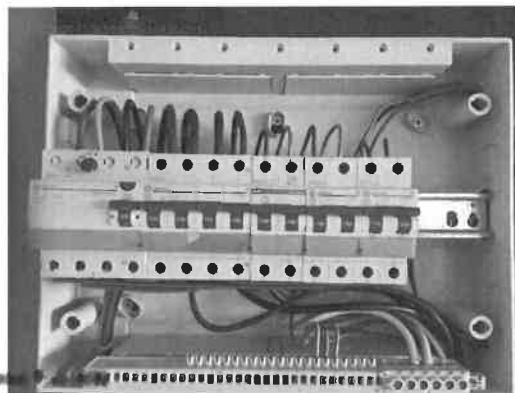


**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A  
Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA  
Type aardelektrode: Aardingspen Type aardverbindingssysteem: TT  
Aantal borden: 1 Aantal stroombanen: 4 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 22 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 100 MOhm  
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing  
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing  
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

Geen

**Besluit van de controle:**

**1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 31/10/2021**

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



**Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:****1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:**

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



