



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

171373

RR-20041227-3B

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :
Plaats van onderzoek : WANTJE PIETERSTRAAT 11 IZEGEM
Installateur : RECTO BLICK - BEUGGE
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : RES-VA Stroomleveraar : ELITZA 301
Agent-Onderzoeker : ROGGE P. Datum van onderzoek : 22/12/2009

- Bedrijfsspanning	<u>3,220V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>bestaat</u>	
- Algemene bescherming	<u>1x 40A</u>	<u>1x 20A 2p</u>
- Type algemene schakelaar	<u>aut.</u>	<u>2x 15A 2p</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>piket</u>	<u>1x 10A 5A 2p</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>28.8</u>	<u>1x 20A 25A 2p</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>20/100</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1 bord</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>40-9.3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>30mA</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene
differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 22/12/2009

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....

SYST.-nr.: 0000554

PARTNER ID-nr.0004937
BLIECK ELECTRO B.V.B.A.
Berenwegel 1
8000 Brugge



Electrabel

T 050-34 06 85


Ins. Valt Keur!

Blieck

NB. zakeinhal + lidingen woren auto
800 lott. t. 15 jaar geladen.

Flats: Wouty Pictorastroot n 11
8700 ZIEGEM

Eigener: Vlaams Woningfonds cubo
De Heerlooypore 26-27
1000 BRUSSEL

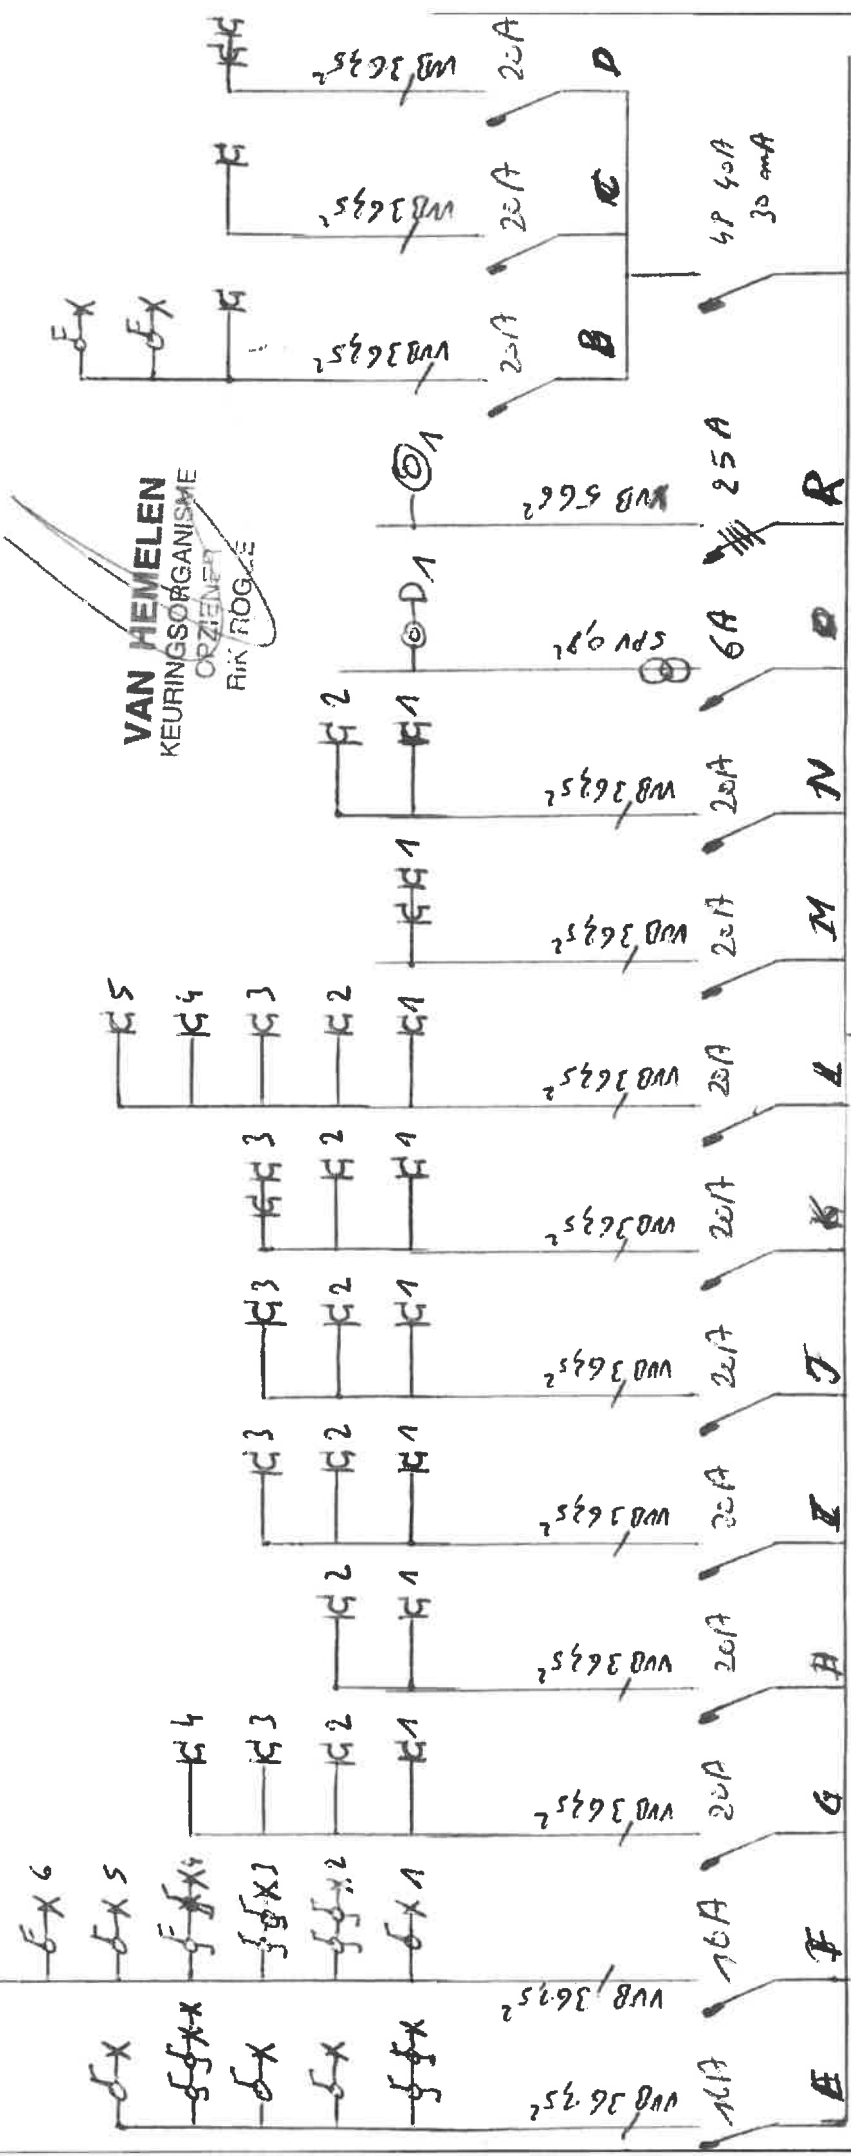

VAN HEMELE
KEURINGSORGANISME
ORZIEKER
Rik ROGGE

2010 11 13
8:00 AM
M. J. K. at 12:00 PM
2010 11 13 00:00:00

