



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Résl. Code:
K1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: 102522-2015-1 Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux:	Données:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom:	Nom, Prénom:	Adresse: <u>Rue du papier 39</u>
N° carte d'identité:	CP + Commune: <u>6630 Vlebeke</u>	Tél: <u>1</u>
N° TVA: BE			

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) RGPT

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> mise en usage	<input checked="" type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	① Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire		<input type="checkbox"/> Art 87	<input checked="" type="checkbox"/> Art 278	② Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	③ Parties communes
	<input type="checkbox"/> renforcement	<input type="checkbox"/> transfert de propriété		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	④ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input type="checkbox"/> Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°:	Index jour:	Index nuit:
Données installation	Protection branchement (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input checked="" type="checkbox"/> 100 <u>15</u>		
	Tension nominale: <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400V	Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> boucle de terre <input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal: <u>4</u> mm ² - Type: <u>VFVS</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén.: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Nombre de tableaux: <u>1</u> Nombre de circuits terminaux: <u>11</u>		
		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

<input checked="" type="checkbox"/> Contacts Dir.	<input checked="" type="checkbox"/> Contacts Indir.	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Appareils	<input checked="" type="checkbox"/> Matériel	<input checked="" type="checkbox"/> >/section	<input checked="" type="checkbox"/> Schémas	<input type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre: <u>2,3</u> Ω Isolement général: <u>5</u> MΩ Continuité de terre: <input checked="" type="checkbox"/> Test dispositif diff.: <input checked="" type="checkbox"/>							
Le dispositif différentiel général: <input type="checkbox"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation <input checked="" type="checkbox"/> Néant		Visa GRD:
Infractions Installation existante <input type="checkbox"/> Néant		Mandataire GRD: Nom:
Remarques <input checked="" type="checkbox"/> Néant		Visa:

Conclusion(s):
 La nouvelle installation est conforme ~~est pas conforme~~ au RGIE.
 L'installation existante est conforme ~~est pas conforme~~ au RGIE.

Agent visiteur:
 Nom: François A. Agent n°: 2422 Date: 21/06/2015
 Annexe(s): Schéma(s) de position: 3 Schéma(s) unifilaire(s): 1

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 21/06/2015 (*)
 • par le même organisme de contrôle (**)
 (*) délai présent sous réserve de modification de la réglementation

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
 (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

19 février 2007

DOSSIER ELECTRICITE

Maison Militaire
VIE022
rue du Vivier 39
6690 VIELSALM

(Remise en conformité de l'installation électrique)

ELECTRICITE


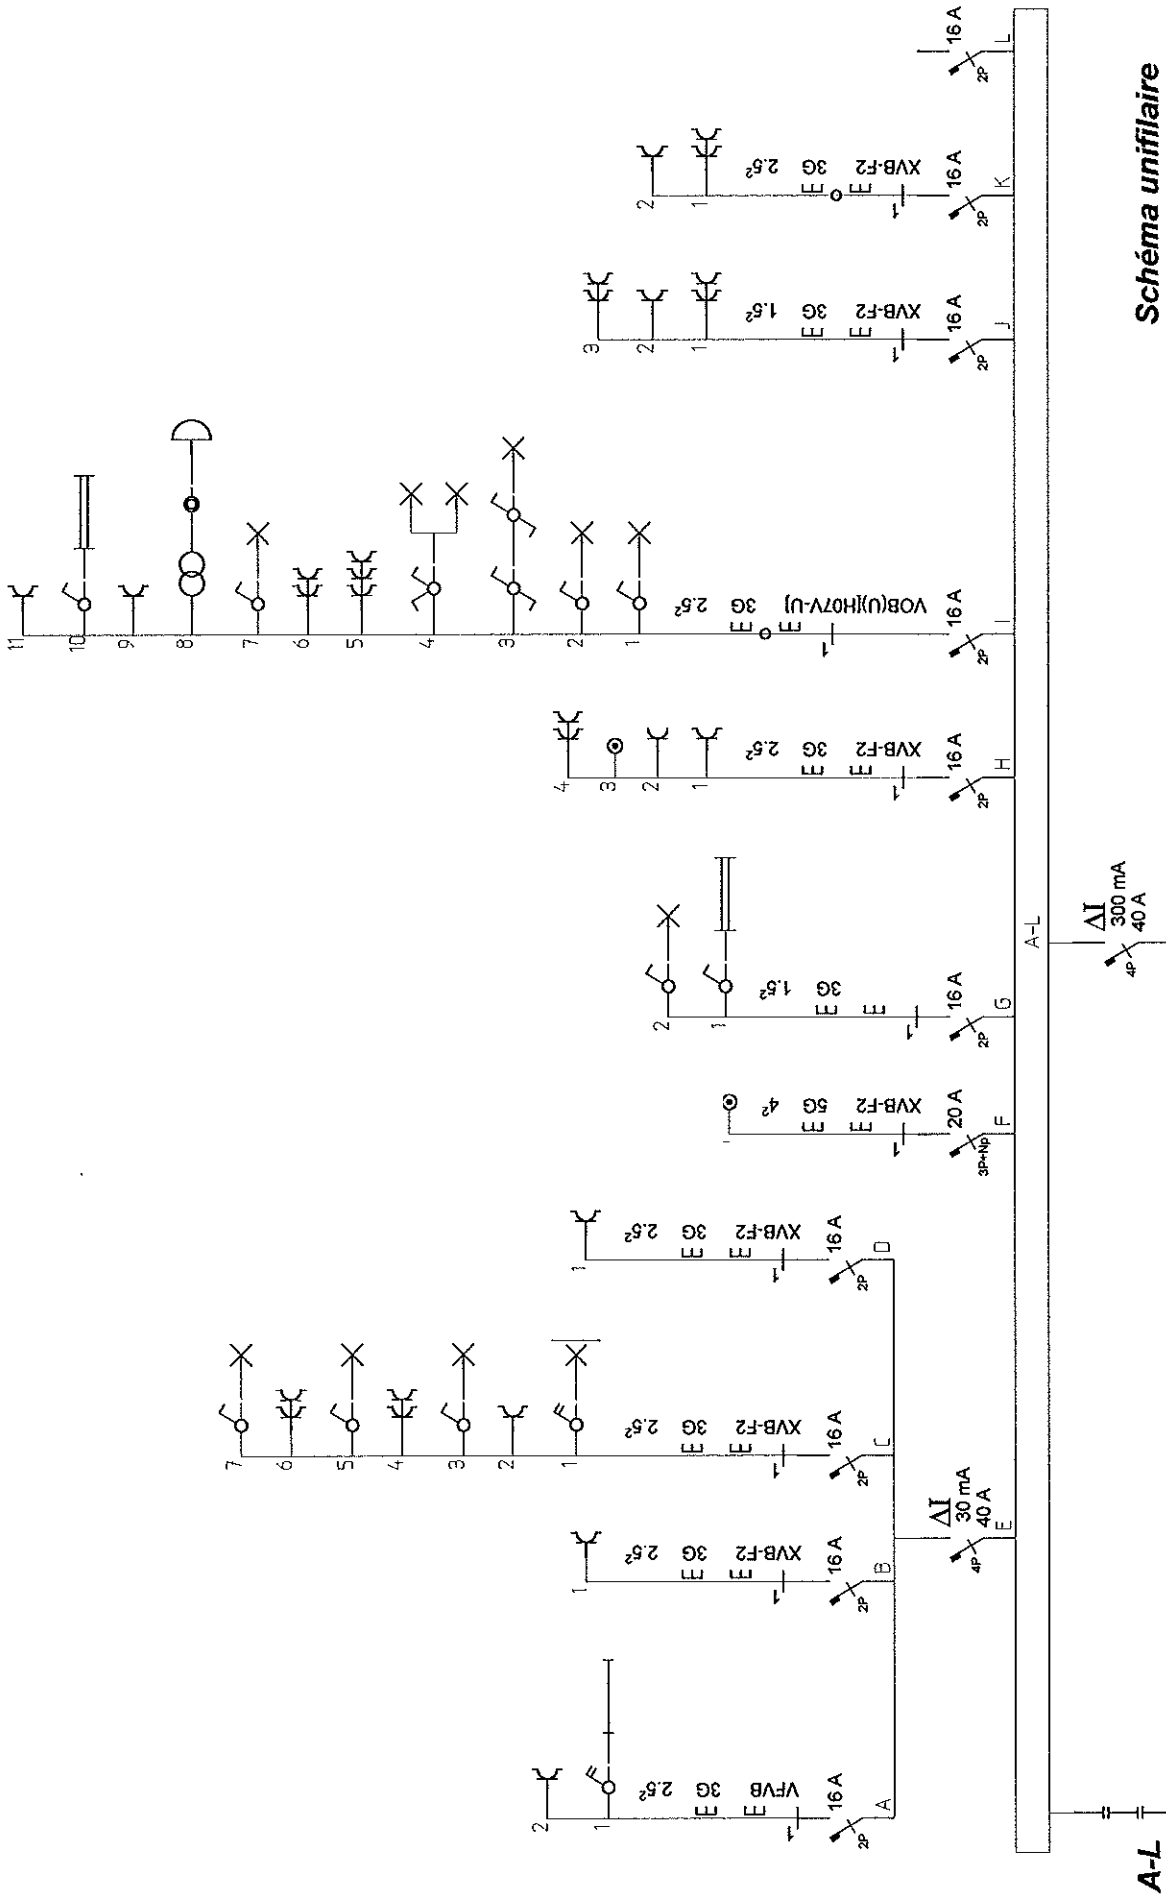


Schéma unifilaire


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Signi	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Signi	Naam/Nom Straat/Rue Gemeen/Comm Handtek/Signi	OCASC VIE022 rue du Vivier 39 6690 VIELSALIM
ELECTRICITE DEWEZ Fr. rue du Roy 34 6670 LIMERLE-GOUVY			

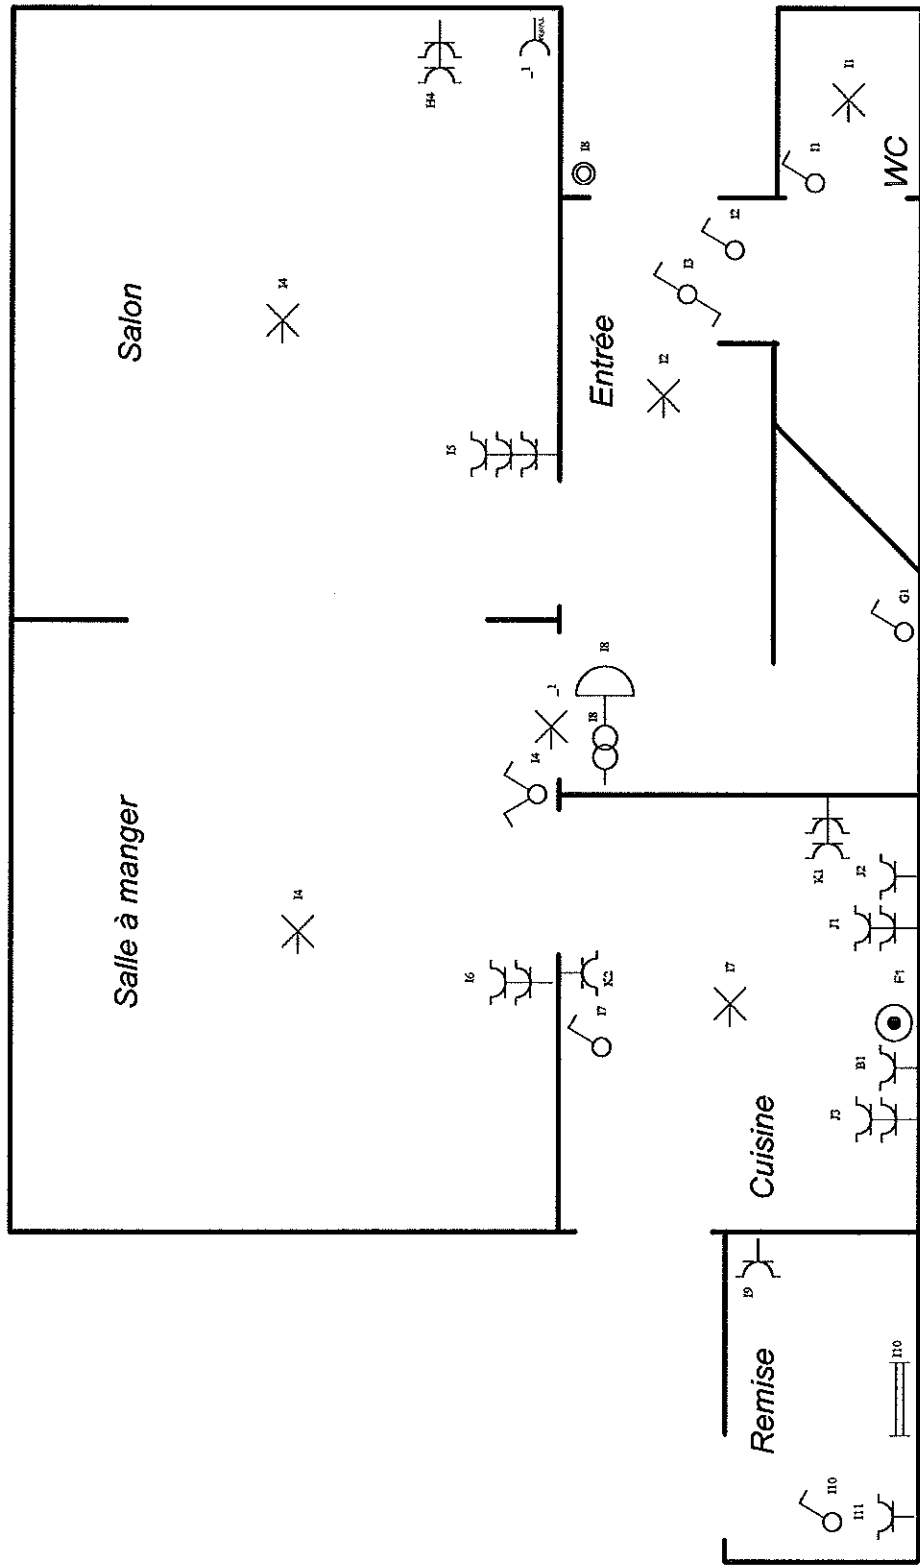

Rez

Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sigr	Organis. Vynçotte Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sigr	Naam/Nom OCASC VIE022 Straat/Rue rue du Vivier 39 Gemeen/Comm 6690 VIELSALM Handtek/Sigr	ELECTRICITE DEWEZ Fr. rue du Roy 34 6670 LIMERLE-GOUVY

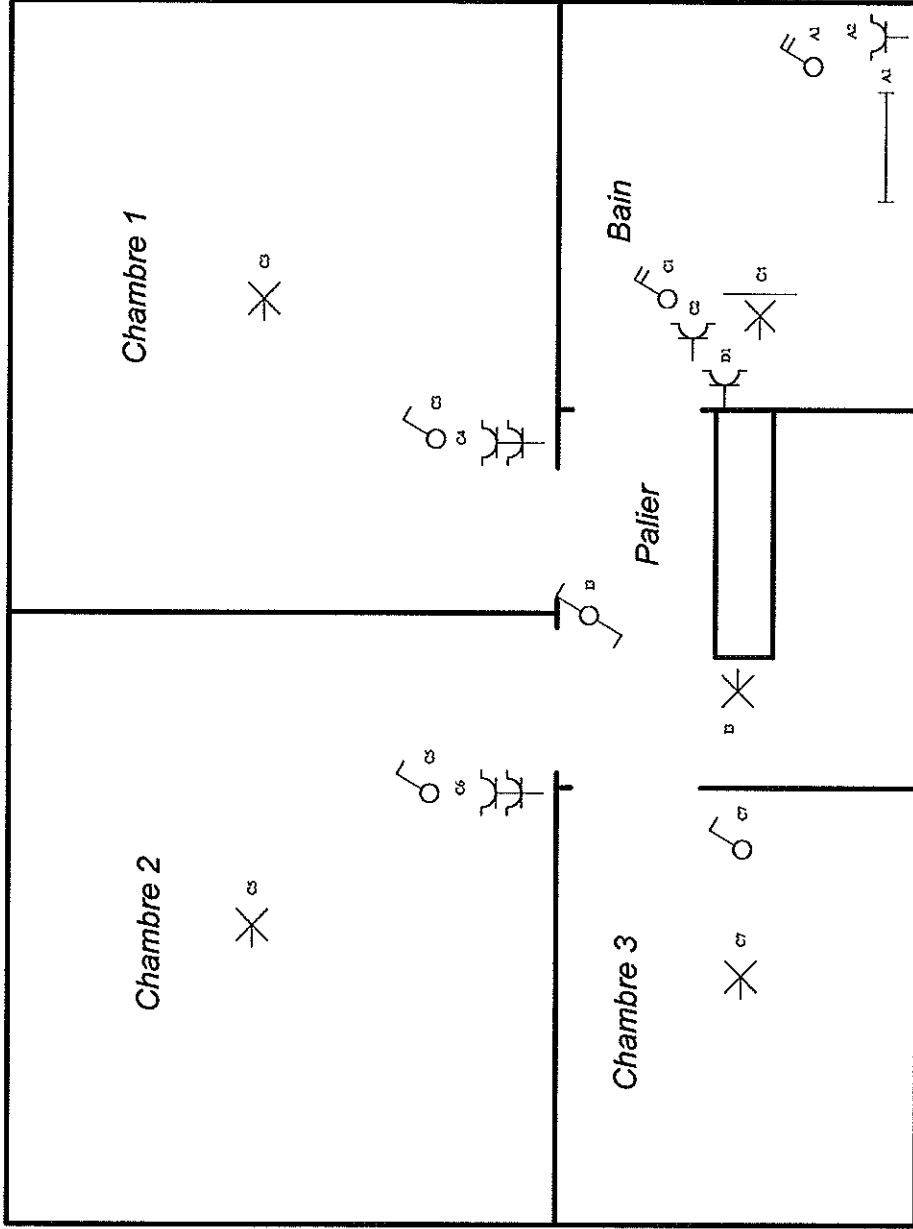

Etage

Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organ. Vyncotte Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom OCASC VIE022 Straat/Rue rue du Vivier 39 Gemeen/Comm 6690 VIELSALM Handtek/Sign	ELECTRICITE DEWEZ Fr. rue du Roy 34 6670 LIMERLE-GOUVY

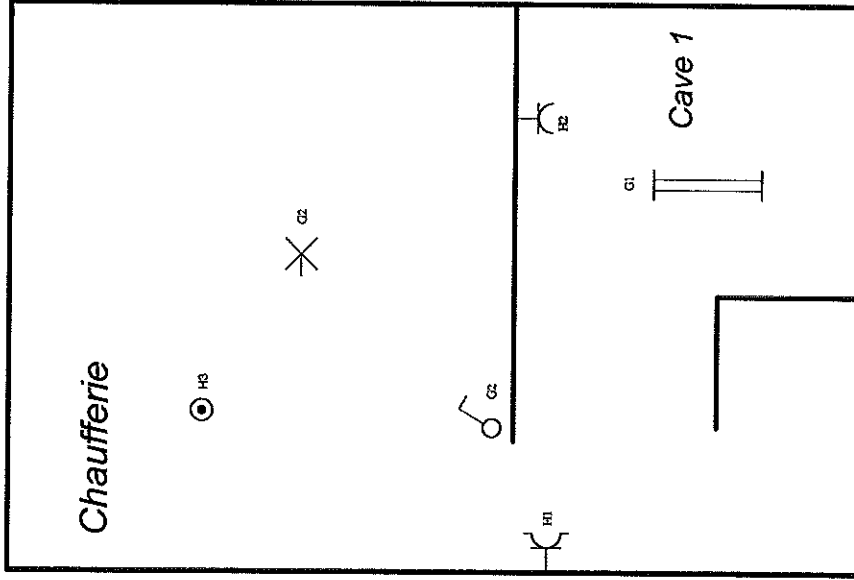

Caves

Schéma de situation

INSTALLATEUR	WERF/CHANTIER	KEURING/CONTROLE	3N, 400V/230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Straat/Rue Gemeen/Comm Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	OCASC VIE022 rue du Vivier 39 6690 VIELSALM
			ELECTRICITE DEWEZ Fr. rue du Roy 34 6670 LIMERLE-GOUVY

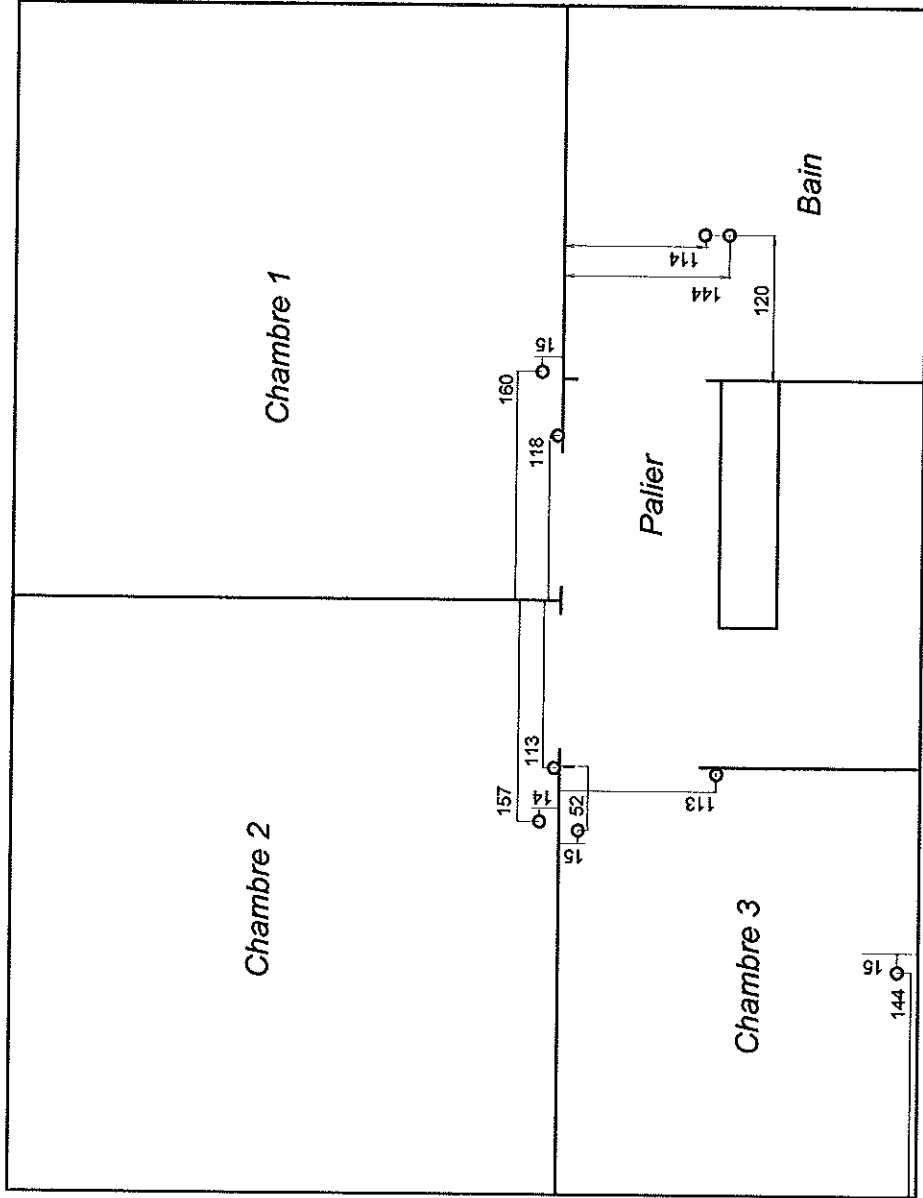

Etage position des boites

Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Signr	Organis. Vynçotte Naam/Nom Datum/Date Handtek/Signr	Naam/Nom OCASC VIE022 Straat/Rue rue du Vivier 39 Gemeen/Comm 6690 VIELSALM Handtek/Signr	ELECTRICITE DEWEZ FR. rue du Roy 34 6670 LIMERLE-GOUVY