

13329079

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



EAN nr. : .....  
 Teller nr. : .....  
 Stand I : ..... II : .....

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis / .....

Aanvulling verslag nr. : .....

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voortopig / Bestaande / Verzwaring / Spiltsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : APARTAMENT

Plaats van onderzoek : HEXELHOF 4 ginc 3e verdieping

Eigendom van : .....

Opdrachtgever : .....

Installateur : .....

BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : ..... Datum van onderzoek : 29-11-2011

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 400 2r Omschakelaar stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. : DELTA MAX SCHOPPEY Schak. : DELTA 400 40 50 70

Meter-bordverbinding : kabeltype : X18 aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm

Voedingsbekabeling : kabeltype : SEI 3RDE aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm<sup>2</sup>

Bovengrond net/ondergrond net op bovengrond net/ondergrond net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : bus/baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 10 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 18 Algemene isolatieweerstand : 750 MΩ

Diff. schak. : algemene : 400 40 50 2r mA bijkomende : 400 40 50 2r mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

### VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

### BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 29-12-2011  
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,  
de onderzoeker


2) elke wijziging aan de elektr. installatie is te melden in het dossier, rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) Dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie, energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUUHUUBHS, EIGENAARS : Koningen met AHEI bent u verplicht :  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005005/11/15J

HERTENHOF 4

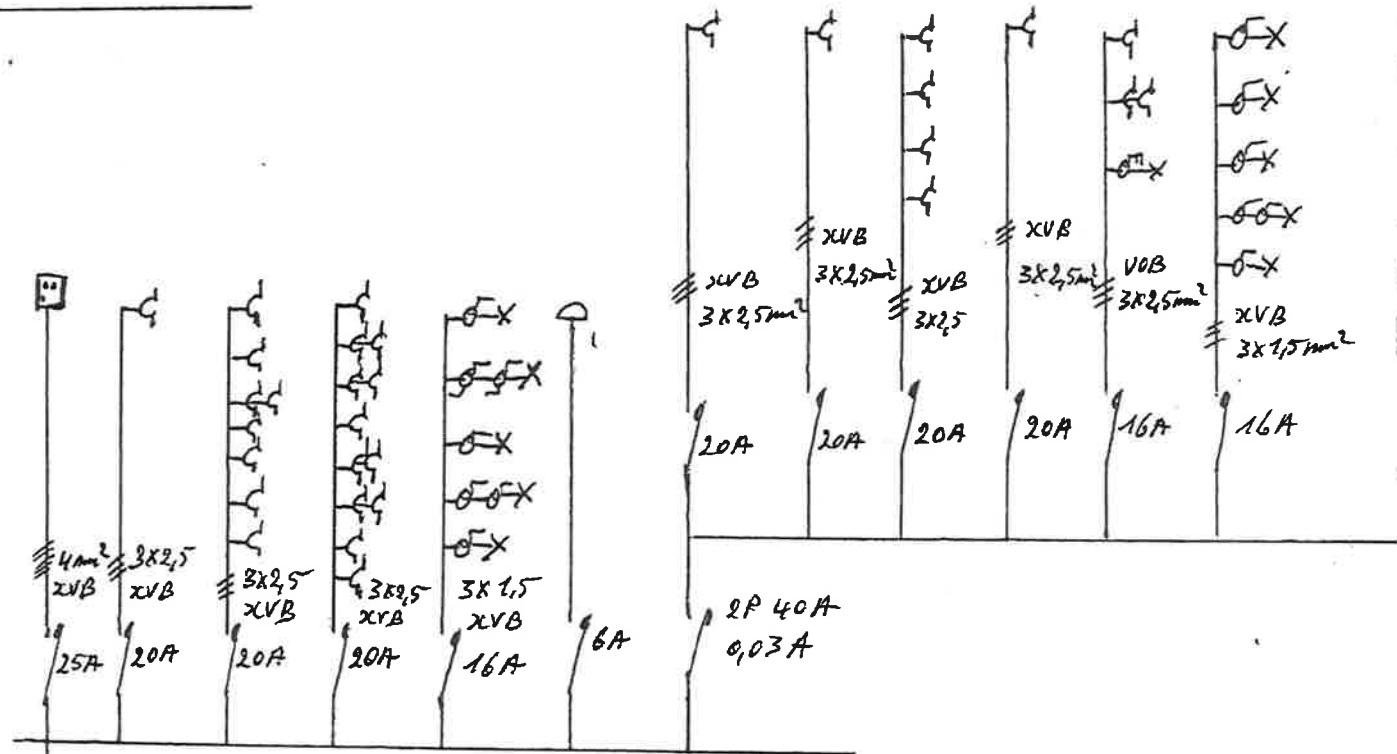

2P 40A  
0.03A

Installatie is gecontroleerd door

O.C.B.

Kon. Astridlaan 80 2550 KONTICH

Onderzoeker: *[Handwritten Signature]*

Datum: 29-11-2011

P.V. nr: 3528 278

Handtekening: *[Handwritten Signature]*


**CENTRONIK ELEKTRO**

Tulpenstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 777 04 00 - Fax 03 771 57 72

HR 33 726 - BTW BE 418 249 152

Bankrek. 124-2405678-93

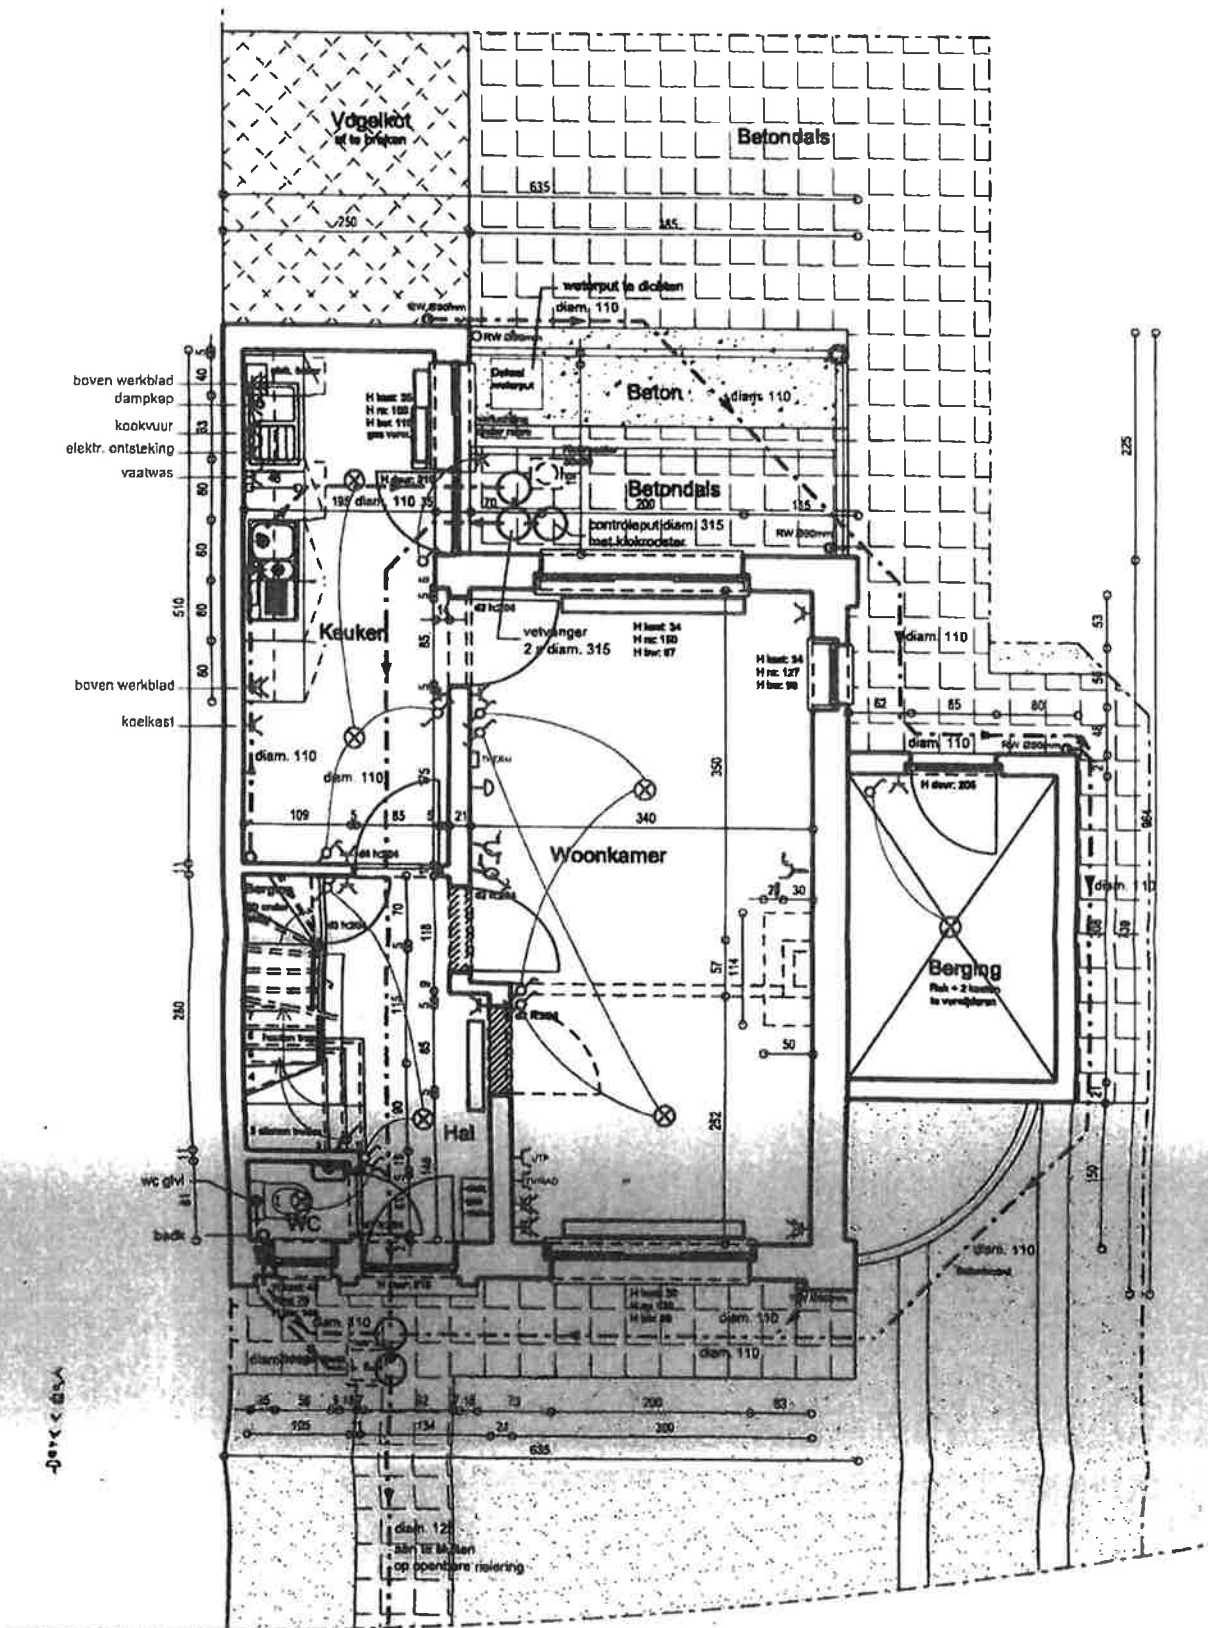

**NIEUWE TOESTAND  
GELIJKVLOËRS  
HERTENHOF 4**

*Handwritten signature or initials.*

