



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

200-INSP

RAP-E-LV-R-01v02

El Définitif

Nom du client :

Adresse :

Code postal : 7060

Ville : SOIGNIES

Personne de contact :

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION

(Livre 1 - AR08/09/2019)

Résultat du contrôle : El Conforme

Demandeur : Propriétaire / exploitant ou gestionnaire : Adresse de la visite : Chemin des 3 Fontaines - 7970 BELOEIL Responsable des travaux: Réf. Client :	Description de l'équipement visitée : INSTALLATION ELECTRIQUE Nom et visa du demandeur pour réception.
---	--

N° Client : Mission réalisée le : 08-07-20 N° Chrono : ##### Date du rapport : 08-07-20 Référence du rapport : -N° CHRONO-N°SocoVision#	N° d'affaire : N° SocVision :
--	--

Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à SOCOTEC BELGIUM qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement validé.

SOCOTEC BELGIUM ASBL 14/4, rue des Semailles 4400 Flémalle Tél: +32 (0)4 234 17 00 E mail : inspection.belgium@socotec.com www.socotec.be N° de TVA : 04 106 671 312 - N° NISS 665022 263 37	Vérificateur : Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL, Le Directeur du S.E.C.T  Ing. T
---	---



200-INSP RAP-
E-LV-R-01v02

SOCOTEC BELGIUM ASBL
Rue des Semailles 14/4 - B4400 Flémalle - Belgique
Tél. : +32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80
inspection.belgium@socotec.com www.socotec.be
TVA n° BE 0406.671.312
ING : BE37 3400 2981 6828 - BNP : IBAN BE25 2400 3255 1382



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Rapport N BAR/200708/009

Date du contrôle : 08-07-20

Agent Visiteur :

Date d'émission du rapport : 13-07-20

Résultat du contrôle : E Conforme

Nombre d'annexe(s) : 1

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE
TENSION ET TRÈS BASSE TENSION**
(Livre 1 - AR08/09/2019)

Demandeur

Propriétaire / exploitant ou gestionnaire :

Responsable des travaux

Adresse : 7060 SOIGNIES

N° TVA : BE 0811 299 882

1. Identification de l'installation :

Adresse : Chemin des 3 fontaines - 7970 BELOEIL

Code EAN : 5 4 4 4 9 0 6

Cabine HT privée : E non

Type d'installation : E unité d'habitation

2. Données du contrôle (prescription(s) réglementaire(s))

Type de contrôle : LM conformité avant mise en usage (6.4.)

Date de réalisation : E à partir du 01/10/1981 et avant le 01/06/2020

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 : E anciennes installations (8.2.1.)

3. Données de l'installation

Un (AC) : N 2X230V

Prise de terre E piquets de terre

Type de schéma de mise à la terre : EI TT

Canalisation d'alimentation tableau principal : section 4 x 10mm² - Type exvb

Protection de branchement : IN 40 A E selon devis GRD

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits (réserves compris) : 24

Type de coupure générale : N int. différentiel

Différentiel(s)	IN (A)	ti (reA)	Type	Circuit(s) protégé(s)	Différentiel(s)	IN (A)	IA (mA)	Type	Circuit(s) protégé(s)
DIFF1	40	300	A	tous	DIFF 2	40	30	A	A à G

Annexe(s) descriptive(s) :

@Référence des schémas et plans annexés : ETS BRIATTE

4. Résultats du contrôle (mesures, essais et visuel)

Prise de terre : 25.20	Isolement général : 36MO	Continuité PE : Nok	Liaisons equipo. : Men attente
Contacts dir. : Nok	Contacts indir. : ► - ok	In prot/Section conducteurs : Nok	Schémas : Nok
Matériel mobile : Elsans objet	Diff. : bouton test : N non testé	Boucle de défaut : EI sans objet	Matériel fixe : Nok

INFRACTIONS : (voir code en annexe) Z Néant

REMARQUES : @Néant

NOTES : 0 Néant

5. CONCLUSION :

E L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le : 08-07-45

E Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation EI non scellables.



SOCOTEC BELGIUM ASBL

DOCUMENT DANS LE CADRE DU DÉBUT DE RÉALISATION AVANT LE 1^{ER} JUIN 2020
DOCUMENT IN HET KADER VAN HET BEGIN VAN DE REALISATIE VOOR 1ST JUNI 2020

- Adresse de l'installation / Adres van installatie :

Chemin des 3 fontaines 7970 beloeil

Type d'installation / Soort of installatie :

☒ unité d'habitation / wooneenheid

☐ parties communes d'un ensemble résidentiel / gemeenschappelijk(e) deel(delen) van een residentieel geheel

☐ installation de production décentralisée / gedecentraliseerde productie-installatie

☐ local (locaux) non-technique(s) d'un ensemble résidentiel / niet-technisch(e) lokaal(lokalen) van een residentieel geheel


☐ unité de travail / werkeenheid

☐ local (locaux) technique(s) d'un ensemble résidentiel / technisch(e) lokaal(lokalen) van een residentieel geheel


Par la présente, je déclare que la réalisation de l'installation électrique a débuté avant le 1^{er} juin 2020.
Ik verklaar hiermee dat de realisatie van de elektrische installatie begon voor 1st juni 2020.

Le responsable de l'installation électrique / Het verantwoordelijk van de elektrische installatie
(Nom, prénom, date et signature / Naam, voornaam, datum et handtekening)

le 8/07/2020

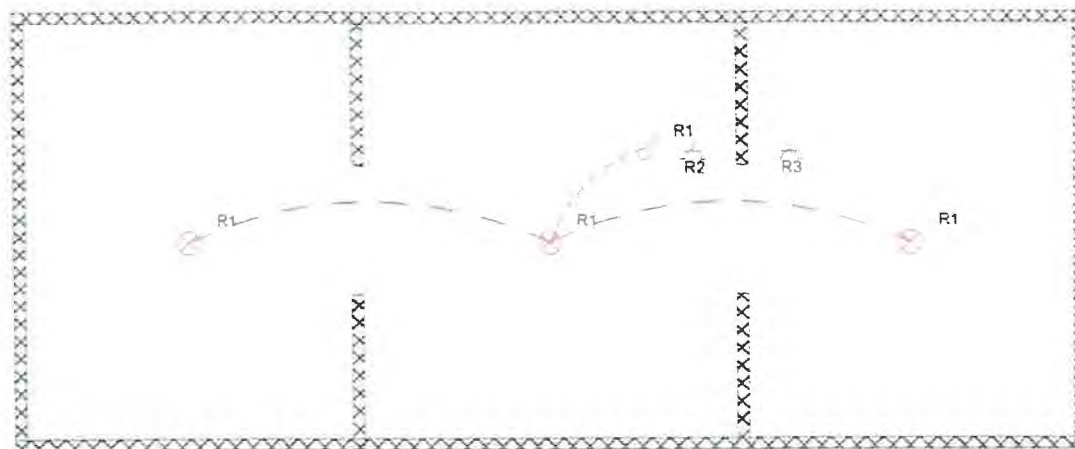


Grenier

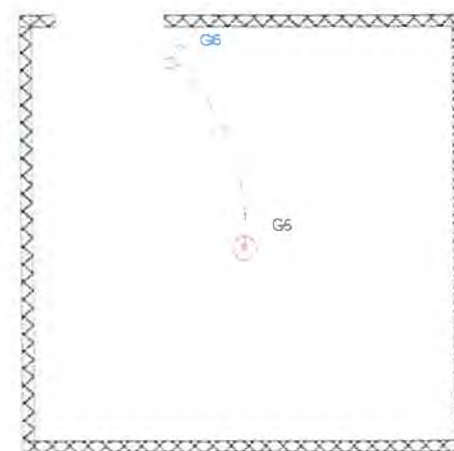


Cave

315

INSTALLATEUR	CONTROLE	CHANTIER	cave et grenier
Nom TVA Date 17/03/2020 Sign.	ORGANIS Nom Date Sign.	Nom Rue Ch des 3 Fontaines 4 Comm 7970 Beloeil Sign.	2 X 230V~

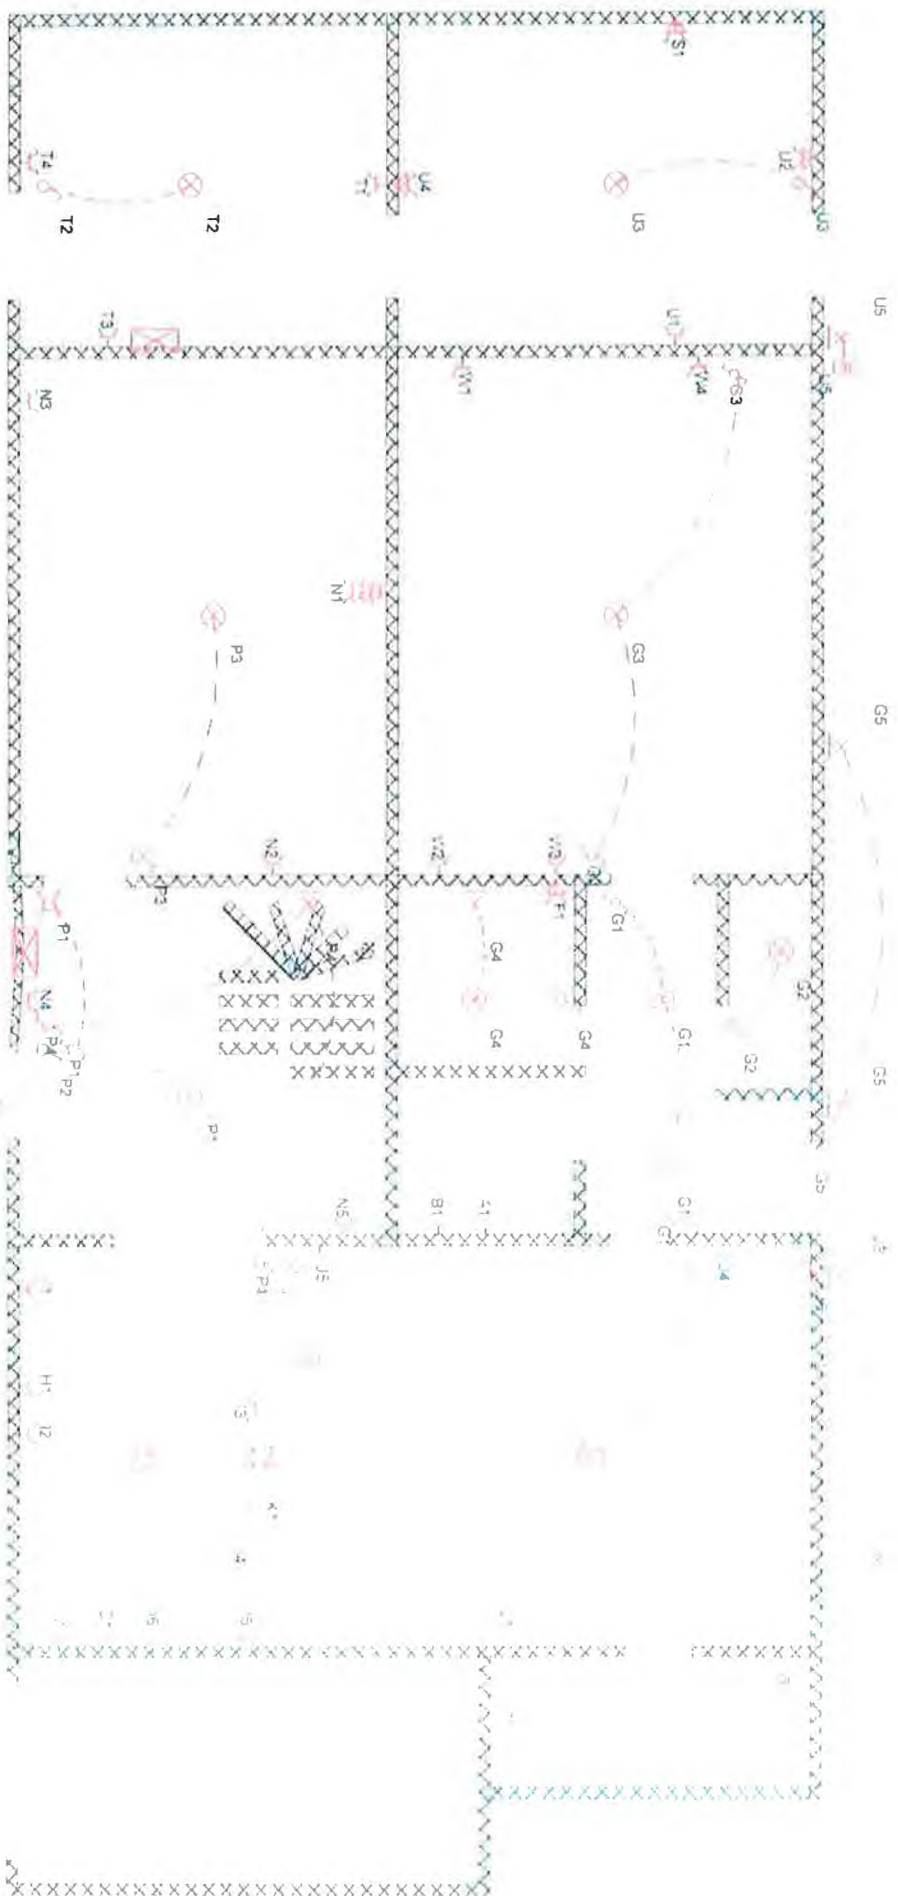

INSTALLATEUR	CONTROLE	CHANTIERS	
Nom TVA Date Sect	Date Sect	Date Sect Ct des 3 Fontaines 4 7970 Beldol	

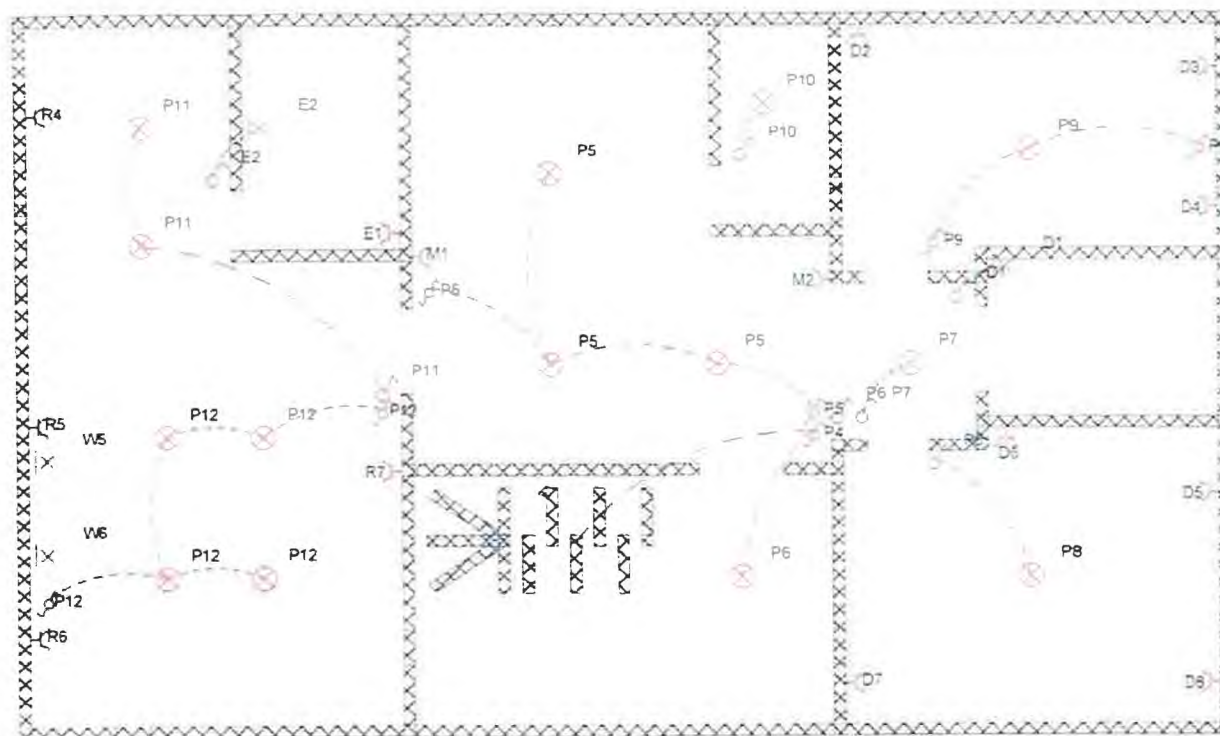

INSTALLATEUR	CONTROLE	CHANTIER	Etage 2 X 230V~
Nom TVA Date 17/03/2020 Signé Seb	ORGANIS Nom Date Signé	Nom Rue Ch des 3 Fontaines 4 Comm 7970 Beloeil Signé	

344 4000/280V

514

