

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION
(Livre 1 – AR 08/09/2019)

Identification des tiers:

Cliant: Electricité Grisez, Rue de la Source(LEV) 41, 7134 BINCHE
Propriétaire: /
Installateur: Electricité Grisez, Rue de la Source(LEV) 41, 7134 BINCHE
N° TVA: BE 0791 932 546

Installateur = personne ou personnes responsable(s) des travaux

Identification de l'installation électrique:

Adresse du contrôle: Rue du Stokou 38, 7110 HOUDENG-GOEGNIES
Code EAN installation: 541 449 020 709 587 292
Tarif compteur(s): Jour Cabine HT privée: Non
Numéro compteur(s): 47255913-2001 GRD: ORES
Index compteur(s): 136137 Type de locaux: Maison individuelle
Type d'installation: Unité d'habitation

Nature du contrôle:

Conformément aux prescriptions du Livre 1 – Installations à basse tension et à très basse tension – Procédure interne QPRO/ELE/001

Type de contrôle: Contrôle de conformité avant la mise en usage - modification ou extension importante (6.4)
Date de réalisation: ☒ Avant le 01/10/1981 ☒ Après le 01/10/1981 et avant le 01/06/2020 ☒ Après le 01/06/2020
Notes: Voir rubrique "CONSTATATIONS - Remarques"
Dérogations (Partie 8): Appliquées
Réinspection au rapport: /

Données générales de l'installation électrique:

Tension nominale: 3 x 400V + N Intensité nominale max.: 40 A Valeur nominale branchement: 39 A
Câble d'alimentation: 4x10 mm² Type: EXVB Type de système de mise à la terre: TT
Electrode de terre: Piquet de terre Section électrode de terre: /
Section conducteur de terre: 16 mm²
Nombre de tableaux: 3 Nombre de circuits: 4+11++8 Nombre de circuits de réserve: 0+4+0
Installation de production décentralisée: Non présente Puissance AC (maximale): / kVA
☐ Installation PV ☐ Stockage de batterie ☐ Central à hydrogène ☐ Cogénération ☐ Eolienne

Description générale des dispositifs à courant différentiel:

Voir tableau p. 2

Schémas et plans de l'installation:

Schéma(s) unifilaire(s) ou de circuits:	Version/n° 1	Date: 08/11/24	☒ En ordre	☐ Non présent
Plan(s) de position:	Version/n° 1	Date: 08/11/24	☒ En ordre	☐ Non présent
Document(s) des installations de sécurité:	Version/n° /	Date: /	☒ Non applicable	☐ Non présent
Document(s) des installations critiques:	Version/n° /	Date: /	☒ Non applicable	☐ Non présent

Mesures, contrôles et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre:	20 Ω	Méthode de mesure:	RE
Niveau d'isolement général:	2,50 MΩ	Tension de mesure:	500 V
Test dispositif(s) à courant différentiel-résiduel:	Bouton test: OK	Boucle de défaut:	OK
Continuité des conducteurs de protection:	Général: OK	Liaison équipotentielle:	OK
Protection contre les contacts indirects:	OK	Protection contre les contacts directs:	OK
Etat du matériel (à pose) fixe:	OK	Etat du matériel mobile:	/



Description générale des dispositifs à courant différentiel

Compteur	Emplacement	Type	In	DIn	#P	Type	Circuits
Jour	Général	Diff.	40A	300mA	4P	A	TD1
Jour	Subordonné	Diff.	40A	30mA	4P	A	TD2
Jour	Subordonné	Diff.	40A	10mA	4P	A	TD2
Jour	Subordonné	Diff.	40A	30mA	4P	A	TD3

Description des circuits

Voir schéma

CONSTATATIONS: Infractions

Aucune infraction.

CONSTATATIONS: Remarques

- A - Les schémas de l'installation électrique doivent être conservés obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est également fortement recommandé de garder une copie des schémas à proximité du tableau de répartition principal.
- A - Tous les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel dans l'installation électrique doivent être testés périodiquement (p.ex. mensuel) à l'aide du bouton test (cfr. prescriptions du fabricant).
- A - Les schémas de l'installation électrique sont présents au moment du contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être présentés de nouveau lors de la prochaine (ré)inspection.
- A - Ce contrôle ne comprend que les parties visibles de l'installation.
- A - Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.
- A - Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.
- B - L'unité est meublée au moment du contrôle.



CONCLUSION:

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant: 08/11/2049

☐ par le même organisme

☒ par un organisme au choix

- ☒ Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés.
- ☐ Les bornes d'entrée du (ou des) dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.
- ☐ lors d'une visite précédente ☐ lors de la visite actuelle
- ☐ Aucune installation ou partie de l'installation électrique pour laquelle des infractions sont constatées ne peut être mise en usage. Un nouveau contrôle de conformité avant la mise en usage doit être réalisé, dès que l'installation électrique a été mise en ordre.
- ☐ Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes ou les biens.
- ☐ Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle des infractions subsistent ou au cas il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation électrique, le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions en est informée par l'organisme agréé dès le délai d'un an expiré.
- ☐ L'acheteur est tenu de communiquer à l'organisme de contrôle qui a réalisé la visite de contrôle son identité et la date de l'acte de vente.

Au nom du dirigeant technique, l'agent-visiteur:



ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Les prescriptions réglementaires:

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Ce dossier est tenu à disposition de toute personne qui peut le consulter. Une copie de ce dossier est mise à disposition à tout éventuel locataire. Le vendeur est tenu de transmettre le dossier de l'installation à l'acheteur lors du transfert de propriété.

Toute modification de l'installation électrique doit être effectuée conformément aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 et doit être renseignée dans le dossier. Toute modification ou extension importante doit faire l'objet d'un contrôle de conformité avant la mise en usage. Ce contrôle est réalisé par un organisme agréé.

Le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Les devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant des installations électriques peuvent être consultés sur le site d'ACA asbl (www.acavzw.be).

Une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Ce rapport est tenu à la disposition de toute personne autorisée légalement à le consulter.

Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Plan d'action en cas d'installation électrique conforme:



TD2

A:	prises salle manger
B:	prises salon
C:	eclairage/prise veranda
D:	eclairae rez/cave
E:	prise terrarium
F:	cuisine
G:	micro onde
H:	lessiveuse
I:	sechoir
J:	reserve
K:	reserve
L:	reserve
M:	reserve <i>PRISE SALLE</i>
N:	couloir wc <i>+ ECLAIRAGE SALLE</i>
O:	reserve <i>JACUZZI</i>

Adresse de l'installation électrique
Jonathan commece
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 6/6
Liste des circuits
3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

1000

8.10.21
info@acavzw.be - www.aca.be
9094 No 005 444

ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensselestraatweg 333 - 8800 Roselare
Tel: 0511 401 869



Adresse de l'installation électrique

Jonathan commerce

Rue du stockou 38

7110 Lalouviere

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

GLD electricite

Rue des quenaux 39


7134 Level


Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

P. 1/6
Schéma unifilaire
3 x 400V + N ~ 50Hz

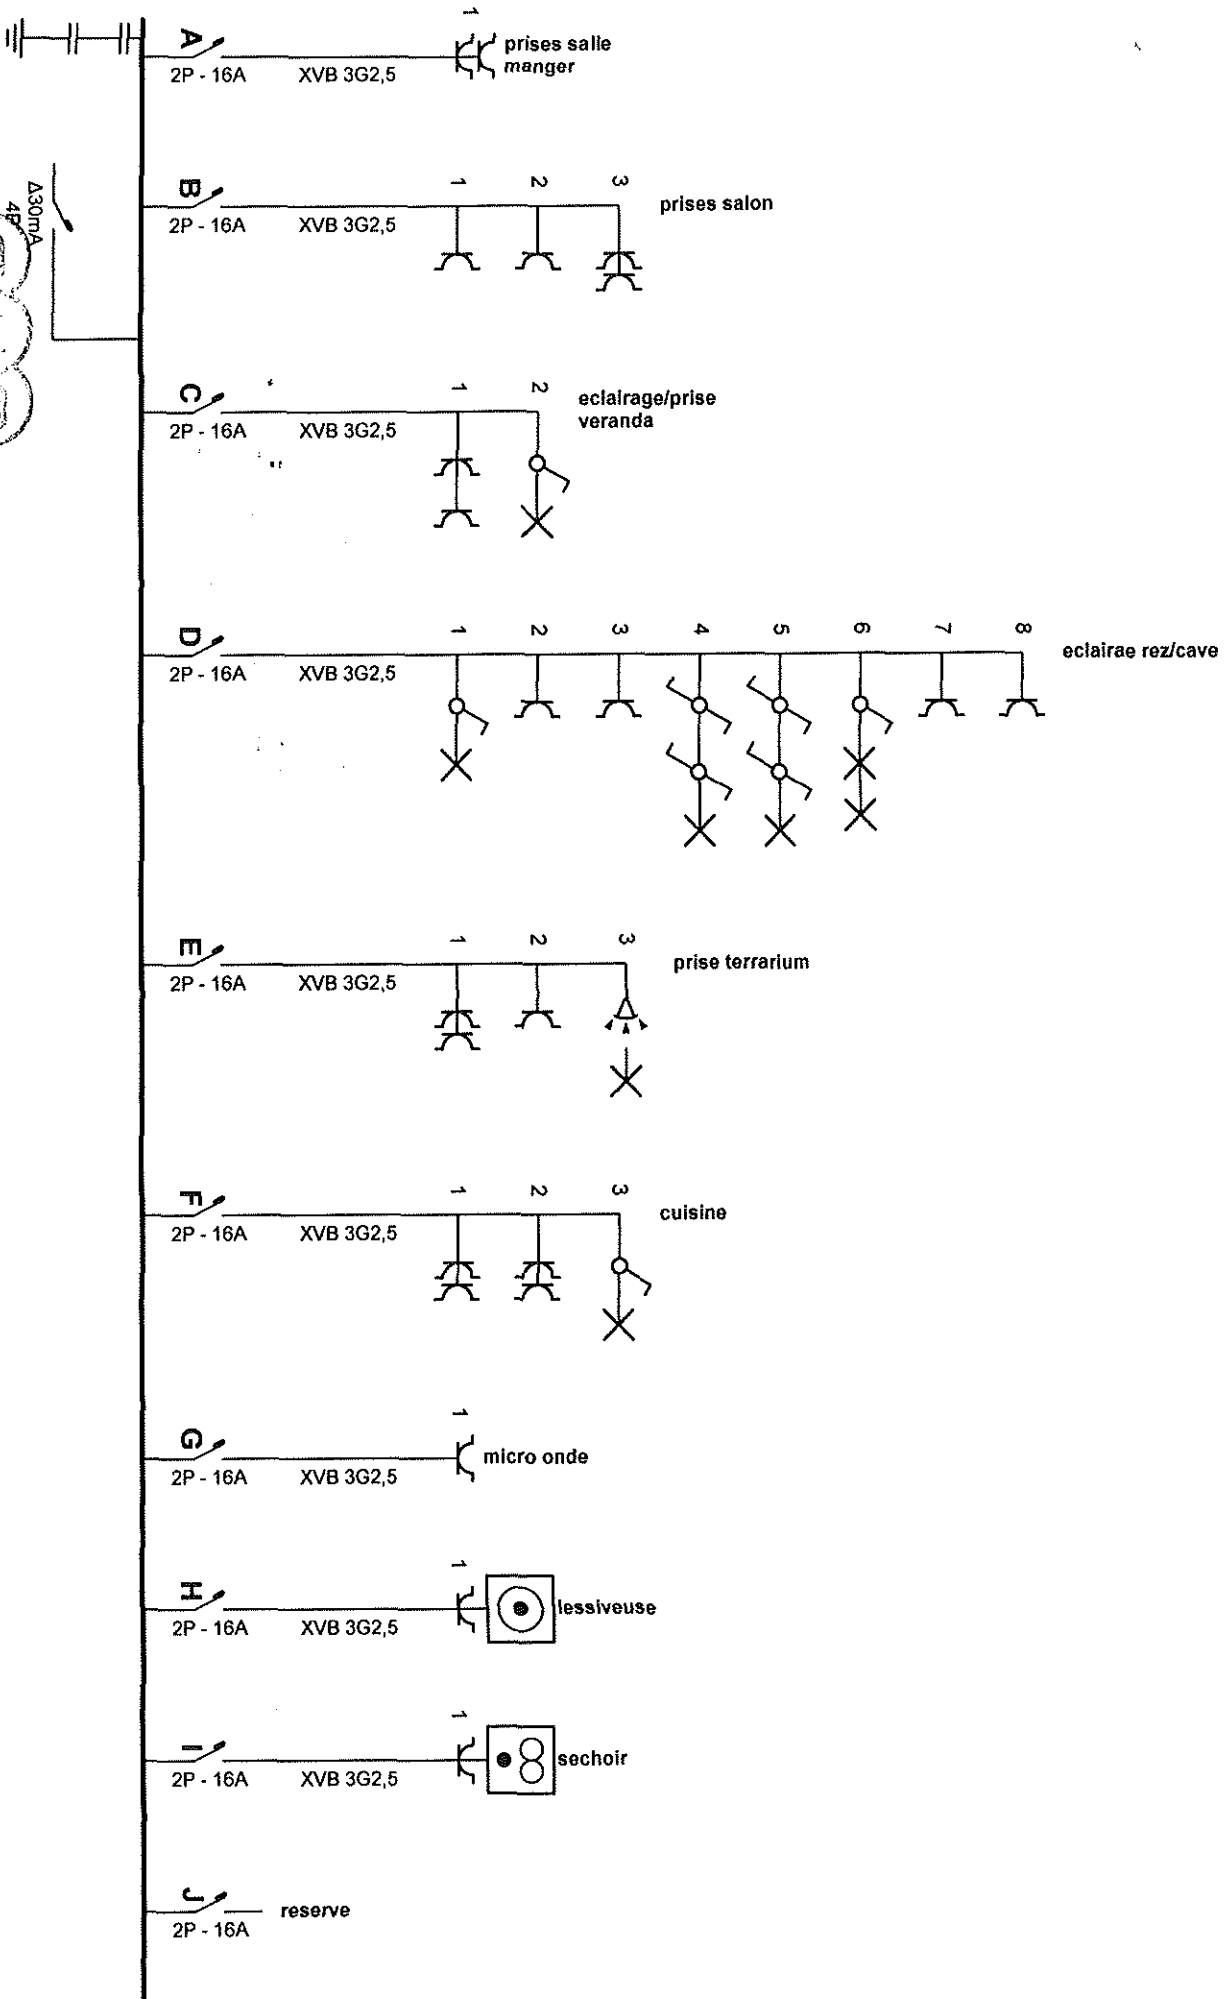

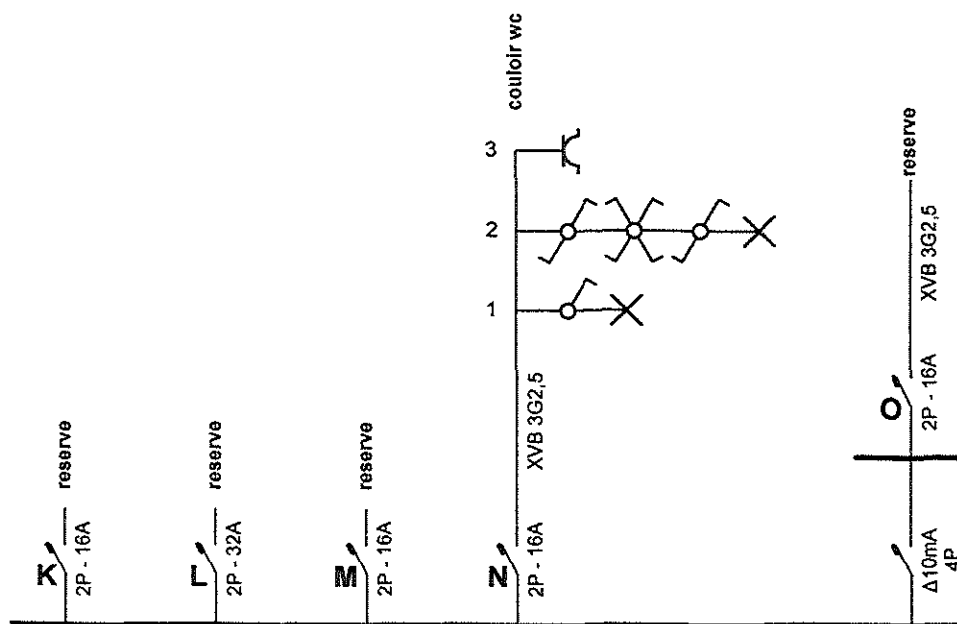

ACAVZW - Organisatie voor het Controle Agrée
Meenselestraat 348 - 8680 Roeselare
TVA BE 0811.407.889
Tel. 065/33.49.79
info@acavzw.be - www.acavzw.be

08-11-24

Adresse de l'installation électrique

Jonathan commerce
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 2/6

Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

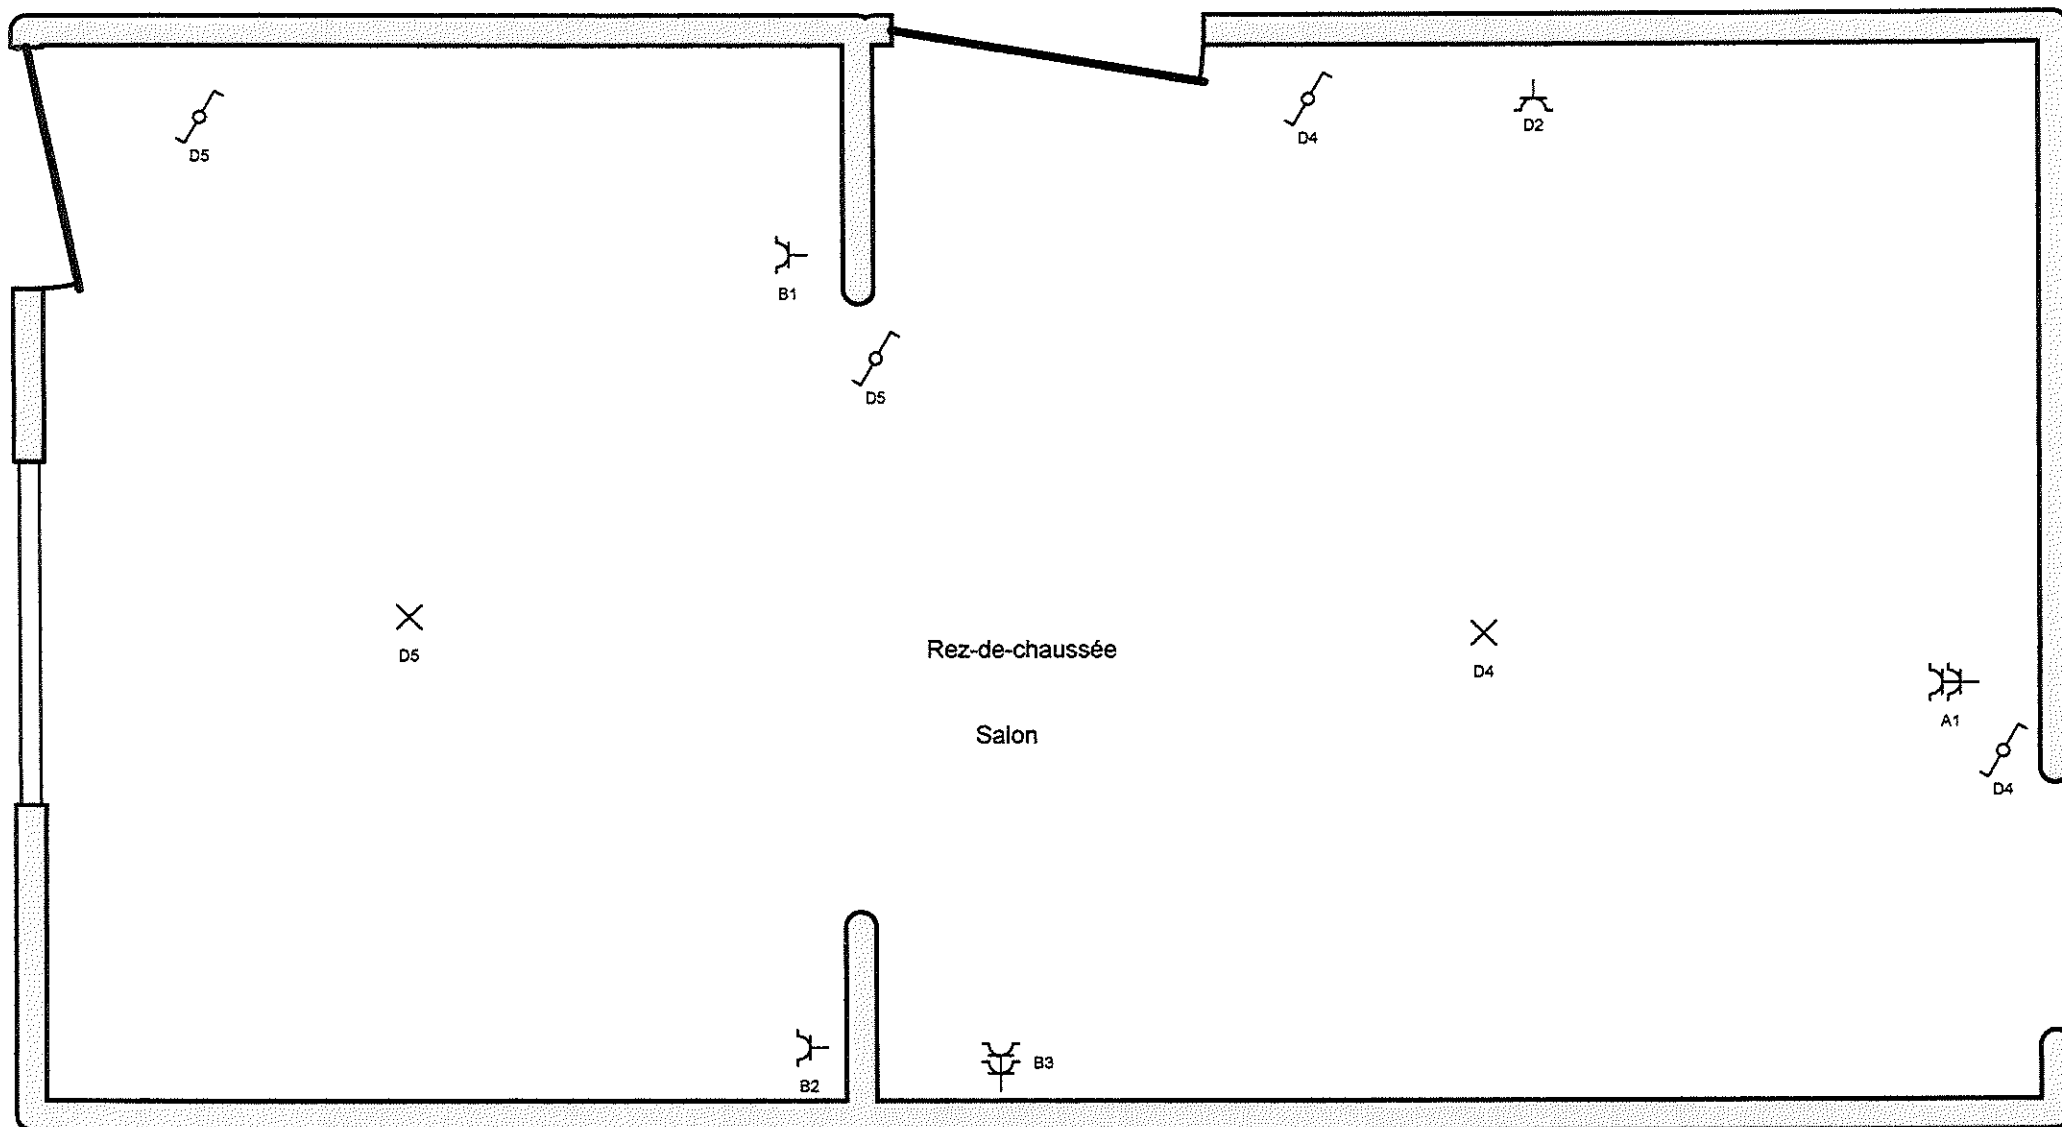

ACA asbl - Organisation de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811 407 869

info@aca.be - www.aca.be

08-M-94

Adresse de l'Installation électrique

Jonathan commece
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 3/6

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

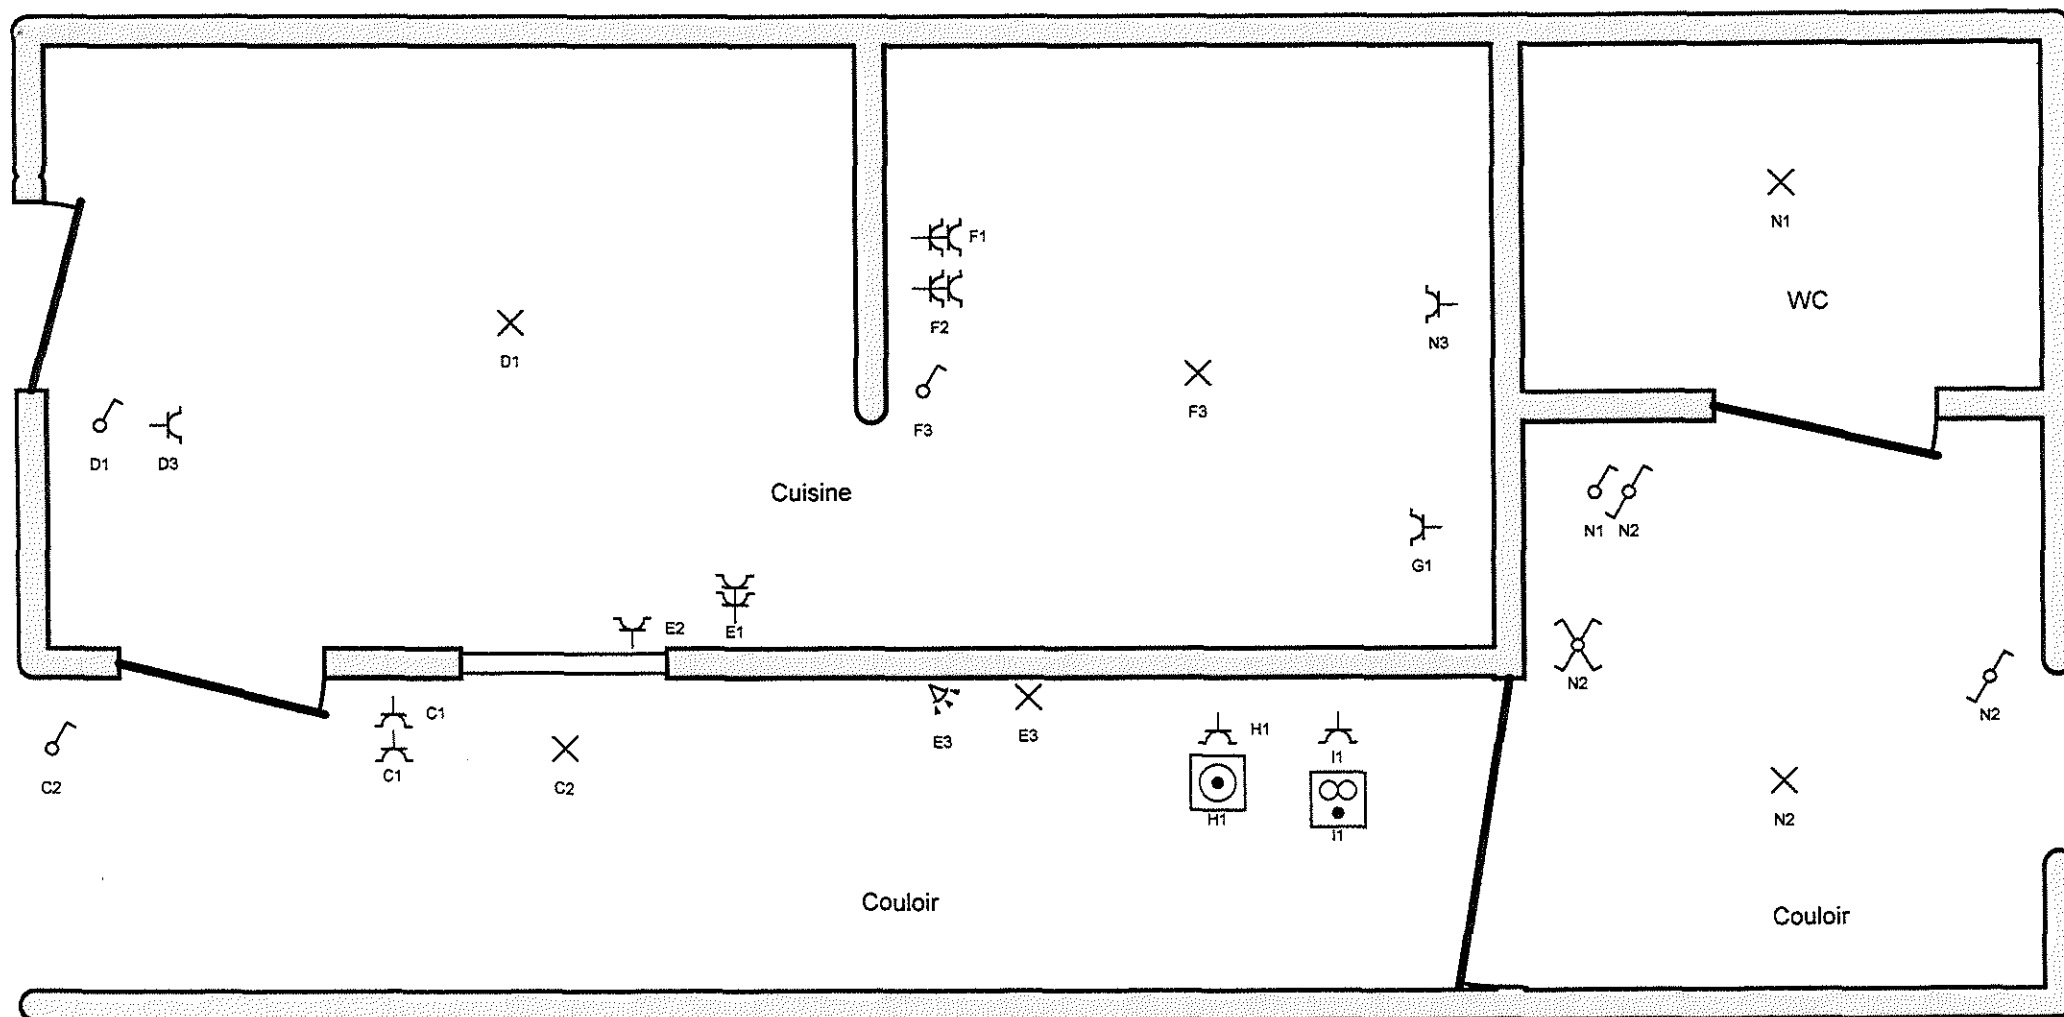

ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
 Meensesteenweg 338 - 8680 Roeselare
 TVA BE 0211 427 860
 Tél. 065/33 49 79
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

08 - M - 24

Adresse de l'installation électrique

Jonathan comence
 Rue du stockou 38
 7110 Lalouviere
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur


GLD electricite
 Rue des queniaux 39
 7134 Leval
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -
 BE 0546639342

p. 4/6

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

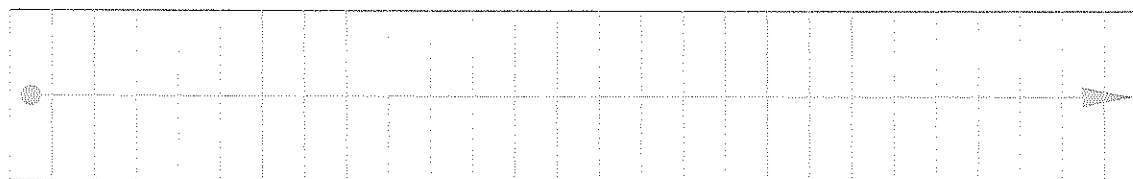

D6



D6



D8



D7



D6

Cave



ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 6800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79
info@acavzw.be - www.acavzw.be

08 - 11 - 94

Adresse de l'Installation électrique

Jonathan comece
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 5/6

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

TD 1

A: depart coffret 2

B: depart coffret 3

C: prises tv

D: volet roulant

Adresse de l'installation électrique

Jonathan commece
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 3/3

Liste des circuits

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

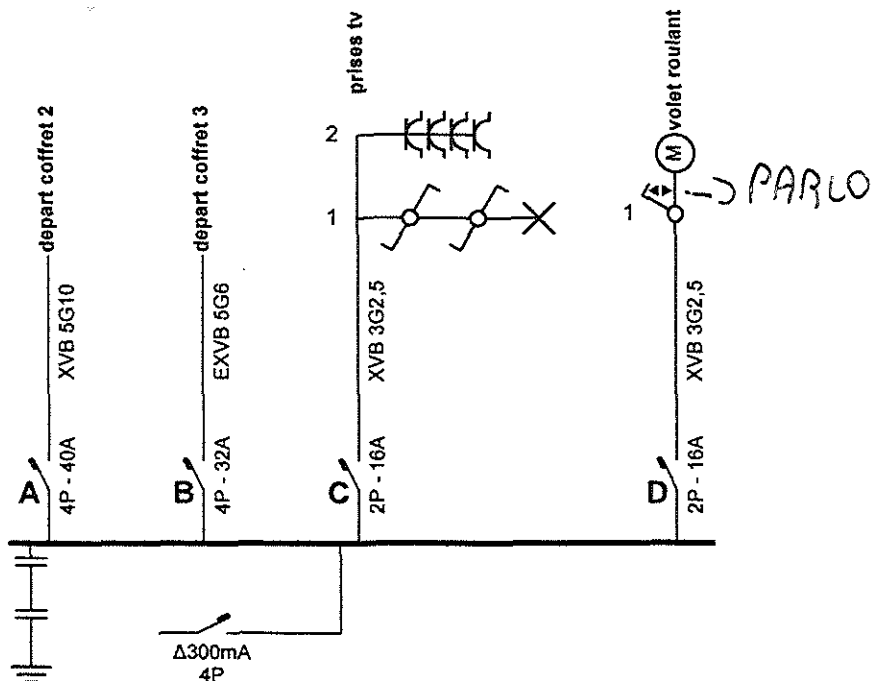

ACA asbl - organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 389 - 9300 Roeselare

NVA BE 08711.47.869

Tél: 069.30.49.79

info@acavzw.be - www.acavzw.be

Adresse de l'installation électrique

Jonathan commerce
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

GLD electricité
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 1/3

Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

9241008444

Rez-de-chaussée

Salon

C1

C1

C2

C1



ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
Tél. 065/33 49 79
info@acavzw.be - www.acavzw.be

08-11-24

Adresse de l'installation électrique

Jonathan commence
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 2/3
Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

703

A: éclairage chambre

B: éclairage chambre

C: éclairage couloir

D: salle de bain

E: salle de bain 2

F: chaudiere

G: prises chambre

H: prises chambre

Adresse de l'installation électrique

Jonathan commece
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 5/5

Liste des circuits

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

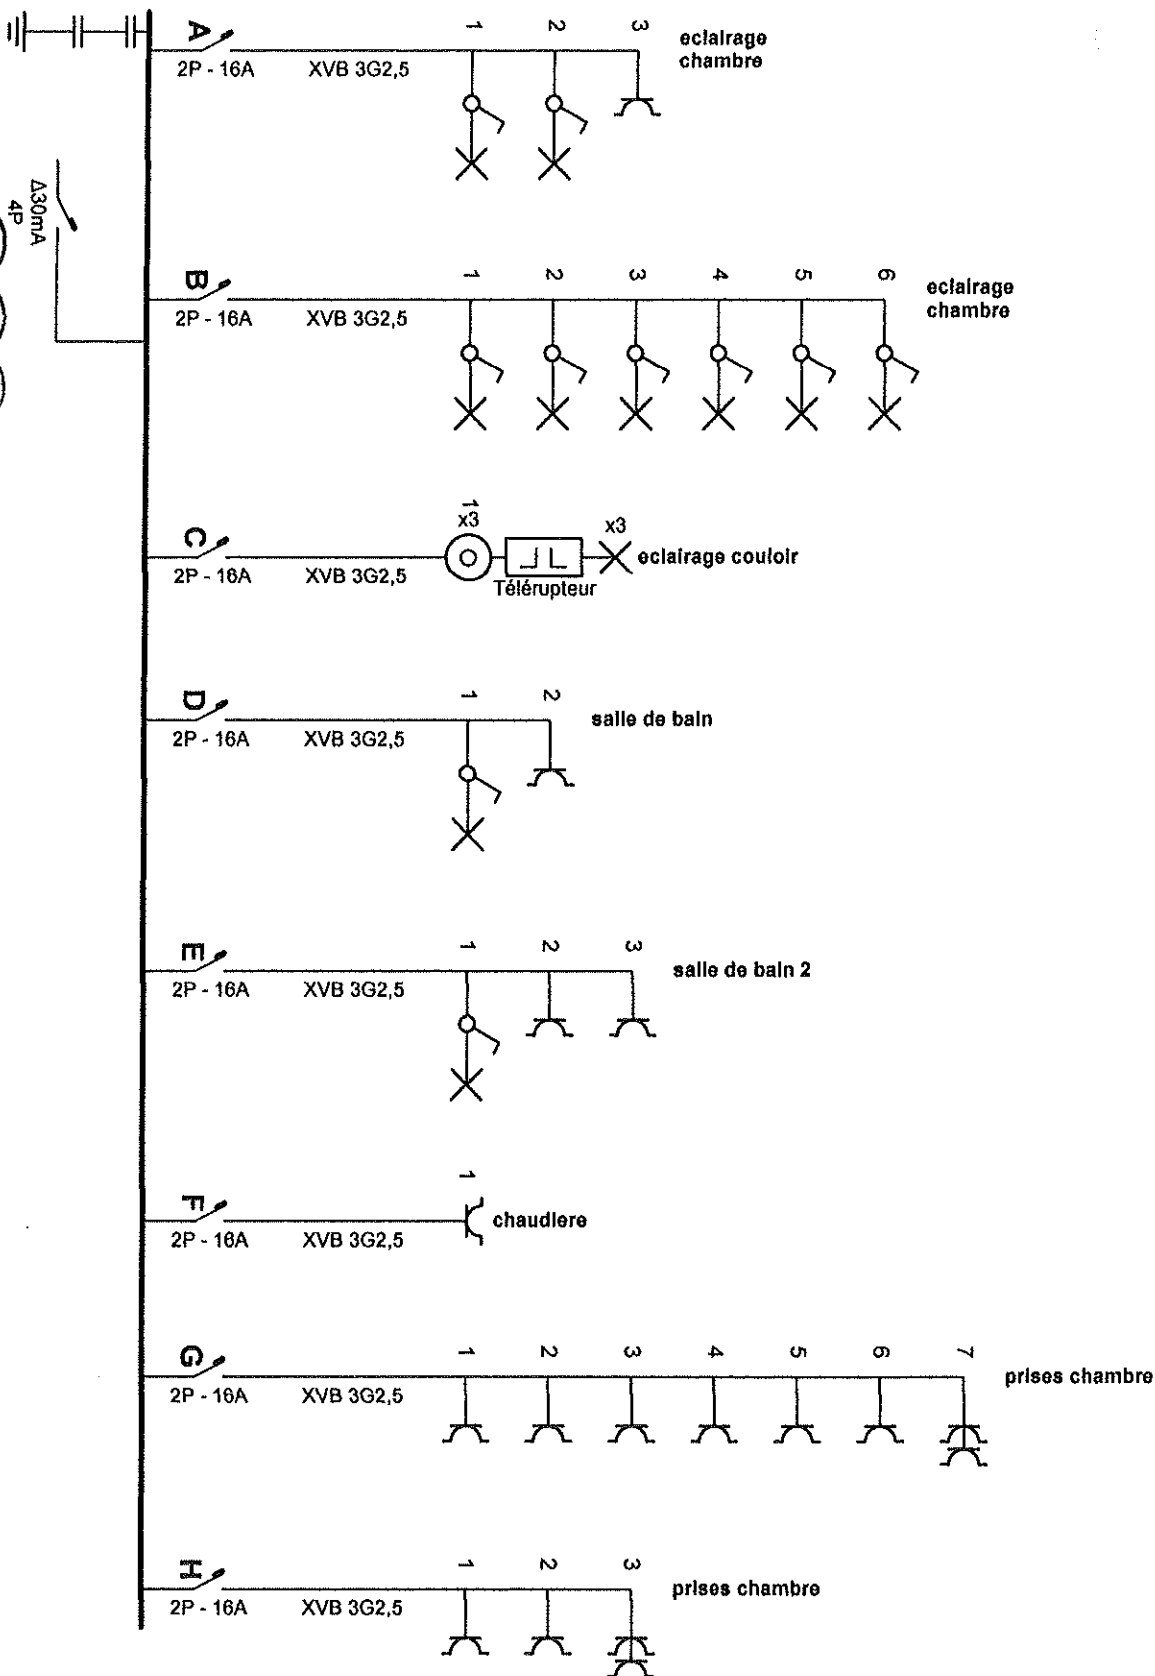

ACA ask - Organisme de Contrôle Agricole
Meensestechniek 333 3300
info@meensestechniek.nl
2014-01-01

Adresse de l'installation électrique
Jonathan commerce
Rue du stockou 38
7110 Lalouvière
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur
GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 054639342

[Signature]

p. 1/5
Schéma unifilaire
3 x 400V + N - 50Hz

Schéma dessiné par:

1er étage

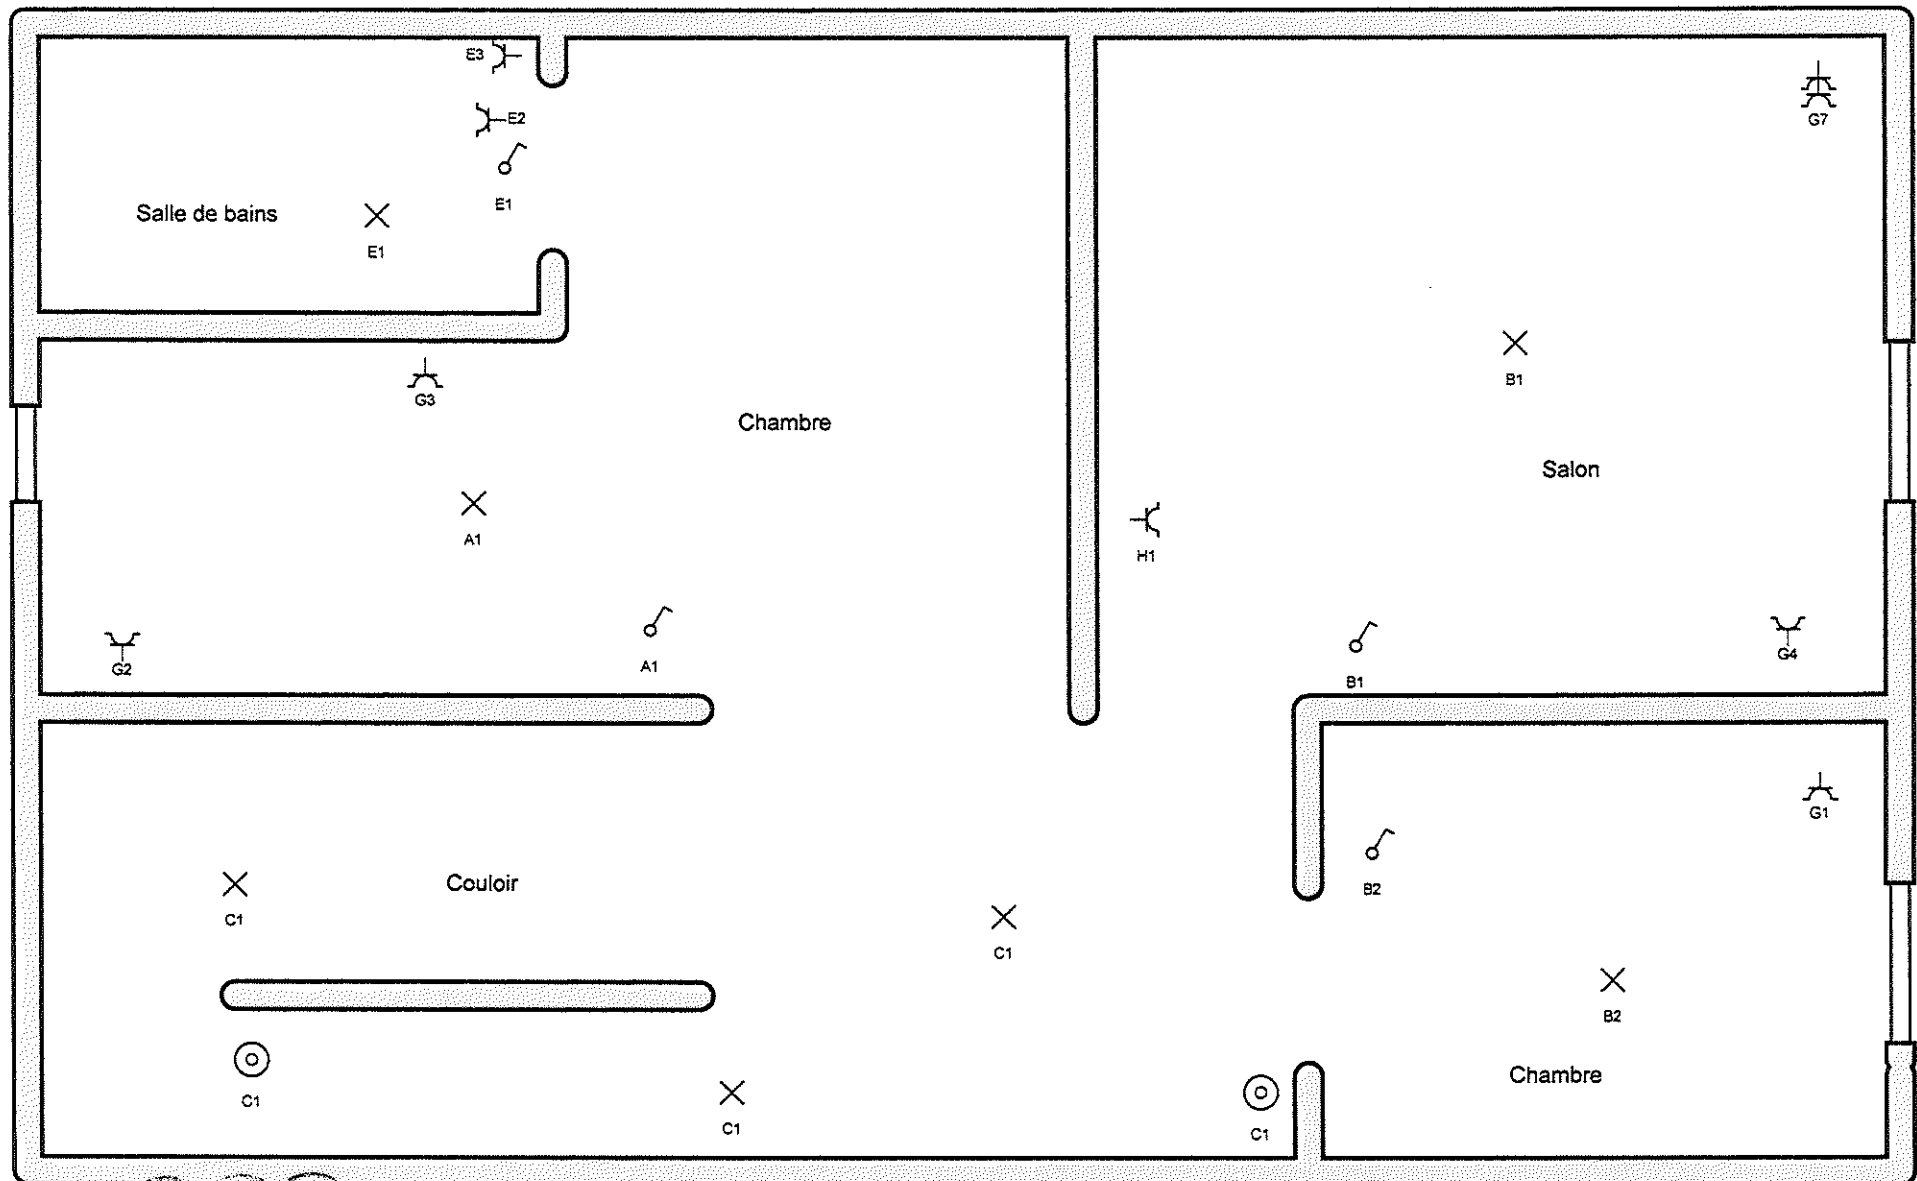

ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meenssestraat 339 - 8300 Roeselare

TVA BE 001697704
Tél. 051 20.49.79

info@acavzw.be - www.acavzw.be

08-M-24

Adresse de l'installation électrique

Jonathan commece
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342


p. 2/5

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

2e étage

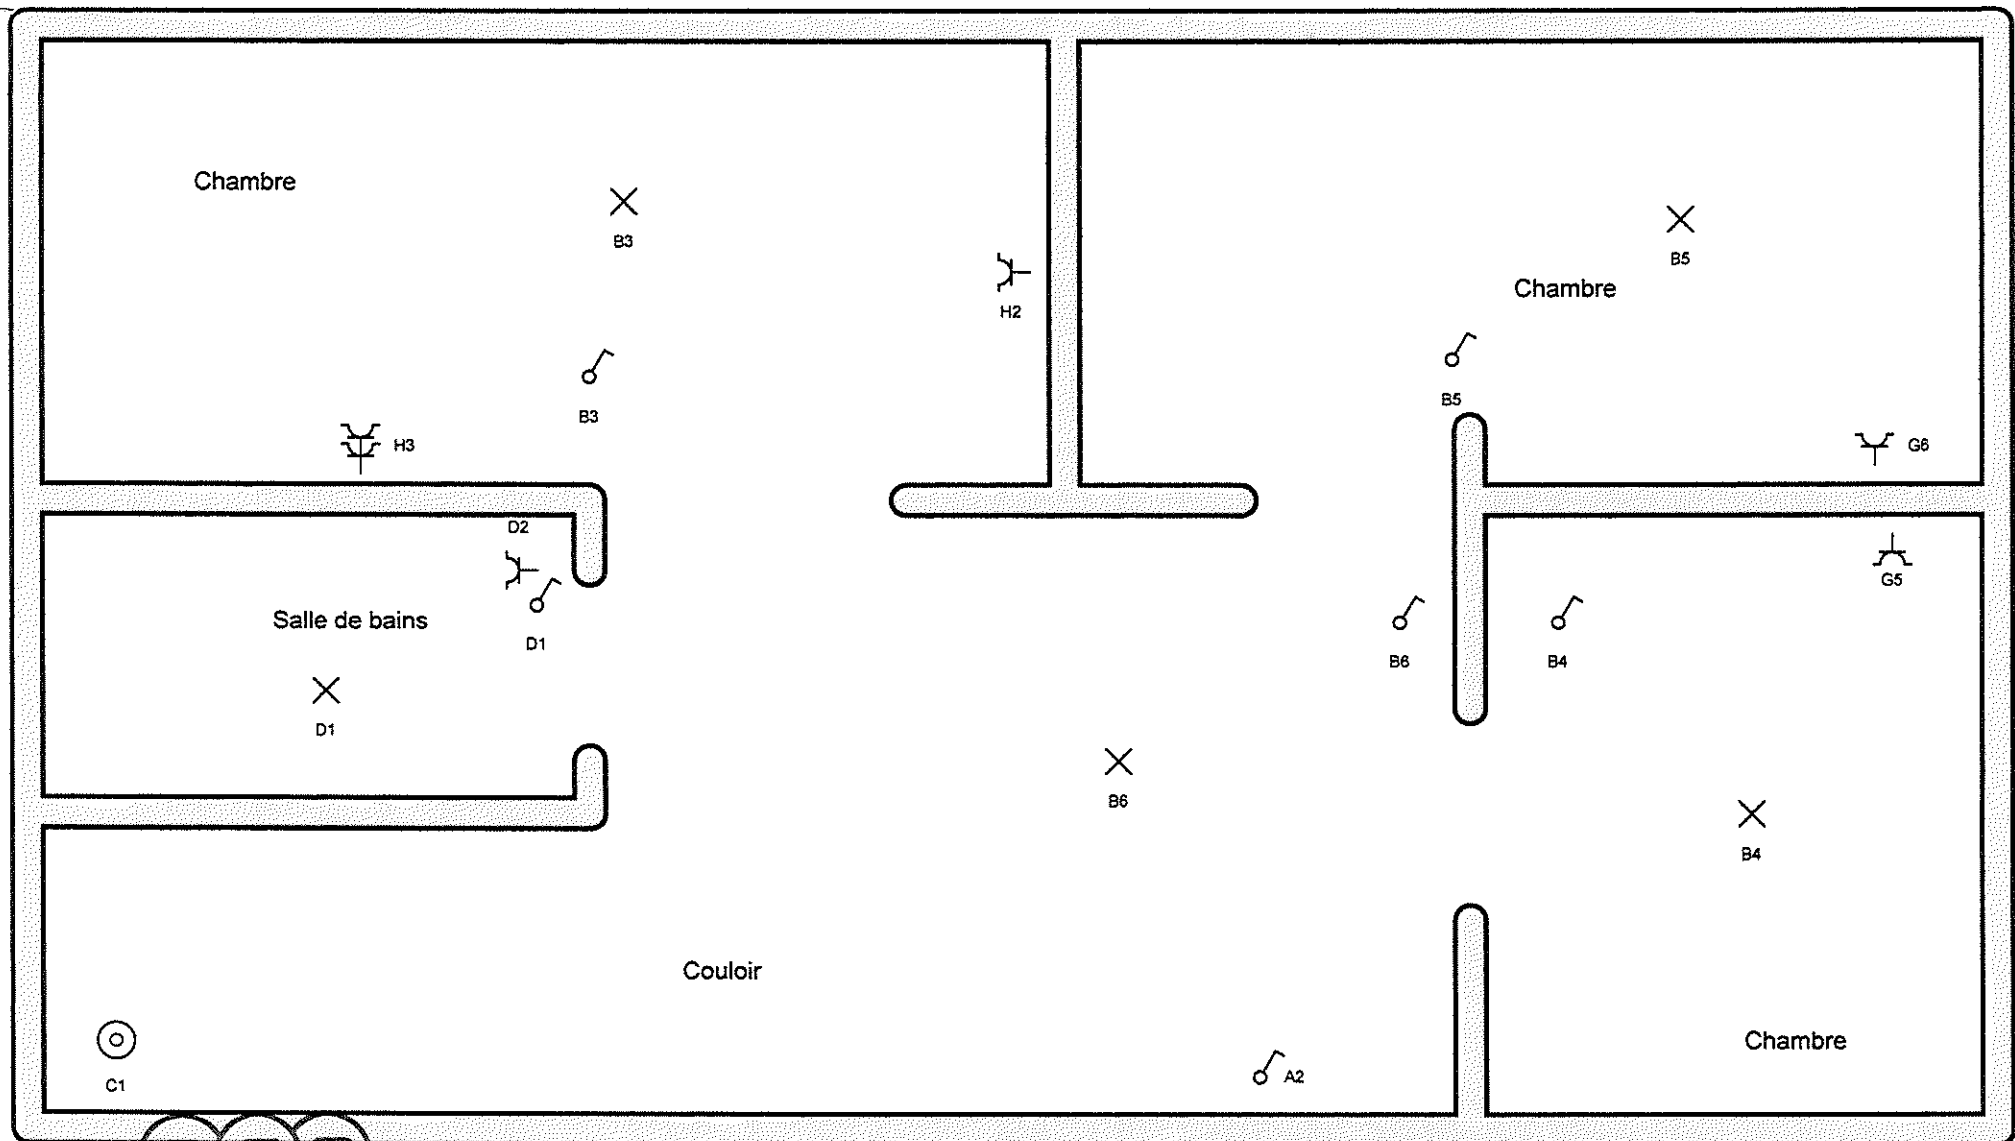

ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meenssteenvan 338 - 1150 - Floreelare

TVA BE 0811400009

Tél. 065/33.40.70

info@acavzw.be - www.acavzw.be

08-M-24

Adresse de l'installation électrique

Jonathan commece
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342


p. 3/5

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

3e étage

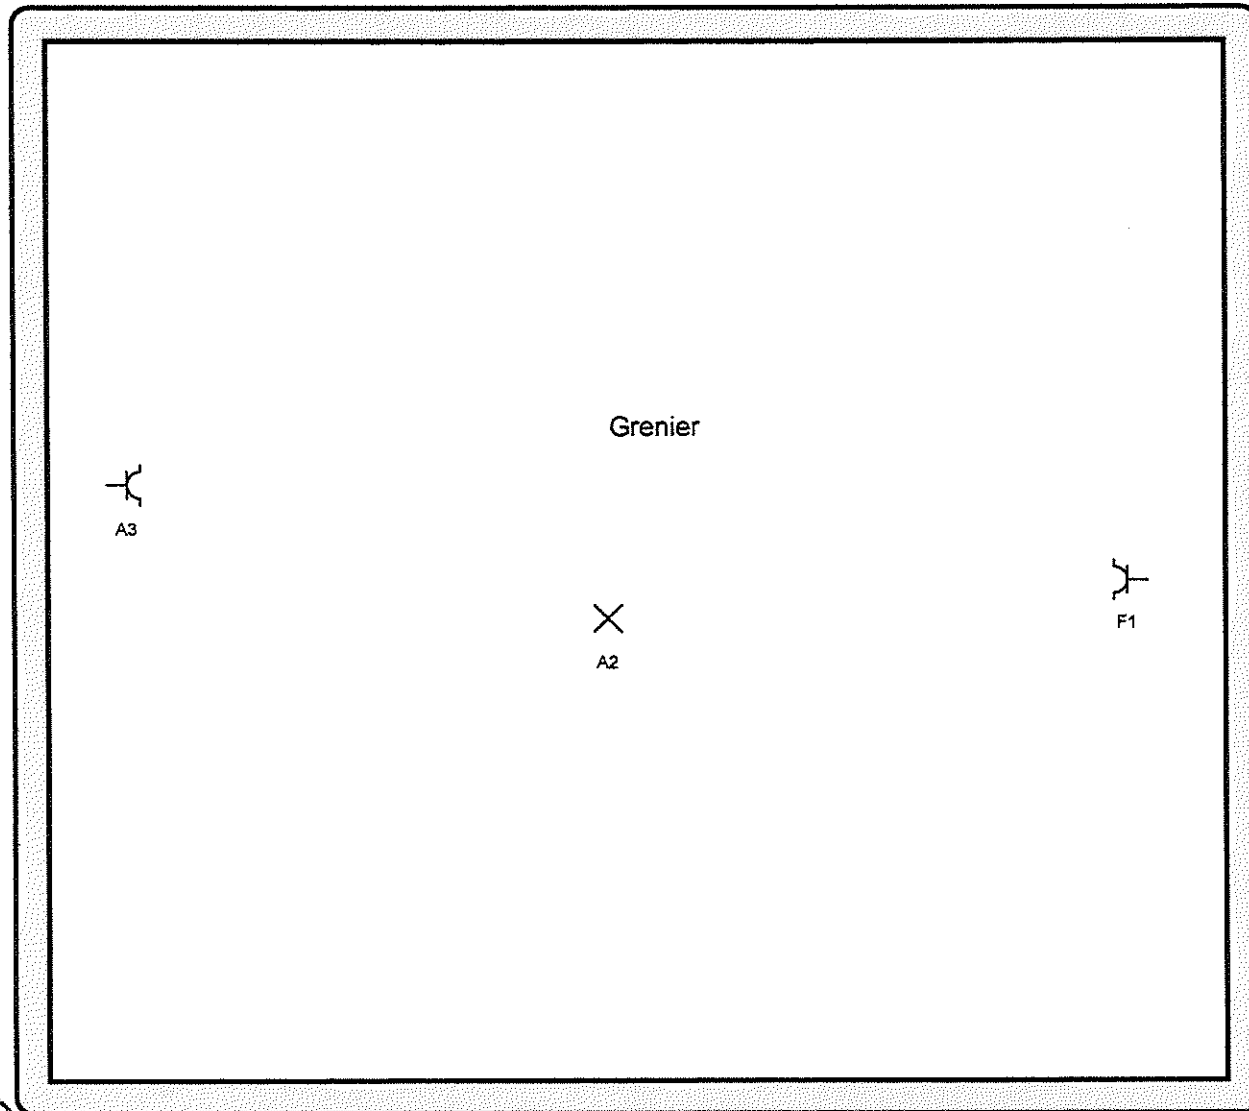

ACA asbl - Organisme de Contrôle Agrégé
Meenssele 10 - 1100 Brussels

Tel: 020/33.49.79
info@acavzw.be - www.acavzw.be

08-11-24

Adresse de l'installation électrique

Jonathan comece
Rue du stockou 38
7110 Lalouviere
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

GLD electricite
Rue des queniaux 39
7134 Leval
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0546639342

p. 4/5

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: