Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61203510/00/NL/000



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Veldstraat 30 - 2340 Beerse

Uitgevoerd op: 23/06/2023 **Uitgevoerd door:** TOM CRITS (5900)

Conform

ORIGINEEL

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam	EGN
Adres	Boudewijnstraat 28- 2340 Beerse

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam	
Adres	Veldstraat 30 - 2340 Beerse

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam	EGN
Adres	Boudewijnstraat 28- 2340 Beerse

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 189 067
Adres	Veldstraat 30 - 2340 Beerse
EAN-code	Niet meegedeeld
Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	5115385
Teller index dag	56661
Type installatie	HUISHOUDELIJKE Inst.

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61203510/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - Belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.) - Controlebezoek (6.5.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/06/2020 en vóór 01/06/2023
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. - Aan de hand van de ter plaatse verzamelde informatie kunnen we de datum van voltooiing van de elektrische installatie niet met zekerheid vaststellen.
Afwijkingen	- Geen

ORIGINEEL

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	400+N
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardinspen(nen)
Voedingsleiding - Type	XVB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm^2)	10
Aantal eindstroombanen	16
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de beschermingvan de aansluiting	Niet zichtbaar
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	3

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Hoofd Diff	40	300	A

Beschrijving van de elektrische installatie

Alsb

Plaats	Garage
Aantal differentieelstroominrichtingen	3
Aantal stroombanen	16

Type of aarding	Aardinspen(nen)
Waarde (Ω)	18.4

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61203510/00/NL/000

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie	
Stroombaanschema - versie	Nieuwe teller
Stroombaanschema - datum	23/06/2023
Eendraadsschema	Zie bijlagen
Situatieplan - referentie	
Situatieplan - versie	Nieuwe teller
Situatieplan - datum	23/06/2023
Situatieplan	Zie bijlagen

ORIGINEEL

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	18.4
Waarde van het algemeen isolatieniveau (MΩ)	1.4
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Afronding van de controle

- Nieuwe aansluiting op bestaande installatie

- De schuur achteraan de woning valt niet onder deze controle

Badkamer
- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 23/6/2048.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.

ORIGINEEL

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vinçotte


VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


Bijlagen

Foto situatieplan (1 / 3)

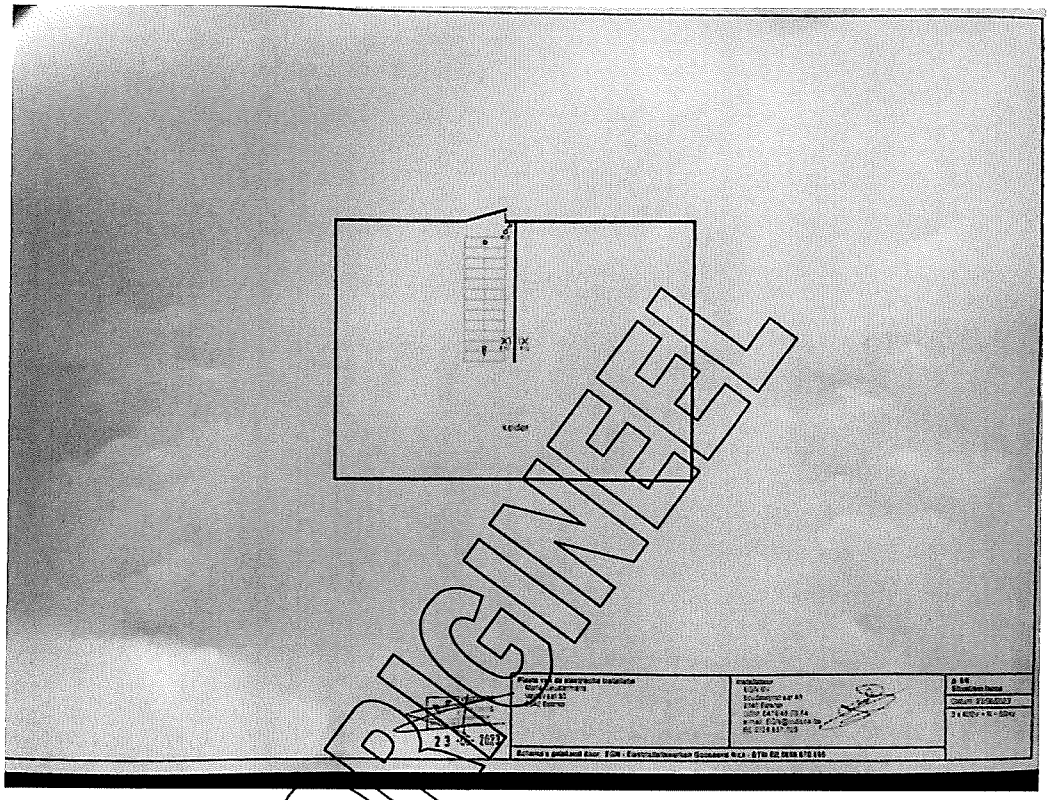


ORIGINEEL

Foto situatieplan (2 / 3)

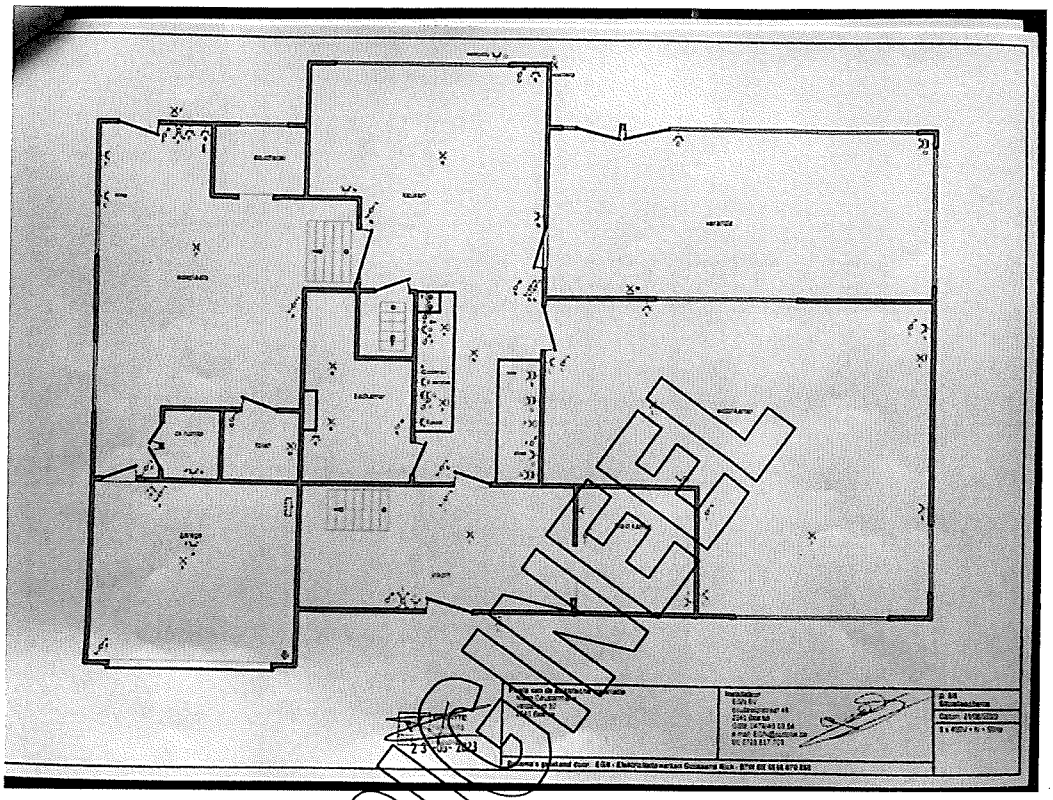


ORIGINEEL

Foto situatieplan (3 / 3)

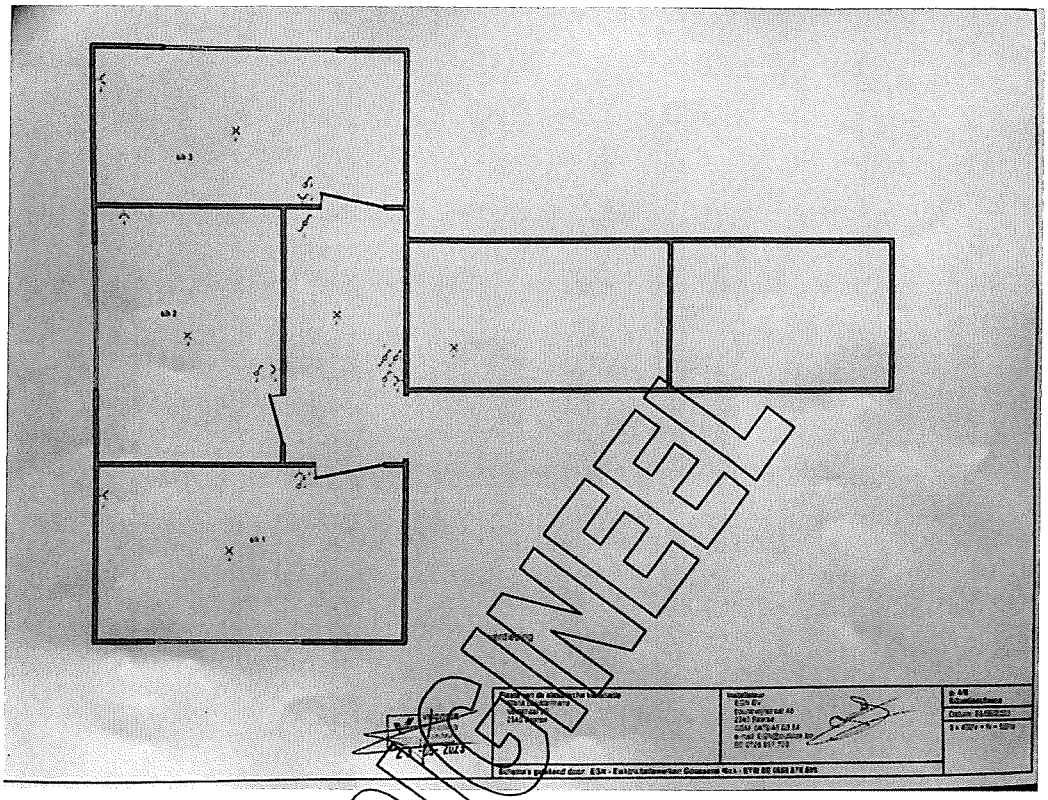


ORIGINEEL

Foto van de eendraadschema's (1/2)

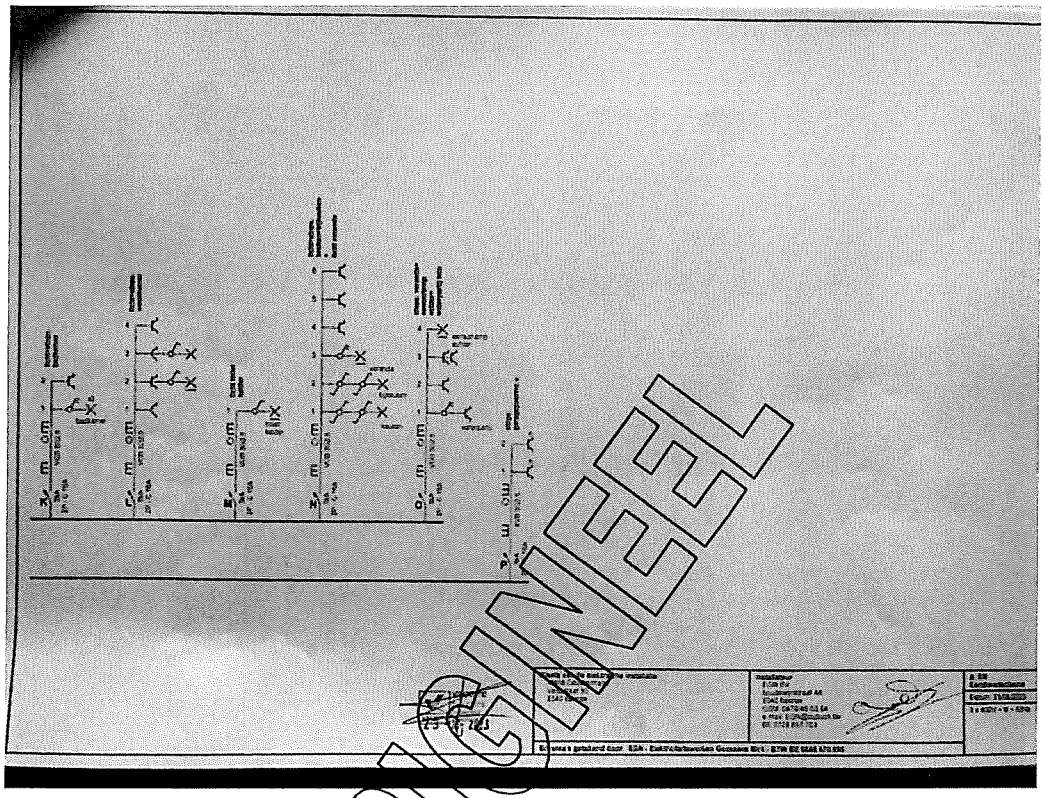

ORIGINEEL

Foto van de eendraadschema's (2 / 2)

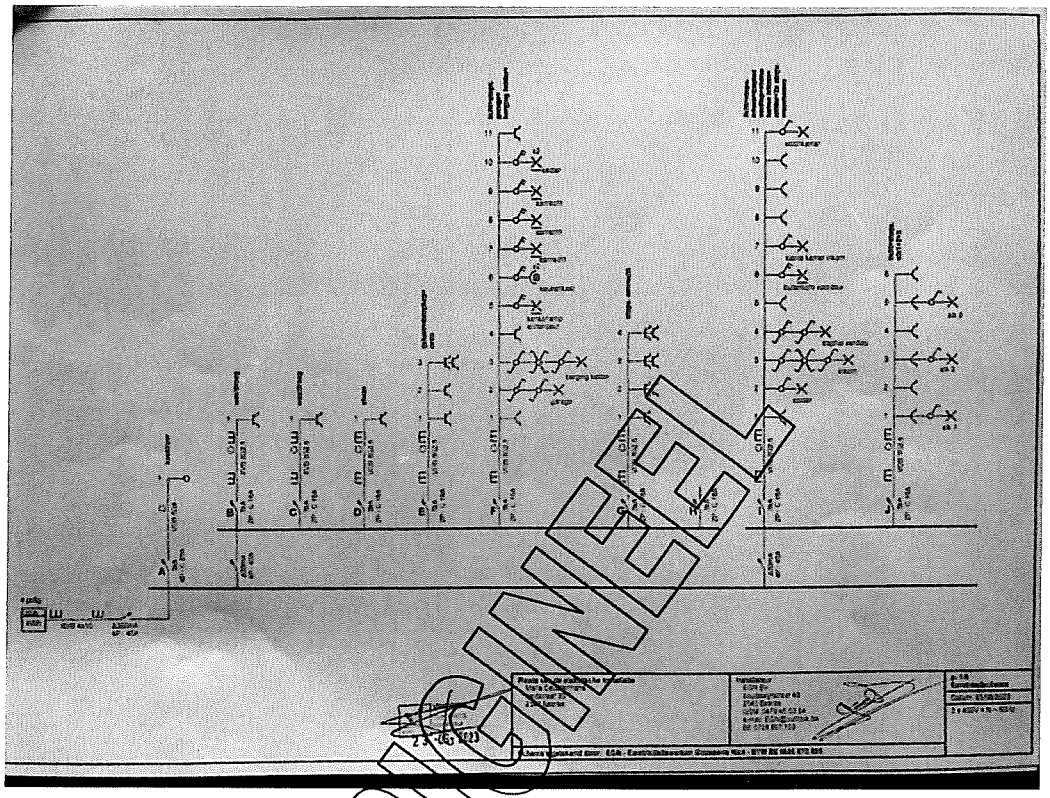

ORIGINEEL