

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT


De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,








Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

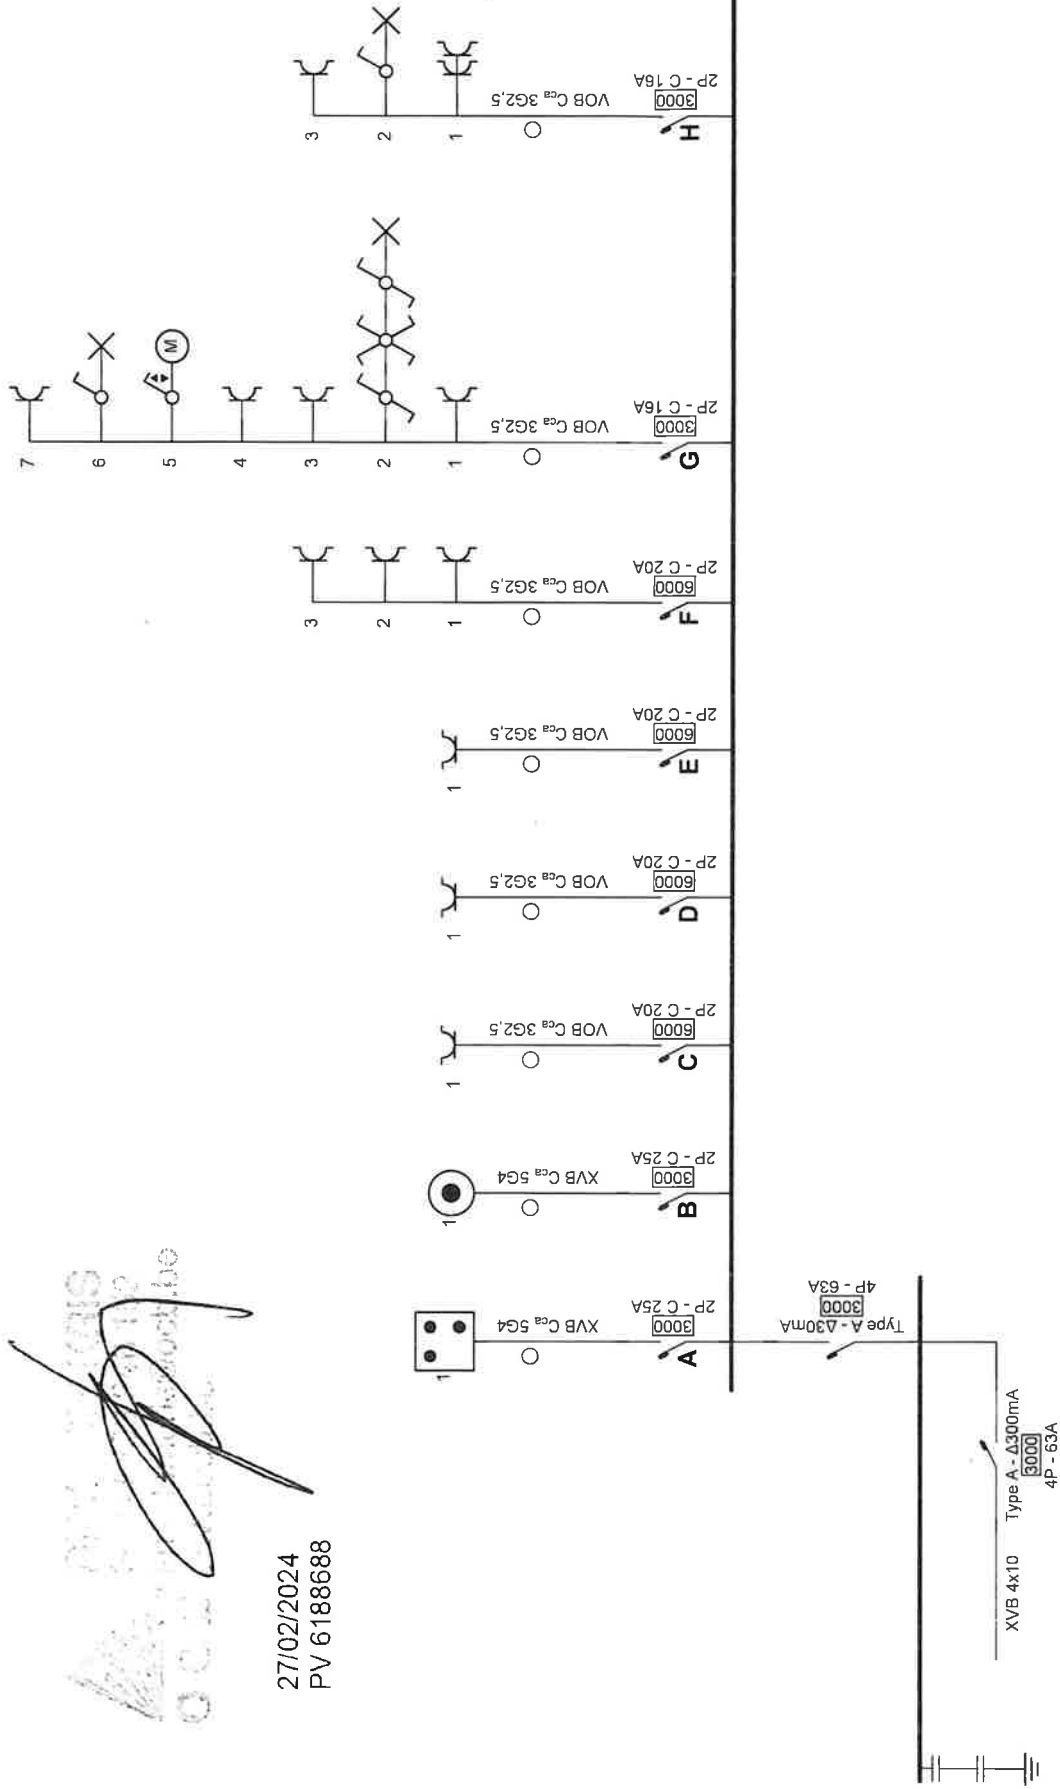


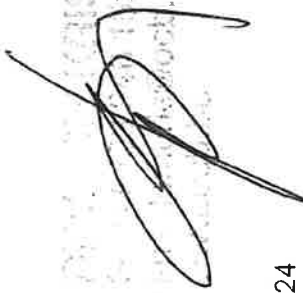
 27/02/2024
 PV 6188688

Plaats van de elektrische installatie 8647 lo e-mail: çr	Installateur
	p. 1/5 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz

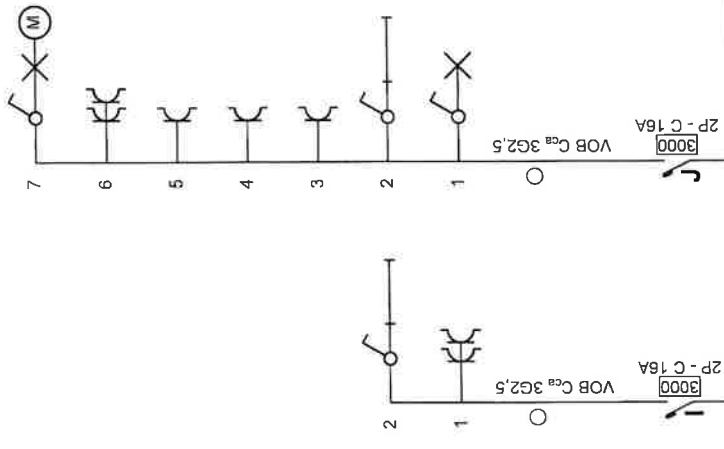

Plaats van de elektrische installatie 4000 8647 lo e-mail: çr	Installateur	p. 2/5 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz
		Schema's getekend door: Elektro Debruyne - BTW BE 0719.889.062

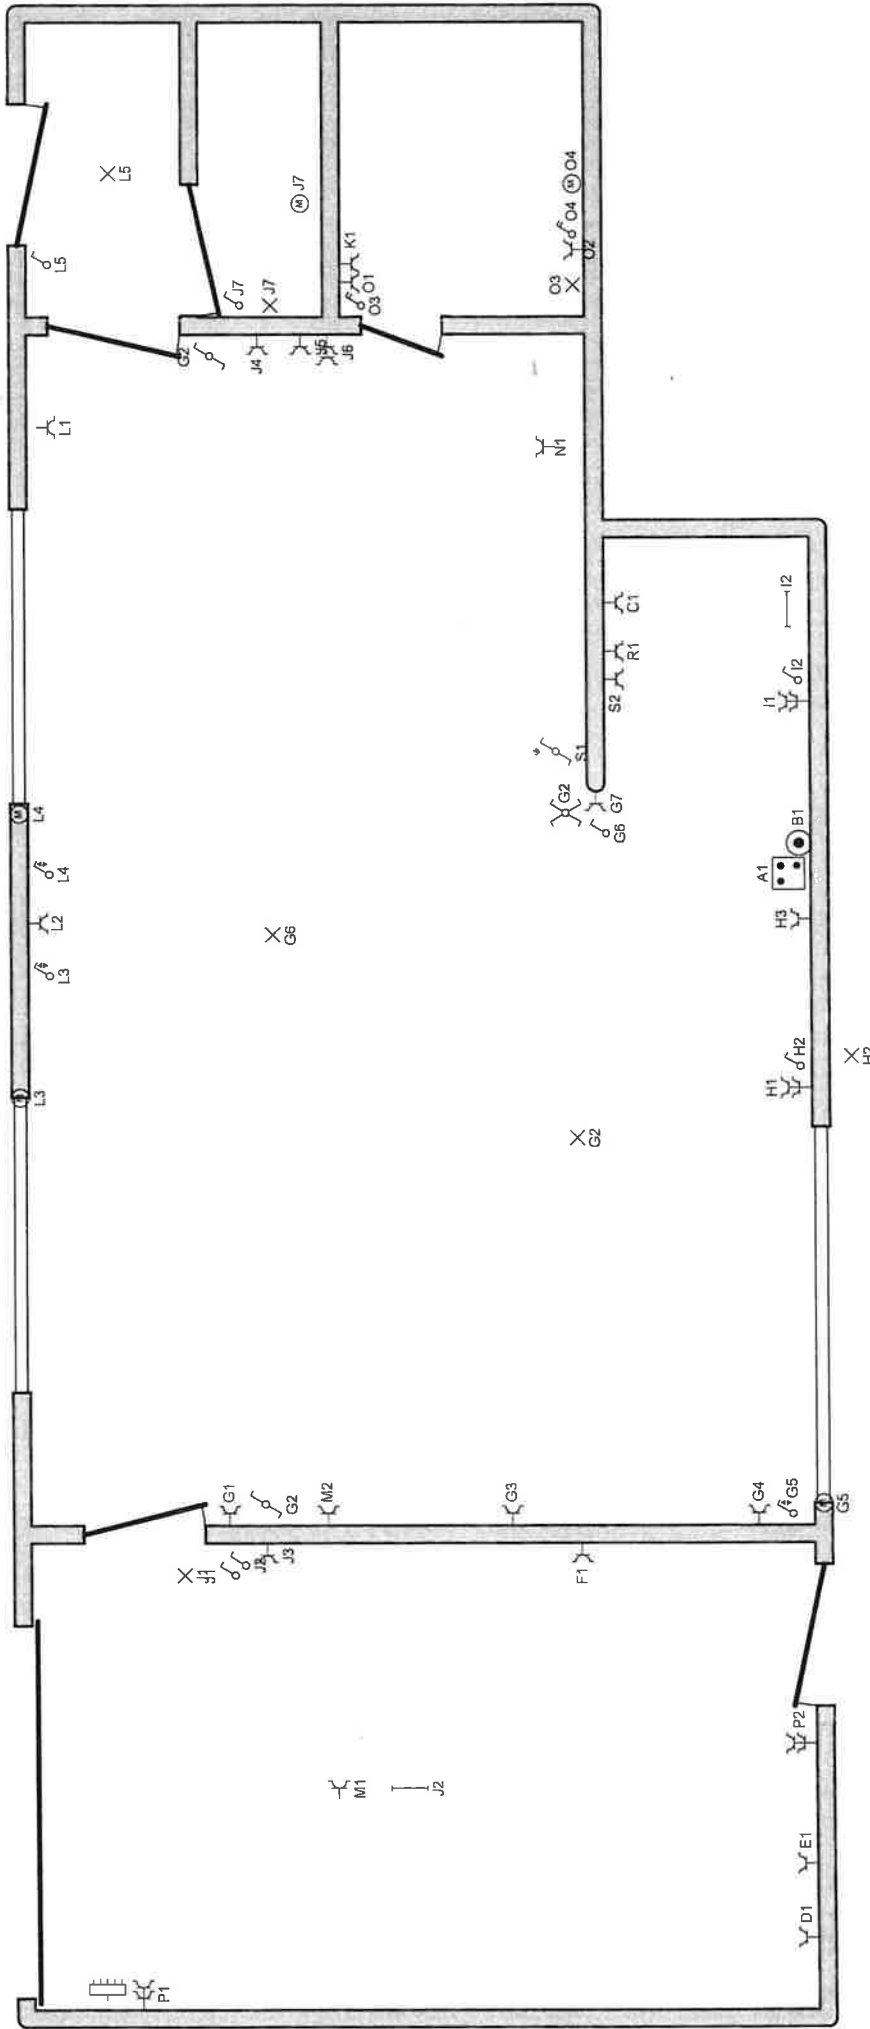

Plaats van de elektrische installatie

8647 lo
e-mail: gr

Installateur

p. 4/5
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

