



VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische
Maatschappelijke zetel: Jan Oleslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Al: Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
Jan Oleslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 140330

Resi code: 1

VINÇOTTE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Verantwoordelijke voor de werken:

Naam, voornaam: Hallent BVBA

Naam, voornaam: Kouter 59

Adres: 9910 Knesselaan

Post nr. + Stad: 9910 Knesselaan

Tel: 1

Ident. Kaart nr.:

BTW nr.: BE

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI)

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☒ wijziging ☐ uitbreiding

☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk

☐ Art 272 ☐ periodiek ☐ controle ☐

☐ Art 276: verzwarende ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid

☐ Art 86

☐ Art 87

☐ Art 88

☐ Art ...

☐ Art 271 bis

☐ Art 278

☐ Art ...

☐ Art ...

☒ Wooneenheid

☐ Huishoudelijke werkeenheden

☐ Gemeenschappelijke delen

☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens

verder

EAN

541448820044506976

nacht:

☐ EAN niet meegegeven

☐ kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.

15194960

nacht:

☐ kWh excl. nacht meter:

nr.:

Bescherming aansluiting (A):

☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100

meterstand:

Gegevens

installatie

Ontworpen voor U_n :

☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V

Type aardelektrode:

☐ aardingslus ☒ open / baar

Maximale nominale stroom (A):

☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100

Voedingsleiding hoofdbord:

4 x 6 mm² - Type: VVB

Aantal eindstroombanen:

5+8

Beschrijving

installatie

☒ zie

bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking

☒ Onrechtstreekse aanraking

☒ Montage

☐ Toestellen

☐ Materieel

☒ > doorsnede

☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand: 6,3 Ω

☒ Algemeen isolatieniveau: 2,5 M Ω

☐ Controle foutfus

☒ Aardingscontinuïteit

☒ Test diff.

Differentieelstroominrichting:

☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken

Nieuwe

installatie

☒ Nihil

Inbreuken

Bestaande

installatie

☐ Nihil

Opmerkingen

☐ Nihil

Visum DNB of aangestelde

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie

voldoet

☐ De bestaande installatie

voldoet niet

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

21/09/2016

☒ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker:

Naam: Vandekerckhove K

Agent nr. 2203

Datum 21.09.2016

Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): 2 Situatieschema(s)

1 Einddraadsschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

R

Ondernemingsnr. 003401004534
Registratienr. 00 00 91

FORTIS
IBAN

BE18 3600 1013 1246
BE62 0900 1800 4508

BIC GIBABE33
BIC BBRUB333

hallaert BVBA
ELEKTRICITEIT

EENVELDSTRAAT 60B
9910 Knesselare
0487724095

BE81 7512 0671 5124
BIC AXA BBE22
BTW 0879 576 895

ELEKTRISCH DOSSIER

NAAM EIGENAAR

ADRES EIGENAAR

ADRES WERF

KOUTER 59

9910 KNESSELARE

EAN WERF

541448820044536976



KEURING




VINCOTTE vzw
Krist Vandekerckhove
2203

21/09/16

KEURING	NAAM	DATUM		

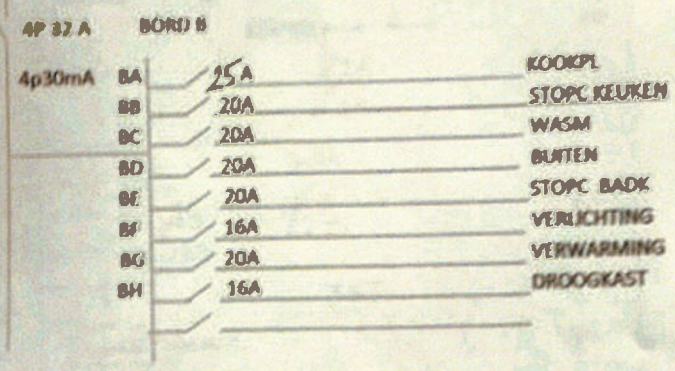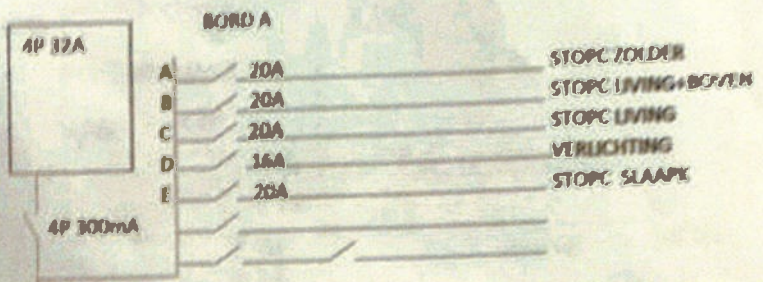

BOVEN

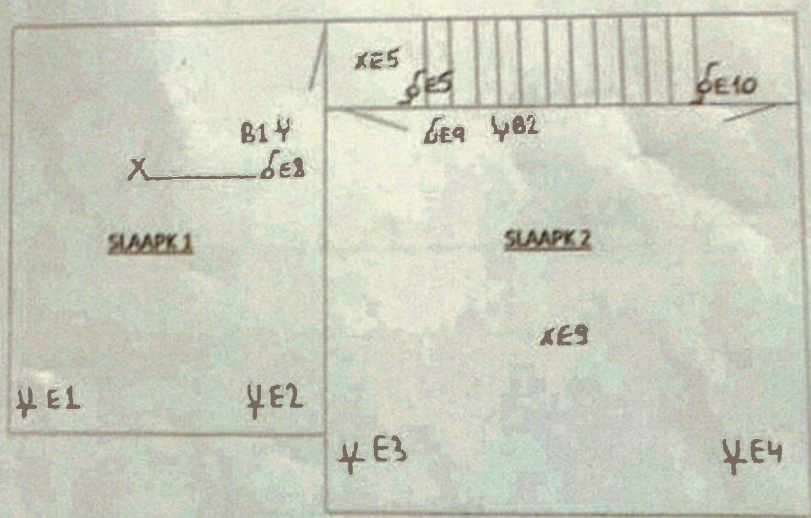

GELUKVLOERS

X BD

BADKAMER

ψ BE X BF

ψ GL
ψ EH

BG WARMTEPOMP OPDAK

BOORDS

ψ BF
ψ BB

ψ BB

X EG

KEUKEN

ψ E7
ψ E6

ψ BB
BA

ψ B4

ψ E5
ψ B3

ψ E1
ψ E2

ψ C4

X E1

X E4 Kelder

ψ C3

LIVING

X E2

C2 ψ ψ ψ

ψ E4
X E3

ψ C1

ψ E10

X ZOLDERKAMER

ψ A1

ψ A2