


Technische Informatie

Type gebouw: Appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord

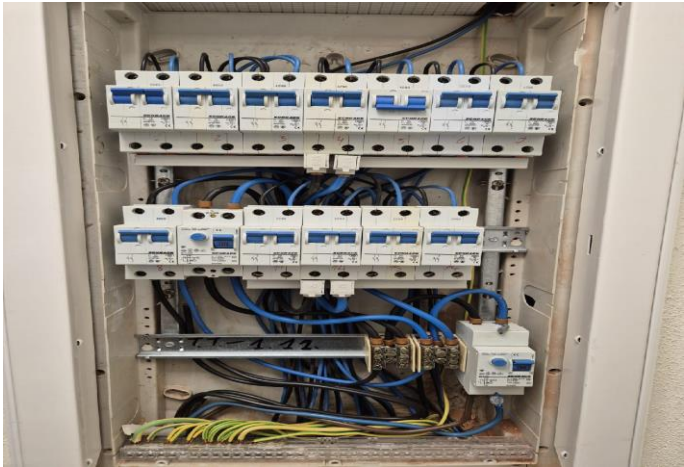

Differentieelstroominrichting

Id (mA)	In (A)	I²t	Type	Beveiligde Kringen	Test	RCD
300mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	12	OK	OK
30mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	4	OK	OK

Beschrijving Installatie

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16	-	2	1.5mm²
1	C	16	-	2	2.5mm²
8	C	20	-	2	2.5mm²
1	C	32	-	2	6mm²

Schema's: Ok	Verdeelbord: Ok	Vermogensschakelaar(s): Ok
Testen: Ok	Transformatoren: Ok	Aarding/Equipotentiale verbindingen: Ok
Kabels/connecties: Ok	Differentieelstroominrichting: Ok	Toestellen, contactdozen/schakelaar: Ok

Opmerkingen, Nota's en Besluit

GOEDGEKEURD: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 – AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2051-09-02

Extra opmerking(en): Schema is oke maar is wel eens toe aan vernieuwing.

Handtekening Controleagent:

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.


App 1.12

Residentie TJIF-TJAF St. Amandsberg


Jelle
BERIGTHVZW

Spanning 1x220V

III VOB 1,5

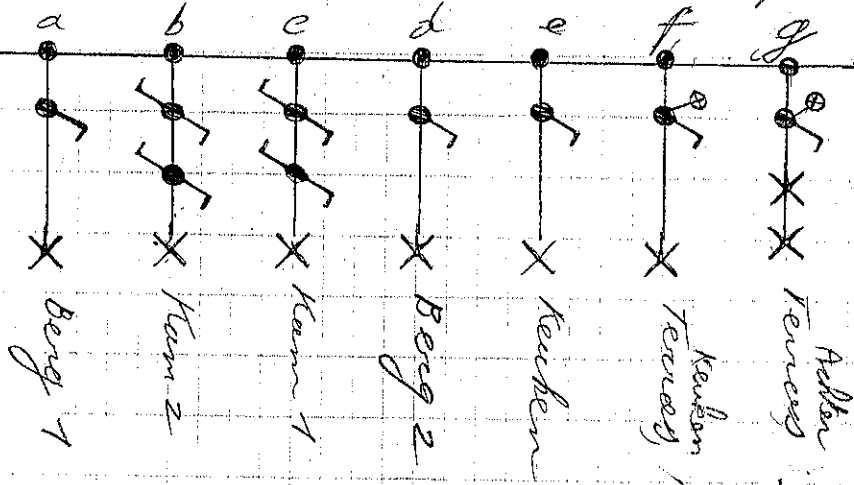


III VOB 7,5


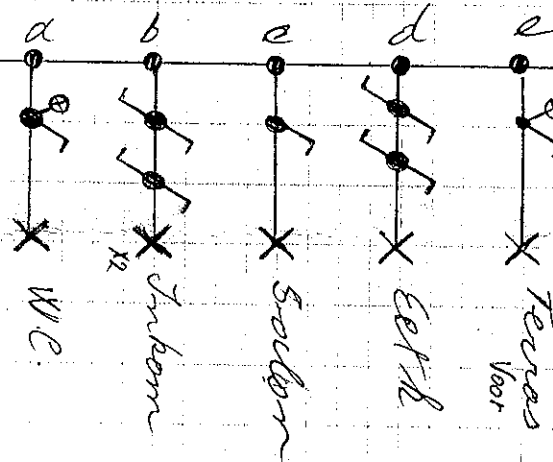



V m20

III VOB 2,5

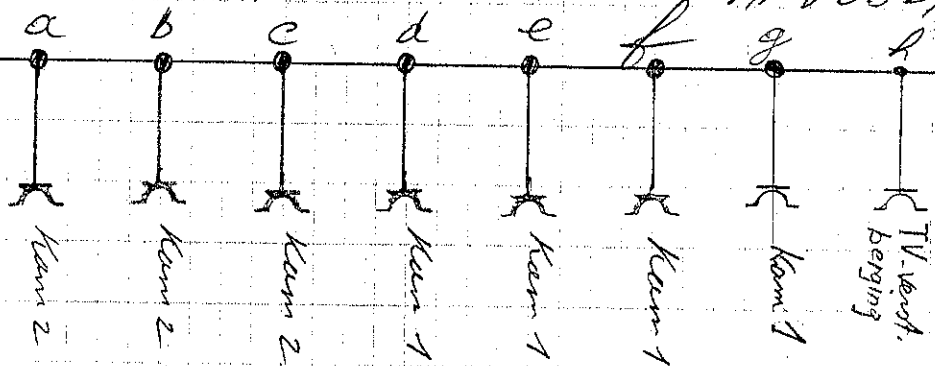

III VOB 2,5

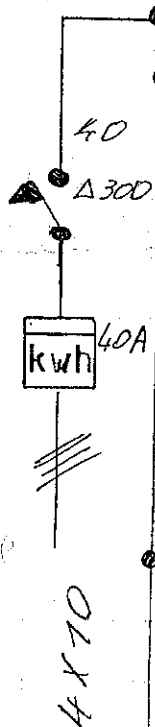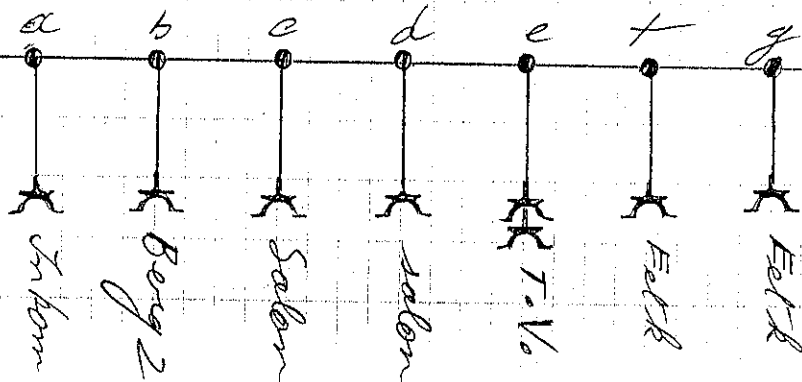

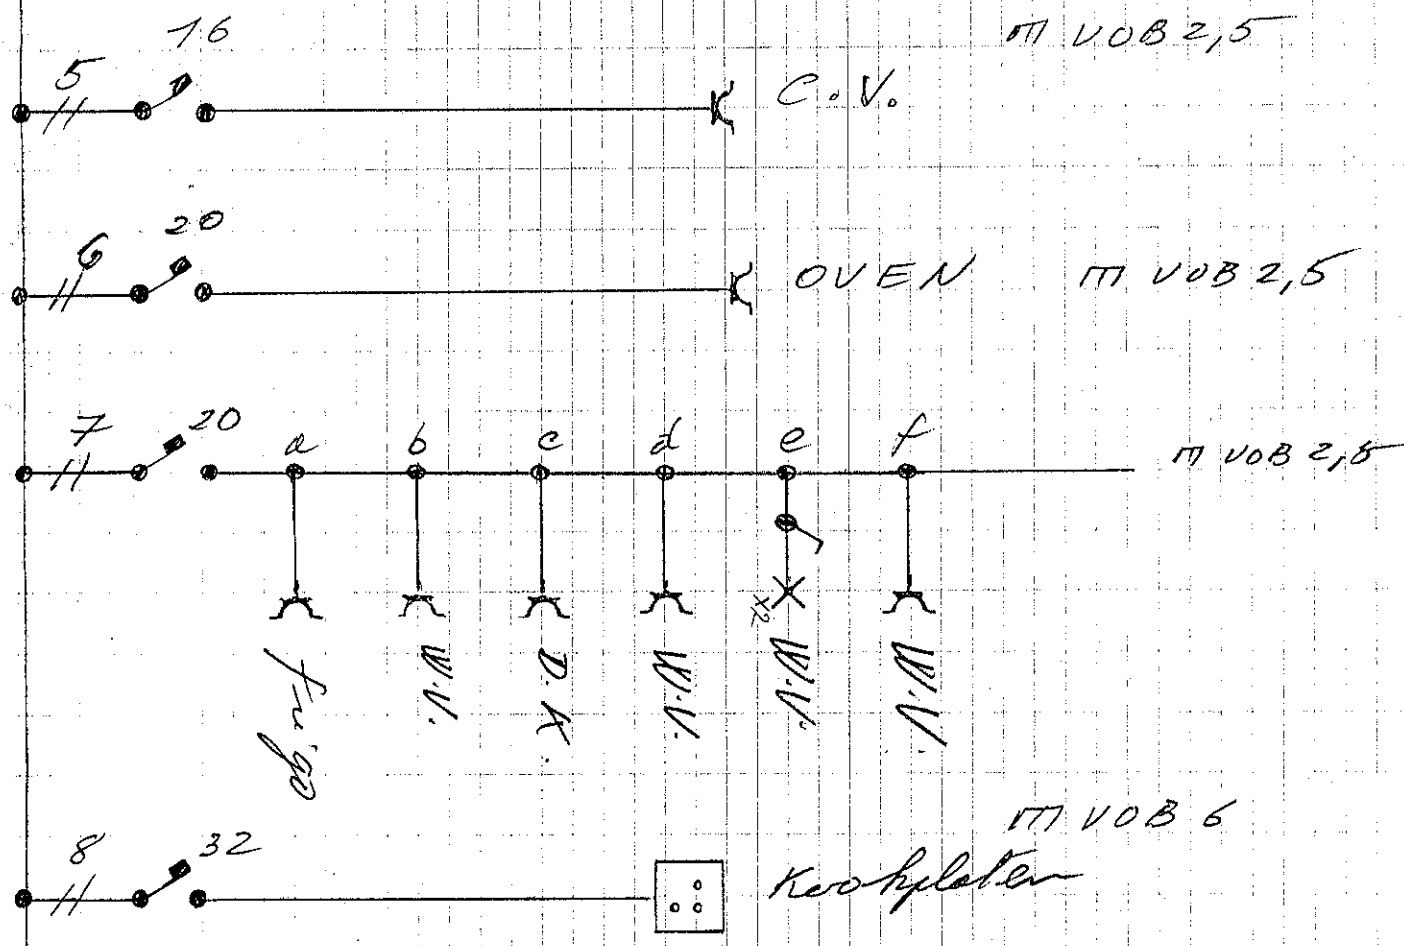





[Handwritten signature]

Selle
BERIGTIVZW

Op 30 mH

1.1.2

(3)

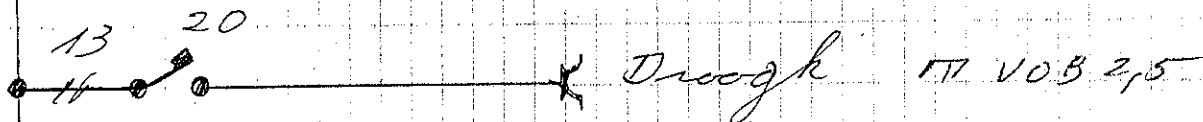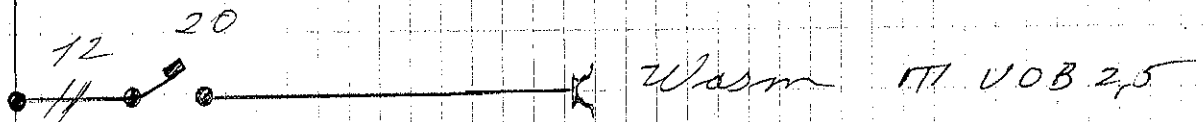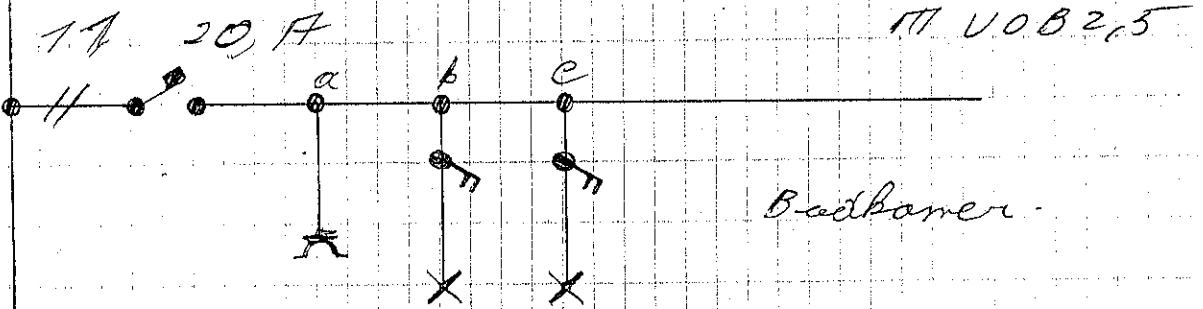

Selle
BERICHT VAN


121

n.v. R. VERSTUYFT-LANSENS
ELEKTRICITEITSWERKEN
Lobulckstraat 21
9880 AALTER (Lotenhulle)
Tel. 09/375 10 25
BTW BE 421/496.969

R. Verstuft

Residentie T1IF-TJAF St Amandsberg

APP 1.12

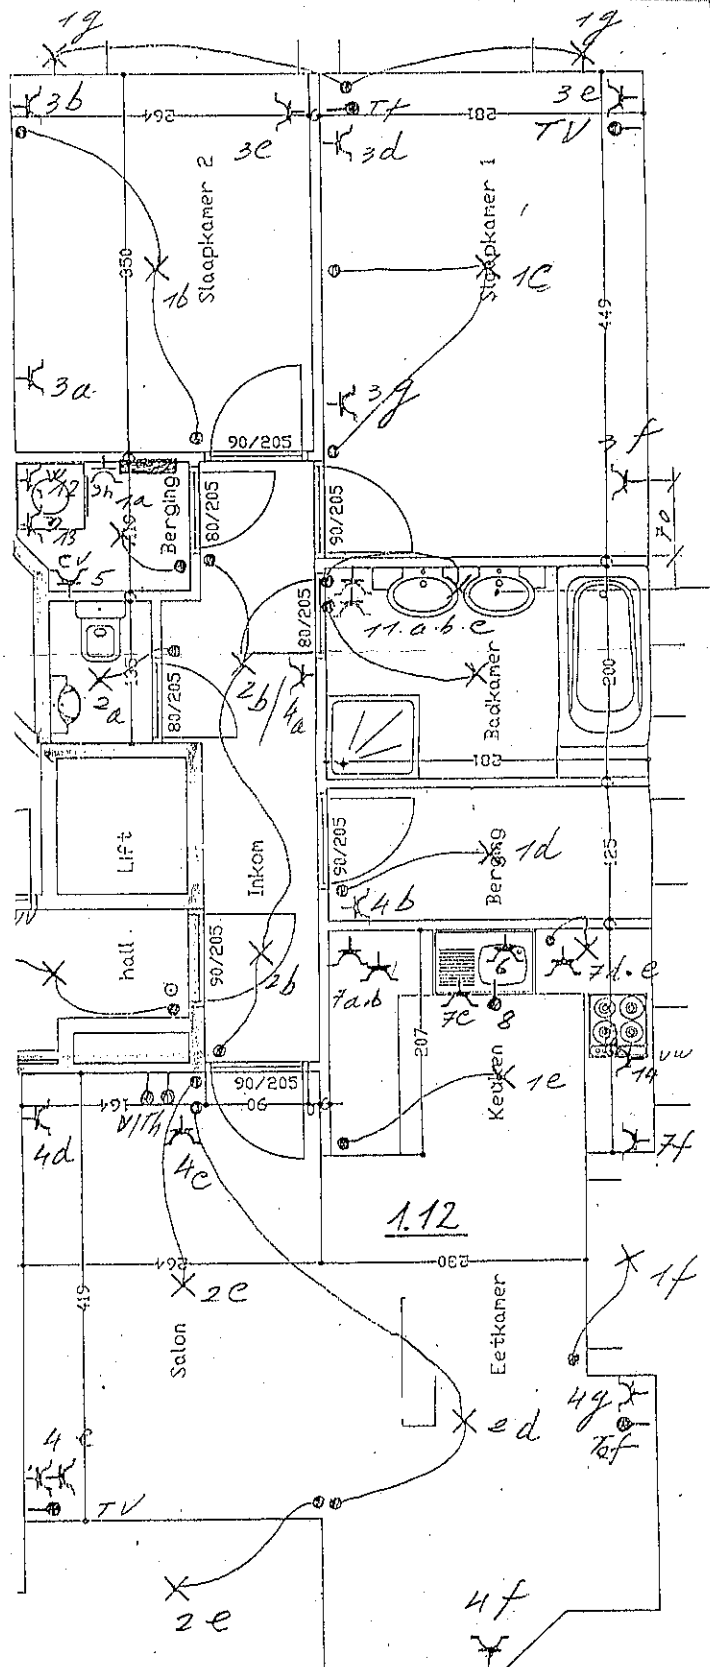

Jelle
BERICHTVZW

2 x TV
2 x el.

1

n.v. R. VERSTUYFT-LANSEN
ELEKTRICITEITSWERKEN
Lobulckstraat 21
9880 AALTER (Lotenhulle)
Tel. 09/375 10 25
BTW BE 421 496 969

[Signature]