

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW




Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

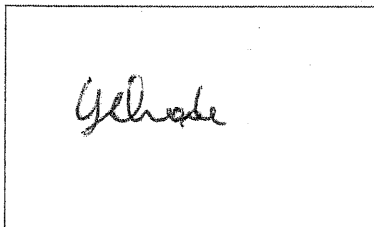

EAN: _____

Ref.: _____

Index: _____

Teller nr. 42332450

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 334/121311/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3350 Overkopen

Heijstroom 24

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: Heijstroom 24

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 17/11/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 202) (K.B. 2.6.2008) (T.B. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HUC

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3 x 400 + N V Bescherming van de aansluiting 20 A

Bedragskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Dff 40103A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 17 Ohm; RI tot 29,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Dff 40103A type A

2 R C20 2,5² VOB 2P

1 R C40 6² XUB 4P

Dff 40103A type A

6 R C20 2,5² VOB 2P

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTA'S: _____

geen

Nota:

Markering van 209/100324107, deze punten werden nagekeken

Ashbeaum lins in afwerking, dient later nog gekeurd te worden

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangeslachte van de stroomverdieler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/11/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

334 Maarten Peeters

De directeur,