



### Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: Nº de rapport:	250/2023/10/26/8	Datum van bezoek: Date de visite:	26/10/2023
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:			
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: Nº compteur: Nr teller nachttariefe: Nº compteur tarif de nuit:	34613440
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Torrepoortlaan 3 - 8900 DEPER		
Eigenaar: Propriétaire:			
Installateur:			
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

### Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique  
Art. onderzoek:  
Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) / Visite de contrôle vente ancienne installation (8.4.2)

Onderzoek / Contrôle:	Woning/Maison						
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:					Max. beveiliging / Protection max.:	
IN400V	4	x	10 mm <sup>2</sup>	VVB	40A		
Aardelekrode / Électrode de terre:	Pen/Piquets	192	Ohm	Isolatie / Isolement:	2	MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:							Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise:
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux			Test&In	1.ΔIn
*	*	*	/			NOK	NOK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	NOK	Rechtsstreekse aanraking: Contact direct:	NOK			Onrechtsstreekse aanraking: Contact indirect:	NOK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	NVT			Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	NOK

### Inbreuken / Infractions:

- A2: Aardingsweerstand > 100 Ohm / A2: La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohm -
- B6: De continuïté is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée -
- D1: Er is geen D.S. aanwezig / D1: Absence de différentiel -
- D5: Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiling van badkamer, wasmachine... / D5: Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver... - ALLE STOPC ZONDER AARDING EVENEENS
- D6: Test DeltaIn: NOK / D6: Teste Delta In: P.O.K. -
- E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -
- E3: Rechtsstreekse aanraking is mogelijk / E3: Contact direct est possible - OPENINGEN BORD + STOPCONTACTEN NIET KINDVEILIG
- E4: Er zijn kalibrelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des sections des canalisations -
- G3: Het gebruikte materiaal stamt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad / G3: Le matériel utilisé, n'est pas conforme au degré de protection exigé - STOPC
- I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales -
- I2: Directe aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible -
- I3: Indirekte aanraking mogelijk / I3: Contact indirect possible -

### Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

### Opmerkingen / Remarques:

### Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals niches, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren.

De koper mag vrij het erkend orgisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

L'acheteur doit laisser réaliser une nouvelle visite de contrôle pour vérifier la remise en ordre de l'installation au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

L'acheteur peut choisir librement l'organisme agréé pour cette nouvelle visite de contrôle.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,****Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,****VISUM (Datum / Date):**

DE BRUYNE Wim

**Algemene inlichtingen / renseignements généraux:**

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-bèangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend orgisme te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend orgisme te laten uitvoeren.


In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend orgisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de réglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire proposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un orgisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'orgisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.



XX 030

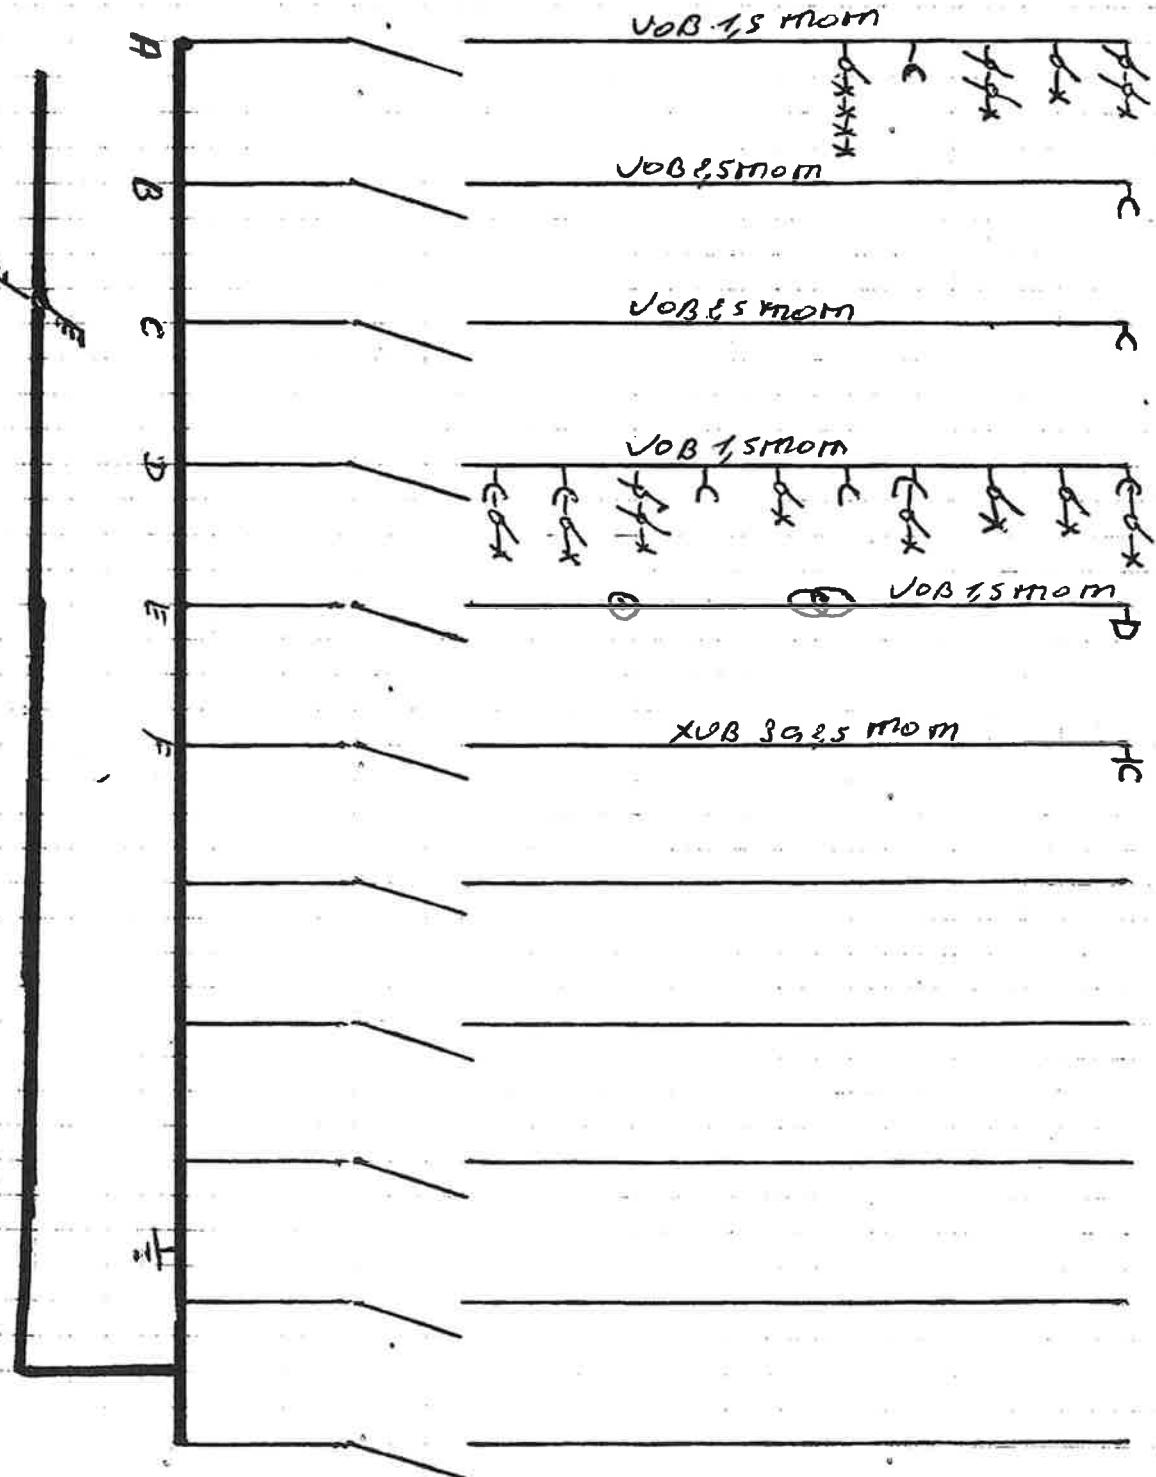



Teneveldlaan  
8800 Sittard

ELEKTRO DEJONGHE  
KOMENSTRAT 65A  
8853 HEUVELAND  
BTW 0704.326.403  
TEL. 0577/207689


Kuiken + broedring

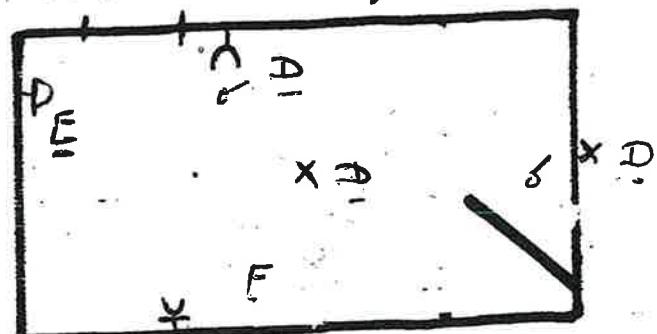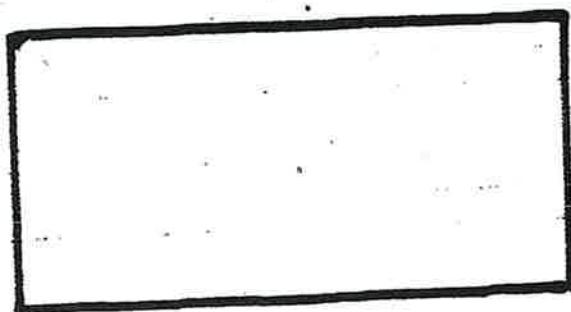


Luring. Echelode

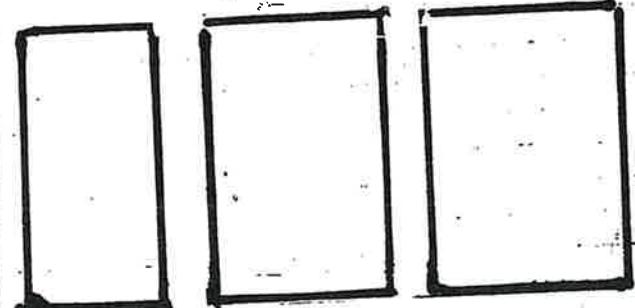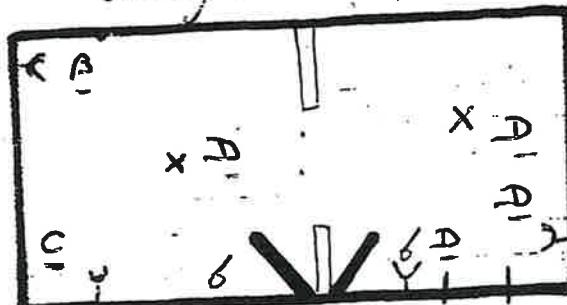


Inkom

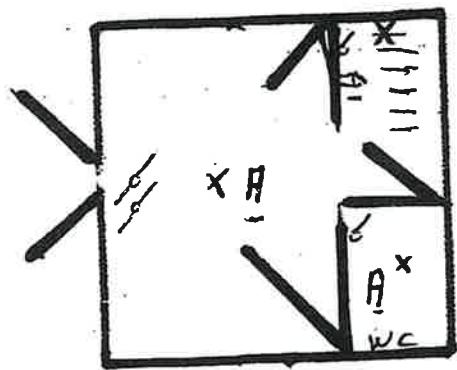


slag 1

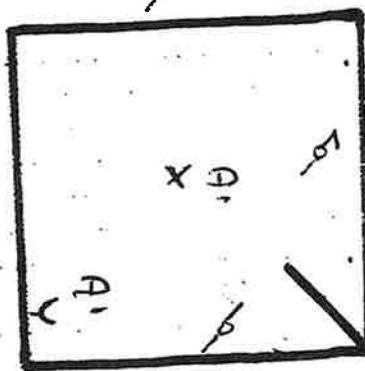


slag 2

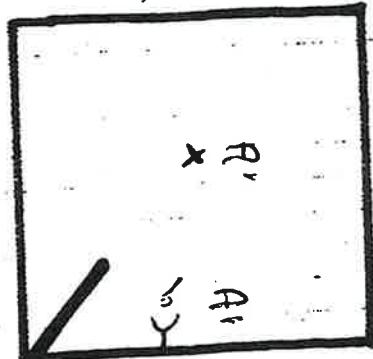


slag 3

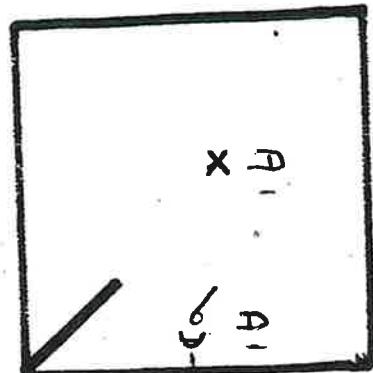

NH slagh + ladder

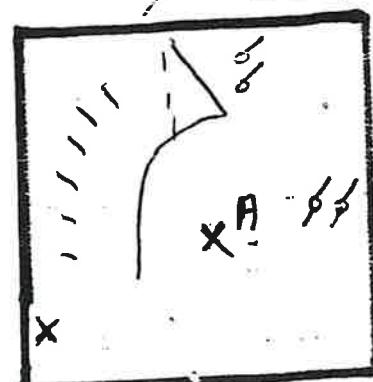

Broedkamer

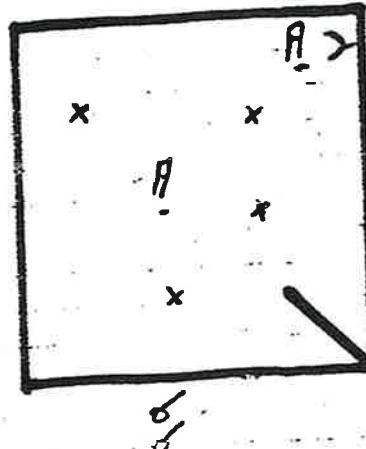

Torenjontlaan 3  
8900 Tielt

ELEKTRO DEJONGHE  
KOMENSTRAAT 65A  
8953 HEUVELLAND  
BTW 0/04.326.403  
TEL. 057/20 76 89

