



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Ollieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P033030082/VIL Lid nr.: Aanvrager: M^r Bols

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: M^r Bdl Naam, Voornaam: M^r Ryndael
Adres: Bd E. Janssens, 100
Ident. Kaart nr.: 2321 Meer Post nr. + stad: 1000 Brussel
BTW nr.: BE 0438561537 Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Wooneenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art 279 ☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwarende ☐ overdracht ☐ Art 89 ☐ Art 280 ☒ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN 541448960006020435 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: 50083078 Meterstand dag: 0001, nacht: 0000, 1, 2 ☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:
Gegevens installatie: Nominale spanning: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 16 mm² - Type: XVB ☐
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12
☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 1 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 25 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	Visum DNB:
Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Bestaande installatie	
☐ Nihil	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	Visum:
☐ Nihil	

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

voor 11/01/2003

door hetzelfde erkend organisme (*)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker:

Naam: Van Eers TP

Agent nr.: 3303

Datum: 11.01.2003

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): 1

☒ Eéndraadschema('s): 2

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreddingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



11/10/2008


Residentie 'JACQMAIN'
D1
Kymmell
5 maart 2007

Appartement D1



Paul VAN ENST
3303
CENTRUM DIV. CENTRE
GSM 0478/90.01.36
FAX 02/384.62.65

11/01/2008

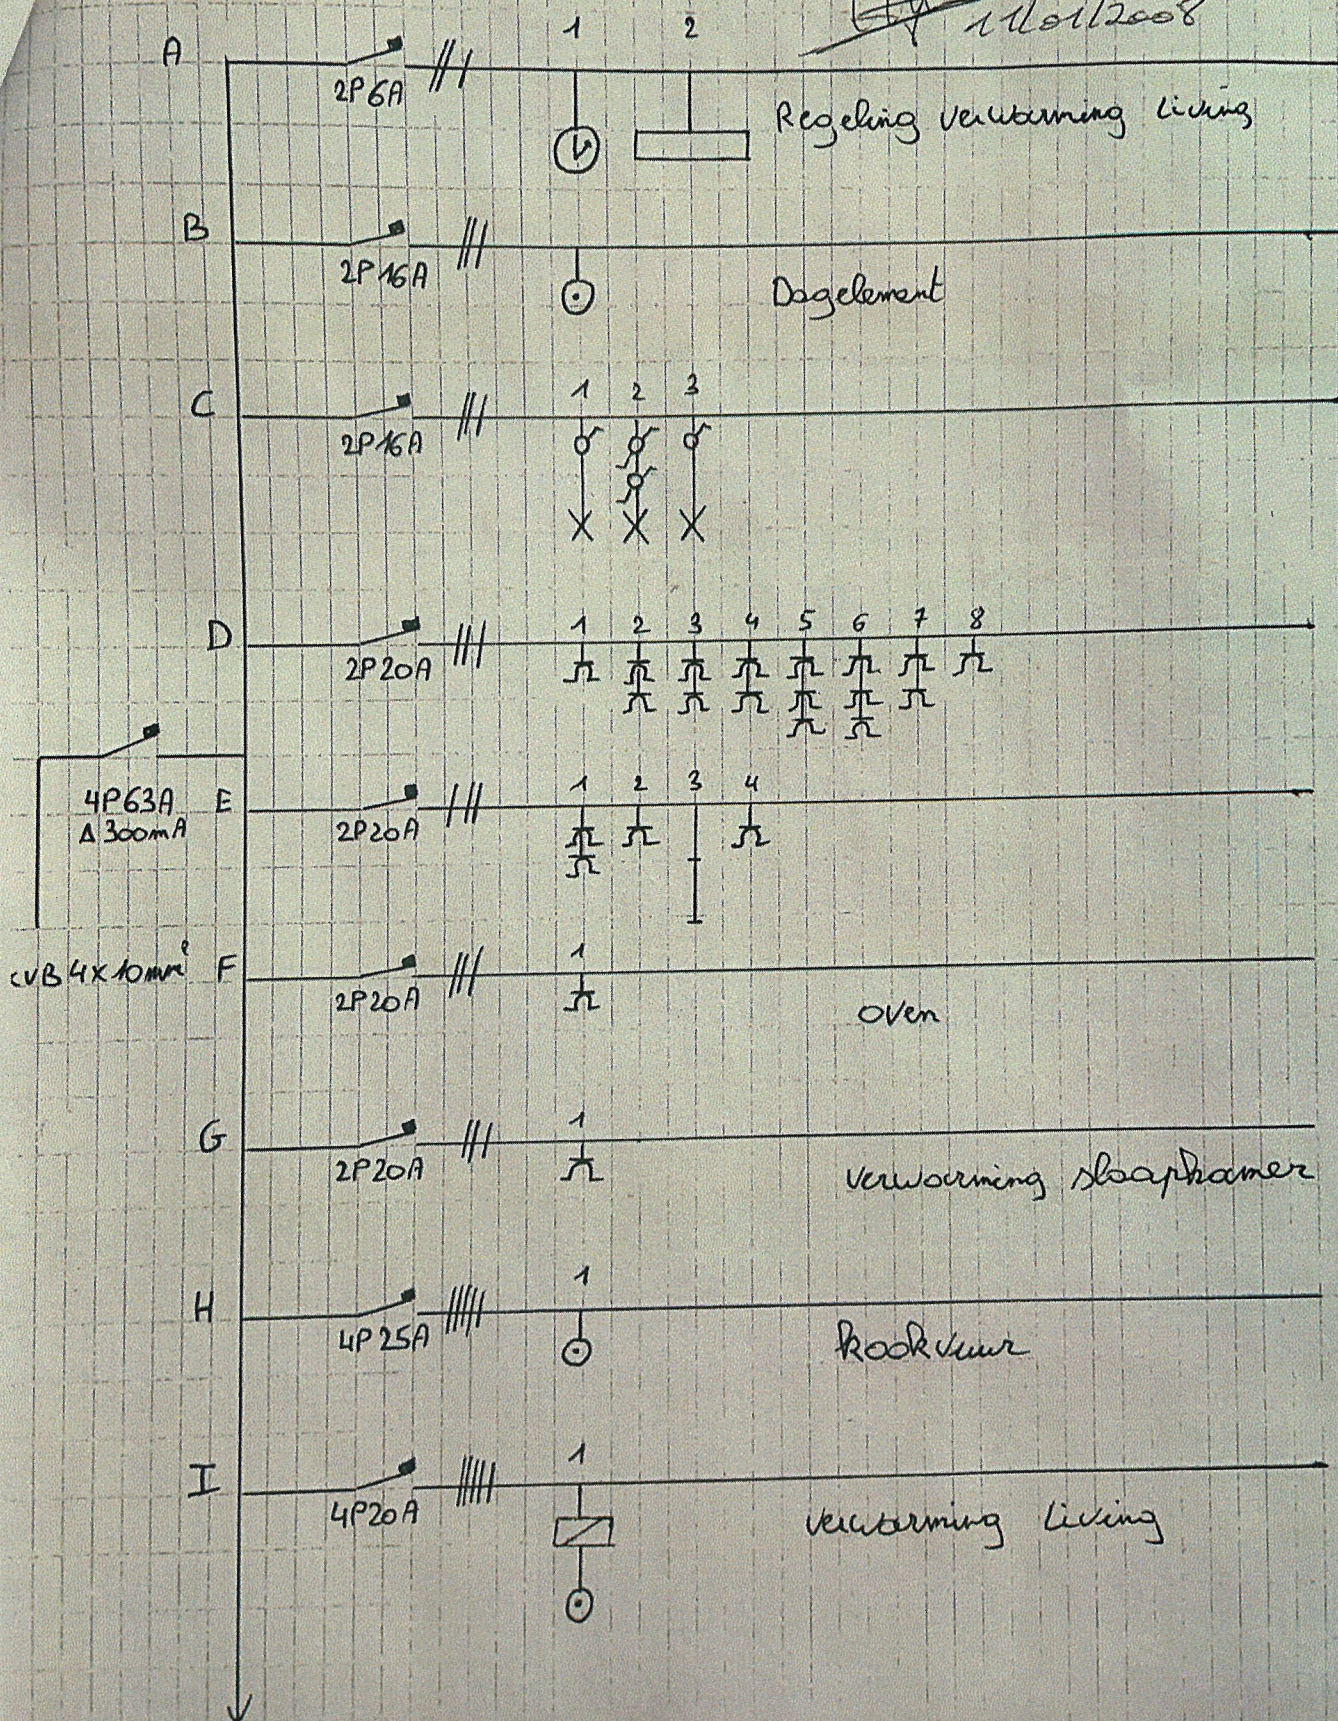

D1



Paul VAN ENST
3363
CENTRUM DIV. CENTRE
GSM 0479/90.01.36
FAX 02/384.62.86

11/11/2008

