



- CONFIDENTIEL -

Contrôle Industriel Belge asbl

Bruxelles : 126 bte 12 - Av. des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles.
Mons : Parc Initialis - 2 rue Descartes - 7000 Mons
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinève - 4101 Jemeppe.

Tél. 02/345.46.95 - Fax 02/215.12.78
Tél 065/32.15.51 - Fax 065/32.15.77
Tél. 04/234.17.00 - Fax 04/234.17.80

Banque. 340-0298169-28 T.V.A. : BE 0406.671.312

N° **0696**

N° de rapport 220812.2311 Rapport d'inspection - Installation électrique BT / TBT existante

Concerne : Rez droit "Snack"

Demandeur : CARTAROSA GIUSEPPE

Personne sur place : code EAN de l'installation :

Adresse de la visite : Chée de Mons, 883 a 1070 BXL

Date de visite : 23/12/08 Date d'émission : 23/12/2008 Références client :

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 avec emploi des dérogations de l'art. 271 bis de l'art. 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> 3N400 V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 1N400V	Protection générale du branchement : <u>40 A</u> Nombre de tableaux : <u>1</u> nombre de circuits terminaux : <u>18</u>
---	--

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etat du matériel électrique installé	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mesures de protection contre les contacts directs	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test Note : différentiel <input checked="" type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé	<input checked="" type="checkbox"/>		
Boucies de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<input checked="" type="checkbox"/>		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<input checked="" type="checkbox"/>		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	<input checked="" type="checkbox"/>		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	<input checked="" type="checkbox"/>		
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<input checked="" type="checkbox"/>		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : <u>10</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>		
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>8</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/>		

Identification des appareils de mesure : CIB-E-MEI-04; CIB-E-MET-26; CIB-E-TEC-13; CIB-E-MUL-02

Manquements / Notes :

Conclusion :

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur
- L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le :
- Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usage de l'installation.

Nom et visa de l'inspecteur :

Pour CIB **CIB-811**

CONTROLES AGREES
JEAN PATSANTZIS
: 0475 / 66 11

Nom et visa du demandeur pour réception :



- CONFIDENTIEL -

Contrôle Industriel Belge asbl

Bruxelles : 126 bte 12 - Av. des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles.
Mons : Parc Initialis - 2 rue Descartes - 7000 Mons
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinôve - 4101 Jemeppe.

Tél. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78
Tél. 065/32.15.51 - Fax 065/32.15.77
Tél. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

Banque. 340-0298168-28 T.V.A. : BE 0406.671.312

N° 0696

N° de rapport : 2008112014 Rapport d'inspection - Installation électrique BT / TBT existante

Concerne : Carrière de la Bourse

Demandeur : Carrière de la Bourse - 1000 Bruxelles

Personne sur place : J. P. ... code EAN de l'installation : ...

Adresse de la visite : Carrière de la Bourse - 1000 Bruxelles

Date de visite : 11/20/08 Date d'émission : 11/20/08 Références client : ...

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 avec emploi des dérogations de l'art. 271 bis de l'art. 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : <input type="checkbox"/> ... <input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 1N400V	Protection générale du branchement : <u>40 A</u> Nombre de tableaux : <u>7</u> nombre de circuits terminaux : <u>18</u>
---	--

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou déroq.
Correspondances des schémas à l'installation	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etat du matériel électrique installé	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mesures de protection contre les contacts directs	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé	<input checked="" type="checkbox"/>		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<input checked="" type="checkbox"/>		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<input checked="" type="checkbox"/>		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	<input checked="" type="checkbox"/>		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	<input checked="" type="checkbox"/>		
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<input checked="" type="checkbox"/>		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : <u>...</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>		
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>...</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/>		

Identification des appareils de mesure : CIB-E-MEI ... ; CIB-E-MET ... ; CIB-E-TEC ... ; CIB-E-MUL ...

Manguements / Notes :

.....
.....
.....

Conclusion :

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur
- L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le :
- Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usage de l'installation.

Nom et visa de l'inspecteur :
Pour CIB,

Nom et visa du demandeur pour réception :

CIB-BIC
CONTROLES AGREES
JEAN PATSANTZIS
0475 1 66 40 61

**TABLEAU ELECTRIQUE « SNACK »
CHAUSSEE DE MONS, 883**

<u>A1</u> LUMIERE CORNICHE AV. DR. (4) 20 A	<u>B1</u> LUMIERE CORNICHE AR. CEN.(4) 20 A	<u>C1</u> LUMIERE CORNICHE AV. GA.(4) 16 A	<u>D1</u> ECLAIRAGE HOTTE 16 A	<u>E1</u> SPOTS (8) 16 A	<u>F1</u> SPOTS (8) 16 A	<u>G1</u> SPOTS (8) 16 A	<u>H1</u> LUMIERE SALLE PLAFOND (1) 16 A	<u>I1</u> LUMIERE SALLE PLAFOND (5) 16 A
---	---	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

<u>J2</u> PRISE TELEVISION 20 A	<u>K1</u> PRISE VITRINE 20 A	<u>L2</u> HOTTE + ECLAIRAGE TOILETTE 20 A	<u>M3</u> FRIGO SALLE + CHAUDIERE 20 A	<u>N1</u> PRISE TOILETTE 20 A	<u>O1</u> PRISE COUPE VIANDE 20 A	<u>P4</u> CUISINE 20 A	<u>O2</u> ECLAIRAGE ENSEIGNE 20 A	<u>R1</u> BLOC SECOURS 16 A
--	---------------------------------------	---	--	--	---	------------------------------	--	--------------------------------------

DIFFERENTIEL 30 ML 40 A		MINUTERIE	MINUTERIE	
--------------------------------------	--	-----------	-----------	--

CIB-BIC
CONTROLES AGREES
JEAN PATSANTZIS
: 0475 / 86 60 61

**TABLEAU ELECTRIQUE « SNACK »
CHAUSSEE DE MONS, 883**



<u>A1</u> LUMIERE CORNICHE AV. DR. (4) 20 A	<u>B1</u> LUMIERE CORNICHE AR. CEN.(4) 20 A	<u>C1</u> LUMIERE CORNICHE AV. GA.(4) 16 A	<u>D1</u> ECLAIRAGE HOTTE 16 A	<u>E1</u> SPOTS (8) 16 A	<u>F1</u> SPOTS (8) 16 A	<u>G1</u> SPOTS (8) 16 A	<u>H1</u> LUMIERE SALLE PLAFOND (1) 16 A	<u>I1</u> LUMIERE SALLE PLAFOND (5) 16 A
---	---	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

<u>J2</u> PRISE TELEVISION 20 A	<u>K1</u> PRISE VITRINE 20 A	<u>L2</u> HOTTE + ECLAIRAGE TOILETTE 20 A	<u>M3</u> FRIGO SALLE + CHAUDIERE 20 A	<u>N1</u> PRISE TOILETTE 20 A	<u>O1</u> PRISE COUPE VIANDE 20 A	<u>P4</u> CUISINE 20 A	<u>Q2</u> ECLAIRAGE ENSEIGNE 20 A	<u>R1</u> BLOC SECOURS 16 A
--	---------------------------------------	---	--	--	---	------------------------------	--	--------------------------------------

DIFFERENTIEL 30 ML 40 A			MINUTERIE	MINUTERIE
--	--	--	-----------	-----------

C10-BIC
CONTROLES AGRÉES
JEAN PATSANTZIS
9475 / 66 40 61

KAZ DE CHSS DROIT "SNACK" CHSS DE MONS 883 10% AN DER LECHT

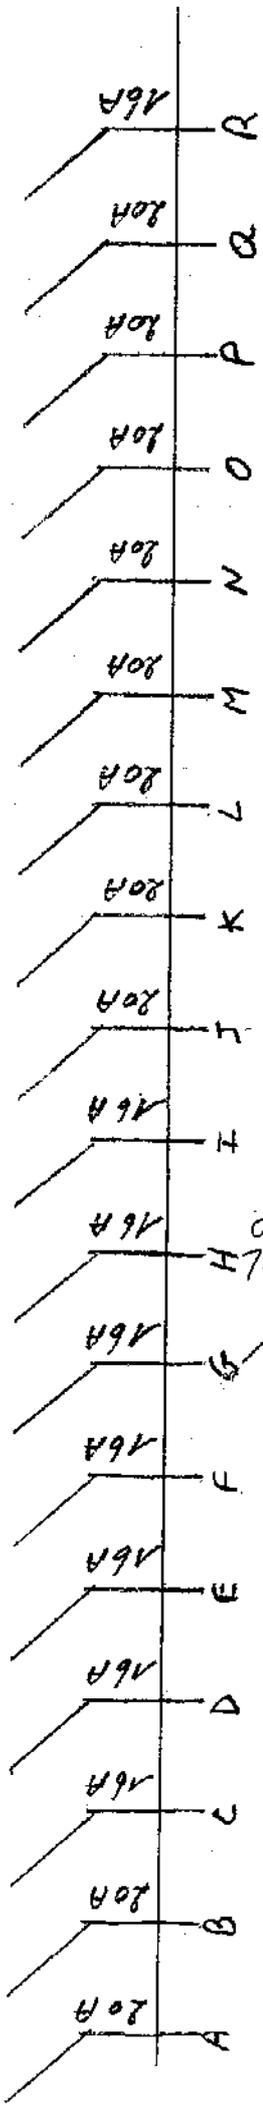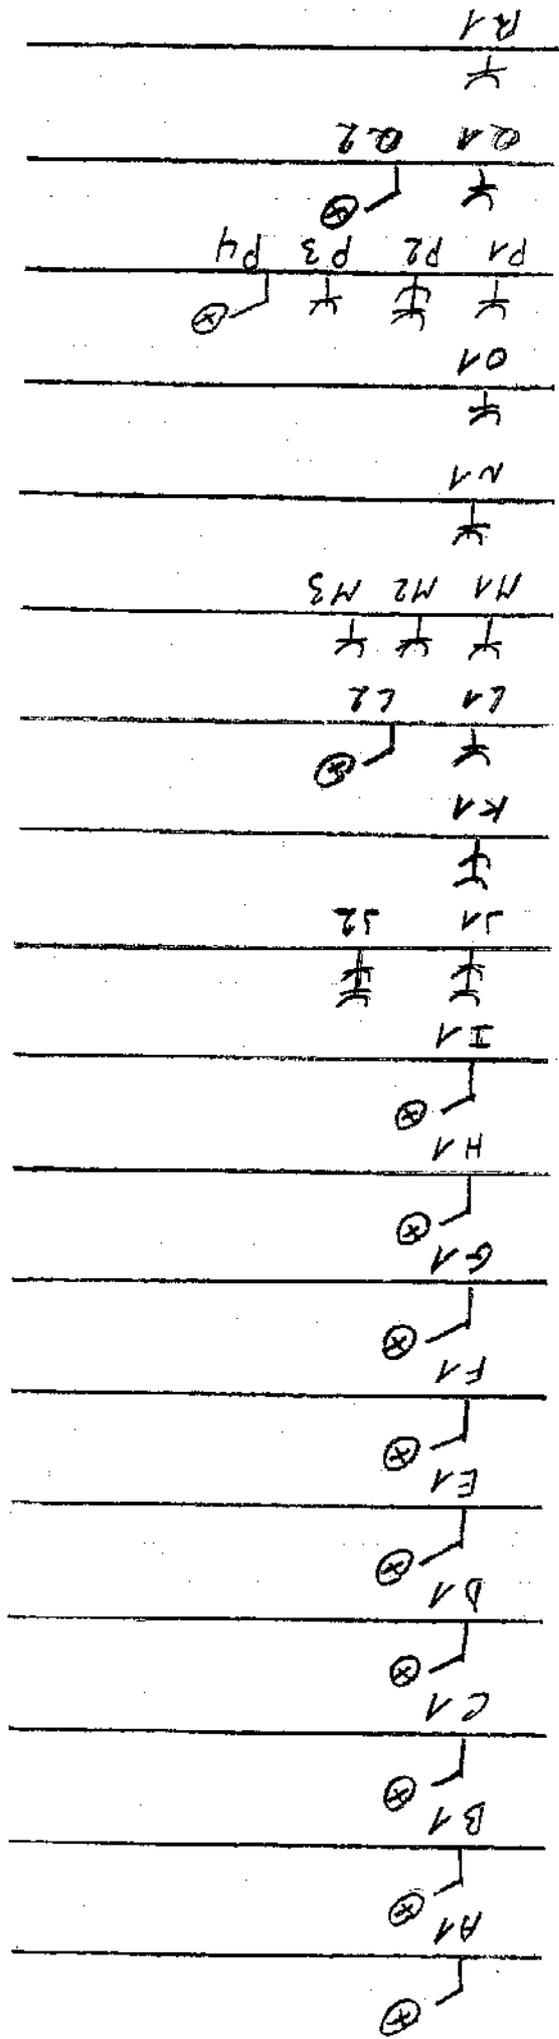

CONDUCTEUR
DIAMETRE
3 x 1 1/2 CARRÉ

CONDUCTEUR
DIAMETRE
3 x 2 1/2 CARRÉ

10² CARRÉ
16² CARRÉ

CIB-BIC
CONTROLES AGREES
JEAN PATSANTZIS
0475 166 40 61

10% AN DER LECHT
10% AN DER LECHT

