



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerlaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verlag nr.: GEN.15.1P038740347/00



N 145331

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
Wallonië

Resi code:
tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: I.T. Sinter
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE 0889 818 513

Naam, voornaam:
Adres:
Post nr. + Stad:
Tel.:

Idem

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 270: Ingebruikname, wijziging, uitbreiding, mobiel, tijdelijk
Art 271: periodiek, controle
Art 276: verzwaring, Art 276bis: verkoop van een wooneenheid
Art 86, 87, 88, 271 bis, 278
Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:


Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr.: 4346953, meterstand dag: 50891
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230V, 3x230V, 3N400V
Beschrijving installatie: PV-installatie: 2 omvormers SMA SB-1700, 16 panelen Bield 233 WP, Tellen EM10 DIN: 122, 2 kWh

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel
Aardingsweerstand: 27,8 Ohm, Algemeen isolatieniveau: > 21 M Ohm
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Geen inbreuken vastgesteld
Inbreuken Bestaande installatie:
Opmerkingen: Enkel de PV-installatie maakt deel uit van deze beuring

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet
Agent bezoeker: F. Janssens
Agent nr.: 3879 Datum: 2010/12/03
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 2010/12/03 door hetzelfde erkend organisme.

Bijlage(n): 1 Situatieschema(s), 1 Eendraadsschema(s)
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie...
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

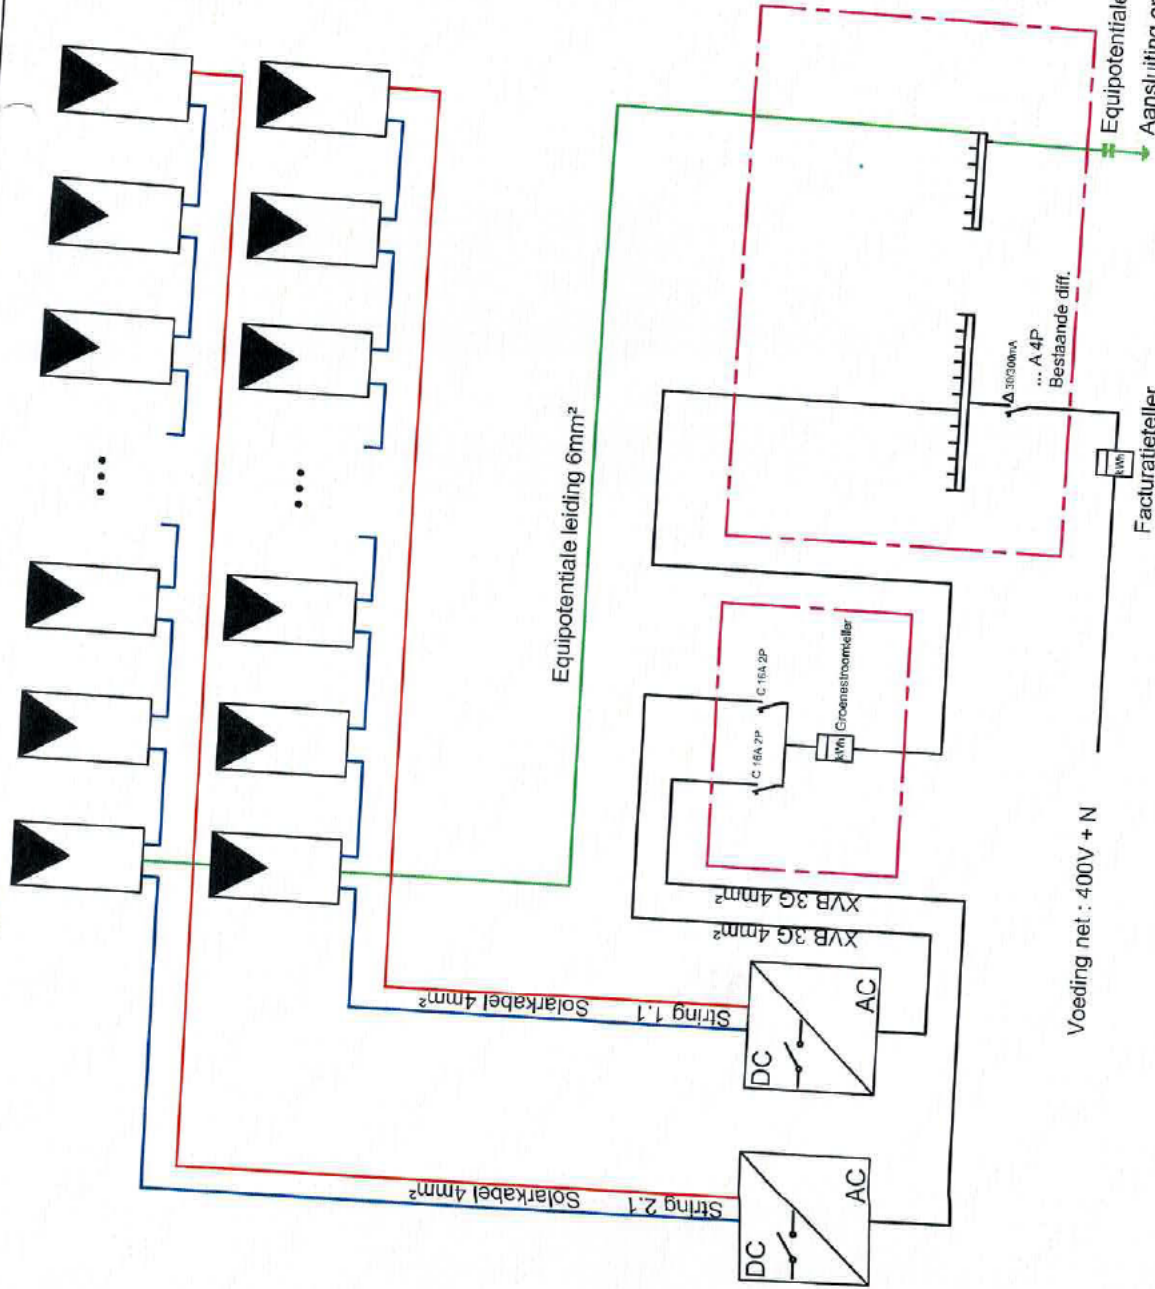

VINCOTTE
Frédéric GEVAERT
Inspecteur
3874

2010/05/20/21

PV installatie Elektrisch Schema


PROJ.NR	20110412084
PROJ.LEIDER	Bart Pringels
TEKENAAR	Wim Vda
DATUM	04 05 2011
TekNr.:	1





Klant:

LINEA TROVATA SUNTEC NV
Zakenvoor 124 Bld 160 Lakenne 161-168 0838 55 04 Fax: 093238 5027 Email: info@l.trova.com

Type panelen:	BISOL 233WP	Totaal vermogen:	3,73 kWp
Type omvormer:		Aantal panelen:	16
SMA SB 1700			
String 1.1:	1 X 8	String 3.1:	
	String 2.1:	String 3.2:	
		String 3.3:	

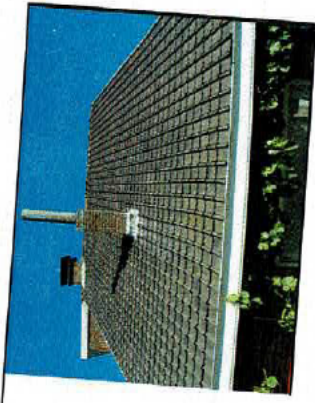

4124

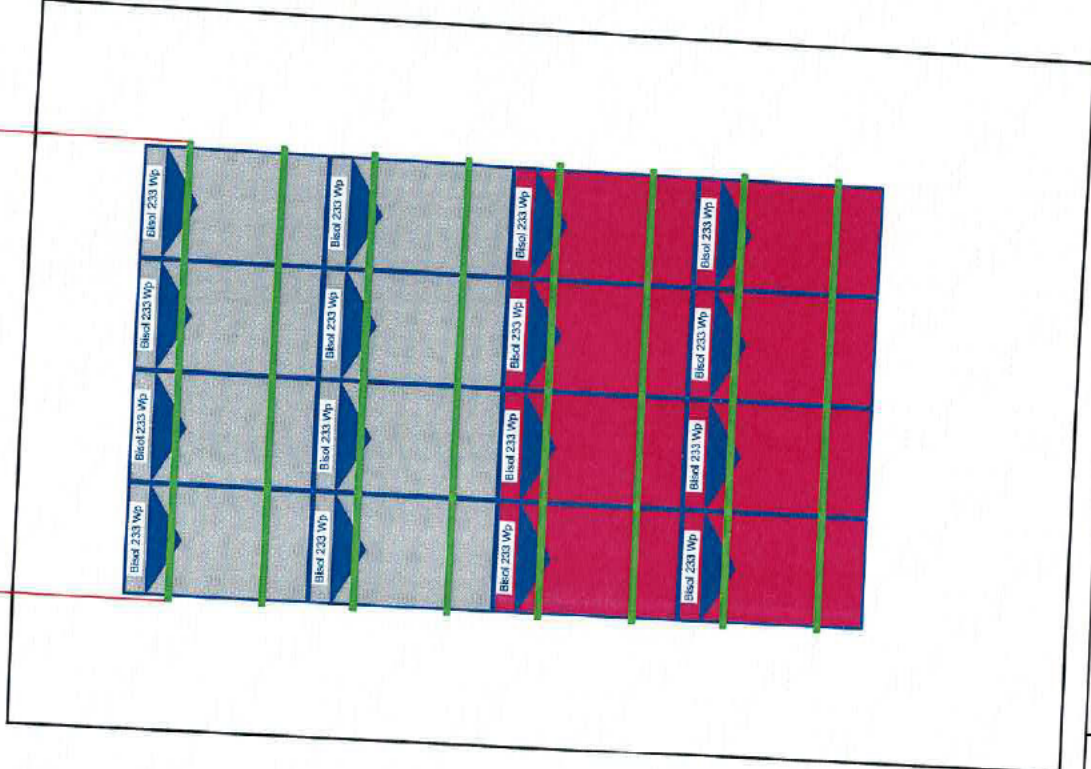

LEGENDE :
 Dak, dakobstakels :
 Schaduwlijnen :
 Panelen :
 ALU bevestigingsprofiel 40x40 / 70x75 :
 ALU trapeziumprofiel :
 Strings :

PROJ.NR	20110412084
PROJ.LEIDER	Bart Pringels
TEKENAAR	Wim Vda
DATUM	04 05 2011
TekNt.:	1

VINÇOTTE
 Frederic GEVAERT
 Inspecteur
 3874
 20/11/2011

PV Installatie Implanting modules

PV installatie Implanting modules 	Totaal vermogen: 3,73 kWp		
	Aantal panelen: 16		
	SMA SB 1700		
	String 1.1: 1 X 8		
Type panelen: BISOL 233WP		Klant:	
Type omvormer: SMA SB 1700		LINEA TROVATA SUNTEC NV. Ziekhuize 134 B-9160 Louvain, Tel.: 0933833300 Fax.: 0933833302 Email: info@linetec.com	
String 1.1: 1 X 8		Linea Trovata	
String 2.1: 1 X 8		Ziekhuize 134 B-9160 Louvain, Tel.: 0933833300 Fax.: 0933833302 Email: info@linetec.com Ziekhuize 134 B-9160 Louvain, Tel.: 0933833300 Fax.: 0933833302 Email: info@linetec.com	
Helling:		PROJ.NR 20110412084 PROJ.LEIDER Bart Pringels TEKENAAR Wim Vda DATUM 04 05 2011 TekNt.: 1	