



ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

Maatschappelijke zetel / Siège social
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek
Tel. 02 751 98 39
Fax 02 751 52 09

Distributienetbeheerder : Eandis
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 12788390
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 154/160523/01 EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>
Genre de contrôle : RGIE ART		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Plaats van het onderzoek : Vrouweneedhoekstraat 123 9100 Sint-Niklaas
Lieu du contrôle :

Eigenaar : [Redacted] Adres : id
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Bestaande installatie - Dymon BTW / TVA : 0.684-323-875
Datum van het onderzoek : 23/05/2016 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 23/05/2016 Inspecteur : Geedly
Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning : 2x230V Meter / bord verbinding : XV 4x16w Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Bezuud Isolatie : 8,3 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 22 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux : <u>17</u>	Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>shoorly</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<u>40A</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>shoorly</u>	<u>M</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

INBREUKEN: geen
Opmerking verlichting is nog te verbeteren

VISUM :
Datum/date :


Resultat / Conclusion :
 L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
 Les bornes de l'interrupteur différentiel sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 23/05/2017
 L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
 Conformément à l'art. 274 du R.G.I.E., les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.


Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur


Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPPELS - NF - 02.09.2015 Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.

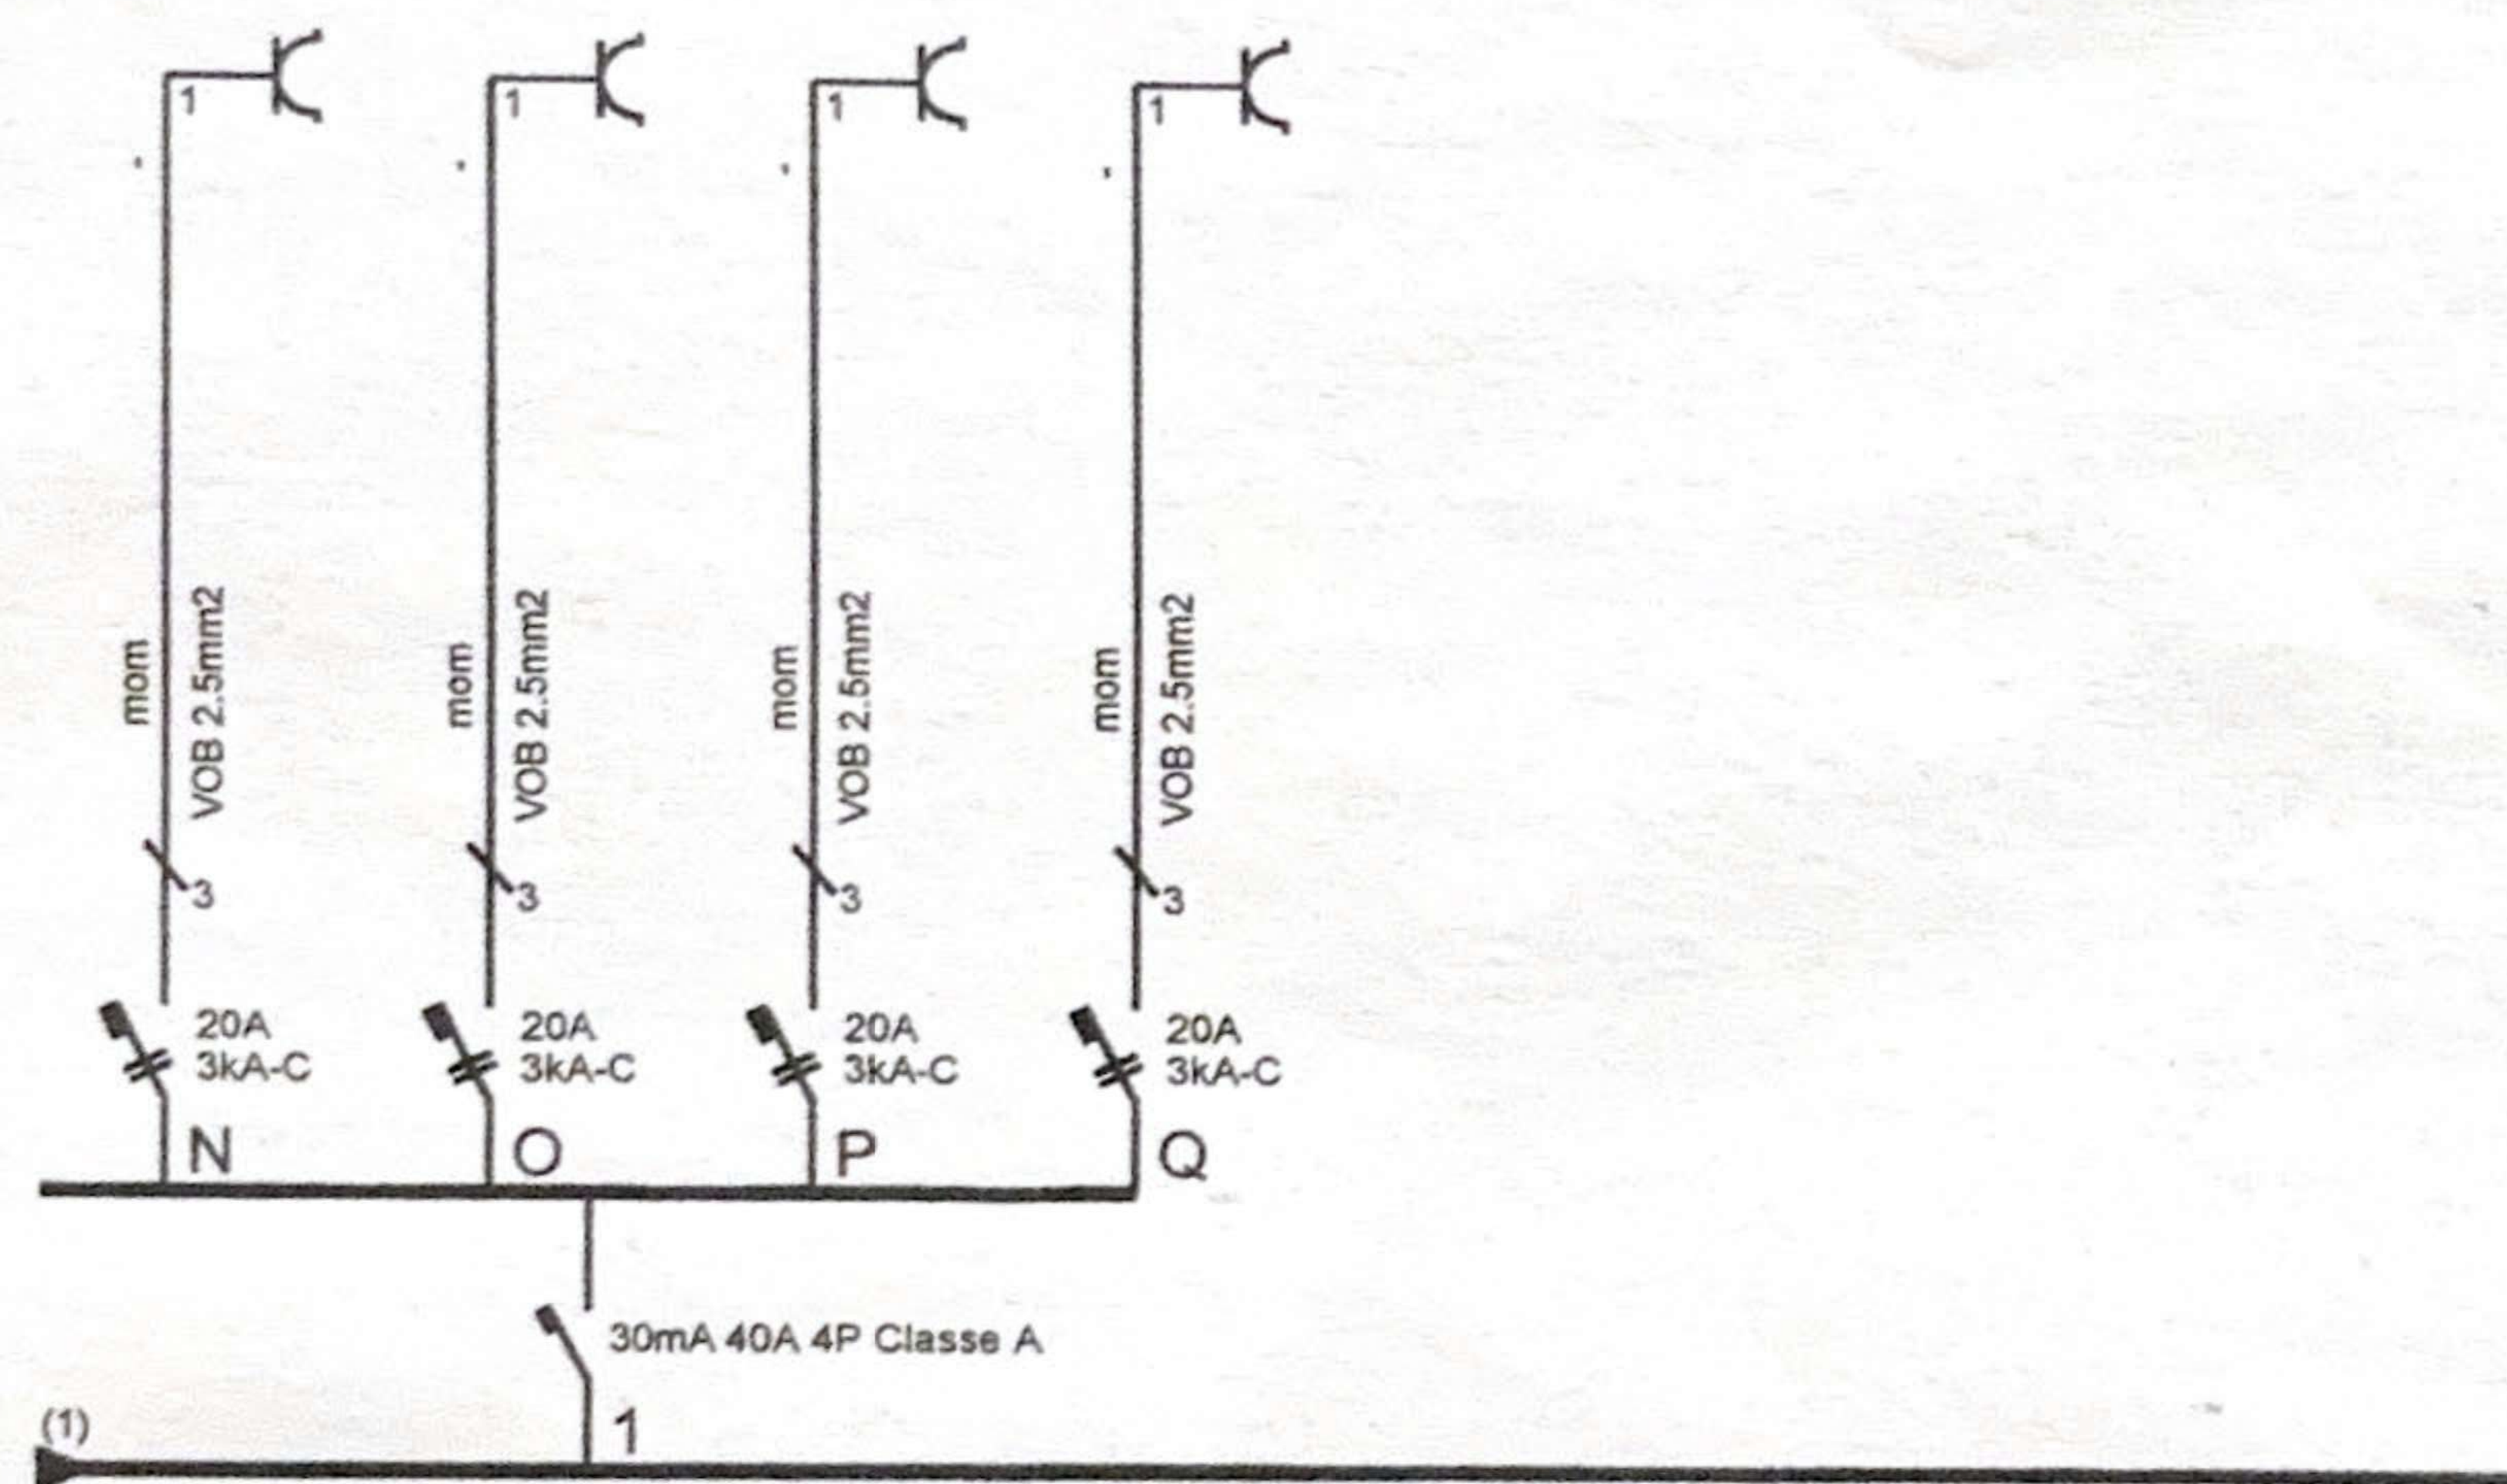

<p>Afgev. erkend organisme 20/04/2015</p>		<p>Verantw. uitvoering 20/04/2015</p>	<p>ALG. ELEKTRICITEITSWERKEN DUPON LUC Pareinpark 73 9120 Beveren GSM : 0476290023 btw: 0684.323.815</p>
---	--	---	--

1e verdieping

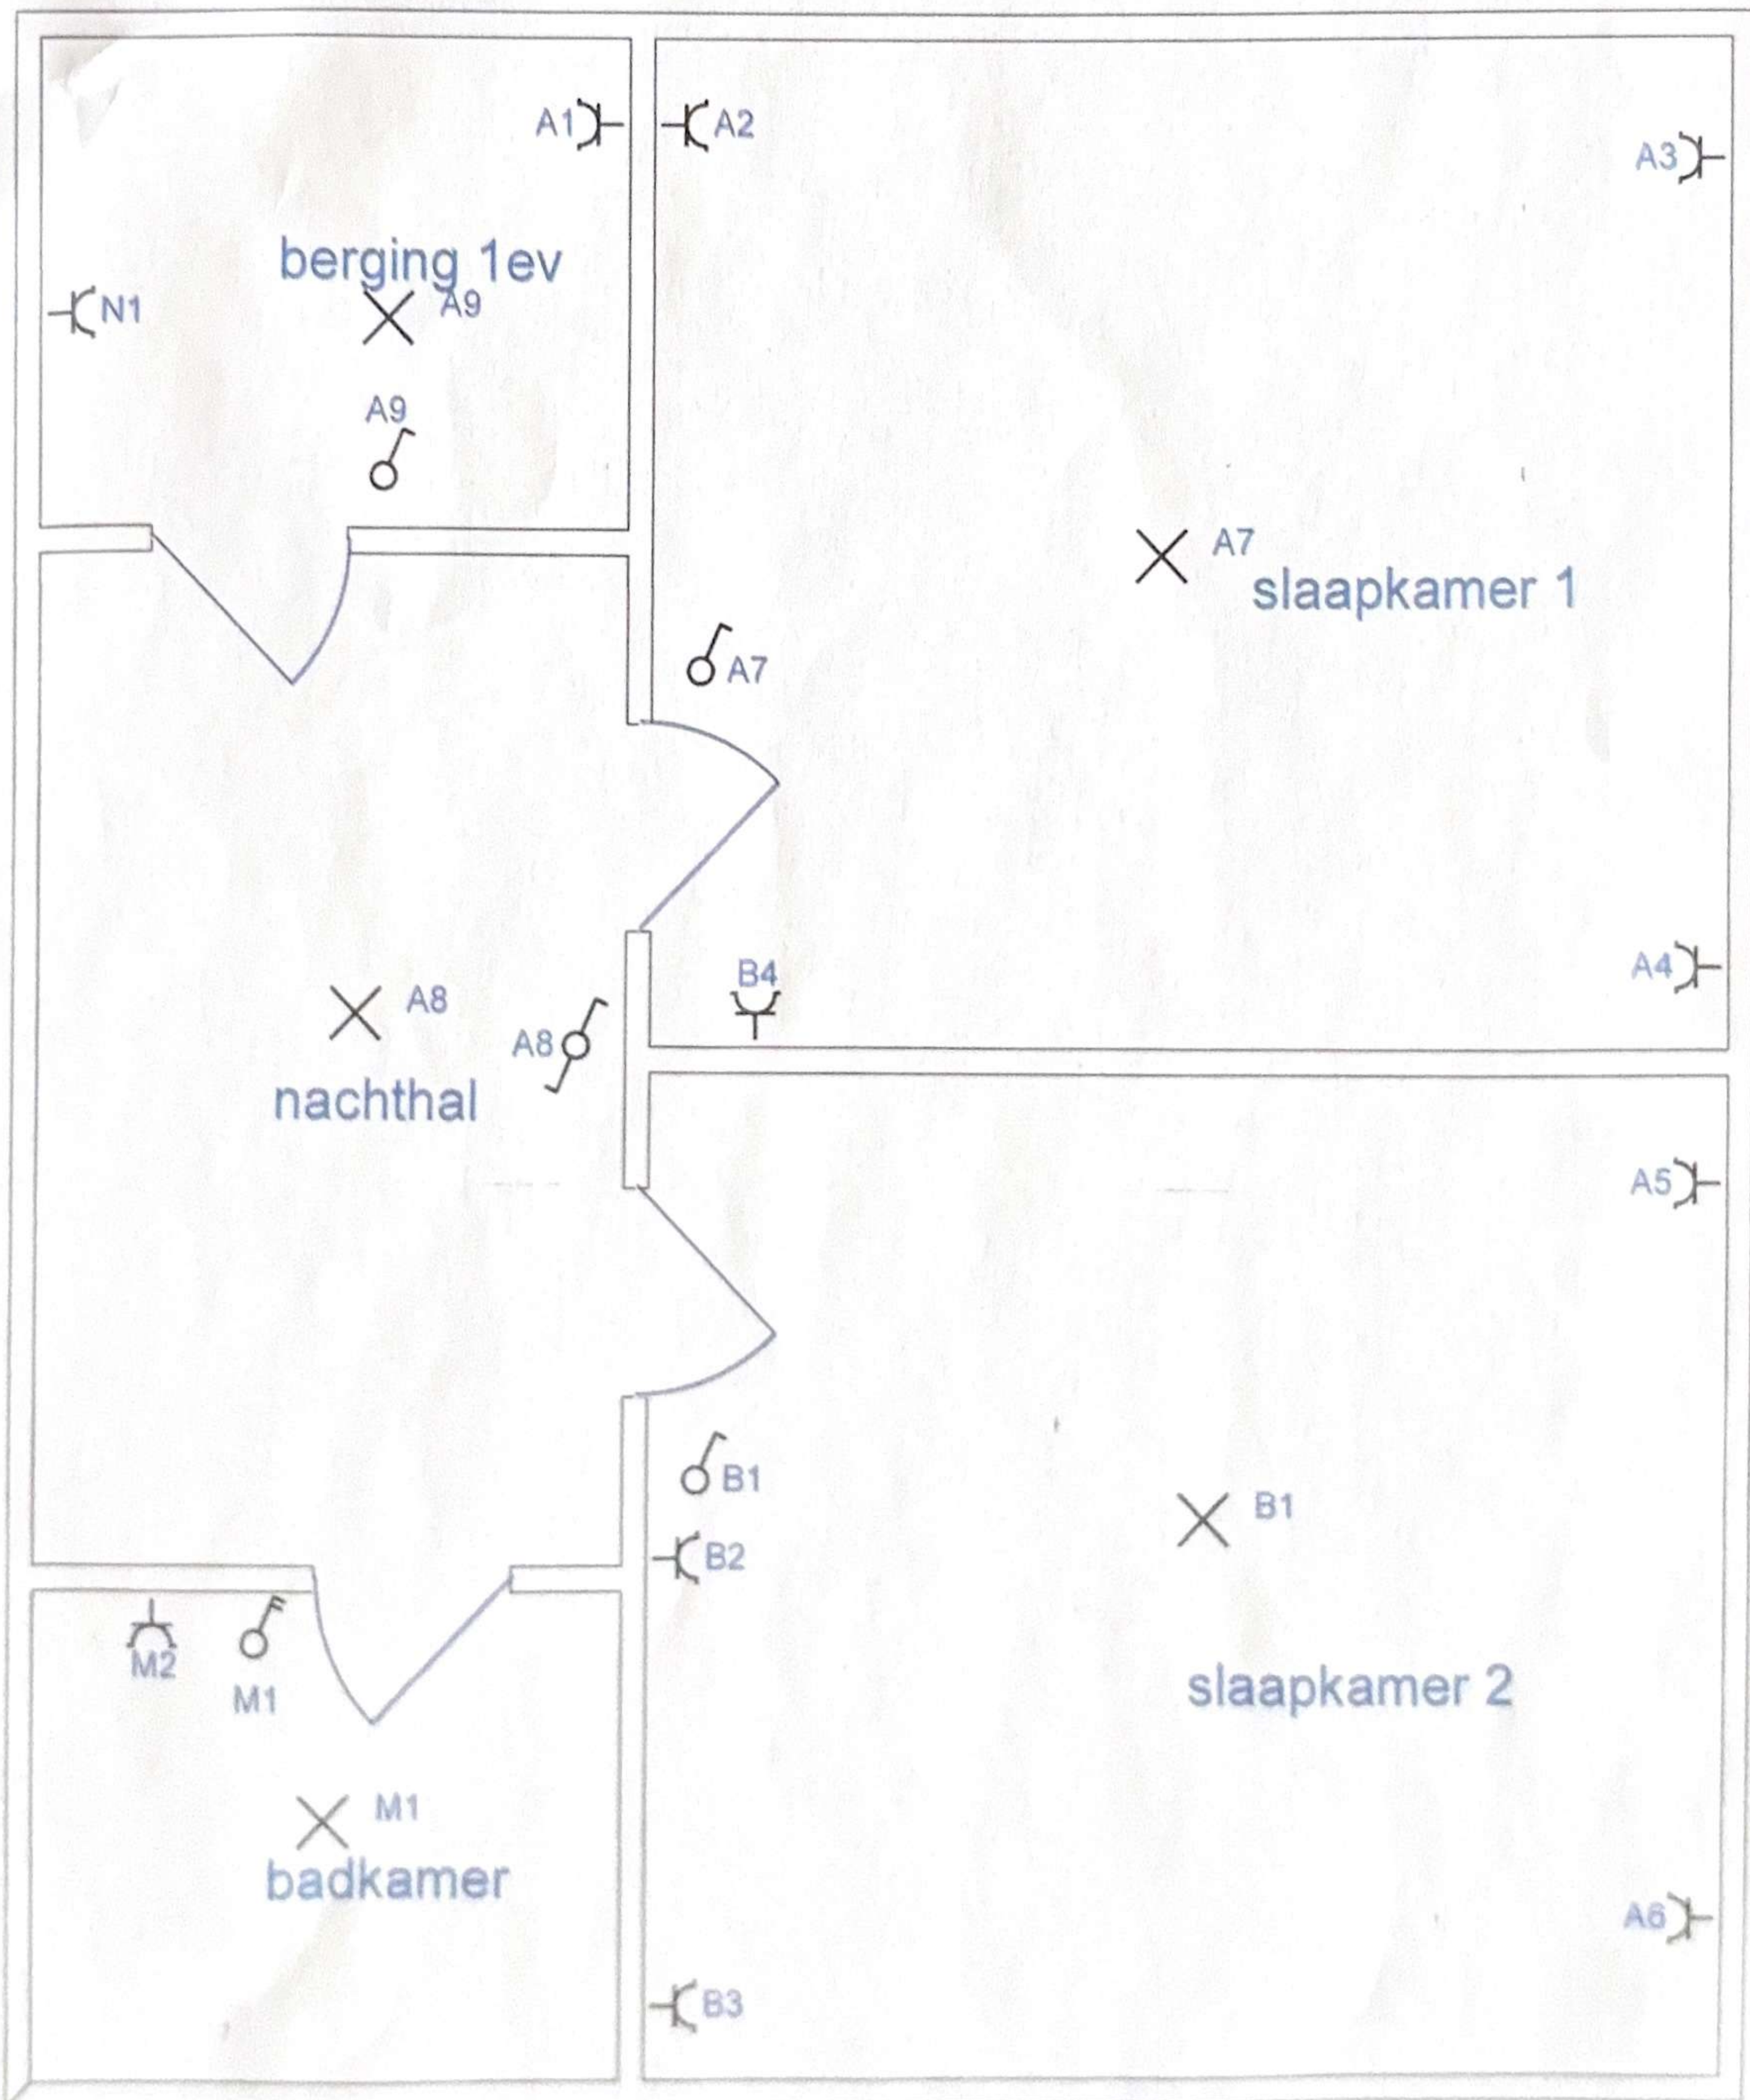

2e verdieping

