

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Herikstraat 33 - 1820 Melsbroeck

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributenetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :*S. Belg*Nr teller : *50096360*
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *34/1080/2*EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI R6	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	270	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

*Rue Pheudale 30, 1820 Bxl*Eigenaar:
Propriétaire

Installateur

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

31/03/08

Ik. / C.I. :

Inspecteur: *Patemonten n.*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. *2^e étage* ☐

Spanning : <i>3.230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>3.10.000V</i>	Max. beveiliging : <i>3.40A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <i>piguet</i>	Isolatie : <i>8.3</i>	Aantal verdeelborden : <i>2</i>
Electrode de terre : <i>10 Ohm</i>	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn 2,5ΔIn				AREI / RGIE			
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		OK NOK OK NOK				270 271 271bis 276			
In (A)	ΔIn (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>Général 1/p</i>		☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>circuit 7-9/4p</i>		☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	☐ Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : <i>(zie keerzijde / voir verso)</i>	VISUM :
Opmerkingen / Remarques :	
<i>OSM</i>	
<i>18-04-08</i>	
<i>4288</i>	
<i>Chant</i>	
<i>ET</i>	
<i>ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL</i>	
<i>Michael PATERNOSTER</i>	
<i>Inspecteur</i>	
<i>Gsm : 0490711189</i>	
Datum/date :	

Besluit / Conclusion
De installatie is — ~~aan~~ — conform met het AREI en mag — ~~voet~~ — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — ~~montée~~ — conforme au RGIE et peut — ~~temporairement~~ — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conforme avec l'installation.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk :
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le :
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : <i>31/03/2008</i> .
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
voor de directeur, de inspecteur:
pour le directeur, l'inspecteur:
<i>Patemonten n.</i>

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'arrêter immédiatement la P.V. avant l'entrée dans les armoires, de tout accident survenant aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de les arrêter immédiatement. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'émettre une nouvelle visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
HBC : 734-1186000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: HREDBEBBBE 0434.433.603
APR Brussel


ADWESS

PROPRIETÀIRE

31/05/08
05/11/2008
04/11/2008

2^e Etage

Tension : 3 x 230 Volts

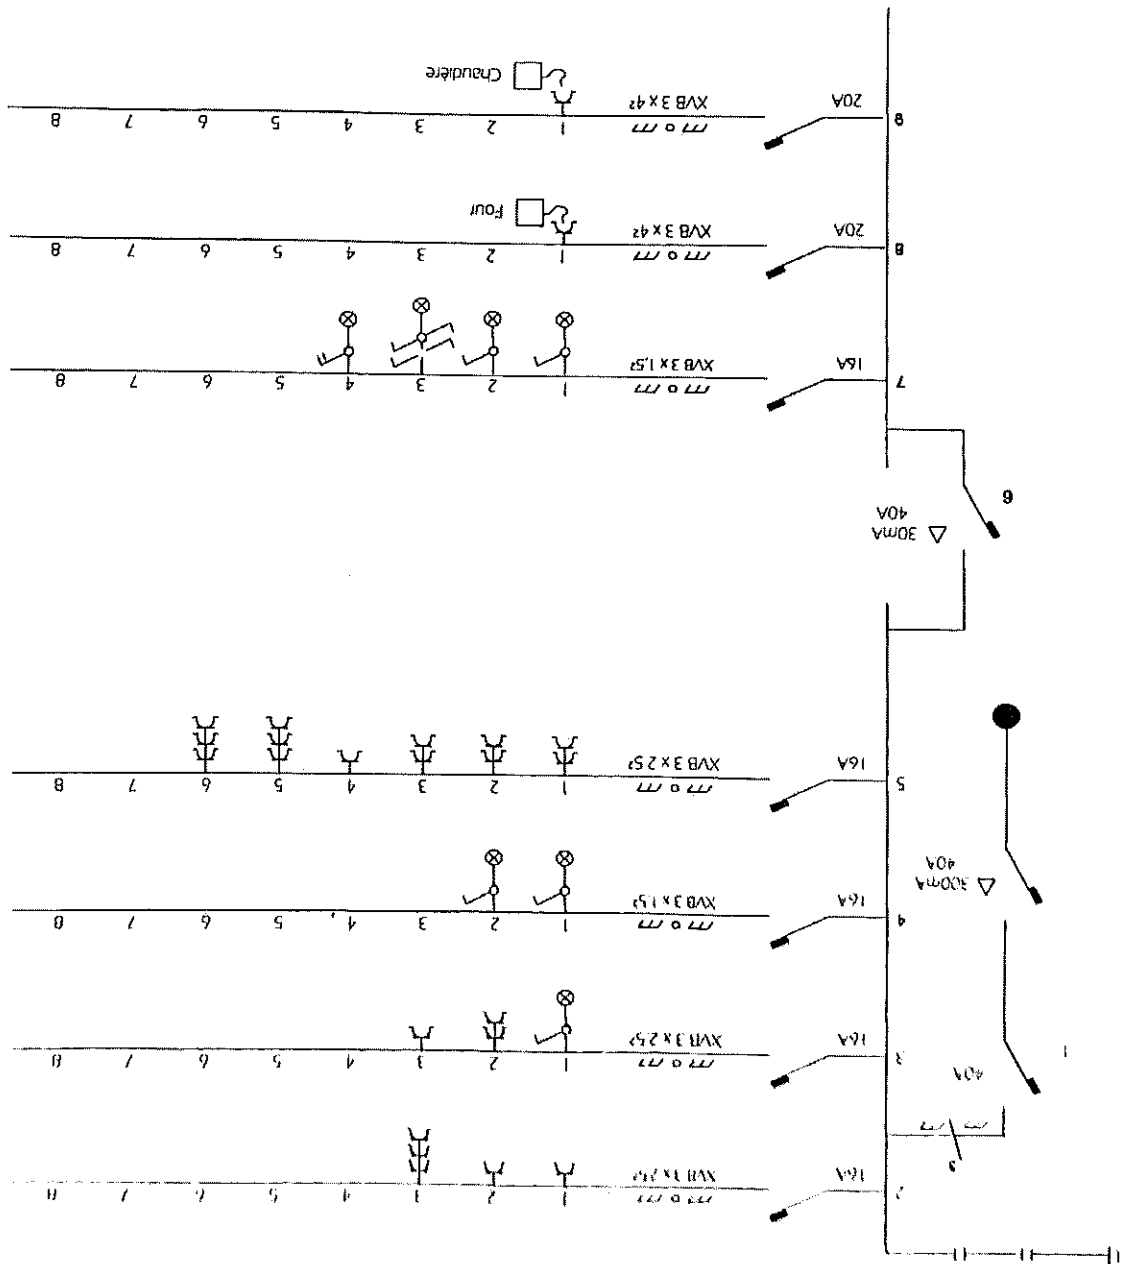


ISSUE

CONFIDENTIAL

ORGANISMA
 ELECTROTEST V2.00 - MSB
 Michael FERNOSTER


314.43

2d Etage

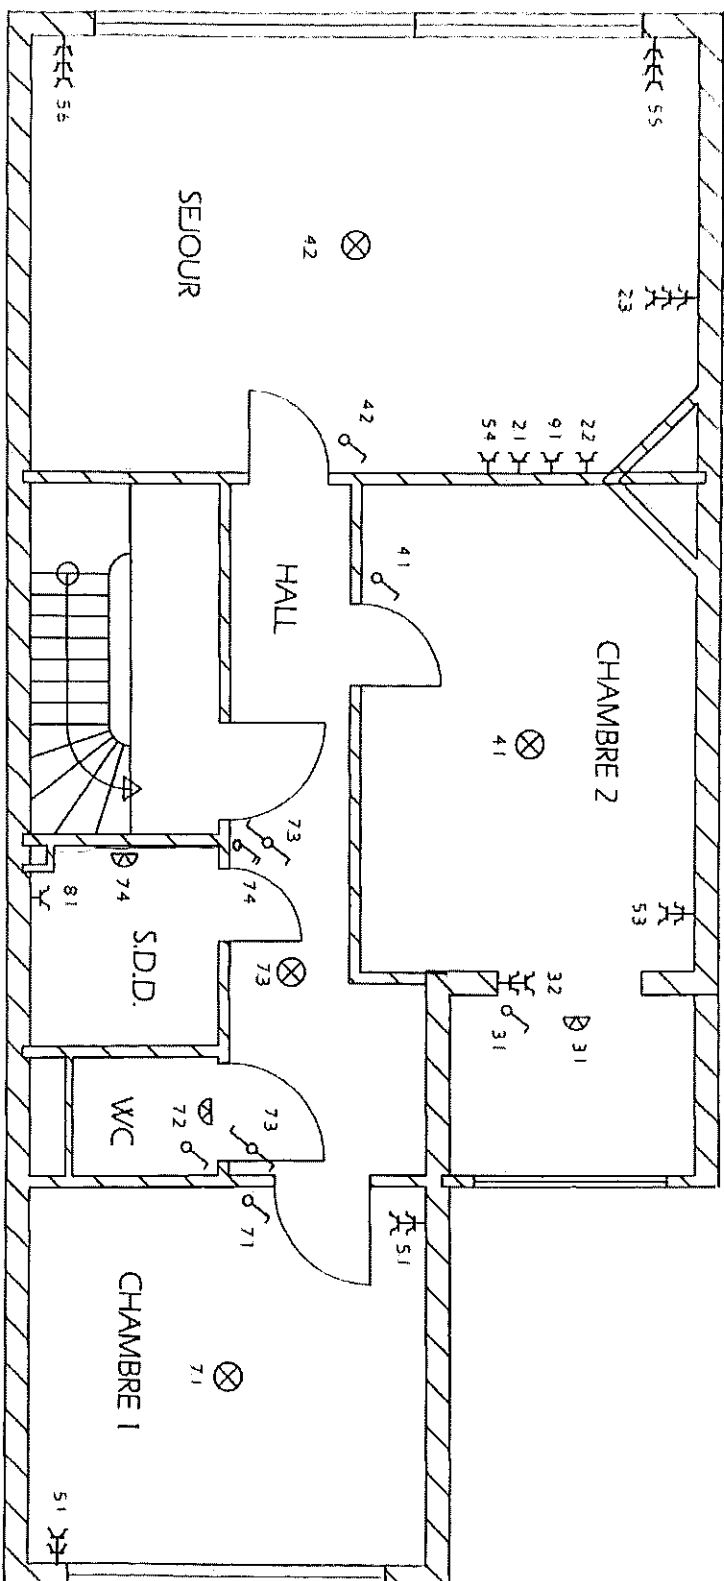

TENSION : 3 x 230 V

ADRESSE	PROPRIETAIRE	2è Etage
INSTALLATEUR	ORGANISME AGRE  ELECTRO-TEST MICHAEL PIERROSTOET 03.77.00.00.00	DATE

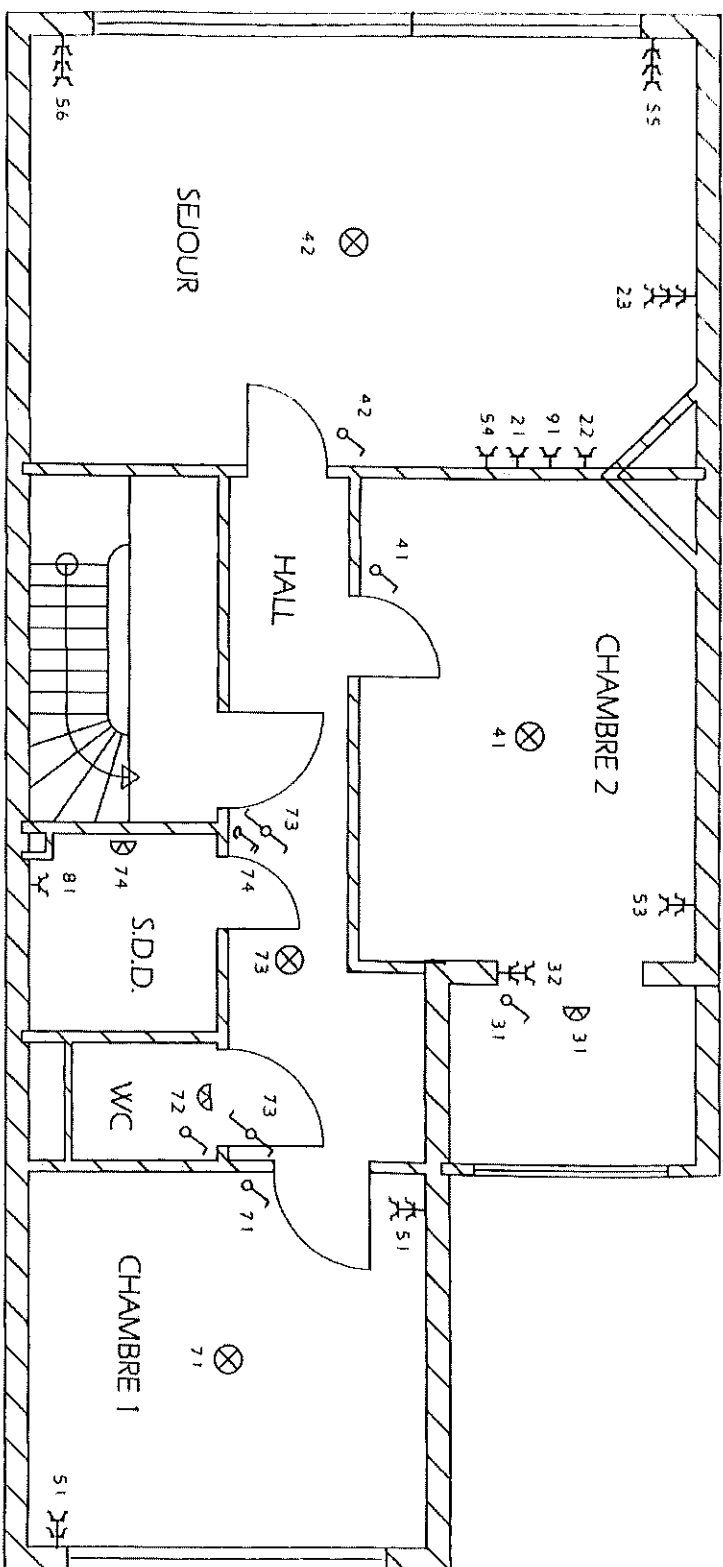

TENSION : 3 x 230 V

ADRESSE :	PROPRIÉTAIRE :	2 ^e Etage
INSTALLATEUR :	ORGANISME AGREE :	DATE :
 ELECTRO-TEST VZW MAINTENANCE ÉLECTRIQUE		02 271 11 23 02 271 11 23

