



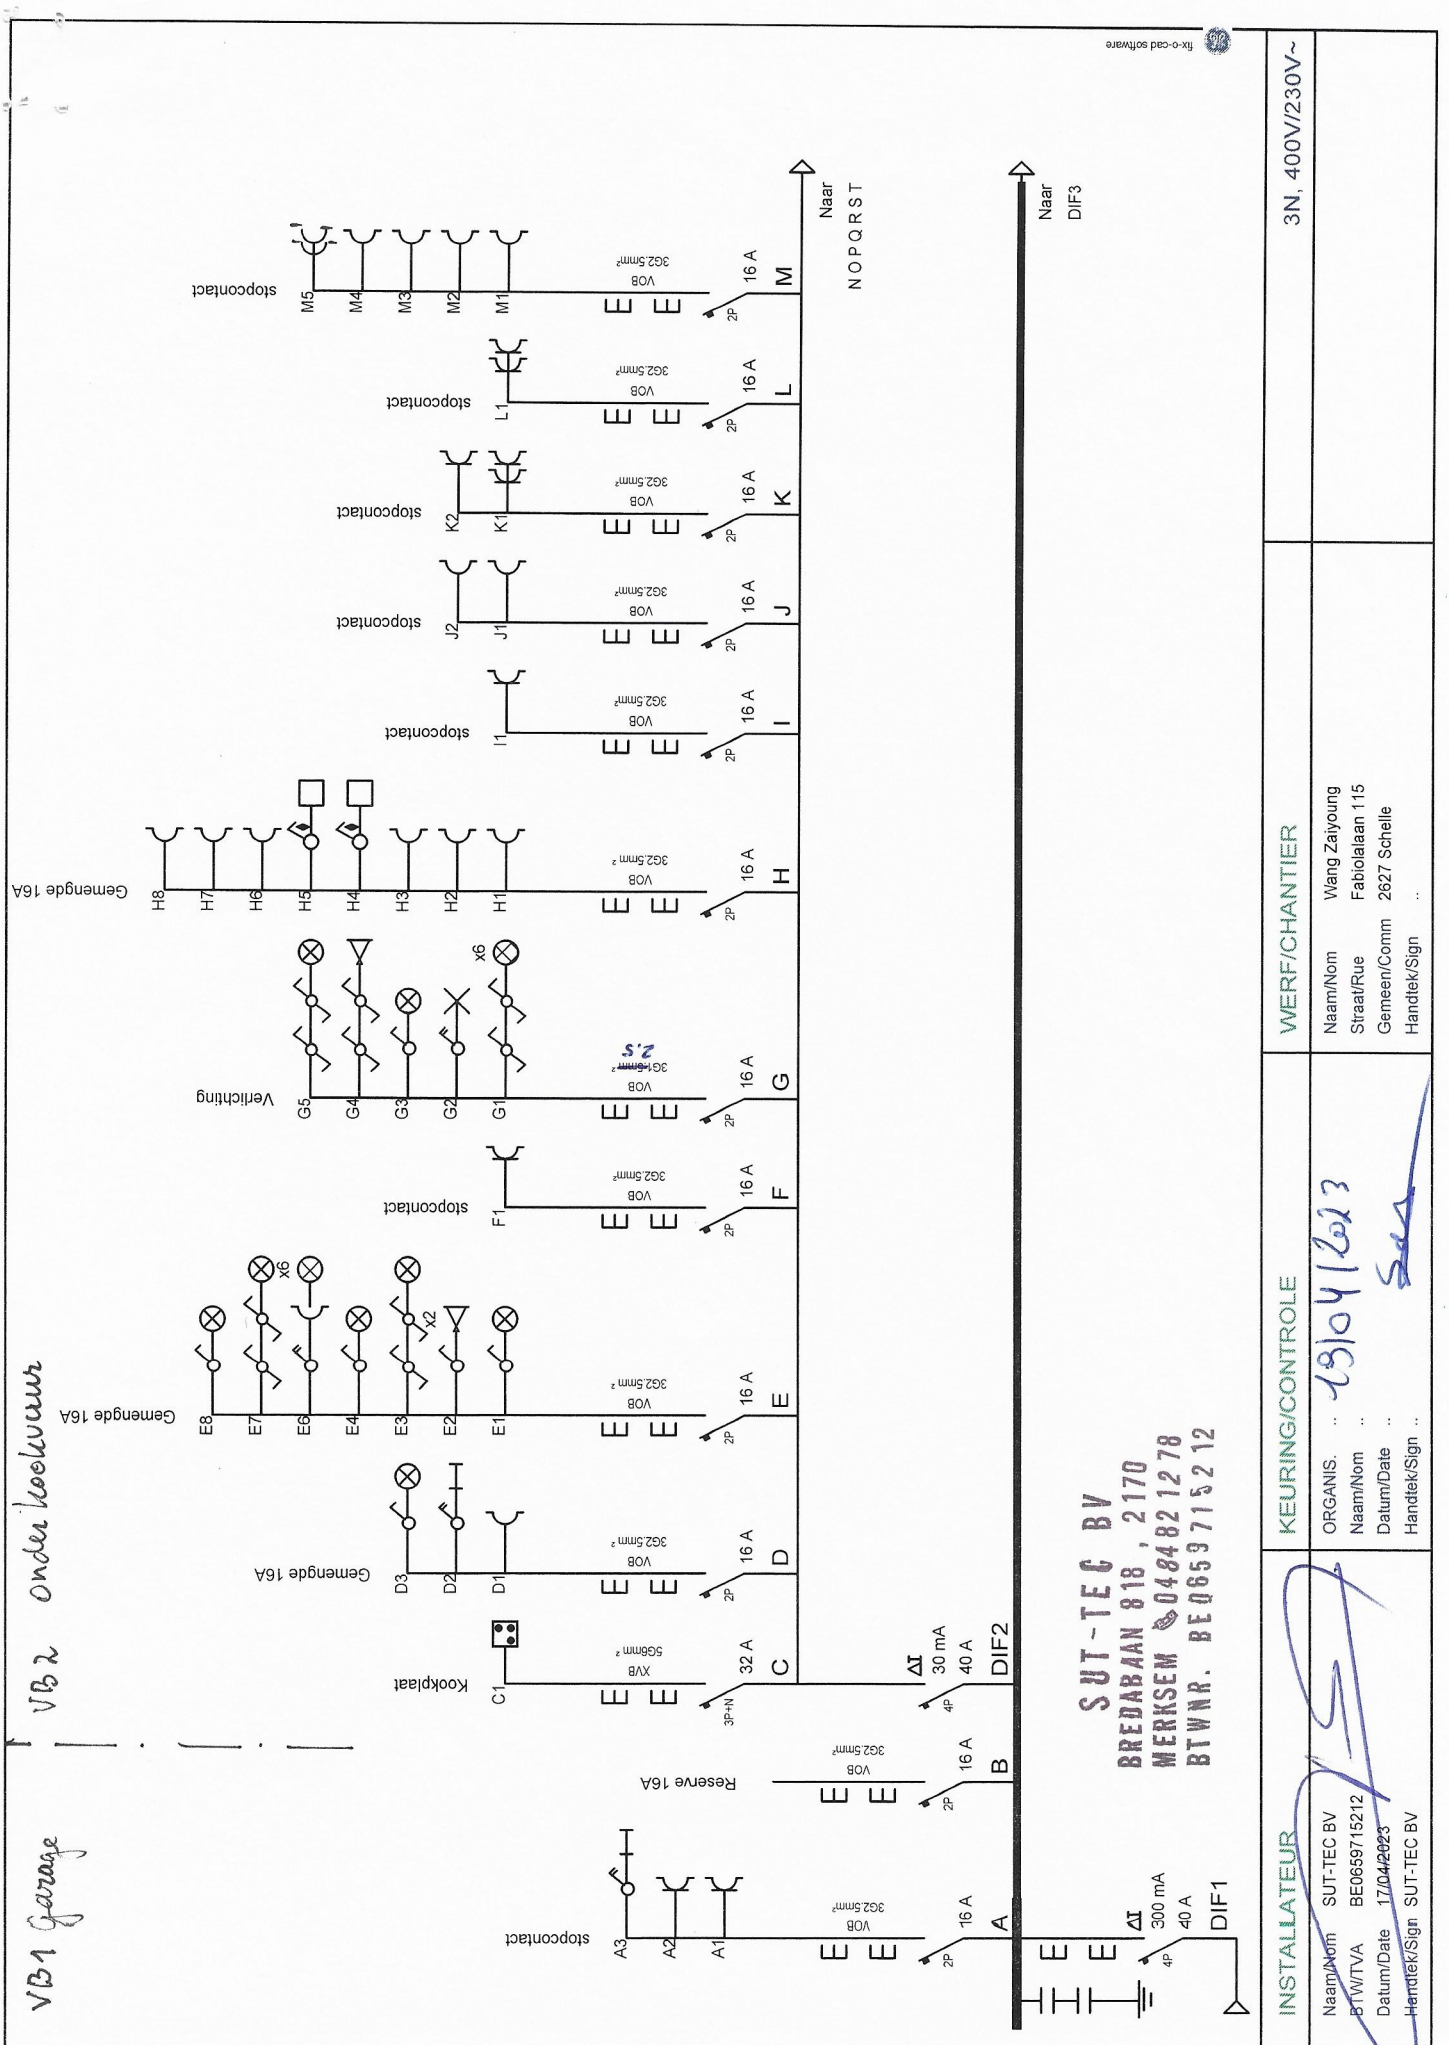

fix-o-cad software

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom SUT-TEC BV	ORGANIS. 19/04/2023	Naam/Nom Wang Zaiyoung	
BTW/TVA BE0659715212	Naam/Nom ..	Straat/Rue Fabiolaan 115	
Datum/Date 17/04/2023	Datum/Date ..	Gemeen/Comm 2627 Schelle	
Handtek/Sign SUT-TEC BV	Handtek/Sign ..	Handtek/Sign ..	

	SUT-TEC BV BREDABAAN 818, 2170 WERKSEM 0484821278 BTWNR. BE0659715212 GLV	INSTALLATEUR Naam/Nom : SUT-TEC BV BTW/TVA : BE0659715212 Datum/Date : 14/04/2023 Handtek/Sign : KEURING/CONTROLE ORGANIS. : Naam/Nom : .. Datum/Date : .. Handtek/Sign : .. WERF/CHANTIER Naam/Nom : Wang Zaiyoung Straat/Rue : Fabiolalaan 115 Gemeen/Comm : 2627 Schelle Handtek/Sign : .. 3N, 400V/230V~
--	---	---

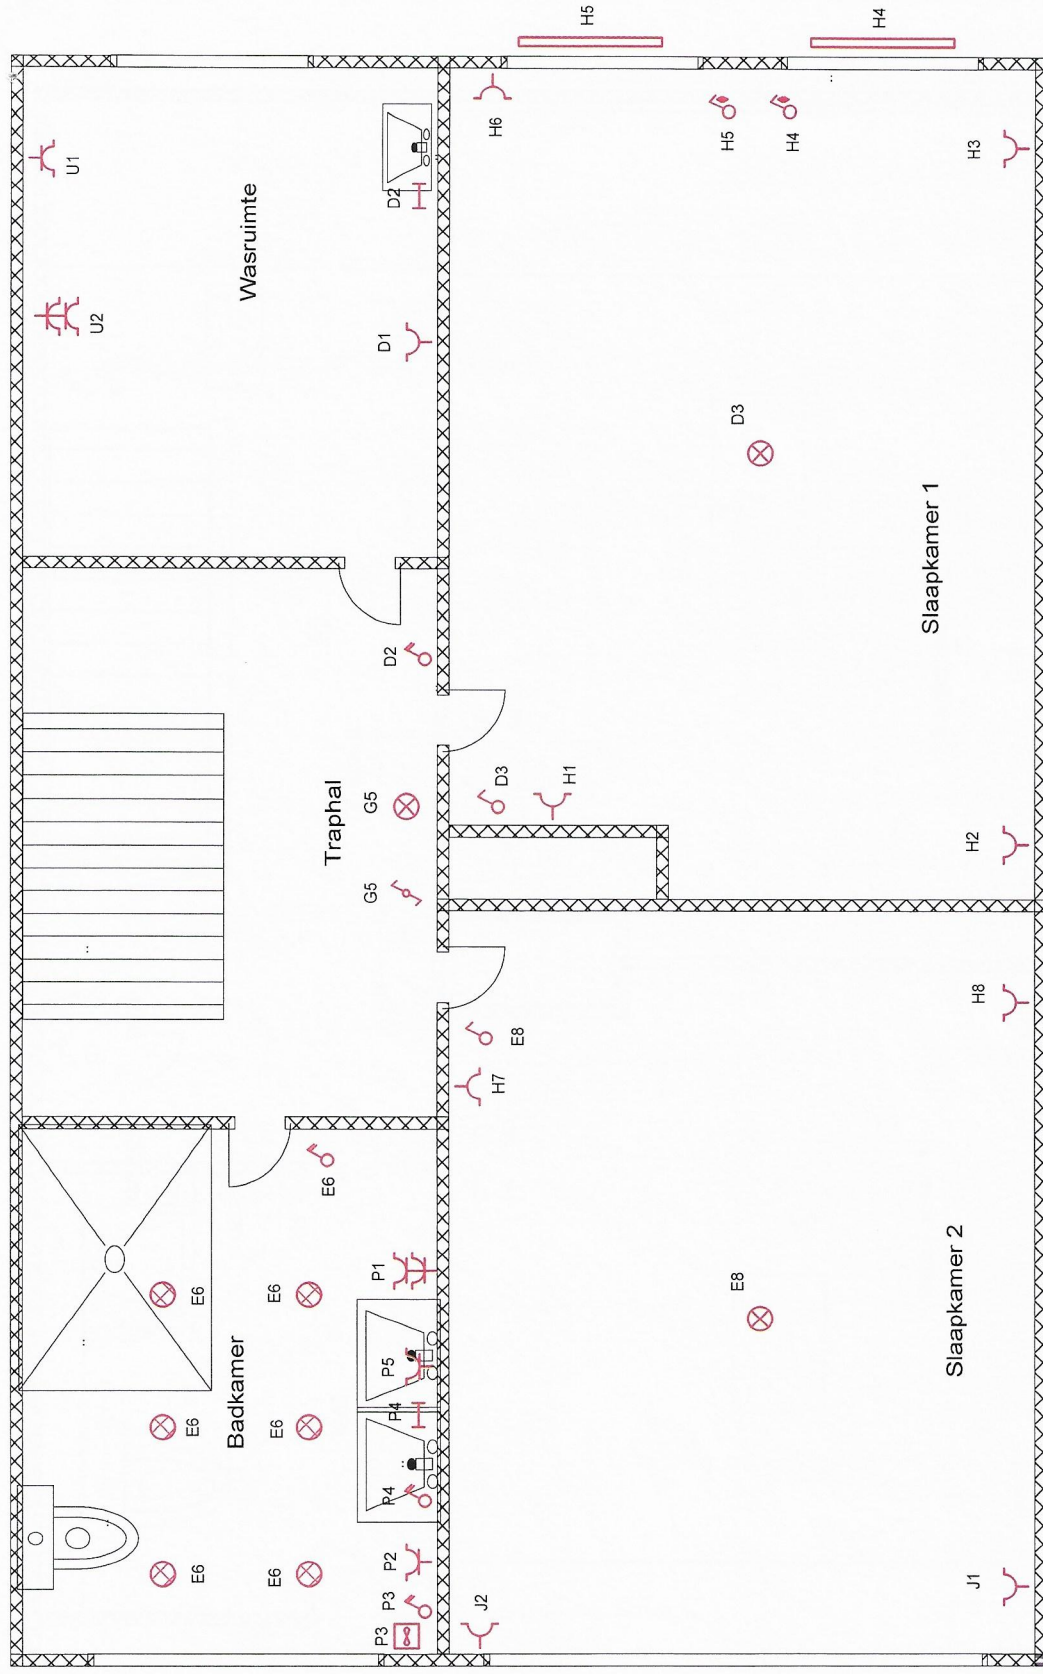


SUT-TEC BV
 BREDABAN 818, 2170
 MERKSEW 048482 12 78
 BTWNR. BE06597152 12

V1

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom: SUT-TEC BV BTW/TVA: BE0659715212 Datum/Date: 14/04/2023 Handtek/Sign: SUT-TEC BV	ORGANIS.: 13103412023 Naam/Nom: .. Datum/Date: .. Handtek/Sign: ..	Naam/Nom: Wang Zaiyoung Straat/Rue: Fabielaan 115 Gemeen/Comm: 2627 Schelle Handtek/Sign: ..	

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Fabiolalaan 115, 2627 Schelle
Naam eigenaar niet bekend
Adres eigenaar ,
Type object eengezinswoning
EAN-code 541448820048149141
Aard installatie bestaand
Doel onderzoek controlebezoek

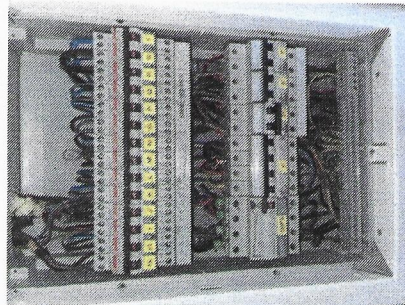

Het onderzoek is verricht op 19-4-2023 volgens hoofdstuk / afdeling 6.5 van Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V) 3N400 (3f + N)
Type elektrode pen
Ø voedingsleiding (mm²) 6
In hoofdbeveiliging (A) 25

In hoofdschakelaar (A) 40
ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 300 & 30
Aantal verdeelborden 2
Aantal stroombanen per verdeelbord 21

Metingen

Ra / Zs (Ω) 18,75 /
Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed
Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

zie schema's.

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd volgens hoofdstuk 6.5 van boek 1 uiterlijk 19-04-2048 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 24/4/2023

Naam agentonderzoeker: Moentassir Saidi

Handtekening:

Omar Rahmouni

De volgende controles werden verricht:

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, indien van toepassing zie opmerkingen en inbreuken;
- de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...;
- de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting, indien van toepassing;
- de controle van de foutussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de Klasse I;
- de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Raadgevingen

- de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.