



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Rapport n°: 60826670



F 144574

Rési code: []

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux:

Installation: 1 D

Propriétaire / gestionnaire:

Nom, Prénom: []	Nom, Prénom: []
N° carte d'identité: []	Adresse: 7 rue de la Cour 70
N°TVA: BE []	CP + Commune: 495 wainnes
	Tél.: []

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☒ Art 271	☐ périodique	☒ contrôle	☐ []	☐ Art 88	☐ Art []	☐ Parties communes
☐ Art 276: renforcement	☐ Art 276bis: vente d'une unité d'habitation			☐ Art []	☐ Art []	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN []	☒ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n°: 4263078	Index jour: []	Index nuit: []
Données installation	Protection branchement (A): ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Type de prise de terre: ☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
	Conçue pour U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	☐ []	
	Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ []	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal: 4 x 10 mm² - Type: EXVA	Nombre de tableaux: 1	
	Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA	Nombre de circuits terminaux: 13	

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ I>/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 21 Ω		☒ Isolement général: 4 MΩ		☒ Continuité de terre		☒ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions Installation existante	
☒ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire: []
☒ Néant	

Conclusion(s):

- ☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

Agent visiteur:

Nom: HALET

Agent n° 2061 Date: 01/10/2019

Pour le Directeur Général: Signature []

Annexe(s):

- ☒ Schéma(s) de position: 6 ☒ Schéma(s) unifilaire(s): 2

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° :

60826670

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



040-INSIP

F 144574

Rési code :

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom :
Adresse :	Adresse :
N° carte d'identité :	CP + Commune :
N°TVA : BE	Tél. :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

O

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☐ Art 86	☐ Art 271bis	☐ ① Unité d'habitation
☐ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire	☐	☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Unité de travail domestique
☐ Art 276	☐ périodique	☐ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Parties communes
☐ Art 276bis	vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art	☐ ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° :	Index jour :	Index nuit :
Données installation	Protection branchement (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ Compt. kWh exclusif nuit :	
	Conçue pour U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ boucle de terre ☐ barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal :	Type :	
	Dispositif diff. gén. :	Nombre de tableaux :	Nombre de circuits terminaux :
☐ Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☐ Contacts dir.	☐ Contacts indir.	☐ Montage	☐ Appareils	☐ Matériel	☐ I>/section	☐ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☐ Résistance de dispersion de la prise de terre :		☐ Isolement général :		☐ Continuité de terre		☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☐ Néant	
Infractions Installation existante	
☐ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
☐ Néant	

Conclusion(s) :

- ☐ La nouvelle installation est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

☐ par le même organisme de contrôle (*).

Agent visiteur :

Nom :

Agent n° :

Date :

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position :☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures




Rue de la Gare 70
Waimes
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00
Fax: -
e-mail: info@patelec.be
0667 572 113

p. 1/9

 $3 \times 400V + N \sim 50Hz$

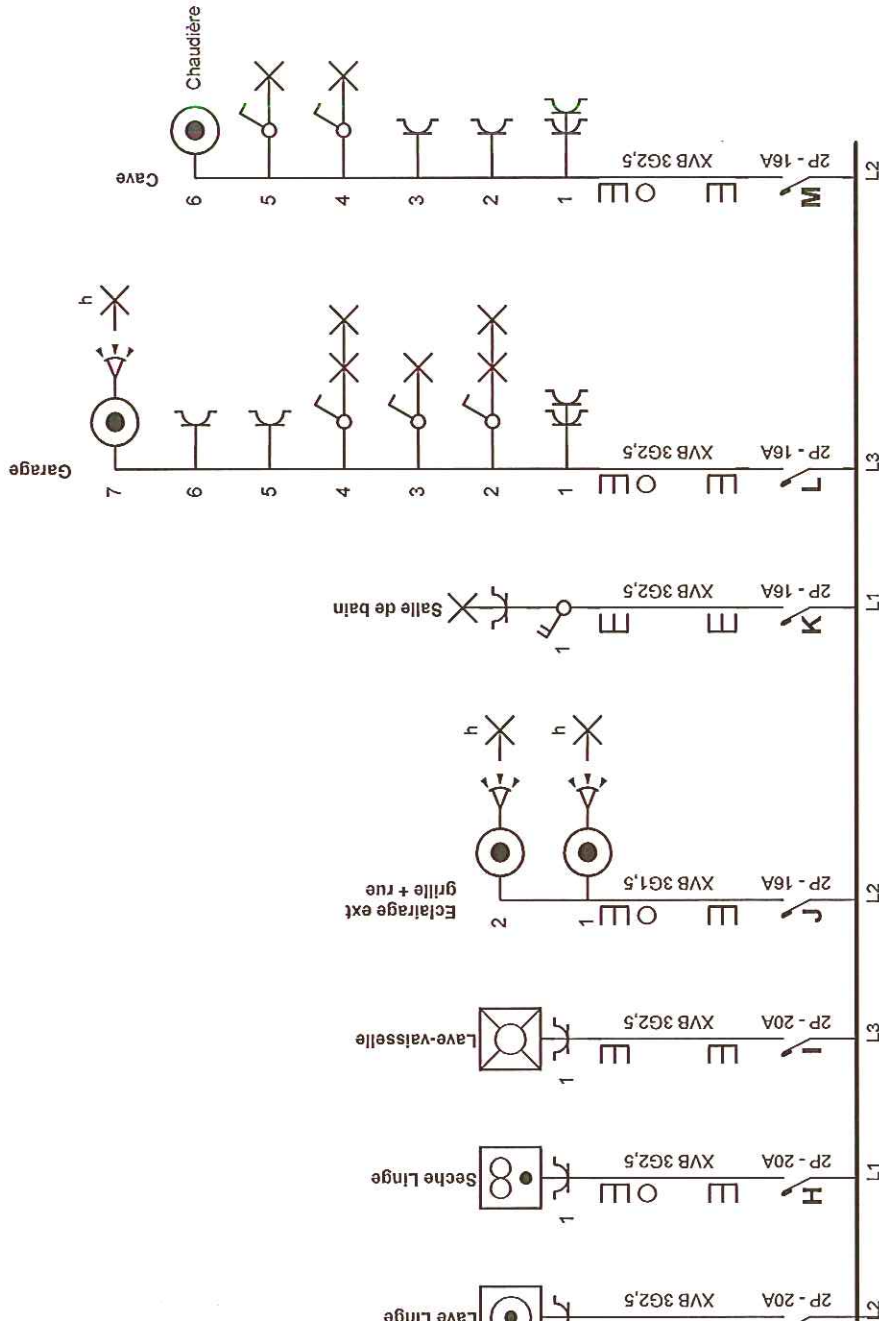


Adresse de l'installation électrique

Rue de la Gare 70
 Walmees
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 Aussems Patrice
 Voie de Saive 72
 Soumagne
 Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00
 Fax: -
 e-mail: info@patelec.be
 0667 572 113



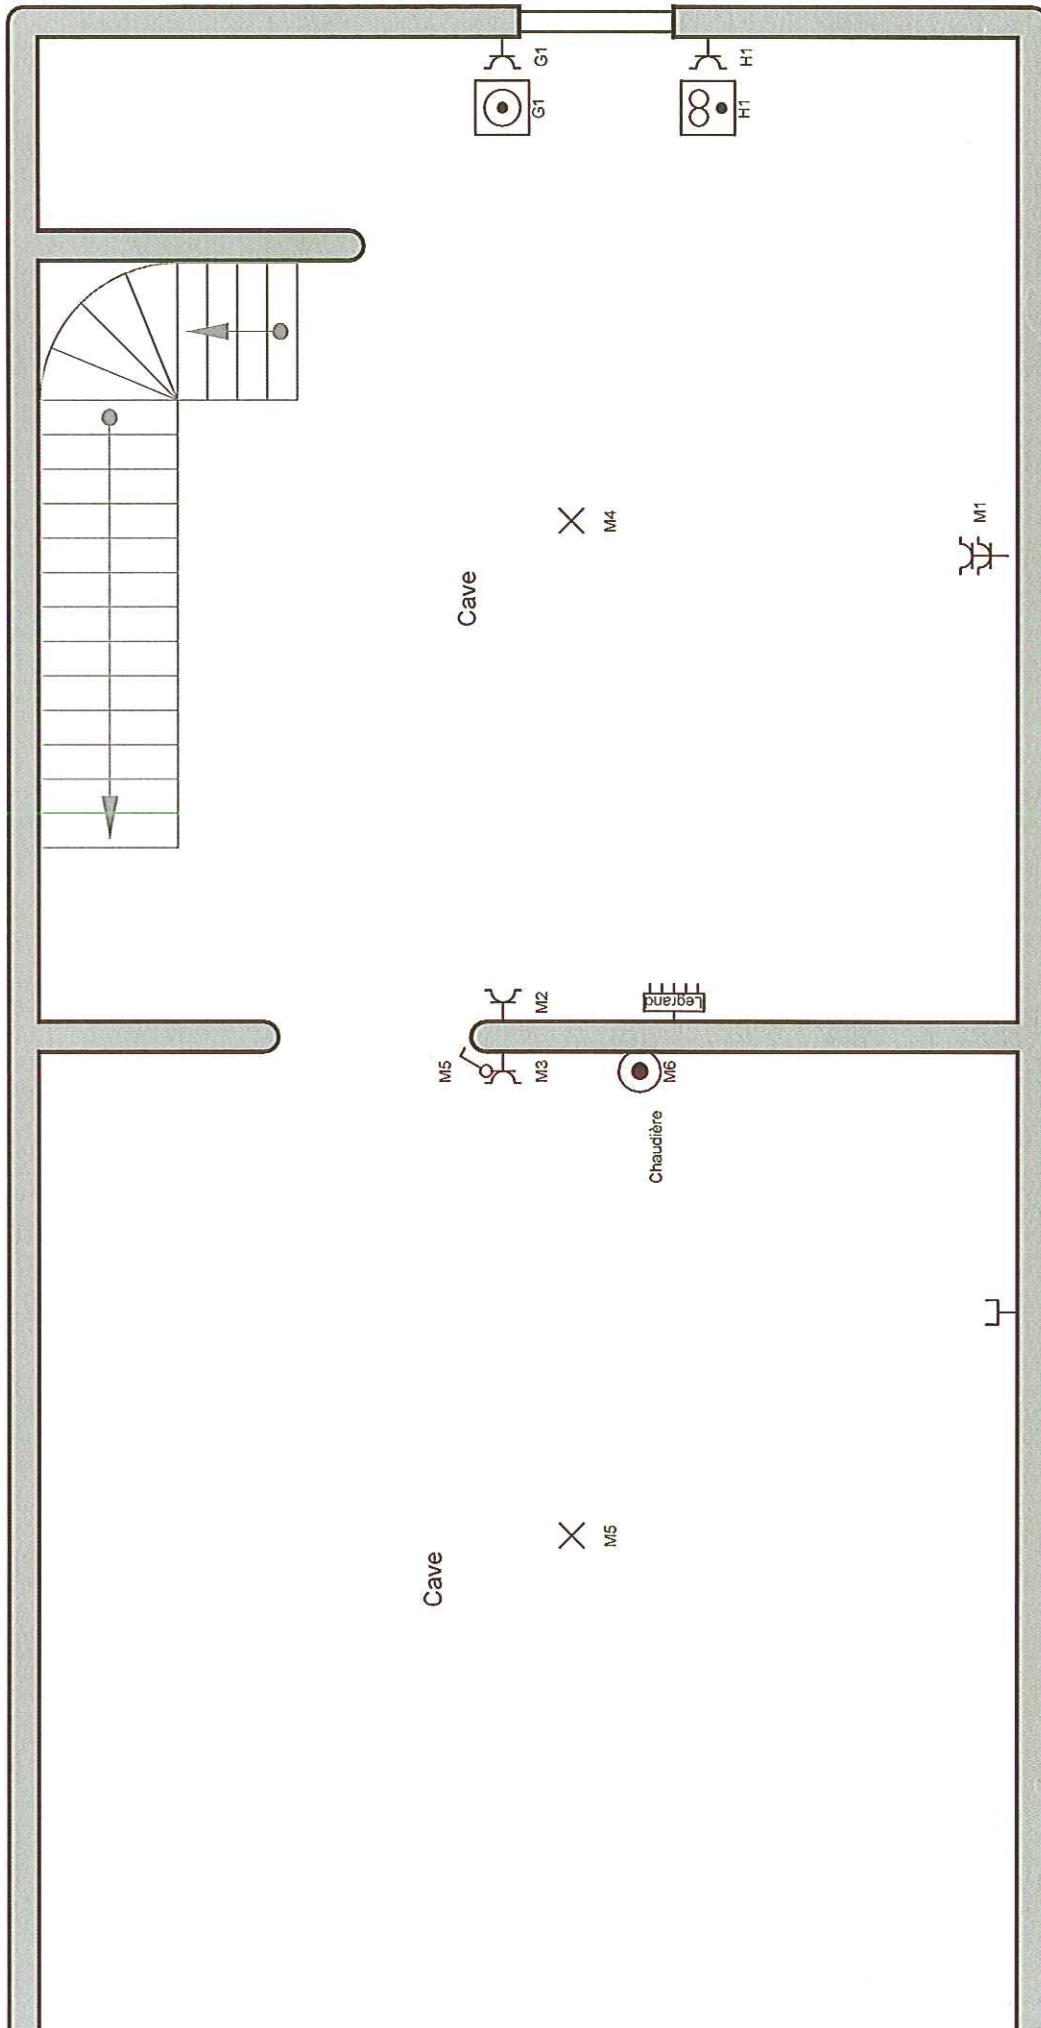

CAVES

Adresse de l'installation électrique


Rue de la Gare 70
Walmes
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Aussem Patrice
Voie de Saive 72
Soumagne
Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00
Fax: -
e-mail: info@patelec.be
0667 572 113

p. 3/9

Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

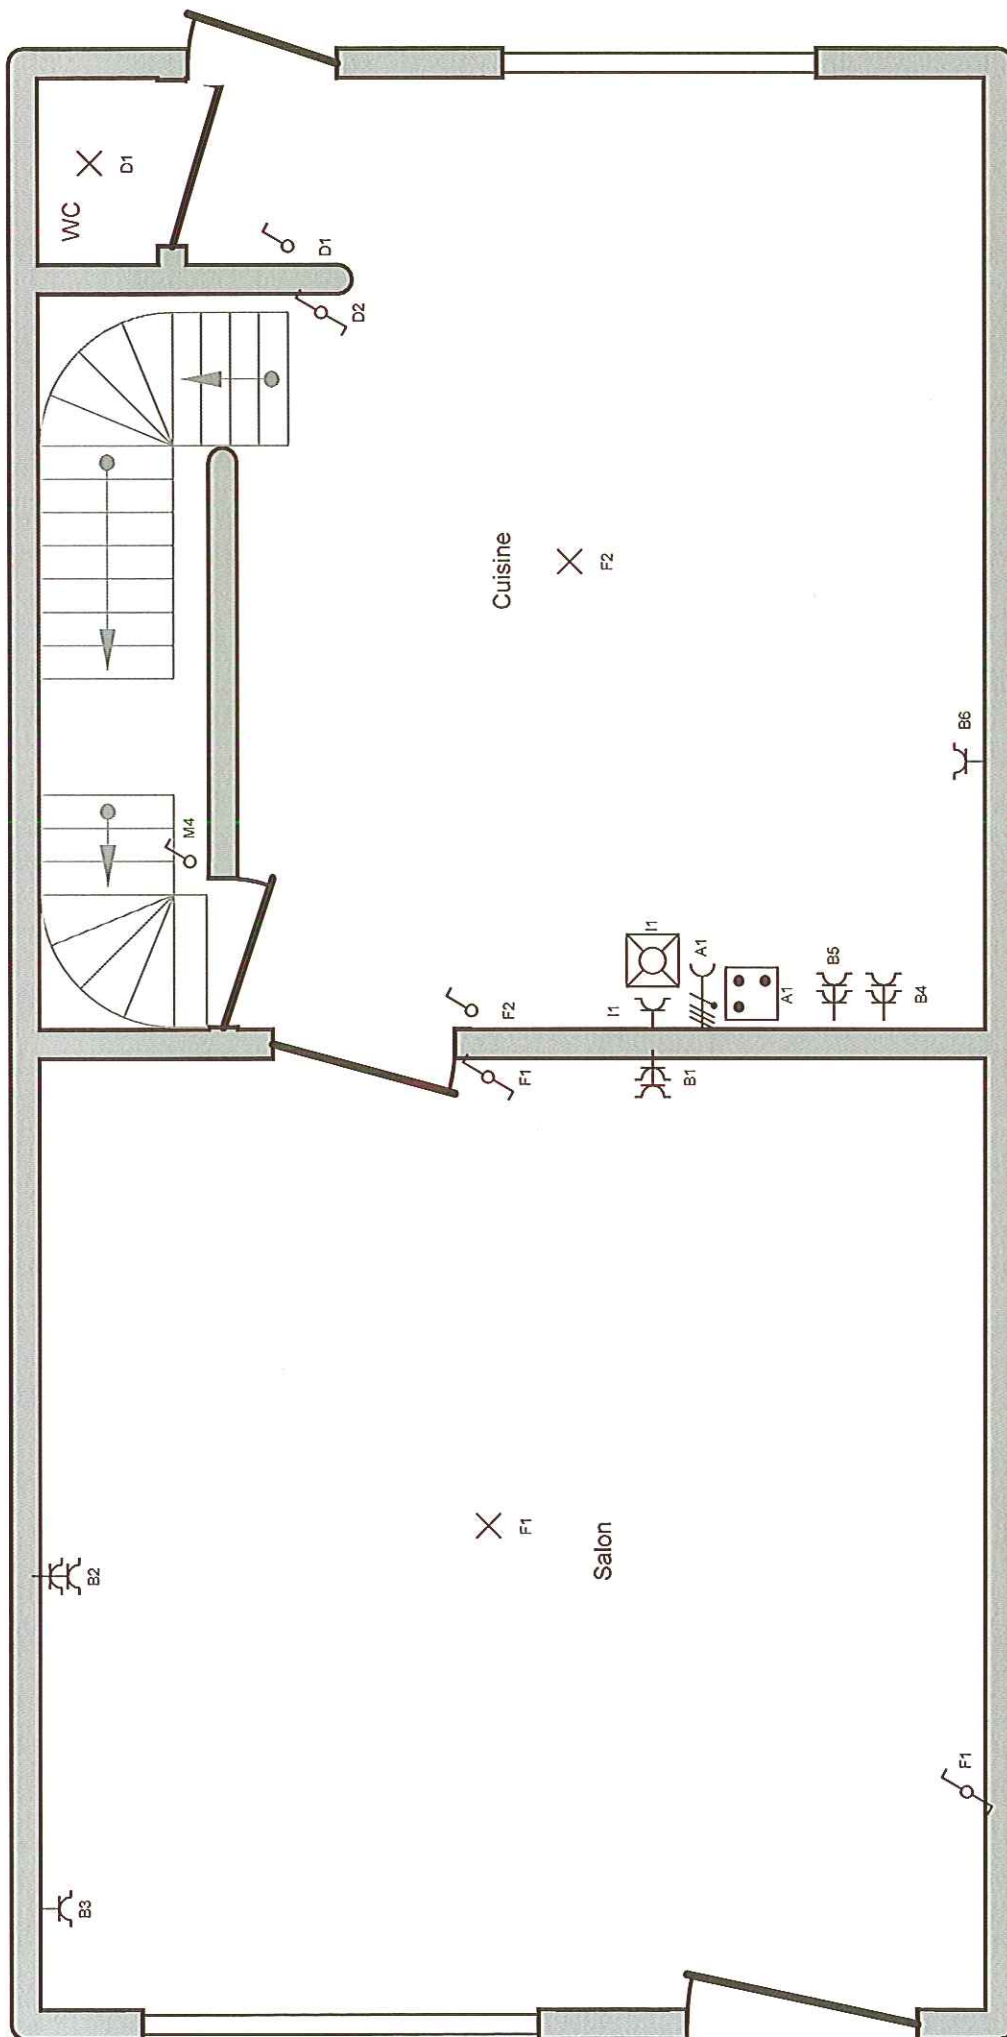

Rez-de-chaussée


Adresse de l'installation électrique

Rue de la Gare 70
Walmes
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Aussem's Patrice
Voie de Saive 72
Soumagne
Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00
Fax: -
e-mail: info@patelec.be
0667 572 113

p. 4/9
Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

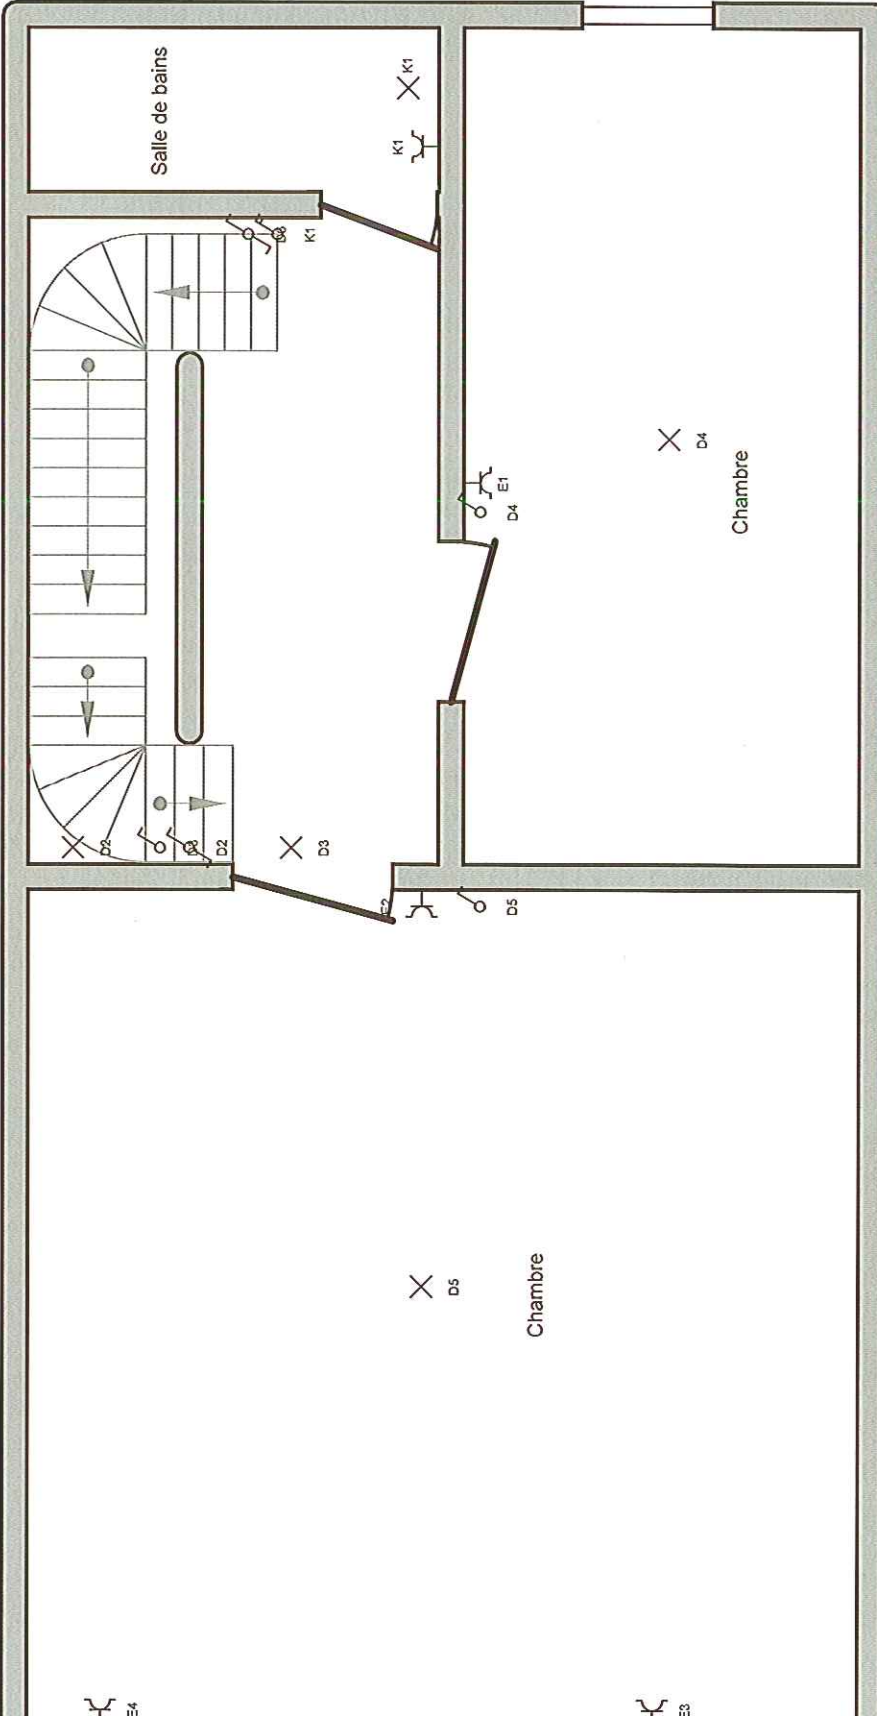

1er étage

Adresse de l'installation électrique


Rue de la Gare 70
Walmes
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Aussems Patrice
Voie de Saive 72
Sourmagne
Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00
Fax: -
e-mail: info@patelec.be
0667 572 113

p. 5/9
Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

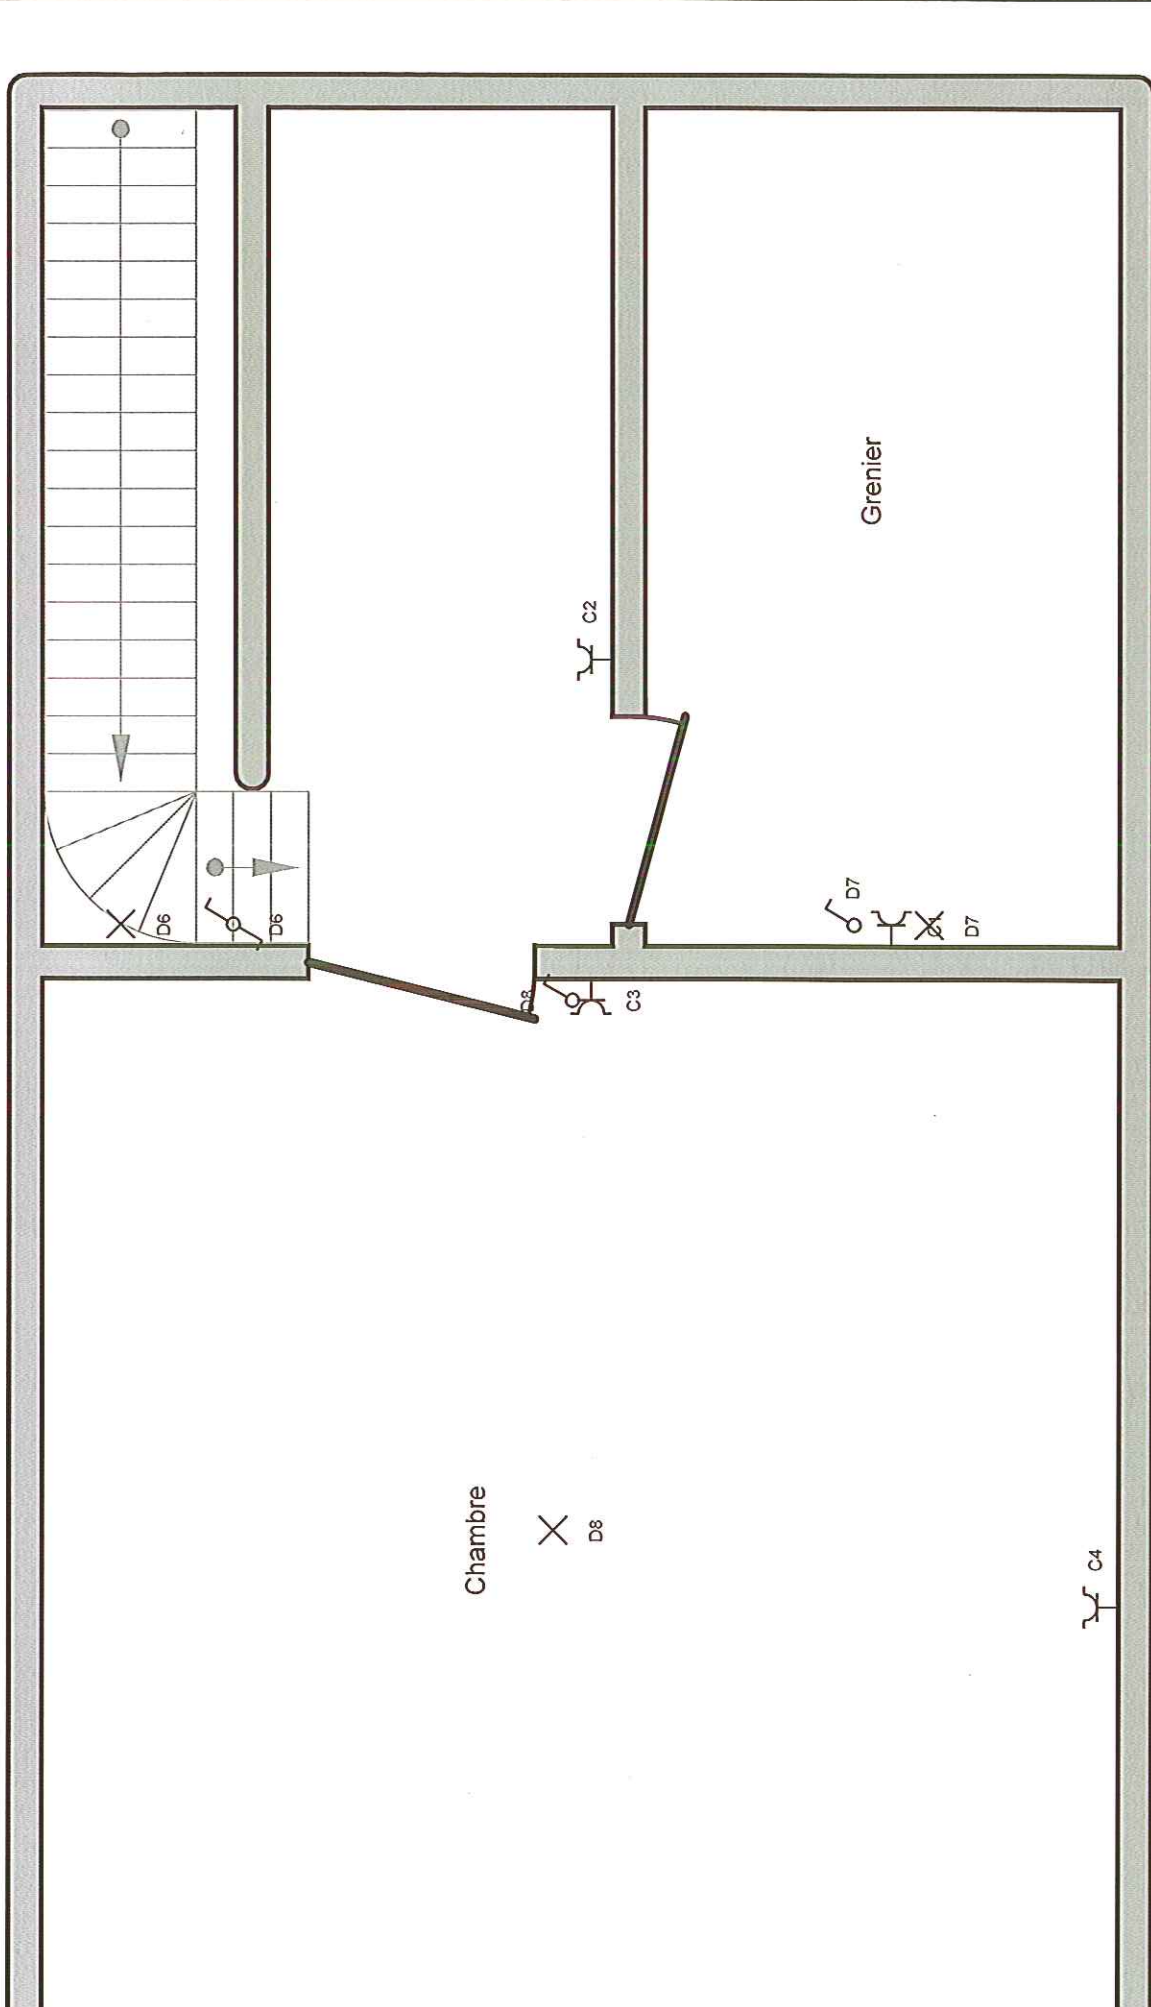

2eme Etage

Adresse de l'installation électrique

Rue de la Gare 70
Waimes
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Aussems Patrice
Voie de Saive 72
Soumagne
Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00
Fax: -
e-mail: info@patelec.be
0667 572 113



p. 6/9

Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

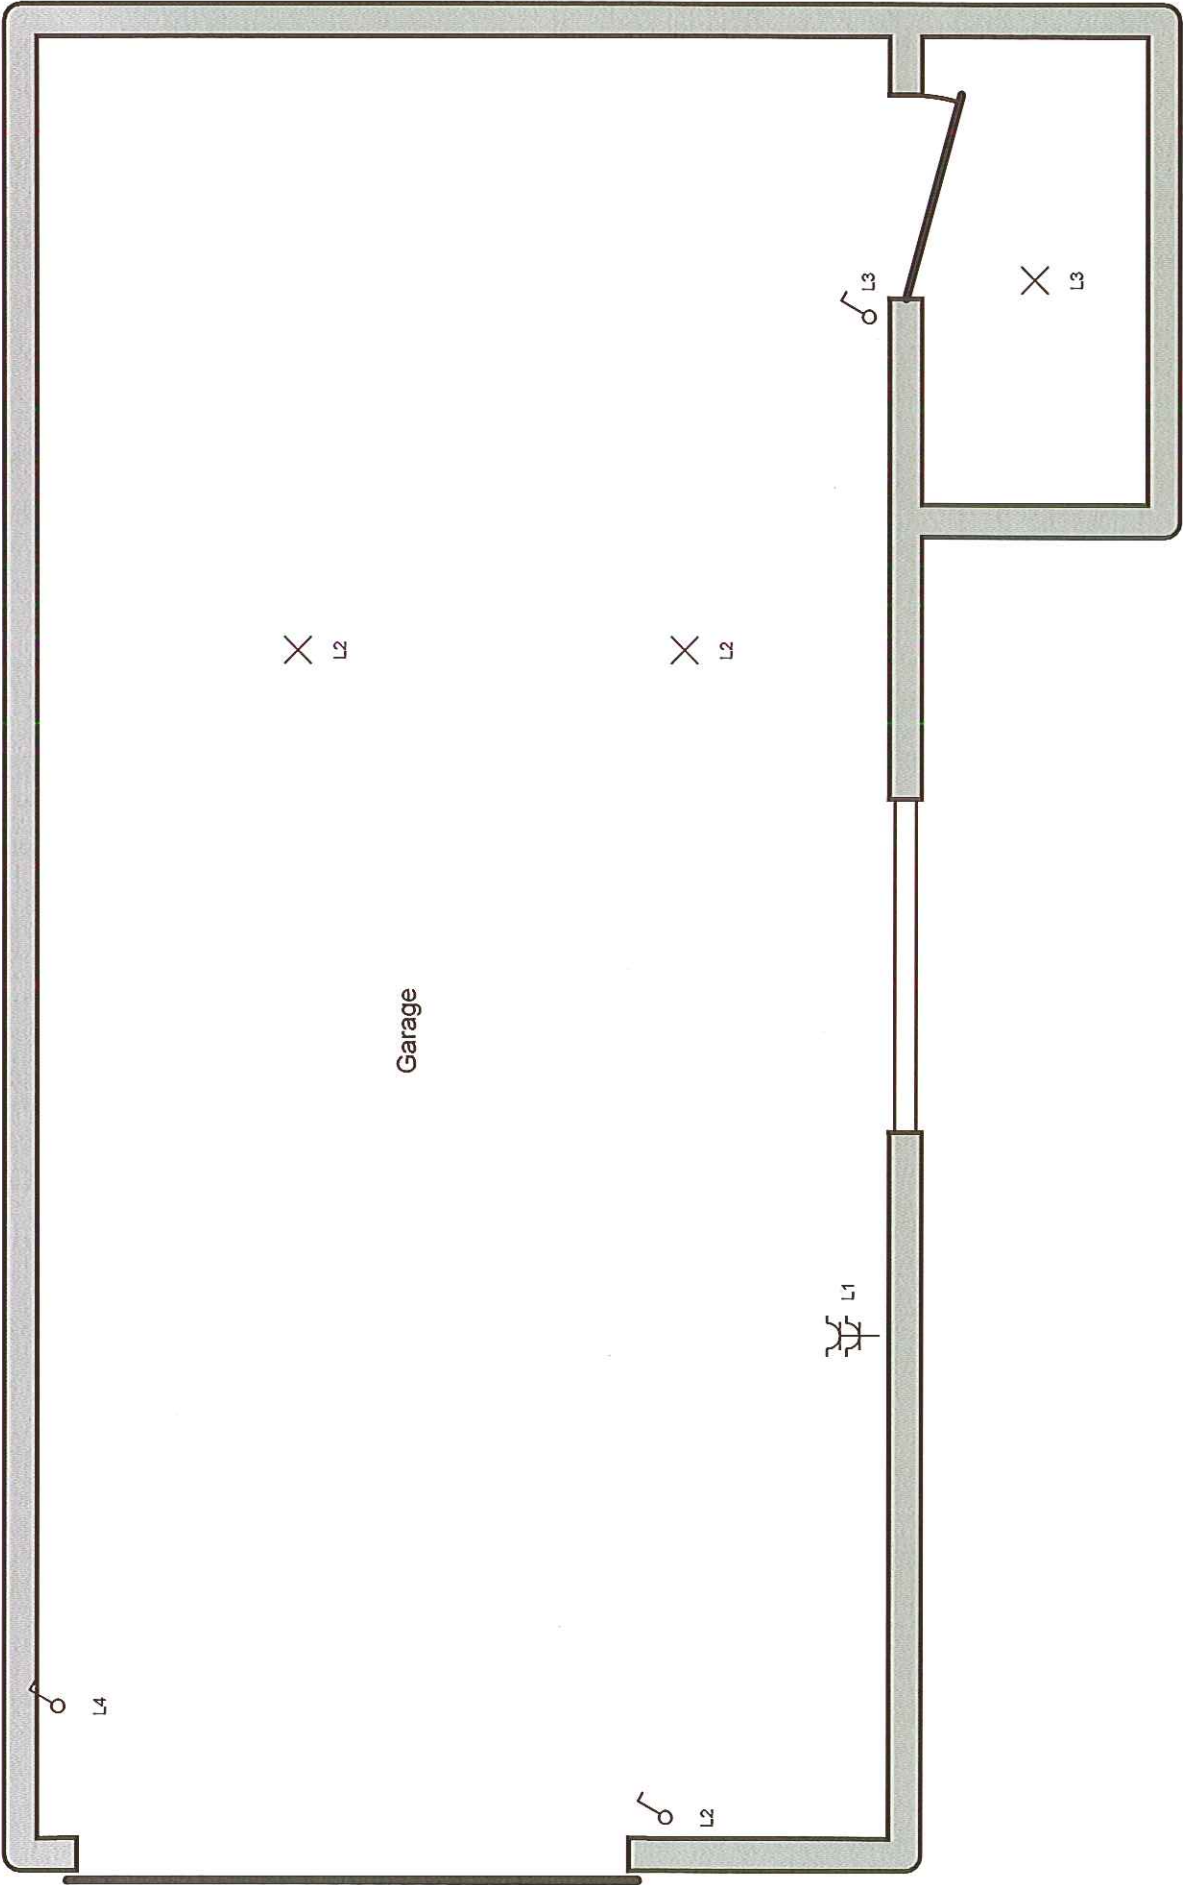


GARAGE Rez

Adresse de l'installation électrique

Rue de la Gare 70
Walmes
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Aussems Patrice
Voie de Saive 72
Sourmagne
Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00
Fax: -
e-mail: info@patelec.be
0667 572 113



p. 7/9
Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

L5

L6

X
L4

X
L4

Garage

Garage Etage

Adresse de l'installation électrique

Rue de la Gare 70

Waimes

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

Aussems Patrice

Voie de Saive 72

Soumagne

Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00

Fax: -

e-mail: info@patelec.be

0667 572 113

p. 8/9

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

PP

A:	Cuisinière
B:	PC Salon/Cuisine
C:	PC 2eme Etage
D:	Eclairage Etages, escalier, wc
E:	PC 1er étage
F:	Eclairage Salon/Cuisine
G:	Lave Linge
H:	Seche Linge
I:	Lave-vaisselle
J:	Eclairage ext grille + rue
K:	Salle de bain
L:	Garage
M:	Cave

Adresse de l'installation électrique

Rue de la Gare 70
 Waimes
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

Aussems Patrice
 Voie de Saive 72
 Soumagne
 Tél.: - GSM: +32 498 44 24 00
 Fax: -
 e-mail: info@patelec.be
 0667 572 113

p. 9/9

Liste des circuits

3 x 400V + N ~ 50Hz