9525

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: ... / ...

F 080972

Safety, quality and environmental services

Résl. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ Wallonie : Tél.: 081 432 611

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: | **Demandeur:** [redacted]

Responsable d [redacted] | **Installation:** Solder | **Propriétaire/Gestionnaire:**

Nom, Prénom: [redacted] Prénom: ... Adresse: Rue des Cyprès 27
N° carte d'identité: ... CP + Commune: 4460 - GRACE-HOLLOGNE
N° TVA: BE ... Tél: ... /

Bases de l'examen: X *Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)* ○ ***RGPT***

○ Art 270	○ mise en usage	○ modification	○ extension	X Art 86	○ Art 271bis	X ① **Unité d'habitation**
	○ mobile	○ temporaire		○ Art 87	○ Art 278	② **Unité de travail domestique**
○ Art 271	○ périodique	○ contrôle	○ ...	○ Art 88	○ Art ...	③ **Parties communes**
X Art 276	○ renforcement	○ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		○ Art ...	○ Art ...	④ **Unité de travail**

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	*EAN* [ ]	○ EAN non communiqué	○ Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°: ... Index jour: ... nuit: ...	○ Compt. kWh exclusif nuit:	
	Protection branchement (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○ ...	n°: ... Index nuit: ...	
Données installation	Conçue pour U_N: X 230V ○ 3x230V ○ 3N400V ○ ...	Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 X ...	○ boucle de terre ○ barres / piquets	
	Câble d'alimentation tableau principal: ... 4 ... X ... 16 ... mm² - Type: ... 1000 ...	○ ...	
Description installation X Voir annexe(s)	○ Dispositif diff. gén.: 63 ... A 0,03 ... mA	Nombre de tableaux: ... 1 ...	Nombre de circuits terminaux: ... 18 ...

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

X Contacts Dir. X Contacts Indir. X Montage X Appareils X Matériel X >/section ○ Schémas ○ Contrôle bcl de défaut
○ Résistance de dispersion de la prise de terre: ... 3 ... Ω X Isolement général: ... 10 ... MΩ ○ Continuité de terre ○ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ○ était plombé ○ a été plombé ○ n'a pas été plombé ○ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation ○ **Néant**		Visa GRD:
Infractions Installation existante X **Néant**		Mandataire GRD: Nom:
Remarques X **Néant**		Visa:

Conclusion(s):

○ La nouvelle installation est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.
X L'installation existante est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 22.12.35 (*)
● par le même organisme de contrôle (**)
(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur: Nom: ... Agent n°: 414 Date: 22.12.10 **Pour le Directeur Général: Signature**


Annexe(s): X Schéma(s) de position: ... 2 ... ○ Schéma(s) unifilaire(s): ... 3 ... ○ ...

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


15 001 01 21

Adresse de l'installation :	Propriétaire :	Installateur :	Délégué de l'organisme agréé
Rue des Cytises 27 4460 Grace Hollogne	Nom: Aéroport de Liège Bâtiment 158 Adresse: Date: 4460 Grace-Hollogne Signature:	[redacted]	Nom: Date: Signature:

Installation existante

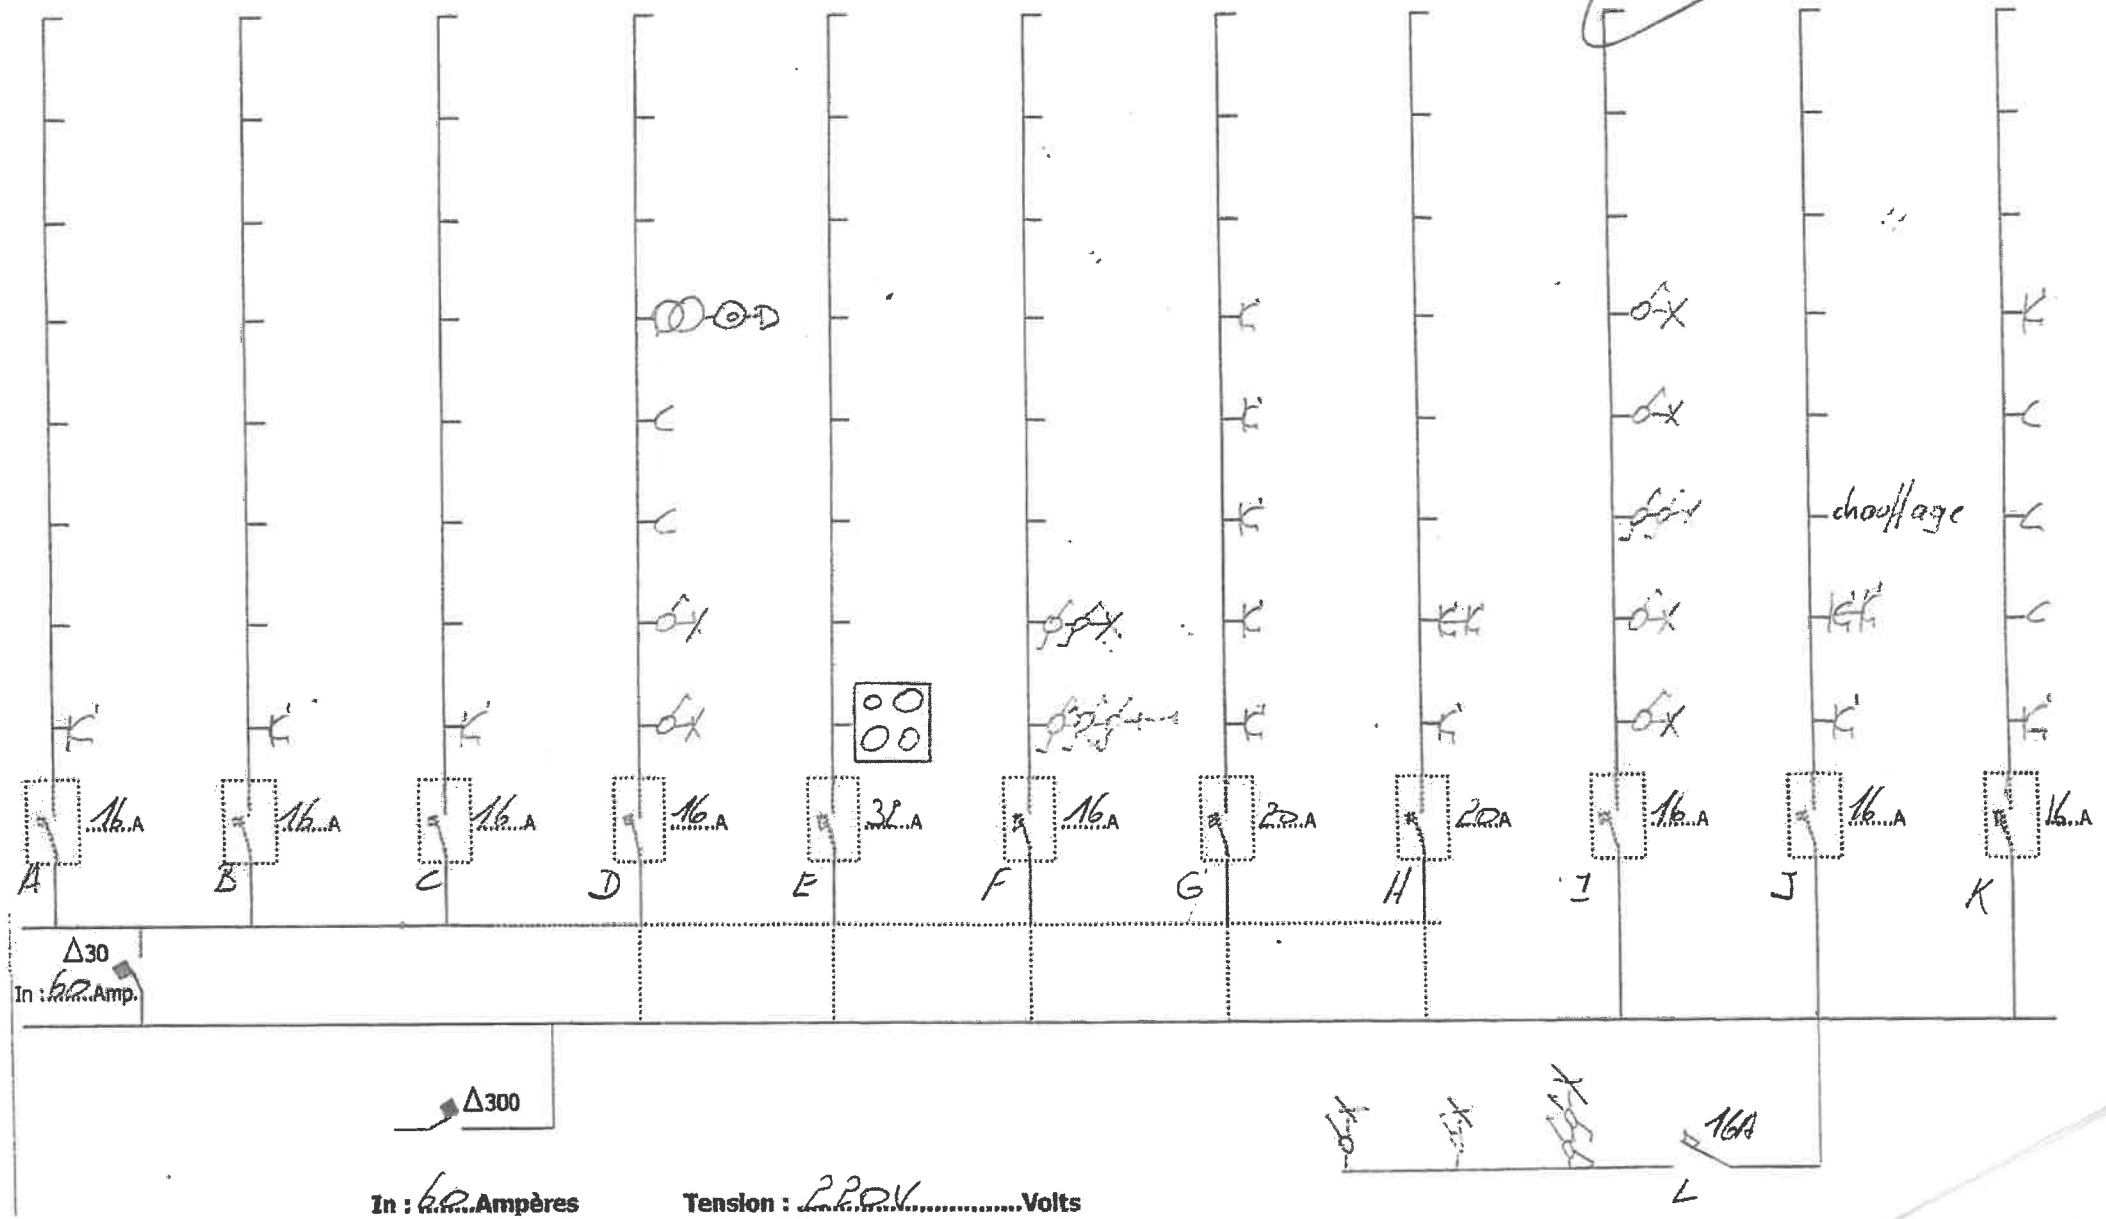

In : 60 Ampères Tension : 220V Volts

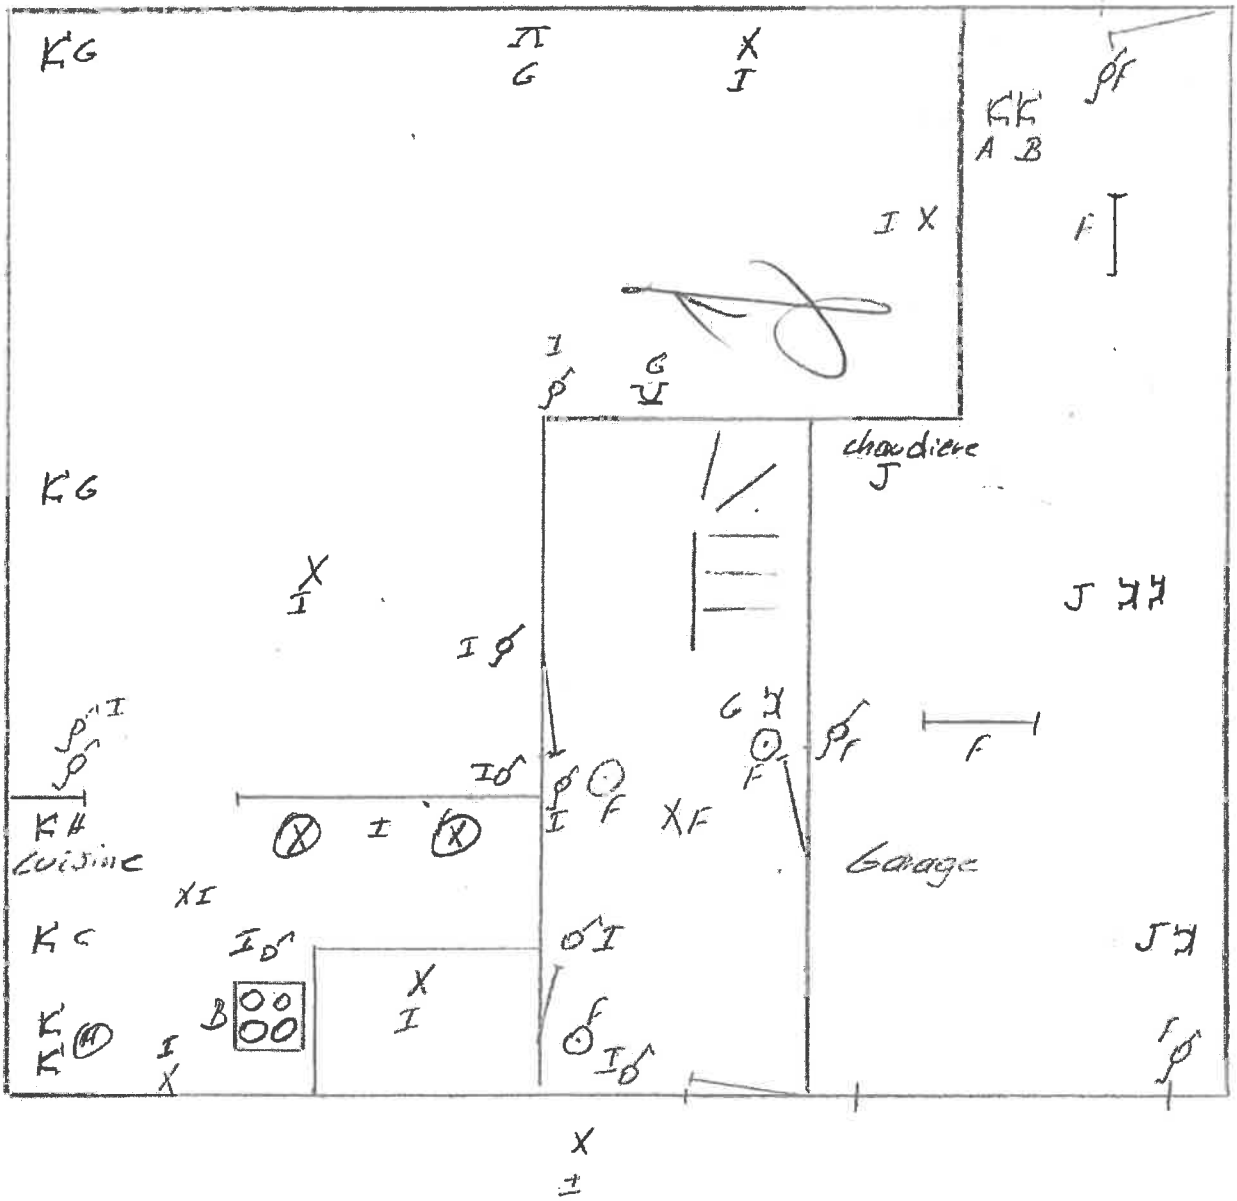
chaudiere
J
Garage
cuisine

chambre
chambre