

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	240/2022/1/31/3	Datum van bezoek: Date de visite:	31/01/2022
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	AC LIGHTING Renbaanlaan 23 - B520 KULURNE BTW BE 0817 930 625	IK: CI:	
Distributiesnetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	N° teller: N° compteur: N° teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	15AG3100232174 EAN-nr: N° EAN: /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Vlaanderenlaan(Har) 71 - B530 HARELBEKE		
Eigenaar: Propriétaire:			
Installateur:	AC LIGHTING	BTW/TVA:	BTW BE 0817 930 625
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/R1JW1 (Conformiteitscontrole van 1 rijwoning)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4)

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison					
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:			Max. beveiliging / Protection max.:	
3x230V	4 x 10 mm ² XVB			40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	15.07 Ohm	Isolatie / Isolément:	>0.5 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 26					
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	17	OK	OK
40A	30mA	A/s	9	OK	OK
Visueel razicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
DIVERSE DEFINITIEVE VERLICHTING NOG TE PLAATSEN
KEUKEN NOG IN AFWERKING

[illegible]

VISUM (Datum / Date):

VANDENBORRE Olivier

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde

- [illegible]

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1.

1. Demander l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. Demander l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
3. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
4. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
5. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
6. D'assurer immédiatement l'ordonnance proposée à la surveillance du Service Public Fédéral avant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
7. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
8. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
9. Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est fournie pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à disposition de toute personne autorisée à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'énergie du Service Public Fédéral Economie, Pêches, Classes moyennes et Énergie (<http://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Agreementen voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web).

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDEBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB




01

8520 Кнугне

Installateur
AC Lighting B.V.B.A.
Renbaanlaan 23
8520 Kuurne
GSM: 0478 42 42 99
e-mail: info@aclighting.be
BTW BE 0817 930 625

p. 1/5
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

3 x 230V ~ 50Hz

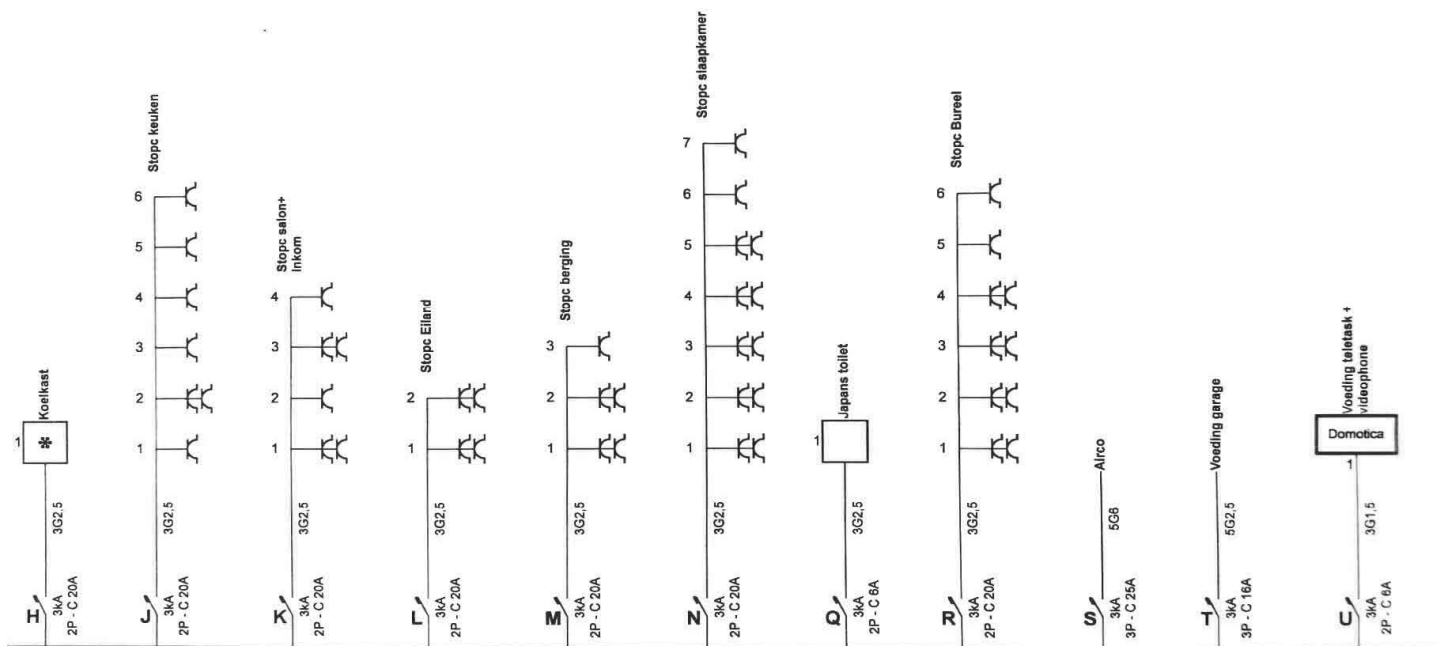

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tel.: +32 2 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be


31/01/2022

Plaats van de elektrische installatie
8520 Kuurne

Installateur
AC Lighting B.V.B.A.
Renbaanlaan 23
8520 Kuurne
GSM: 0478 42 42 99
e-mail: info@aclighting.be
BTW BE 0817.930.625

AC Lighting B.V.B.A.

p. 2/5
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

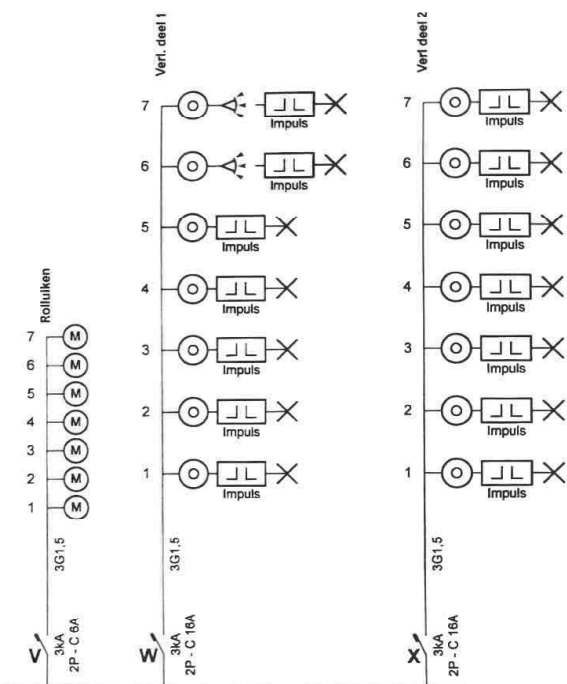

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tel.: +32 2 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

31/01/2022

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie


[Redacted]
8520 Kurne

Installateur
AC Lighting B.V.B.A.
Renbaanlaan 23
8520 Kurne
GSM: 0478 42 42 99
e-mail: info@aclighting.be
BTW BE 0817.930.625

[Handwritten signature]

AC Lighting
B.V.B.A.

p. 3/5
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

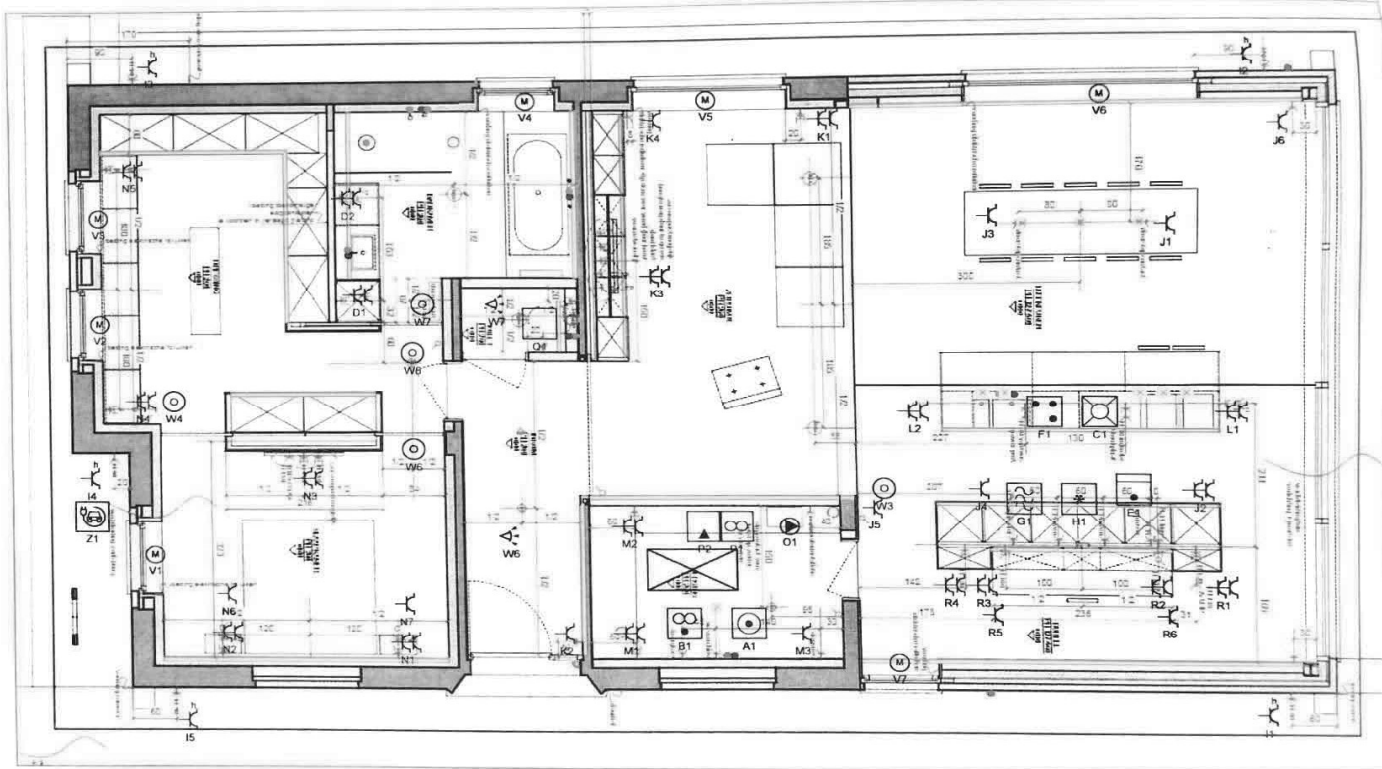

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsteenweg 236
1620 Melisbroek
Tel.: +32 2 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

31/01/2022

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie

8520 Kuurne

[Handwritten signature]

Installateur
AC Lighting B.V.B.A.
Renbaanlaan 23
8520 Kuurne
GSM: 0478 42 42 99
e-mail: info@aclighting.be
BTW BE 0817.930.625

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

p. 4/5
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz

A
B
C
D
I
O RW pomp
P CV + ventilatie
Y reserve
Z Lader wagen
E Oven
F Fornuis
G Microgolf
H Koelkast
J Stopc keuken
K Stopc salon+ inkom
L Stopc Eiland
M Stopc berging
N Stopc slaapkamer
Q Japans toilet
R Stopc Bureel

S Airco
T Voeding garage
U Voeding teletask + videophone
V Rolliiken
W Verl. deel 1
X Verl deel 2

Erkend Organisme
 Electro-Test - Hoofdkantoor
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsbroek
 Tel.: +32 2 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be

30/10/2022


Plaats van de elektrische installatie
 8520 Kuurne



Installateur
 AC Lighting B.V.B.A.
 Renbaanlaan 23
 8520 Kuurne
 GSM: 0478 42 42 99
 e-mail: info@aclighting.be
 BTW BE 0817.930.625





p. 5/5
 Lijst Kringen
 3 x 230V ~ 50Hz