


TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW **BTV** Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

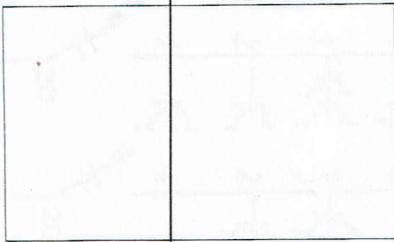

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: M/280404

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Laat Dorveldlaan 77/12

EIGENAAR : Volde
VEVA in ved

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Deelkens

Adres : Heusden

INSTALLATEUR : _____

Adres : idem

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 6/14/09 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : Appartement

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type 2-pool

Type van de aardelektrode : lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 9 Ohm; RI tot 15 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

zie verslag

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : _____

idem

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/14/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

Deelkens De directeur,