



Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 15/01/2025
Inspecteur: Thibault Vanhoutte
ID-label: Tank links (zwart)
Merk en type meettoestel: Testo 312*3
Serienummer: 02489124/301
Datum verslag: 15/01/2025

Mentor:
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Moenstraat
Huisnummer: 11
Busnummer:
Postcode: 8554
Gemeente: Sint-Denijs
Land: België

Eigenaar

Naam: [REDACTED]
Straatnaam: Moenstraat
Huisnummer: 11
Busnummer:
Postcode: 8554
Gemeente: Sint-Denijs
Land: België

Installateur

Naam: -
BTW nr.: -
Telefoonnummer: -
E-mail: -

Type: Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir: Toegankelijk bovengronds
Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir: 1800 L
Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)
Nieuw reservoir:

INKUIPING

	Aanwezig				
	Ja	Nee			
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
	Aanwezig		Keuring		
	Ja	Nee	OK	NOK	
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>			

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peilvat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies Nvt mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk		<input type="radio"/>	
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder,		<input type="radio"/>	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S


- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Nota De bovengrondse houder is tegen verdere corrosie/roestvorming te beschermen
- O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.
- Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig
- Rood De dichtheid van kranen, koppelingen en toebehoren moet gegarandeerd zijn

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkeningsnummer ERK/TS 107351)

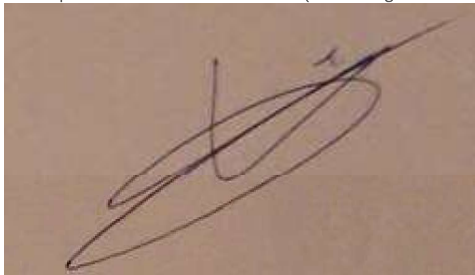

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481















