



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61289266/00/NL/000

Origineel



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Kriekmoerstraat 46 - 9900 Eeklo



Uitgevoerd op:

22/01/2024 10:27 - 11:22



Uitgevoerd door: DAVY DHONDT (4854)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam Tur-Elec

Adres Lijsterbesstraat 26- 9900 Eeklo

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam

Adres Kriekmoerstraat 46 - 9900 Eeklo

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Niet van toepassing

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID 100 238 816

Adres Kriekmoerstraat 46 - 9900 Eeklo

EAN-code 541448820042834432

Netbeheerder naam Fluvius

Nr Teller 2408296

Teller index dag 8410

Teller index nacht 7221

Type installatie HUISHOUDELIJKE Inst.

VINCOTTE vzw

Eikend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be

BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61289266/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Controlebezoek (6.5.)
	- Voor 01/10/1981
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020
	- Vanaf 01/06/2020 en vóór 01/06/2023
	- Vanaf 01/06/2023
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.
Afwijkingen	- Toepassing van deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	230
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardinspen(nen)
Voedingsleiding - Type	VOB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm ²)	10
Aantal eindstroombanen	16
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	30
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	3

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
	40	300	A

Beschrijving van de elektrische installatie

ALSB

Aantal

differentieelstroominrichtinge 3

n

Aantal stroombanen 16



(Inwendige foto)



(Uitwendige foto)

Type of aarding

Aardinspen(nen)

Waarde (Ω)

10

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie

Stroombaanschema - versie

Stroombaanschema - datum

22/01/2024

Eendraadsschema

Zie bijlagen

Situatieplan - referentie

Situatieplan - versie

Situatieplan - datum

22/01/2024

Situatieplan

Zie bijlagen



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61289266/00/NL/000

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreadingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	10
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	19
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61289266/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 22/1/2049.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.



Verslag


Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61289266/00/NL/000

Bijlagen

Foto situatieplan (1/3)

Edmond Driessens Vrijeheidsweg - Oost & West-Vlaanderen Beldorpen 26 bus 12 9052 Gort (Zwijnande) Tel.: 09 244 77 11 e-mail: gort@vriecomm.be BE 0402 729 875	Plaats van de elektrische installatie Kiekmoostrat 46 9800 Eeklo EAN 54144 8820042834432	Installateur J. J. STERRESSSTRAAT 26 Eeklo België 09 244 77 11 BTW BE 0872 875383	P. 4/6 Situatieschema 3 x 230V ~ 50Hz V.2024-01-18 20:06:05
---	---	---	---

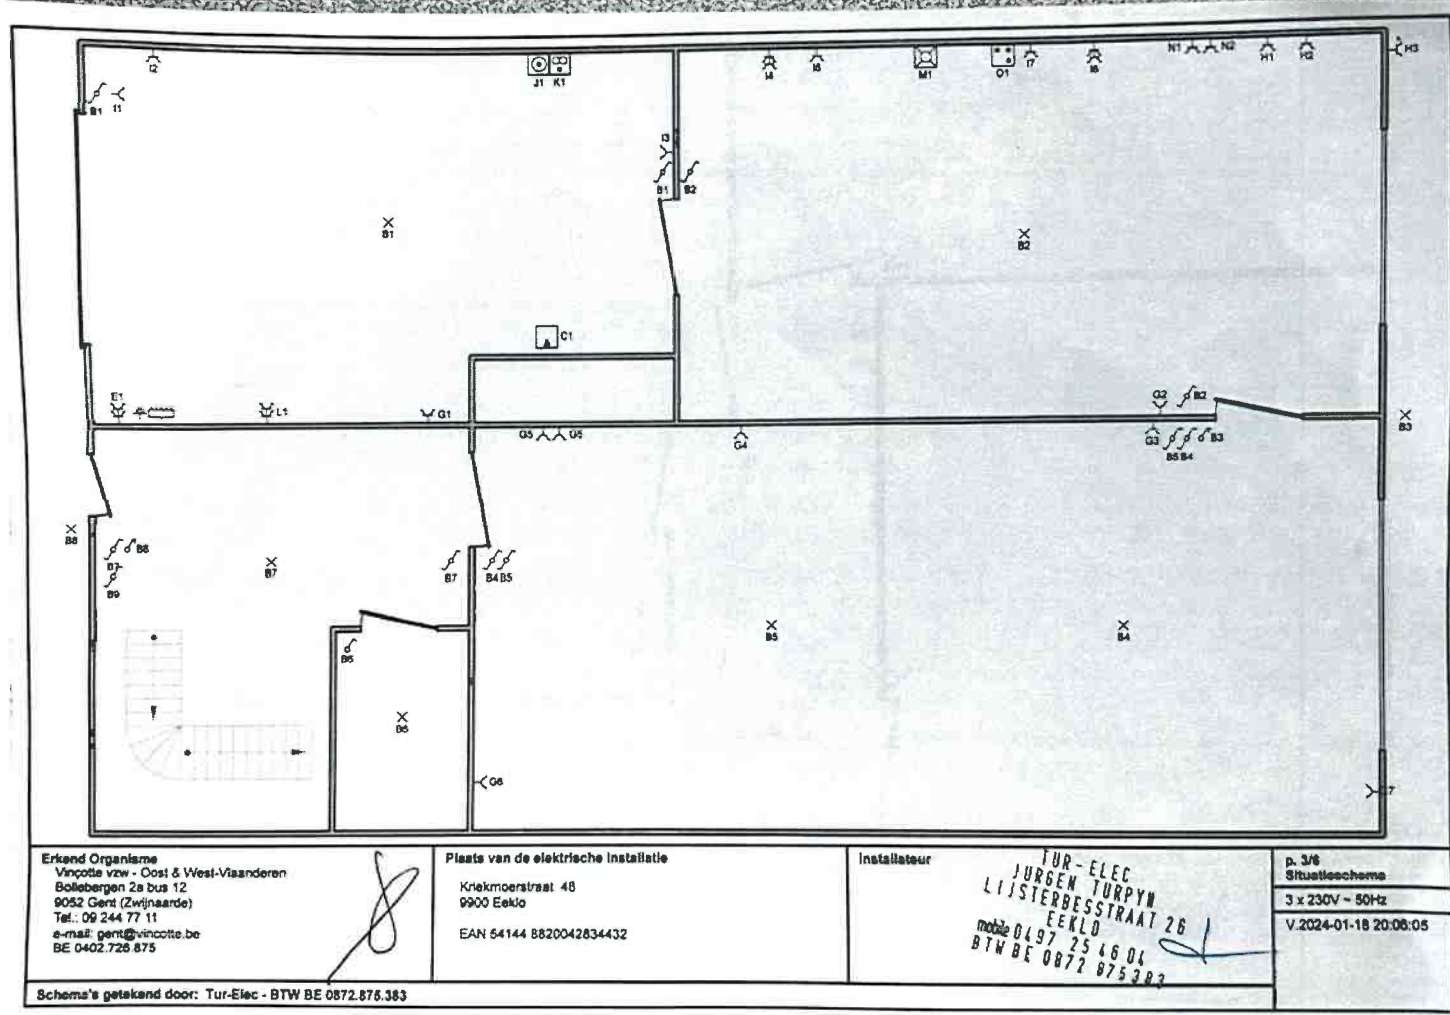



Erkend Organisme Vincotte vzw - Oost & West-Vlaanderen Boelebergen 2a bus 12 9052 Gent (Zwinaarde) Tel.: 09 244 77 11 e-mail: gent@vincotte.be BE 0402.726.875	Pleats van de elektrische installatie Kriekmoerstraat 46 9900 Eeklo EAN 54144 8820042834432
Installateur TUR-ELEC JURGEN TURPYN LIJSTERBESSTRAAT 26 EKKLO mobile 0497 25 46 04 BTW BE 0872 875383	p. 5/8 Situatieschema 3 x 230V ~ 50Hz V.2024-01-18 20:08:05

Schema's getekend door: Tur-Elec - BTW BE 0872.875.383



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61289266/00/NL/000

Foto van de eendraadschema's (1/2)



	
Erkend Organisme Vergoed voor: Gasf. & Warmte-Verspreiden Boulevard 2a bus 12 9005 Gent (België) Tel: 09 244 77 11 e-mail: gen@vincotte.be BE 0401 720 876	
	
Plaats van de elektrische installatie Kunstencentrum 46 3000 Eeklo EAN 84144 882000004432	
Installateur TUN - ELEC JUGEN TROUYA L. ISTEBOESTRAAT 20 CELE 3000 697 25 68 06 BTW BE 0072 075103	
E. 204 Eindvervalsdatum 3 x 220V - 50Hz V. 2024-01-18 20:09:05	

Foto van de eendraadschema's (2 / 2)



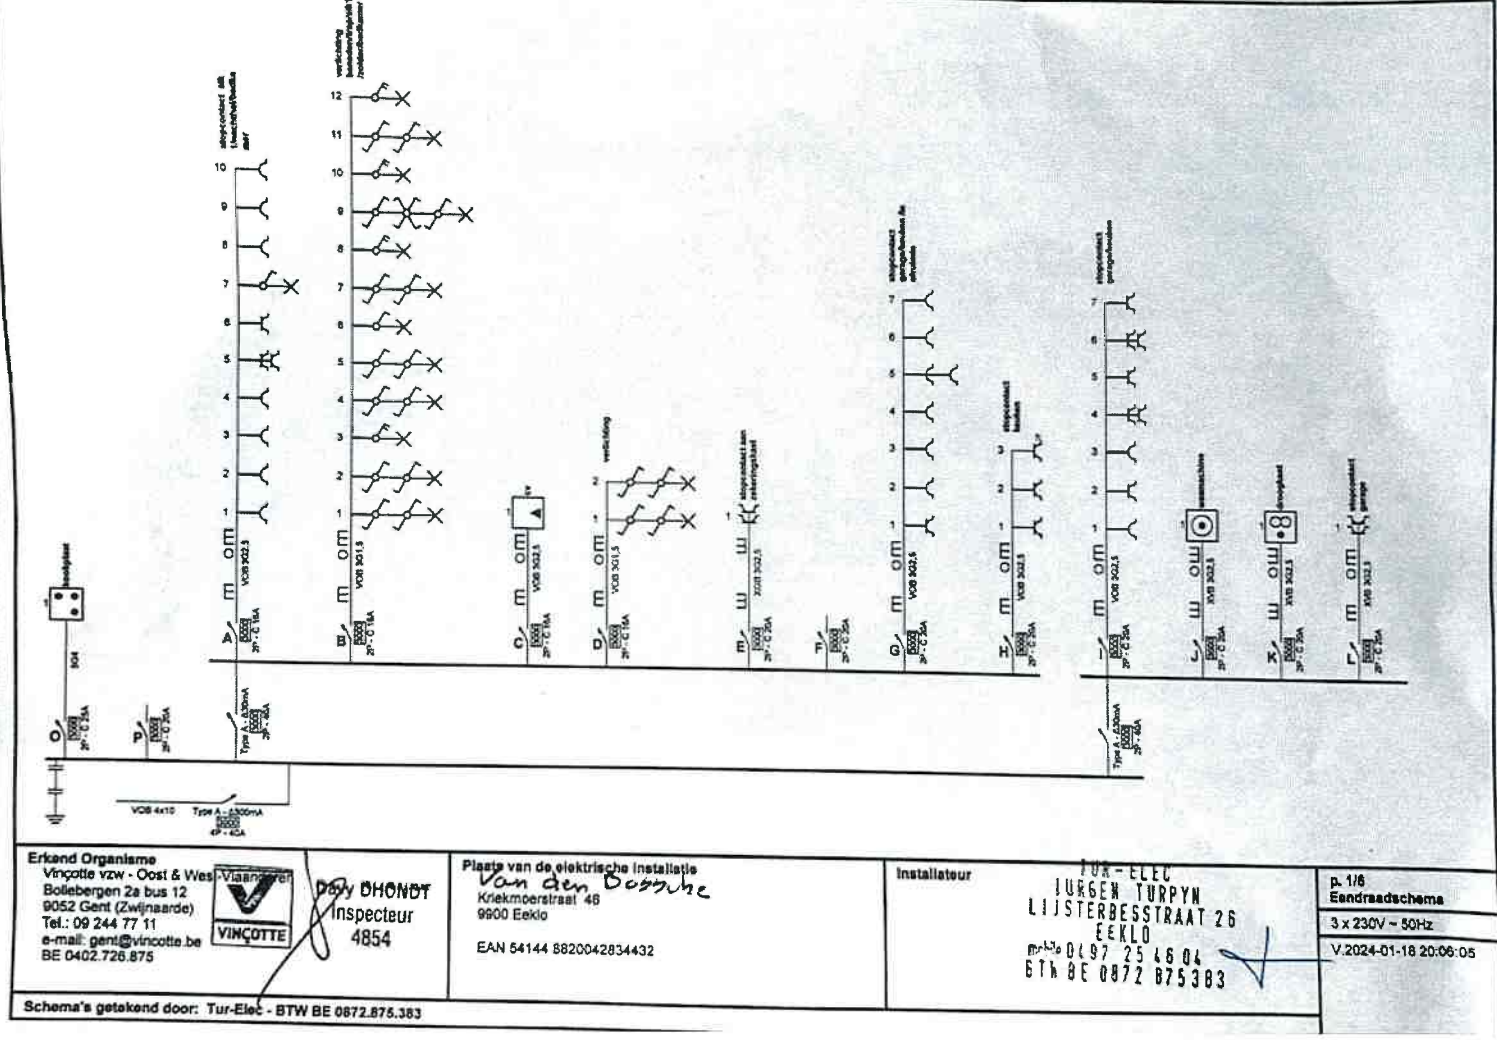

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61289266/00/NL/000