



ACA VZW

Erkend controle-organisme  
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

512202798

Ref: 2019114330

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK  
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING**

**Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Klapstraat 115 , 9831 DEURLE		
Elgendom van:	[REDACTED]		
Oprachtgever:	EpoC-OV Franky De Langhe, Stenenkruis 15, 9032 WONDELGEM		
Type lokalen:	Woning	DNB:	(Fluvius)      Tarief:      Dubbeluurtarief
EAN-code installatie:	541 44	Nr. teller:	48 817 409      Index:      17245 / 65448      kWh
Installateur:	/		
BTW-nr.:	/	Of ID-kaartnr.:	/      Uitgereikt te:      /      op      /
Agent-bezoeker:	Jens Dhont		Datum onderzoek: 06/01/2020

**Aard van het onderzoek**

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001	
Type keuring:	Art. 276bis      Verkoop van een wooneenheid
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	/
Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: Art. 86      Huishoudelijke lokalen of plaatsen (net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)	

**Algemene gegevens elektrische installatie**

Nominale spanning:	Onbekend	Max nominale stroom:	Niet uit te maken	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	0,00
Voedingsleiding hoofdbord:	/ mm <sup>2</sup>	Type:	/		
Aardelektrode:	Niet aanwezig			Sectie:	/
				Aardgeleider:	/
Hoofddifferentieel - In:	Geen	Gevoeligheid DI:		Aantal polen:	
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI :	30 mA	Aantal polen:	4
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	6	Aantal borden:	2		

**Metingen & controles**

Aardspreidingsweerstand:	?? Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	Niet in orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	?? MOhm	Werking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	Niet in orde
Aardingscontinuïteit:	Niet in orde	Werking differentieel - Foutlus:	Niet in orde	Schema's vs. uitvoering:	Niet in orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	Niet in orde				

<b>Besluit :</b> <b>DE INSTALLATIE VOLDOET NIET AAN HET AREI</b>	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór: 18 maanden na ondertekening akte <input type="checkbox"/> Door hetzelfde organisme (*)
<b>AANTAL BIJLAGEN</b> Situatieschema's: Nee Eendraadsschema's: Nee Plan uitwendige invloeden: NVT Andere: /	DE AGENT BEZOEKER: 
	Visum van de verdeler:

**Visum controle organisme**



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient te worden afgegeven aan de elektrische installatie tenzij anderszins van toepassing voorgelgd wordt. Aan de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Bovendien dient dit verslag de aangebrachte wijziging te vermelden. Indien belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderzocht worden, kan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Ondernemingsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verwijderen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overbrenging zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtreedingen niet verdwenen zijn, is het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



**EPOC - OV**

Energie "Point of Contact" Oost-Vlaanderen

www.epoc-ov.be  
Franky De Langhe  
info@epoc-ov.be  
0476/45.94.70





ACA VZW

Erkend controle-organisme  
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869


Ref: 2019114330

**BIJLAGE – ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING**

**Algemene gegevens**

Bijlage aan verslag nr.:	512202798	Nominale spanning: Onbekend
Plaats van het onderzoek:	Klapstraat 115 , 9831 DEURLE	
Eigendom van:	Dobbelaere	
Agent-bezoeker:	Jens Dhont	Datum onderzoek: 06/01/2020

**Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of foto/schema van de (elektrische) installatie**

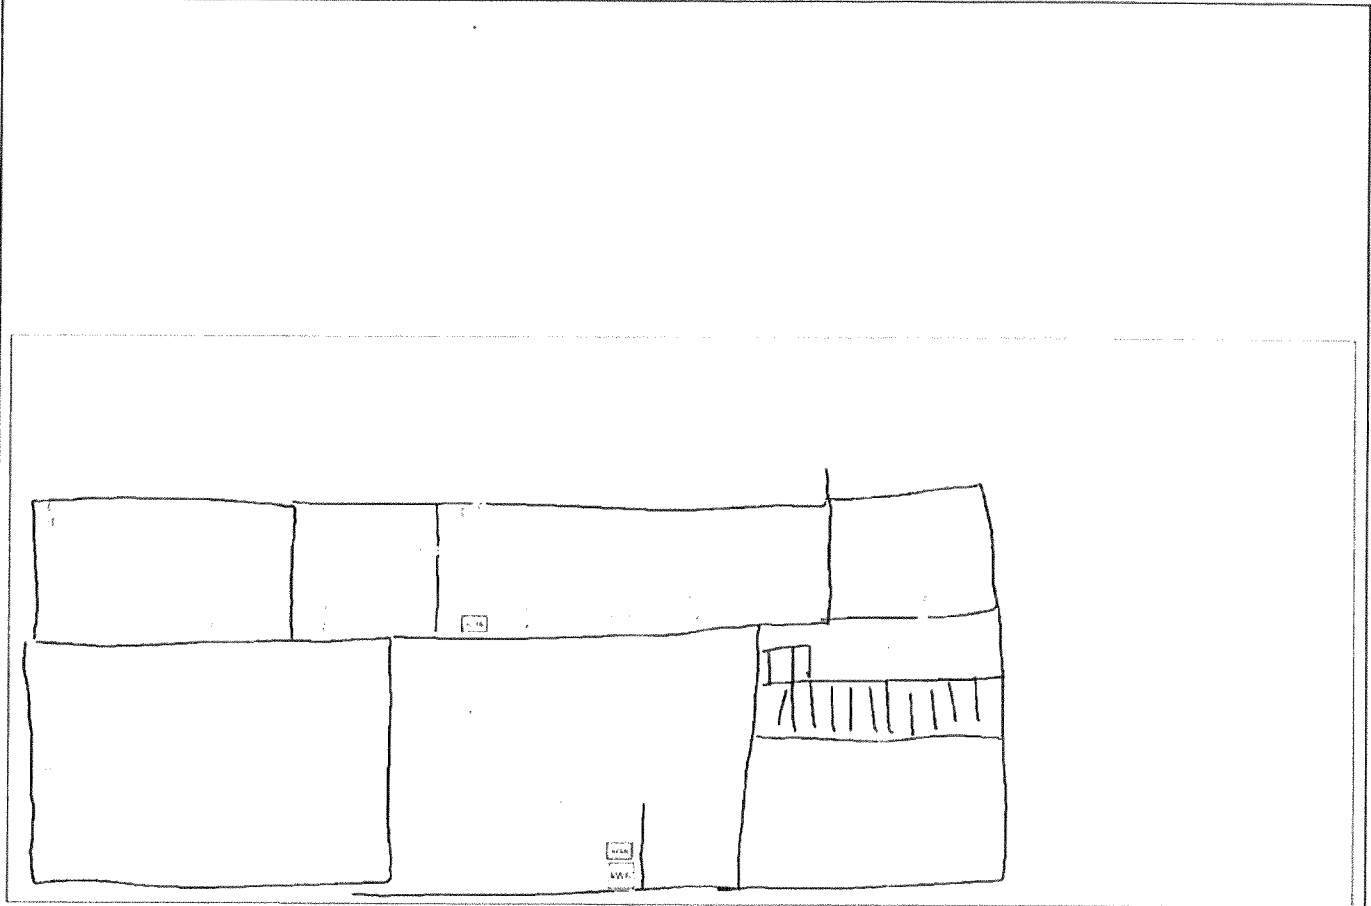

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-bezoeker:

*Jens Dhont*

