



A 0255378

## RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Organisme de contrôle : Globe Best Inspecteur : D. MAJARA  
Référence : 12111514 Tel : 02 45 12 832

Installation contrôlée : Adresse : ru Jean Henriette 59 + 1  
4800 Veurnes

Date du contrôle : 18/10/12 L'habitant est :  propriétaire  locataire  
L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » :  est présente  n'est pas présente

**Caractéristiques de l'installation :**

Compteur : Classe Q<sub>max</sub> : 6 m<sup>3</sup>/h Fabricant : ILON N° : 24385341 Index : 00000  
112

Pression de service de l'installation intérieure : 20 mbar

Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : <u>1</u>	<u>CAD</u>	<u>Chaffaloren</u>	<u>24,2 kW</u>
<u>2</u>	.....	.....	.....
<u>3</u>	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

**Conclusion :**

**L'installation neuve:**  
 est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

**La nouvelle partie de l'installation:**  
 est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

**L'installation existante:**  
 est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date : 18/10/12

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

HAF1001 FR-v3

EXEMPLAIRE : Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle



ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRETÉ ROYAL DU 28 JUIIN 1971.

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz

installation neuve / ~~partie neuve d'installation~~ (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après

dans l'immeuble situé à : Rue W. Van der Kerkhove N° 59 Boîte : ..... Etage : A-1

N° postal : 4800 Commune : Vermeir

marque compteur : IFOM N° du compteur : 2430539A

pour le compte de :

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 , NBN D51-004 , NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci .

<b>Réservé à l'installateur :</b> Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ». <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Si oui : n° Cerga : .....	<b>Réservé au GRD:</b> ..... ..... .....
--	---

Date : 1.18.12  
Signature:


Modèle 710628/12

Annexe(s) : ...

**SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION**

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

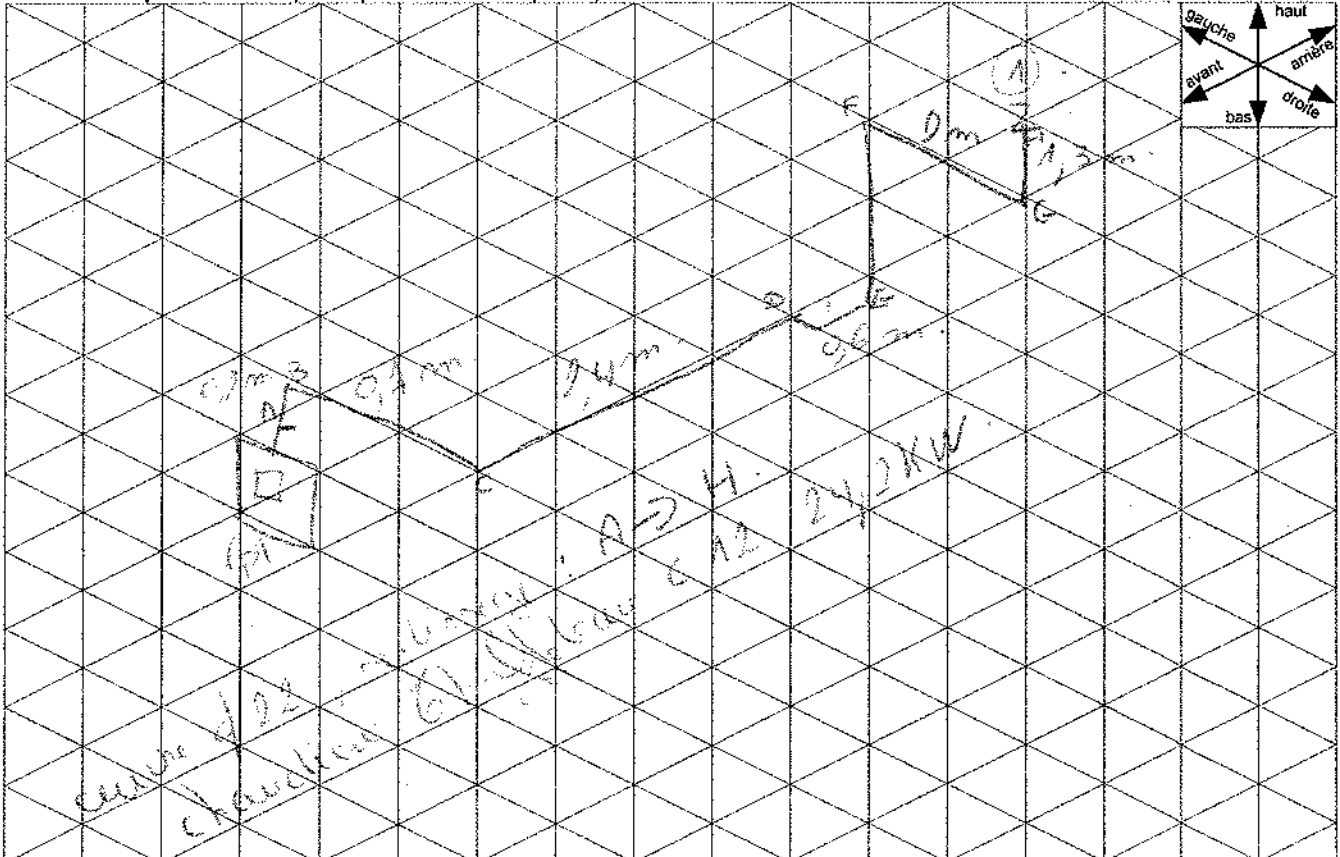



A 0329626

ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRETÉ ROYAL DU 28 JUN 1971.

Je soussigné : Nom : Schain Prénom : Willy
Représentant de l'entreprise : Sani - Chauffage - Sanitaire
Rue : RUE CHARLEMAGNE 28
N° Postal : B-4841 HENRI-CHAPELLE
Localité :
Tel : 067 788 20 33 - FAX 88 37 20
Fax :
Adresse :
Tel :

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après dans l'immeuble situé à : Rue Marie-Henriette N° 59 Boîte : Etage : 2
N° postal : 4800 Commune : Verrièrs
marque compteur : Elster N° du compteur : 24191949
pour le compte de :

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Table with 2 columns: Réserve à l'installateur and Réserve au GRD. Includes declaration: 'Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel »' with 'oui' checked and 'non' unchecked. Also includes 'Si oui : n° Cerga : 0101019W'.


Date : 13/9/10
Signature: [Handwritten Signature]
Modèle 710628/10

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

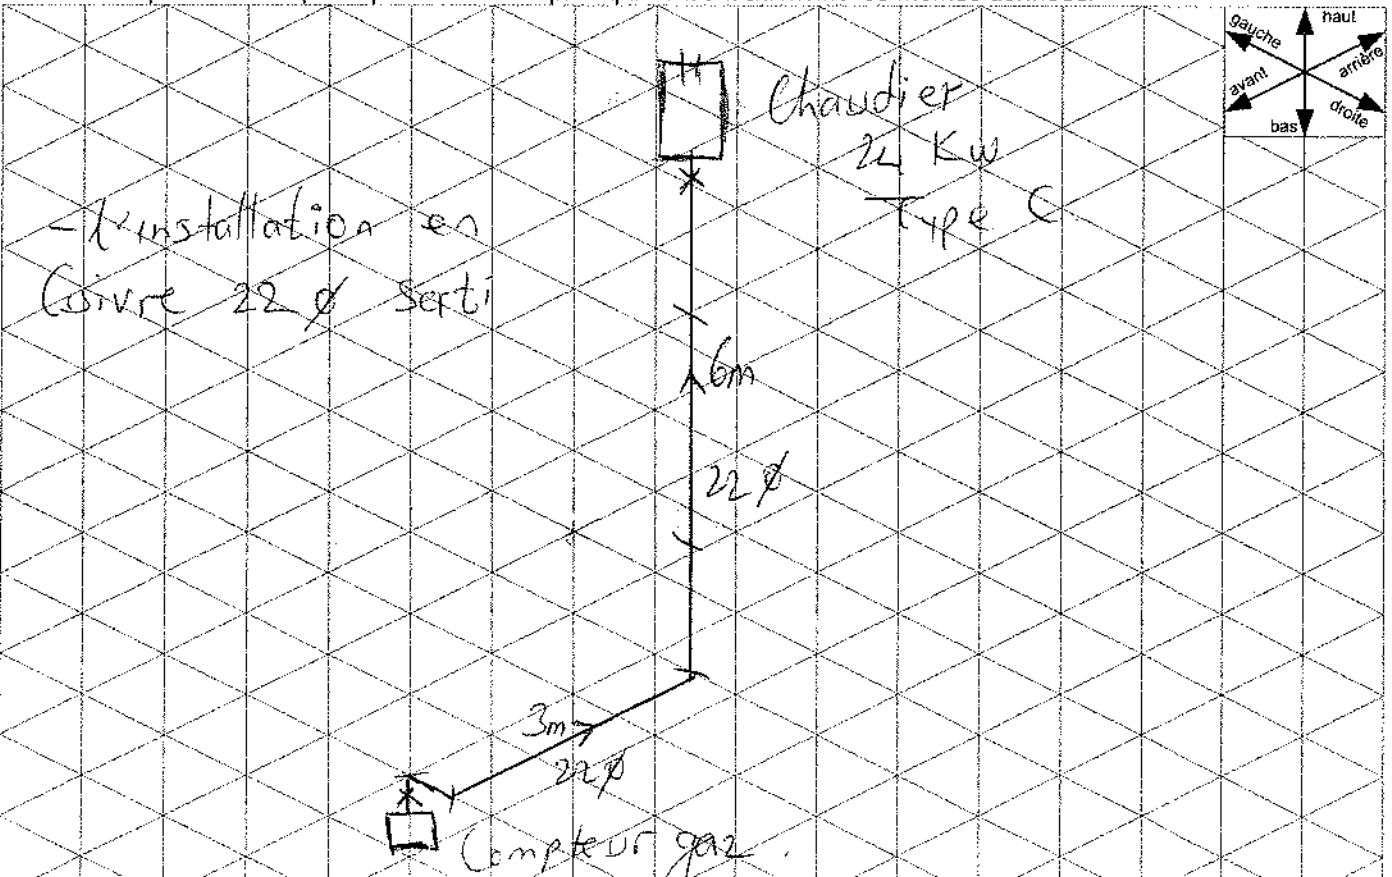



A 0329625

ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.

Je soussigné : Nom : Schm Prénom : Willy  
Représentant de l'entreprise : Sant. Chateau 1991 N° de T.V.A. :  
Rue : CHAUFFAGE - SANITAIRES N° : Boîte :  
N° Postal : 4841 HENRI-CHAPELLE Localité : RUE CHARLEMAGNE 29 Tel : Fax :  
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise : Adresse : Tel :)

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz installation neuve / ~~partie neuve d'installation~~ (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après dans l'immeuble situé à : Rue Marie Henriette N° 59 Boîte : Etage : 3  
N° postal : 4800 Commune : Verviers  
marque compteur : Elster N° du compteur : 24191960

pour le compte de :

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 , NBN D51-004 , NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci .

Réservé à l'installateur : Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ».  oui  non Si oui : n° Cerga 910 10 17 IV  
Réservé au GRD :  
Date : 12/9/10  
Signature:

Modèle 710628/10

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

