



L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 31/01/2022 **Date d'émission du rapport:** 31/01/2022
Rapport N°: 0682-220131-04

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrughen
 Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
 T: 083 21 35 27 E: btv.namur@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
 L'agent-visiteur: numéro 0682

Identification des tiers:

Client: ELECTRICITE MIGNON
 Adresse: RUE MAROT 36, 5503 SORINNES
 Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: Inconnu
 Adresse: ,
 Responsable des travaux: ELECTRICITE MIGNON
 Adresse: RUE MAROT 36,5503 SORINNES
 Numéro de TVA: 0543439233

Identification de l'installation électrique:

Nom: ELECTRICITE MIGNON
 Adresse: RUE DU COMMERCE 18, 5590 CINEY
 Code EAN:
Numéro compteur: 33757513
 Cabine haute tension privée: Non
 Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)
 Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué
 Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: Mono 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: VOB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Boucle de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 50A

Type de coupure générale: 2P 63A/300mA


Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 15 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 63 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 63 A 30 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

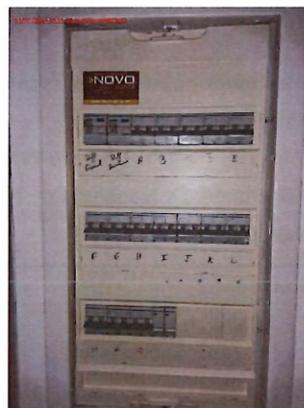

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 23 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 50 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 31/01/2047





Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0682 p.o. du directeur technique
31/01/22 10:45

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

Référence aux prescriptions réglementaires:

1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:


- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

RE06_01-08_01 09-21
N° Rapport: 0682-220131-04



3 / 3

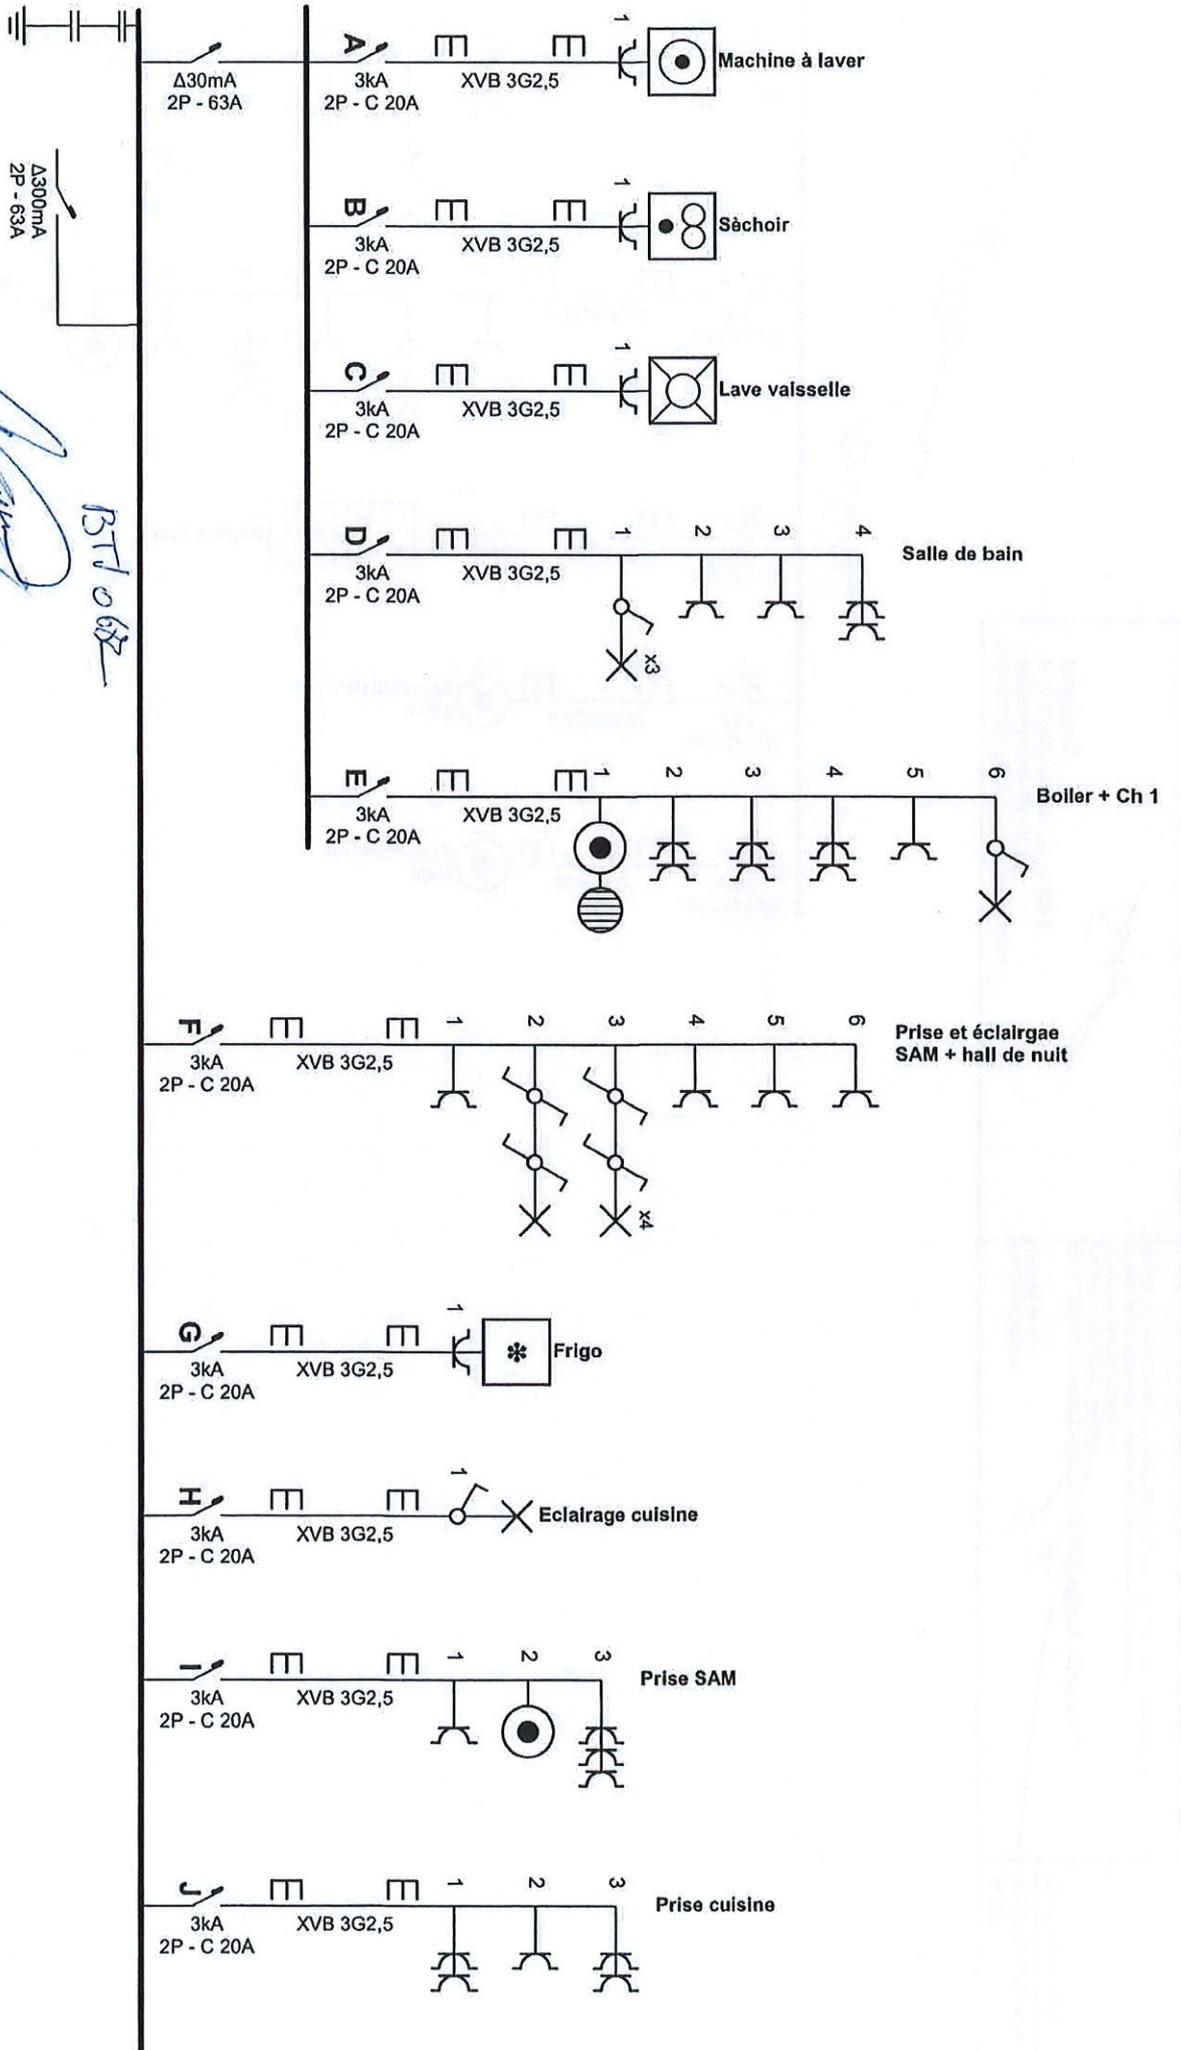

Δ300mA
2P - 63A

BTD 0682

[Handwritten signature]

Adresse de l'installation électrique

████████████████████
 Rue de Commerce - Boite 3
 5590 Ciney

Cahiers descriptifs n°1

████████████████████


Emmanuel Mignon
 0475 95 64 92

ELECTRICITE
 RUE MARIUS
 5503 SORINNES
 TVA BE 0542 435 233 RPM DIMANT
 ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

p. 1/5
 Schéma unifilaire
 2 x 230V - 50Hz

Emmanuel

RTV66R

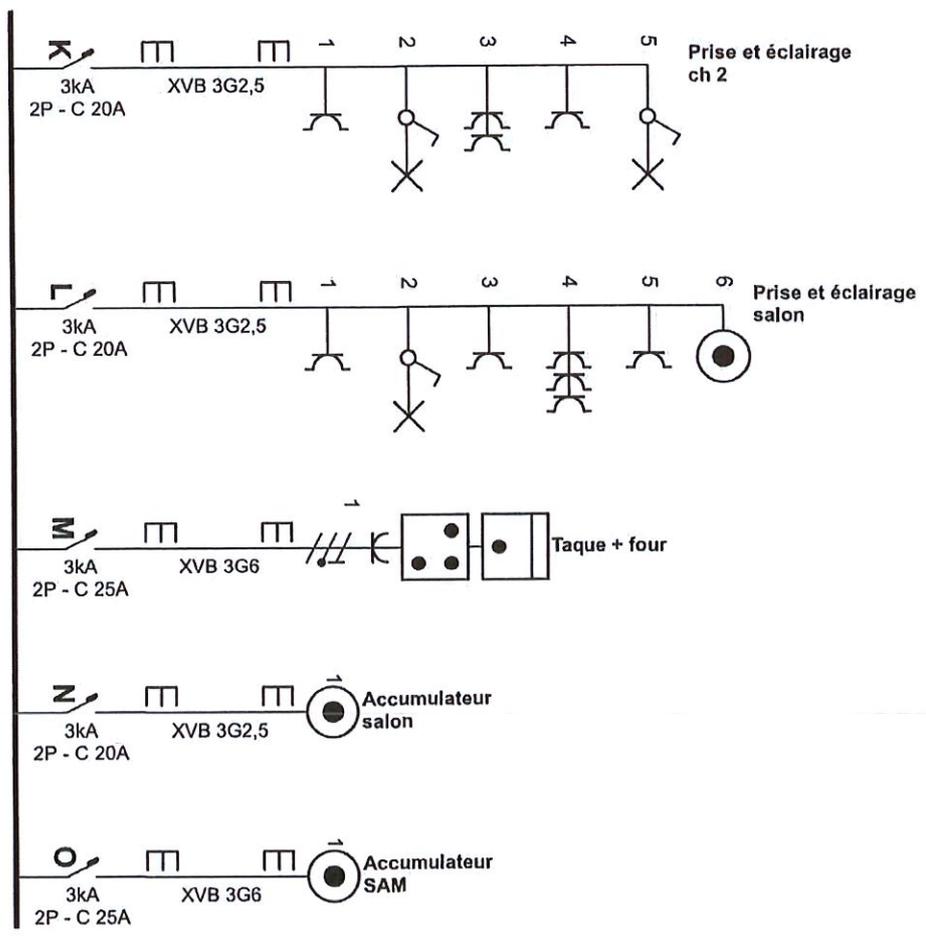

Adresse de l'installation électrique
 Rue du commerce 18 Boite 3
 5590 Clney




Emmanuel Mignon
 0475 95 84 92

ELECTRICITE MIGNON SPRL
 RUE HARROT 35
 5503 SORINNES
 TVA BE OBLIG JUS 233 RPM DINANT
 ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

p. 2/5
 Schema unifilaire
 2 x 230V ~ 50Hz

Duplex 2e étage

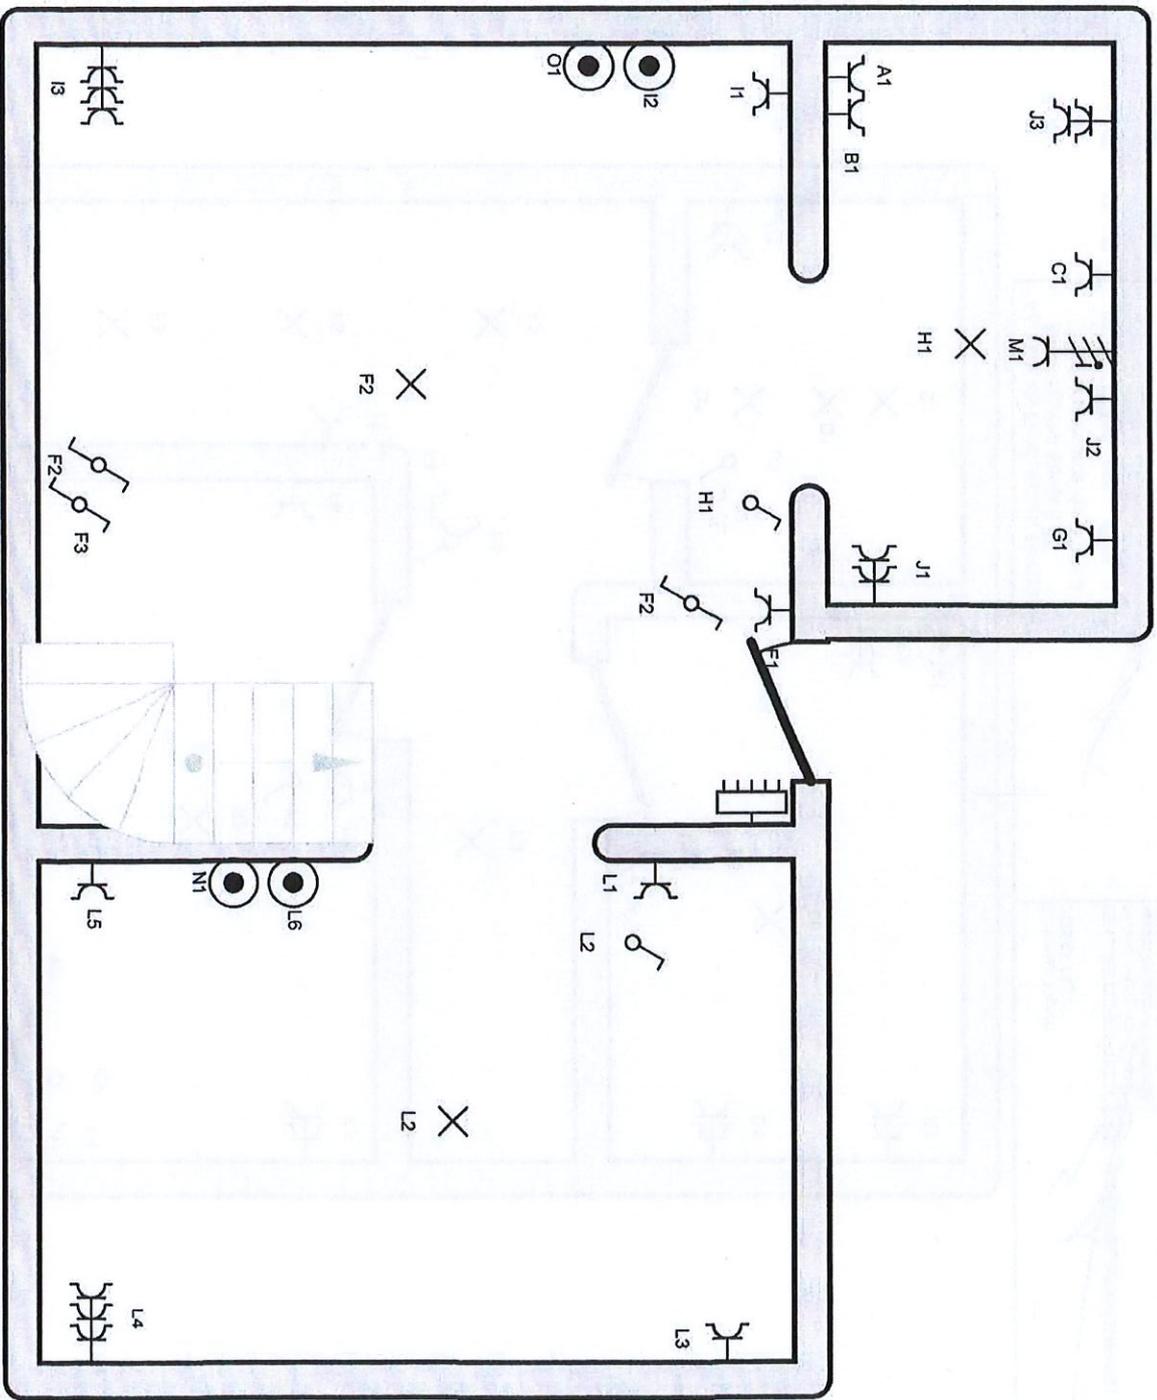


Adresse de l'installation électrique
 [Redacted] te 3
 5590 Ciney

Emmanuel Mignon
 0473 95 84 92
 ELECTRICITE & DISTRIBUTION
 RUE MAROT 395
 5503 SORMANS
 TVA BE 0543 435 233 RPM DIMANT
 ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

p. 3/5
 Schema de position
 2 x 230V ~ 50Hz

Duplex 3e étage

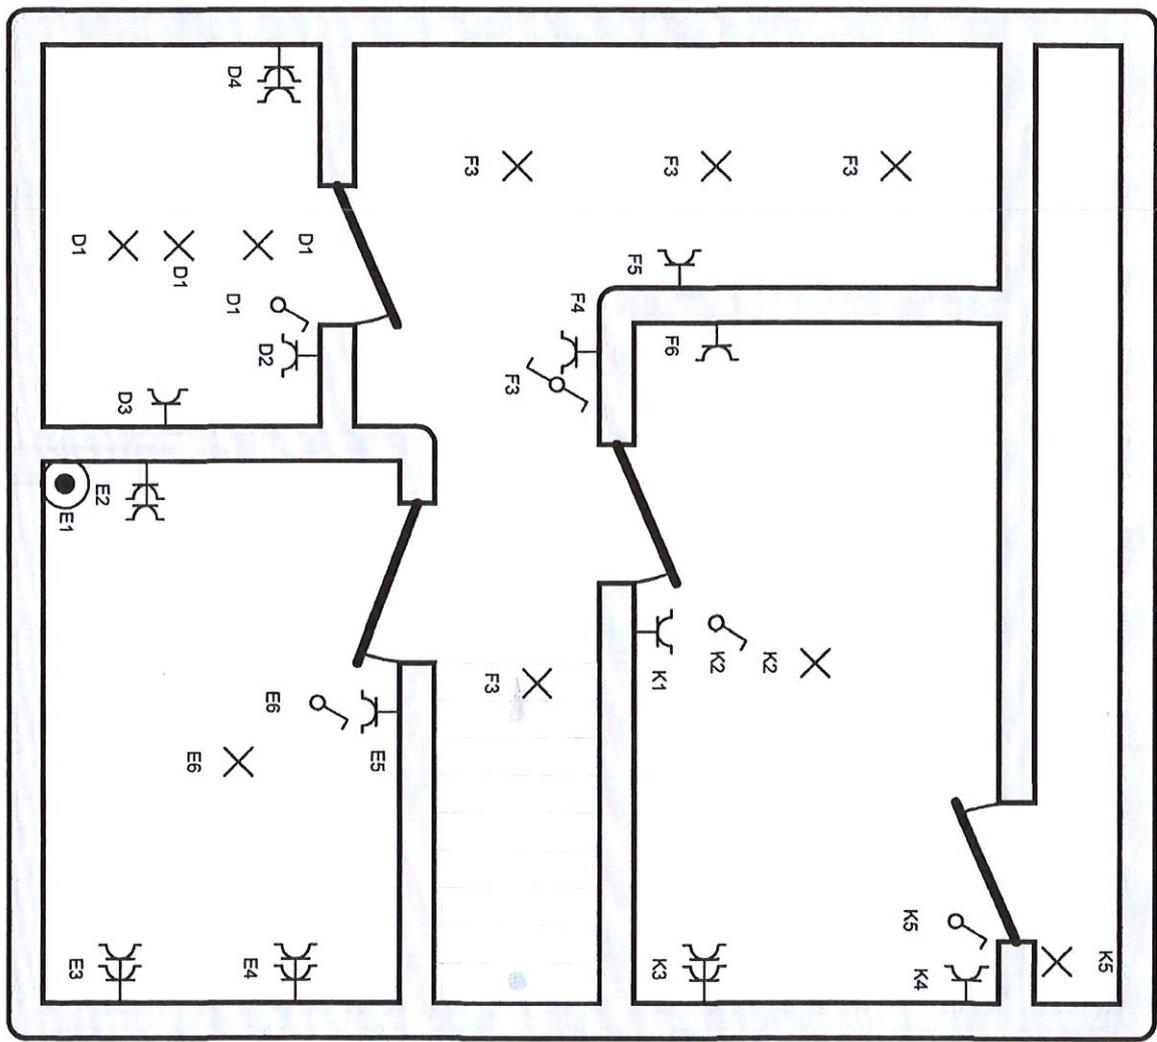

Adresse de l'installation électrique
 [Redacted] site 3
 5590 Ciney

Emmanuel Wignot
 0475 95 64 92
 ELECTRICITE
 RUE MAROT
 5503 SORINNES
 TVA BE OSL4 US 233 FRM DINANT
 ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

P. 4/5
 Schéma de position
 2 x 230V ~ 50Hz

- A: Machine à laver

- B: Séchoir

- C: Lave vaisselle

- D: Salle de bain

- E: Boiler + Ch 1

- F: Prise et éclairgae SAM + hall de nuit

- G: Frigo

- H: Eclairage cuisine

- I: Prise SAM

- J: Prise cuisine

- K: Prise et éclairage ch 2

- L: Prise et éclairage salon

- M: Taque + four

- N: Accumulateur salon

- O: Accumulateur SAM

Adresse de l'installation électrique
 [Redacted] site 3
 5590 Ciney

Emmanuel Mignon
 0473 93 64 92
 ELECTRICITE MIGNON SARL
 RUE MAROT 366
 2803 SOIRME
 TVA BELGES USG 233 RPH DINANT
 ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

