



# APRAGAZ

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB083737

Type 5



**NUMEROS D'AGREMENTS:**

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002

VERSCHUEREN

RUE DE LARMONT 6A

5377 SOMME LEUZE

**Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.\***

C 408231000

R J21697

A3

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCÉDÉ LE 13/07/2023 AU CONTRÔLE DU DÉPÔT SIS :

RUE DE LARMONT , 6A , 5377 NOISEUX

UTILISATEUR: VERSCHUEREN JEAN

<b>RESERVOIR</b>	CONSTRUCTEUR BRUGEOISE NIVELLES	NUMERO J21697	CAPACITE 1600	DATE-E 19/08/1970
	N° CERTIFICAT 9321S70	DELIVRE LE		PAR APRAGAZ
<b>SOUPAPE DE SECURITE</b>	OMECA EU 24 1" NPT	1	DATE 04-2023	ECHEANCE 04-2033
<b>ATTESTATION DE TUYAUTERIE</b>				CLAPET ANTI-RETOUR Oui
N° de l'habilitation	INSTALLATEUR	CODE POS	COMMUNE	CERTIFICAT
<input type="text" value="PAT"/>	RONQUIN+TCG	6940		20/12/1990
<b>AUTORISATION</b>	CLASSE 3	DATE 23/06/2023	EXPIRATION 23/06/2033	CAPACITE ADMISE 1600
	CAPACITE INSTALLEE		1600	35 %

REMARQUES:

INFRACTIONS:

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: Oui

UPS0 / OPS0 : N

Multimètre : F-I.140-019

Protection cathodique

circuit ouvert: 0 mV

circuit fermé: mV

courant: mA

liaison isolante:

**CONCLUSION**

**Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans. C'est à dire avant le 07-2028**

\* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.8-F Date : 13/07/2023

  
As-typé par APRAGAZ, l'agent visiteur,

Reserve

Madame, Monsieur,

Veillez trouver en annexe copie du rapport de notre visite du dépôt susmentionné.

Nous vous l'envoyons pour votre information comme l'adresse d'exploitation n'est pas la même que l'adresse de facturation.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Ing. Griet Van Laethem  
Diensthoofd Periodieke Keuringen & VlareM – la Chef de Service Contrôles Périodiques & VlareM  
APRAGAZ, Vilvoordsesteenweg 156, 1120 Brussel, België  
Tel. +32 (0)2 264 03 80 – Fax +32 (0)2 268 89 58 [www.apragaz.com](http://www.apragaz.com)

Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve in bijlage copie te vinden van het verslag van ons bezoek aan uw hogervermelde opslagplaats.

Wij sturen U dit ter informatie, omdat het adres van exploitatie verschillend is van het facturatieadres.

Met vriendelijke groeten,



Ing. Griet Van Laethem  
Diensthoofd Periodieke Keuringen & VlareM – la Chef de Service Contrôles Périodiques & VlareM  
APRAGAZ, Vilvoordsesteenweg 156, 1120 Brussel, België  
Tel. +32 (0)2 264 03 80 – Fax +32 (0)2 268 89 58 [www.apragaz.com](http://www.apragaz.com)

**Chée de Vilvorde 156**  
**Vilvoordsesteenweg 156**  
**1120 BRUXELLES / BRUSSEL**  
**Tel 02/ 264.03.60 - Fax 02/ 268.89.58**

**VERSCHUEREN**  
**RUE DE LARMONT 6A**  
**5377 SOMME LEUZE**

**BRUSSEL , 14/07/23**

**RESERVOIR /** J21697  
**HOUDER :**


**Adres réservoir /** RUE DE LARMONT , 6A 5377 NOISEUX  
**Adres houder :**

Madame, Monsieur,

Par la présente nous vous envoyons le rapport de notre visite du dépôt susmentionné.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Ing. Griet Van Laethem  
Chef du service Contrôles Périodiques en Vlareem, et Gaz Naturel

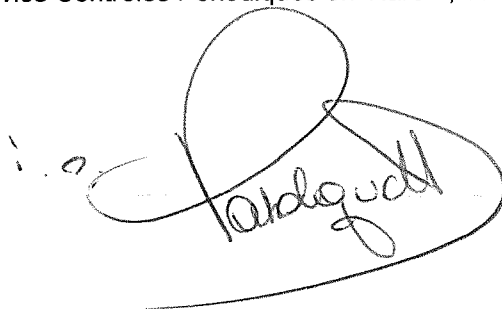



# APRAGAZ

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB083737

Type 5



**NUMEROS D'AGREMENTS:**

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002

VERSCHUEREN

RUE DE LARMONT 6A

5377 SOMME LEUZE

**Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.\***

<b>C</b> 408231000	<b>R</b> J21697	<b>A3</b>
--------------------	-----------------	-----------

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 13/07/2023 AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

RUE DE LARMONT , 6A , 5377 NOISEUX

UTILISATEUR: VERSCHUEREN JEAN

<b>RESERVOIR</b>	<b>CONSTRUCTEUR</b> BRUGEOISE NIVELLES	<b>NUMERO</b> J21697	<b>CAPACITE</b> 1600	<b>DATE-E</b> 19/08/1970
	<b>N° CERTIFICAT</b> 9321S70	<b>DELIVRE LE</b>		<b>PAR</b> APRAGAZ
<b>SOUPE DE SECURITE</b>	OMECA EU 24 1" NPT	1	<b>DATE</b> 04-2023	<b>ECHEANCE</b> 04-2033 CLAPET ANTI-RETOUR Oui
<b>ATTESTATION DE TUYAUTERIE</b>				
<b>N° de l'habilitation</b>	<b>INSTALLATEUR</b>	<b>CODE POS</b>	<b>COMMUNE</b>	<b>CERTIFICAT</b>
<input type="text" value="PAT"/>	RONQUIN+TCG	6940		20/12/1990
<b>AUTORISATION</b>	<b>CLASSE</b>	<b>DATE</b>	<b>EXPIRATION</b>	<b>CAPACITE ADMISE</b>
	3	23/06/2023	23/06/2033	1600
	<b>CAPACITE INSTALLEE</b>		1600	35%

<b>REMARQUES:</b>	<b>INFRACTIONS:</b>
-------------------	---------------------

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: Oui

UPSO / OPSO : N

Multimètre : F-I.140-019

Protection cathodique

circuit ouvert: 0 mV

circuit fermé: mV

courant: mA

liaison isolante:

### CONCLUSION

**Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans. C'est à dire avant le 07-2028**

\* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.8-F Date : 13/07/2023

  
As Forcé de l'Asst APRAGAZ, l'agent visiteur,

Reserve