

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium



GG0068981

FOR - CTRL ELEC - 24-08-2022 A1

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

13.591

Date du contrôle:

24/08/2022

Lieu du contrôle:

Av. Ferdinand Nicolay 18, 4970 Stavelot

Belgique

Agent-visiteur:

Ludovic Morelli

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

24/08/2022 13:14:38

Prochaine visite avant le:

24/08/2047

### Données générales

Adresse de l'installation

Av. Ferdinand Nicolay 18, 4970 Stavelot Belgique

Type de locaux

Appartement 4 étage 18 2A

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

YS Elec

Adresse du propriétaire

Av. Ferdinand Nicolay 18, 4970 Stavelot Belgique

Installateur

YS Elec

BE0728748429

### Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

34900321

Code EAN

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X10

Tension de service

3 x 400 V + N

Protection générale

40 A 4P

### Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schémas

Nombre de tableaux

2

Différentiel de tête

300mA - 63A - type A

Test BP du DDR

OK

$\Delta I_n$

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre ( $\Omega$ )

15

Isolement (M $\Omega$ )

> 500 MOhms

### Conclusions

#### CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE ( Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794 ) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle


Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.




Signature de l'agent-visiteur

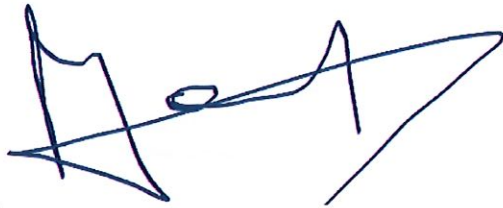

### Liste des remarques

| Libellé                                                                                                                                                                                                            | Référence |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle. | RDE4      |

## Repérage coffret électrique

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 300mA                                                                              | 30mA                                                                               | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                   | D                                                                                   | E                                                                                   |                                                                                     |
|   |   |  |  |  |  |  |                                                                                     |
| Différentiel Général                                                               | Différentiel locaux humides                                                        | Lessiveuse                                                                        | Séchoir                                                                           | Lave vaisselle                                                                      | Salle de bain                                                                       | Boiler                                                                              |                                                                                     |
| F                                                                                  | G                                                                                  | H                                                                                 | I                                                                                 | J                                                                                   | K                                                                                   | L                                                                                   | M                                                                                   |
|   |   |  |  |    |  |  |  |
| Taque électrique                                                                   | Cuisine prises plan de travail                                                     | Prises cuisine séjour terrasse                                                    | Eclairages et prises salon buanderie terrasse                                     | Chambre                                                                             | Eclairages et prises hall                                                           | Prises coffret                                                                      | Réserve                                                                             |
| N                                                                                  | O                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Protection colonne                                                                 | Compteur Energie                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



Yannis Paschalidis

Rue pré d'Awans 9

4601 Argenteau

Tél. : - GSM : 0494366932

E-mail : yselec2019@gmail.com

Date : 08/08/2022

Réseau : Triphasé 230V 50Hz

Ma passion à votre service

En cas de déclenchement intempestif, veuillez contacter votre installateur électrique.



24/08/22  
**Atlas Controle**

02/726 64 04

www.atlascontrole.be



02/726 64 04  
www.atlascontrole.be

# Atlas Controle

02/726 64 04

**Adresse de l'installation électrique**

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

GSM: -

## Installateur

YS ELEC

Rue Pré Awans 9

4601 Argenteau

Tél.: 0494366932 GSM: -

Fax: -

**e-mail: -**




p. 1/4

### Schéma unifilaire

Date: 08-08-22


3 x 230V ~ 50Hz

**Ma passion à votre service!**

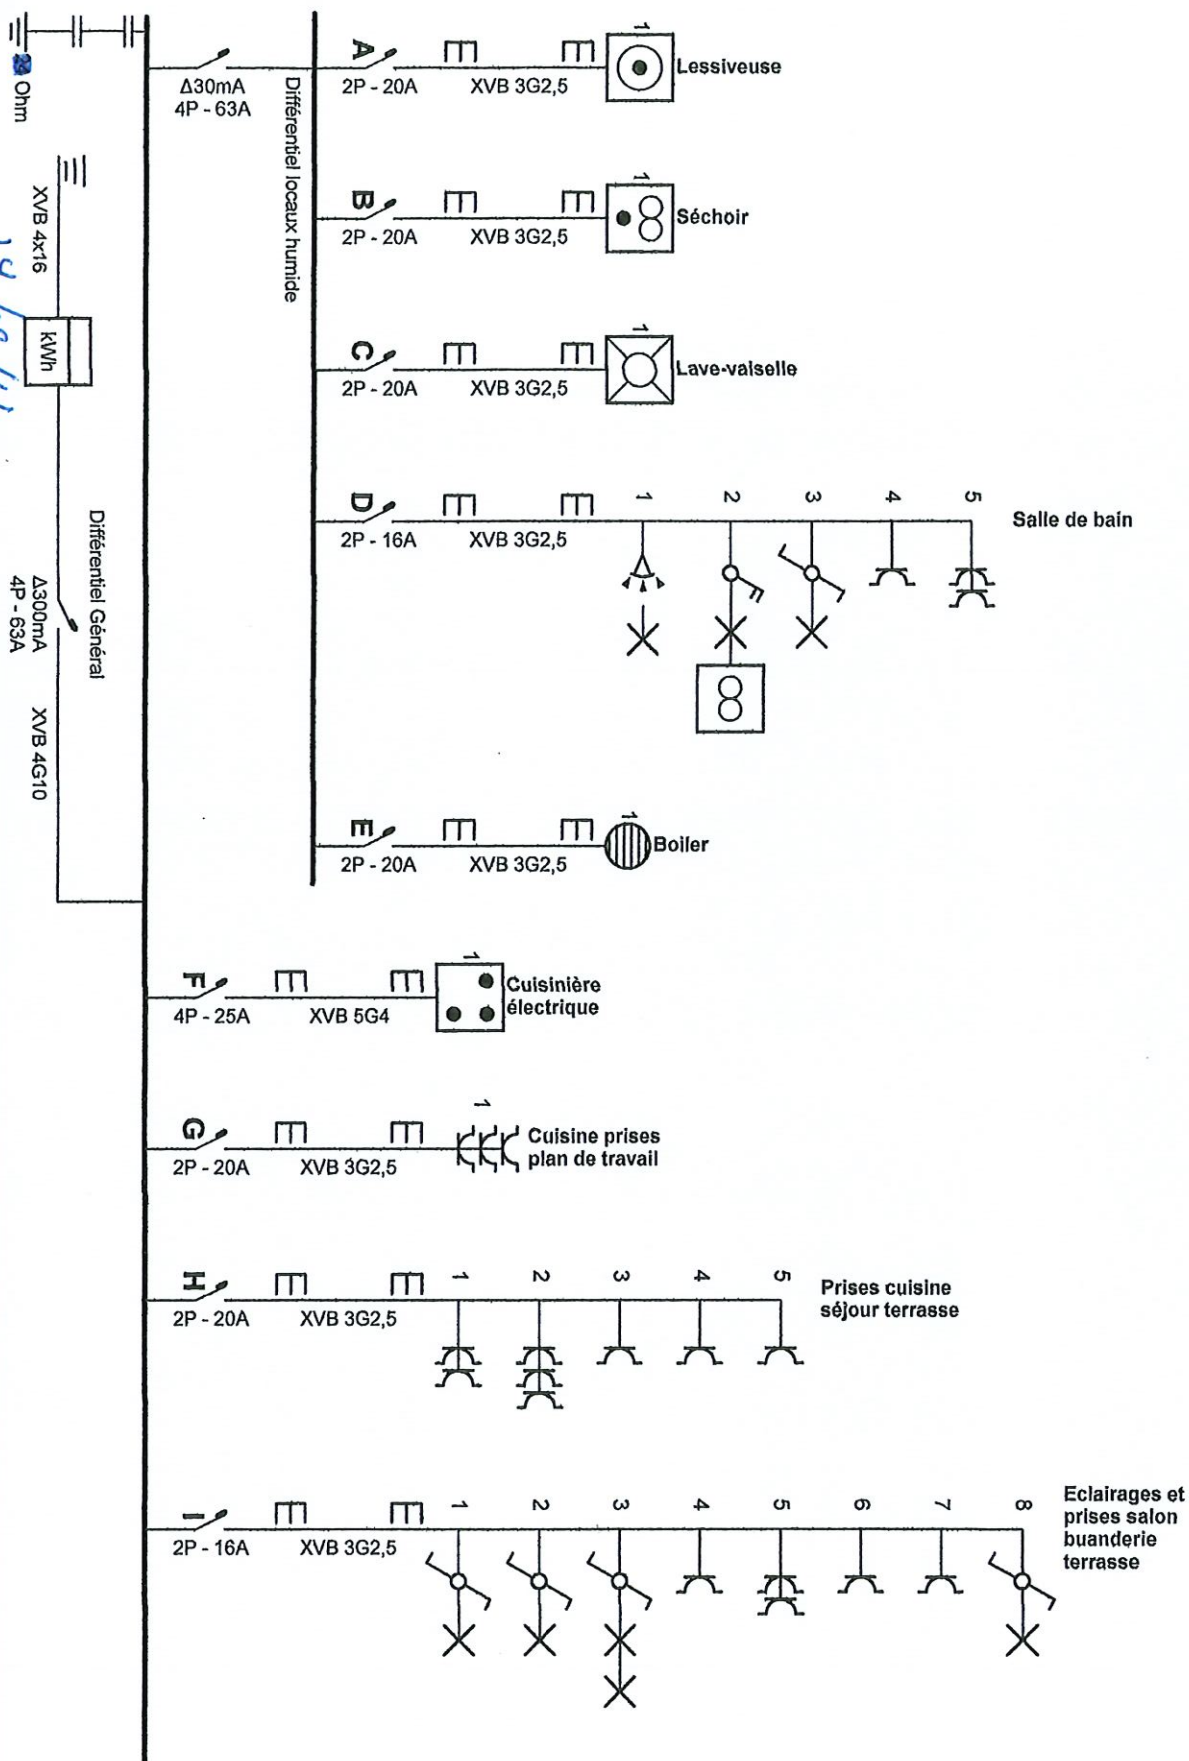



24/68/122  
**Atlas Controle**  
02/726 64 04  
www.atlascontrole.be

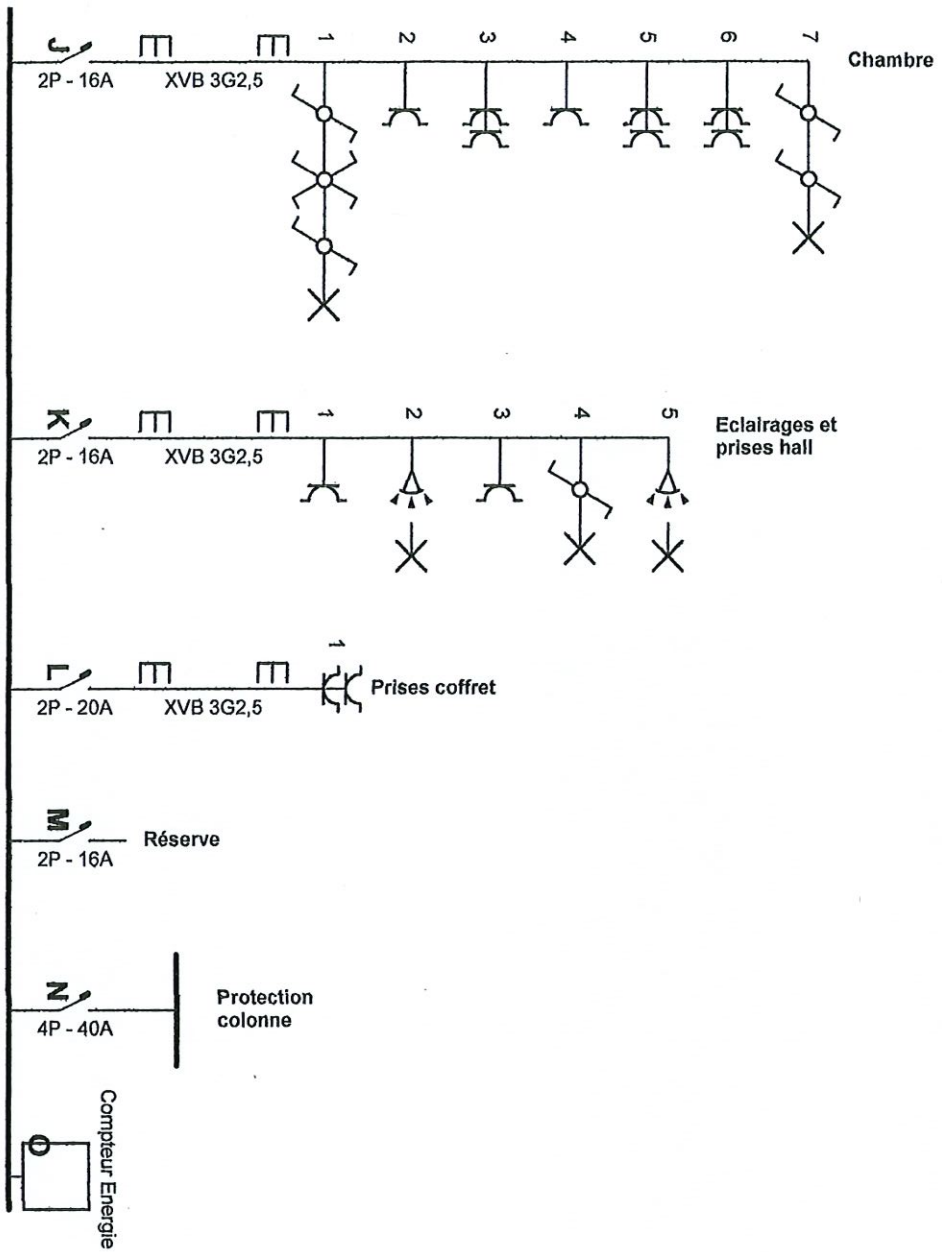

**Adresse de l'installation électrique**

Tél: -  
Fax: -  
e-mail: -  
GSM: -

**Installateur**

YS ELEC  
Rue Pré Awans 9  
4601 Argenteau  
Tél: 0494369332 GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -



p. 2/4


**Schéma unifilaire**

Date: 08-08-22

3 x 230V ~ 50Hz

Ma passion à votre service!

Schéma dessiné par:

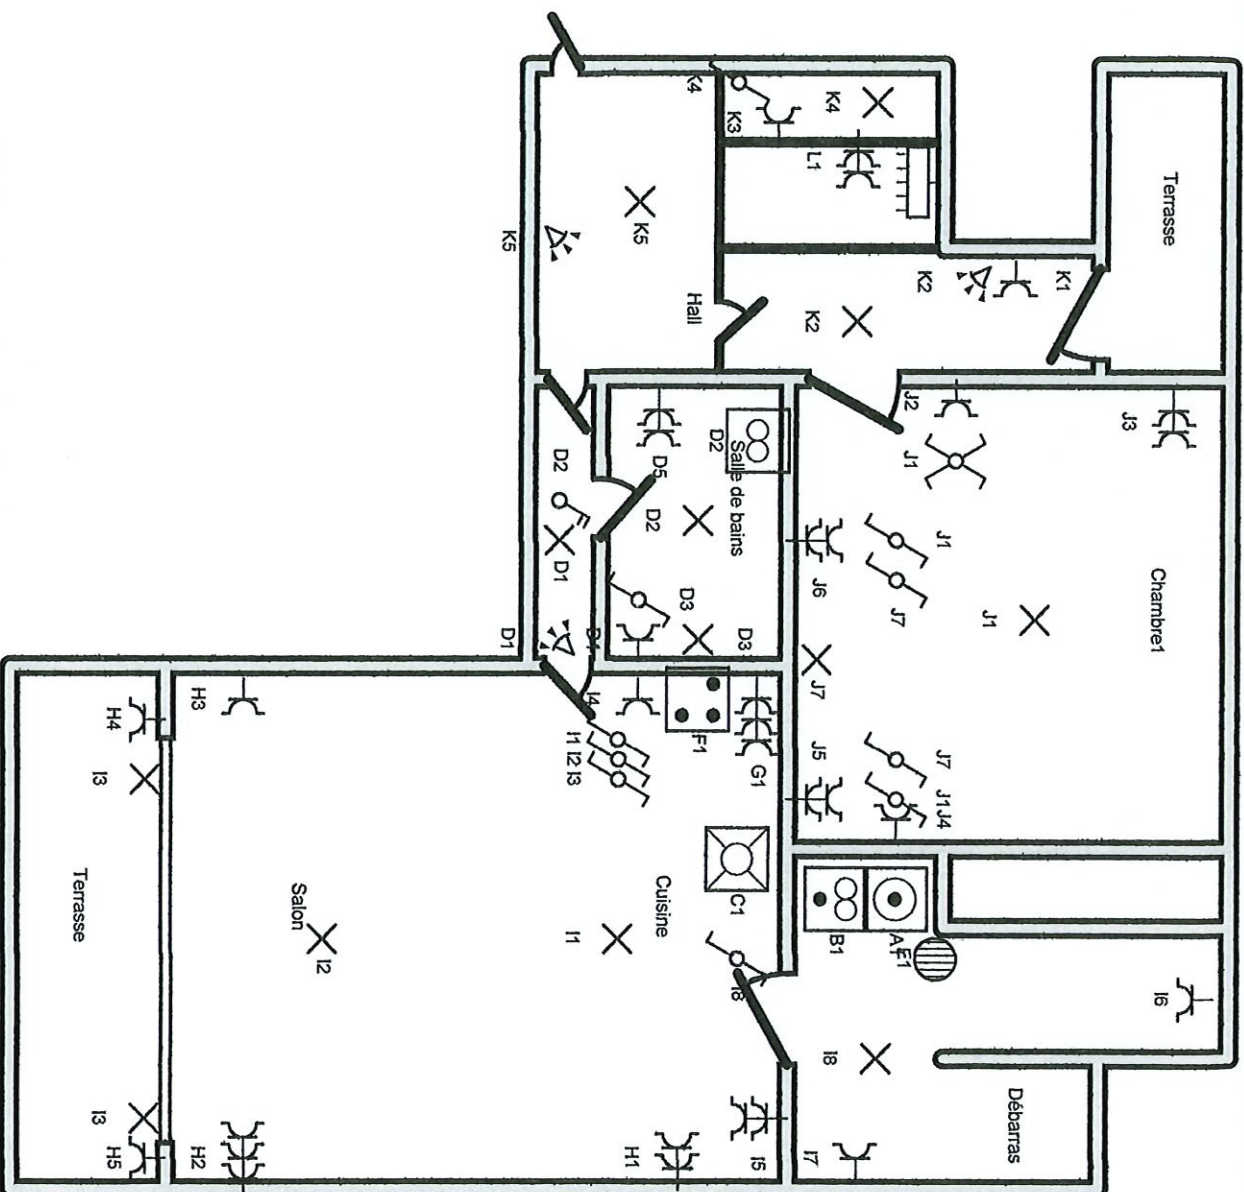

24/08/12  
Atlas Controle

02 720 64 04  
www.atlascontrole.be

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

Installateur  
YS ELEC

Rue Pré Avans 9  
4601 Argenteau  
Tél.: 0494366932 GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -



p. 3/4

Schéma de position

Date: 08-08-22

3 x 230V ~ 50Hz

Ma passion à votre service!

Schéma dessiné par:

- A: Lessiveuse
- B: Séchoir
- C: Lave-vaisselle
- D: Salle de bain
- E: Boiler
- F: Cuisinière électrique
- G: Cuisine prises plan de travail
- H: Prises cuisine séjour terrasse
- I: Eclairages et prises salon buanderie terrasse
- J: Chambre
- K: Eclairages et prises hall
- L: Prises coffret
- M: Réserve
- N: Protection colonne
- O:



Atlas Controle

02/726 64 04

www.atlascontrole.be

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

Installateur

YS ELEC  
Rue Pré Awans 9  
4601 Argenteau  
Tél.: 049436932 GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -



p. 4/4

Liste des circuits

Date: 08-08-22

3 x 230V ~ 50Hz

Ma passion à votre service!

Schéma dessiné par: