

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium



GG0068980

FOR - CTRL ELEC - 24-08-2022 A1

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

13.593

Date du contrôle:

24/08/2022

Lieu du contrôle:

Av. Ferdinand Nicolay 18, 4970 Stavelot

Belgique

Agent-visiteur:

Ludovic Morelli

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

24/08/2022 13:26:47

Prochaine visite avant le:

24/08/2047

Données générales

Adresse de l'installation

Av. Ferdinand Nicolay 18, 4970 Stavelot Belgique

Désignation de l'unité

4 étage

Type de locaux

Appartement 18/2 4 étage

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

YS Elec

Adresse du propriétaire

Av. Ferdinand Nicolay 18, 4970 Stavelot Belgique

Installateur

YS Elec

BE0728748429

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

20385561

Code EAN

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X10

Tension de service

3 x 400 V + N

Protection générale

32 A 4P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schémas

Nombre de tableaux

2

Différentiel de tête

300mA - 63A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

18

Isolement (M Ω)

> 500 MOhms

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.
Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Liste des remarques

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4

Repérage coffret électrique

300mA (63A)	30mA (63A)	30mA (63A)	A (20A)	B (20A)	C (20A)	D (16A)	E (16A)	
Différentiel Général	Différentiel locaux humides		Lessiveuse	Séchoir	Lave vaisselle	Salle de bain 1,Boiler	Salle de bain 2 ,hall de nuit	
F (25A)	G (20A)	H (20A)	I (20A)	J (20A)	K (20A)	L (16A)	M (16A)	
Taque électrique	Cuisine prises plan de travail	Four	Micro-onde	Prises Salon	Prises Salle à manger	Eclairages Salon, Salle à manger, bureaux	Eclairages Cuisine, WC	
N (16A)	O (16A)	P (16A)	Q (16A)	R (16A)	S (16A)	T (16A)	U (16A)	V
Chambre1	Chambre2	Chambre3	Bureau	Buanderie	Clim	Clim2	Prise coffret et Horloge	HORLOGE



Yannils Paschalidis

Rue pré d'Awans 9

4601 Argenteau

Tél. : - GSM : 0494366932

E-mail : yselec2019@gmail.com

Date : 08/08/2022

Réseau : Triphasé 230V 50Hz

Ma passion à votre service

En cas de déclenchement intempestif, veuillez contacter votre installateur électrique.



24/69/22

Atlas Controle



02/726 64 04

www.atlascontrole.be



Atlas Controle
02/726 64 04
www.atlascontrole.be

24/68/11

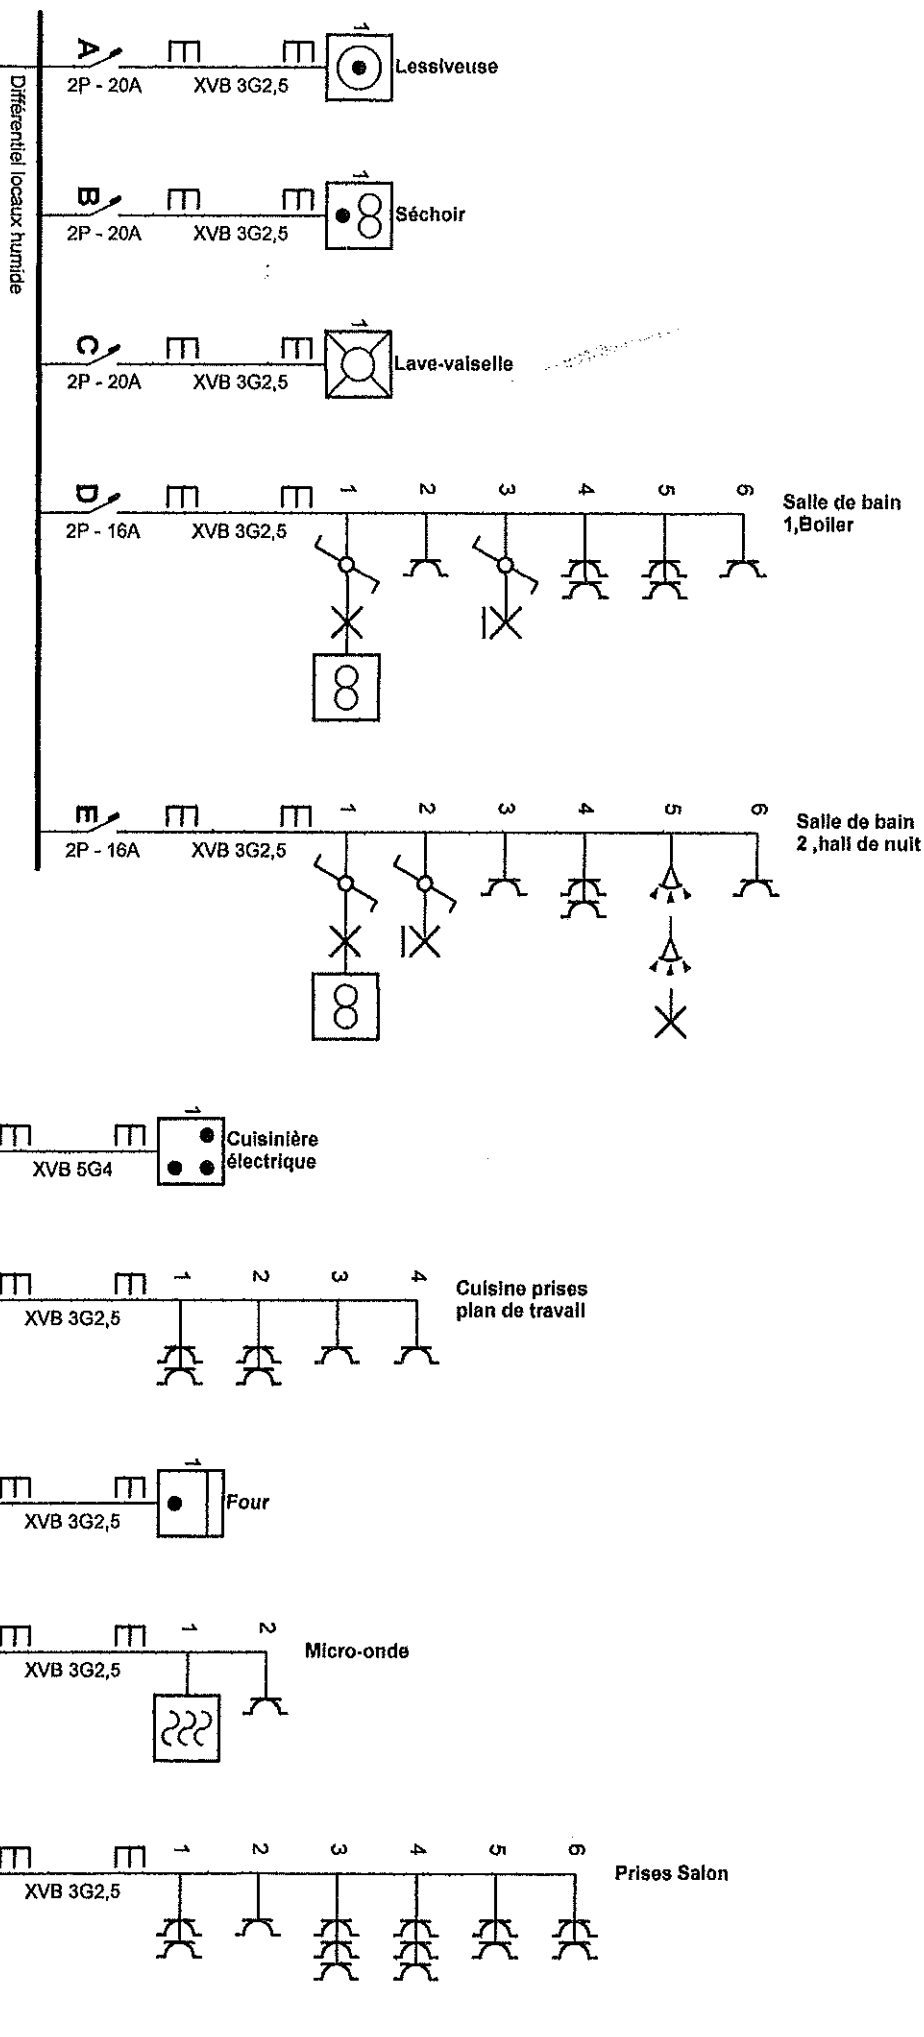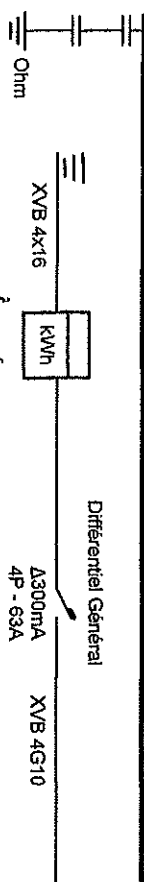

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

YS ELEC
Rue Pré Awans 9
4601 Argenteau
Tél.: 0494366932 GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 1/5
Schéma unifilaire

Date: 08-08-22

3 x 230V ~ 50Hz

Ma passion à votre service!

Schéma dessiné par:



24/08/12
Atlas Controle
02/726 64 04
www.atlascontrole.be



Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

YS ELEEC
Rue Pré Awans 9
4601 Argenteau
Tél.: 0494366932 GSM: -
Fax: -
e-mail: -





p. 2/5
Schéma unifilaire

Date: 08-08-22

3 x 230V ~ 50Hz

Maisson à votre service!

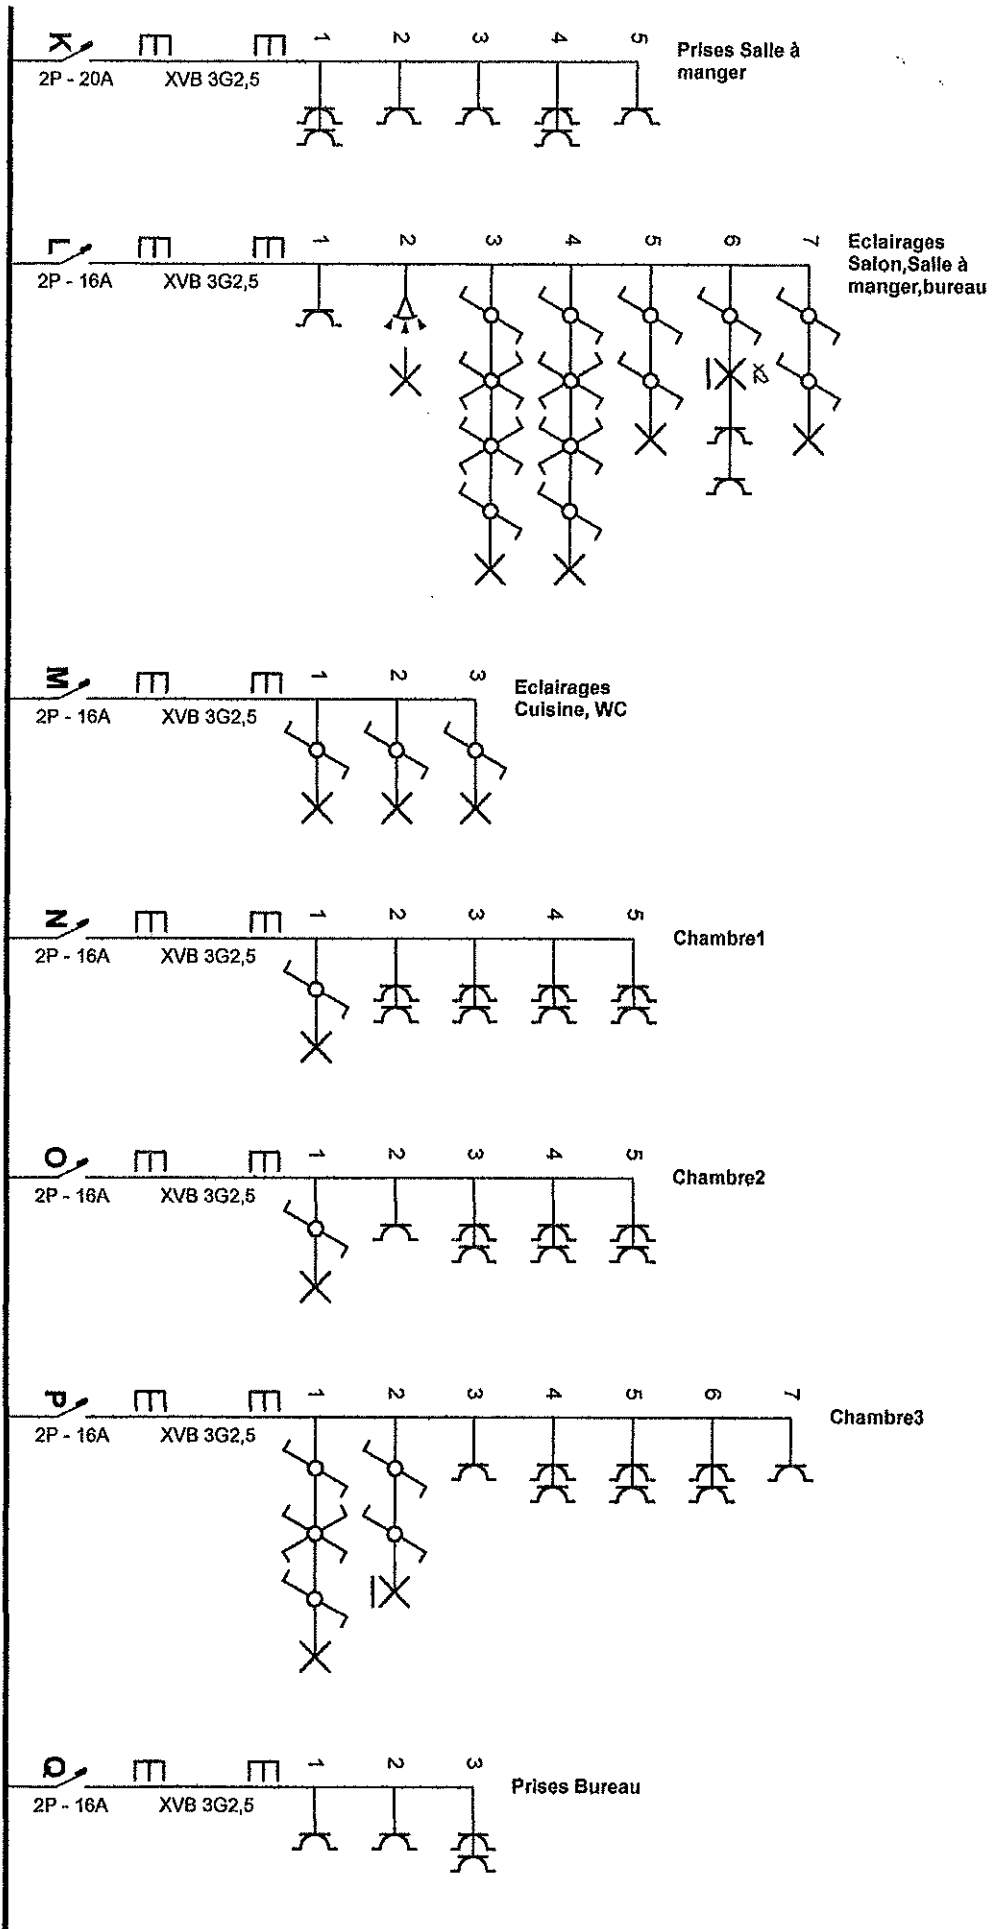

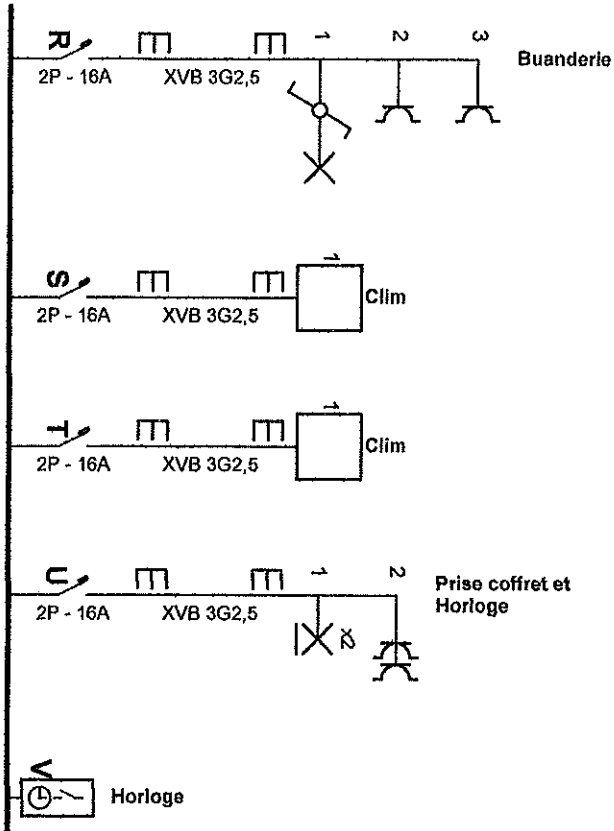

Atlas Controle
021726 64 04
www.atlascontrole.be

29/68/xx

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

YS ELEC
Rue Pré Awans 9
4601 Argenteau
Tél.: 0494369932 GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 3/5

Schéma unifilaire

Date: 08-08-22

3 x 230V ~ 50Hz

Ma passion à votre service!

Schéma dessiné par:


24/68/11

Atlas Controle

02/726 64 04
www.atlascontrole.be



[Signature]

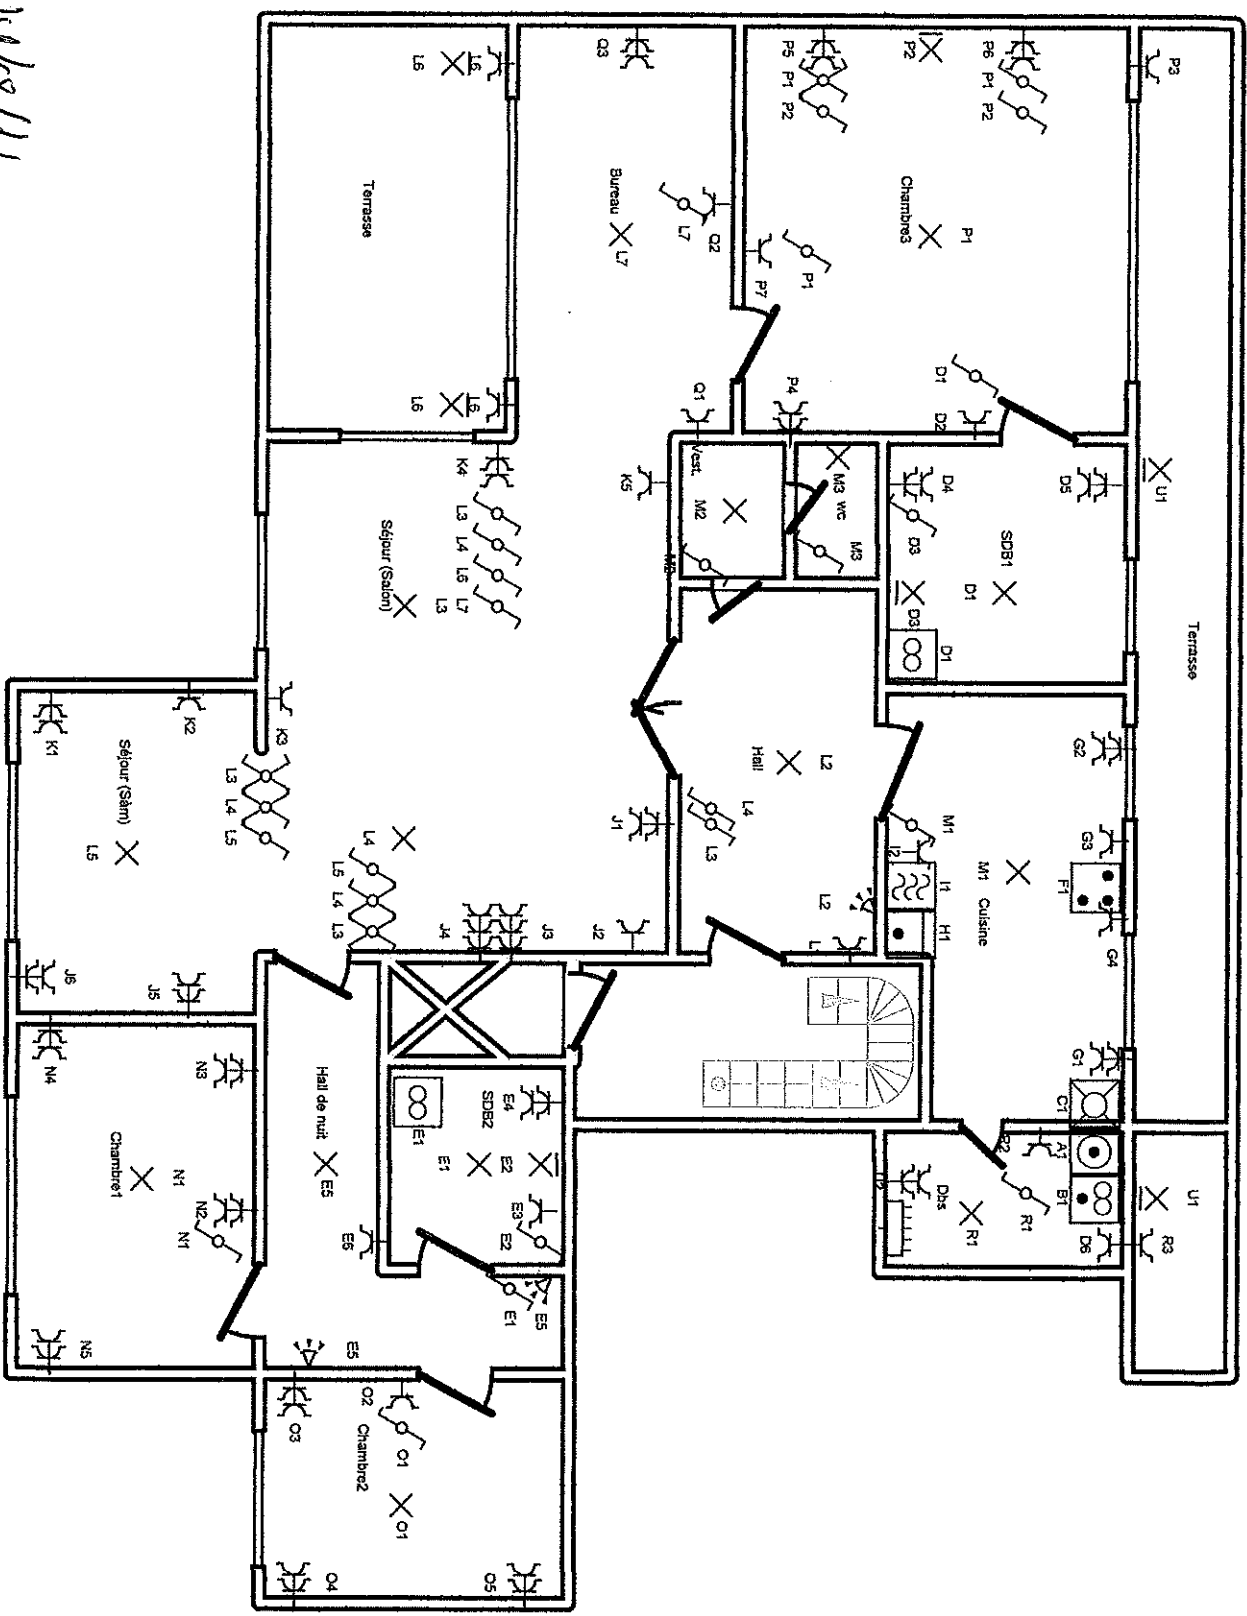

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

YS ELEC
Rue Pré Awans 9
4601 Argenteau
Tél.: 0494366932 GSM: -
Fax: -
e-mail: -

P. 4/5
Schéma de position

Date: 08-08-22

3 x 230V ~ 50Hz

Ma passion à votre service!



Schéma dessiné par:

A:	Lessiveuse
B:	Séchoir
C:	Lave-vaisselle
D:	Salle de bain 1,Boiler
E:	Salle de bain 2 ,hall de nuit
F:	Cuisinière électrique
G:	Cuisine prises plan de travail
H:	Four
I:	Micro-onde
J:	Prises Salon
K:	Prises Salle à manger
L:	Eclairages Salon,Salle à manger,bureau
M:	Eclairages Cuisine, WC
N:	Chambre1
O:	Chambre2
P:	Chambre3

Q:	Prises Bureau
R:	Buanderie
S:	Clim
T:	Clim
U:	Prise coffret et Horloge
V:	Horloge

24/8/12


Atlas Controle
 02/726 64 04
 www.atlascontrole.be



Adresse de l'installation électrique Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -		Installateur YS ELEEC Rue Pré Awans 9 4601 Argenteau Tél.: 0494366932 GSM: - Fax: - e-mail: -	
Schéma dessiné par:		p. 5/5 Liste des circuits Date: 08-08-22 3 x 230V ~ 50Hz Ma passion à votre service!	