

# Detail indienststellingen aardgas

## Klantgegevens

Voornaam

Naam \*

Ons Dak

Straat \*

Nummer

Bus

MAASTRICHTERSTEENWEG

31

Postcode \*

Plaats \*

3680

MAASEIK

Telefoon

E-mail

+3289518403

info@onsdak.be

## Uitvoeringsadres

Straat \*

Nummer

Bus

Toev.

Krameltplein

10

 Busnummer niet gekend

Postcode \*

Plaats \*

3680

Maaseik

## Aardgasmeter

EAN-code \*

Meternummer \*

541449200003869687

14033409

Merk \*

Type \*

METRIX

Balg-1pijp-geschroefd

Bouwjaar \*

Meterstand \*

2014

0 , 193

Uitgevoerd werk \*

- In dienst GAS (eerste)  
 In dienst GAS (volgende)

## Gekoppelde elektriciteitsmeter

Serienummer

Reden

61535302

## Keuringsinfo

 Installatie is gasdicht

Meterstand begin

0 , 193

Meterstand na 10 minuten

0 , 193

Verbruik na 10 minuten

0 , 0

 Keuring door controle-organisme

Naam controle-organisme

Keuringsdatum

Formulier nummer

 De installatie werd geplaatst door een CERGA-installateur, getuigschrift afgeleverd.

CERGA installateur

PEETERS &amp; ZONEN nv

CERGA nummer

02-01952-N

Interne referentie

285-140328-05

Installatie goedgekeurd \*


 Ja Nee

Opmerking

## Handtekening

Het document werd niet ondertekend, reden: Klant is afwezig.

[Annuleren](#)



A 0797593

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB) VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende: Naam: P. Peters Voornaam: P. Vertegenwoordiger van de onderneming: Teyler & A. Straat: J. J. Kamaal Moond Nr. 123 Bus: Postcode: 3560 Gemeente: Utrecht Tel: Fax: (in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma: Adres + tel:)

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna in het gebouw gelegen te: Straat: Kraamietplein Nr. 10 Bus: Verdieping: Postcode: 3530 Gemeente: Muenoestlaan Gasmeter merk: Moraik gasmeter nummer: 114037409 voor rekening van: Naam: S. Oms Dah Voornaam: Straat: Maasnicklersteeg Nr. 31 Bus: Postcode: 3520 Gemeente: Maastricht

te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.


Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur: Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben [X] ja [ ] neen indien ja: Cerga nr. 02-01951-M Voorbehouden aan de DNB:

Datum: 28.3.14 Handtekening: [Signature] Model 710628/13

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW). Dit schema mag vervangen worden door een schema/plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

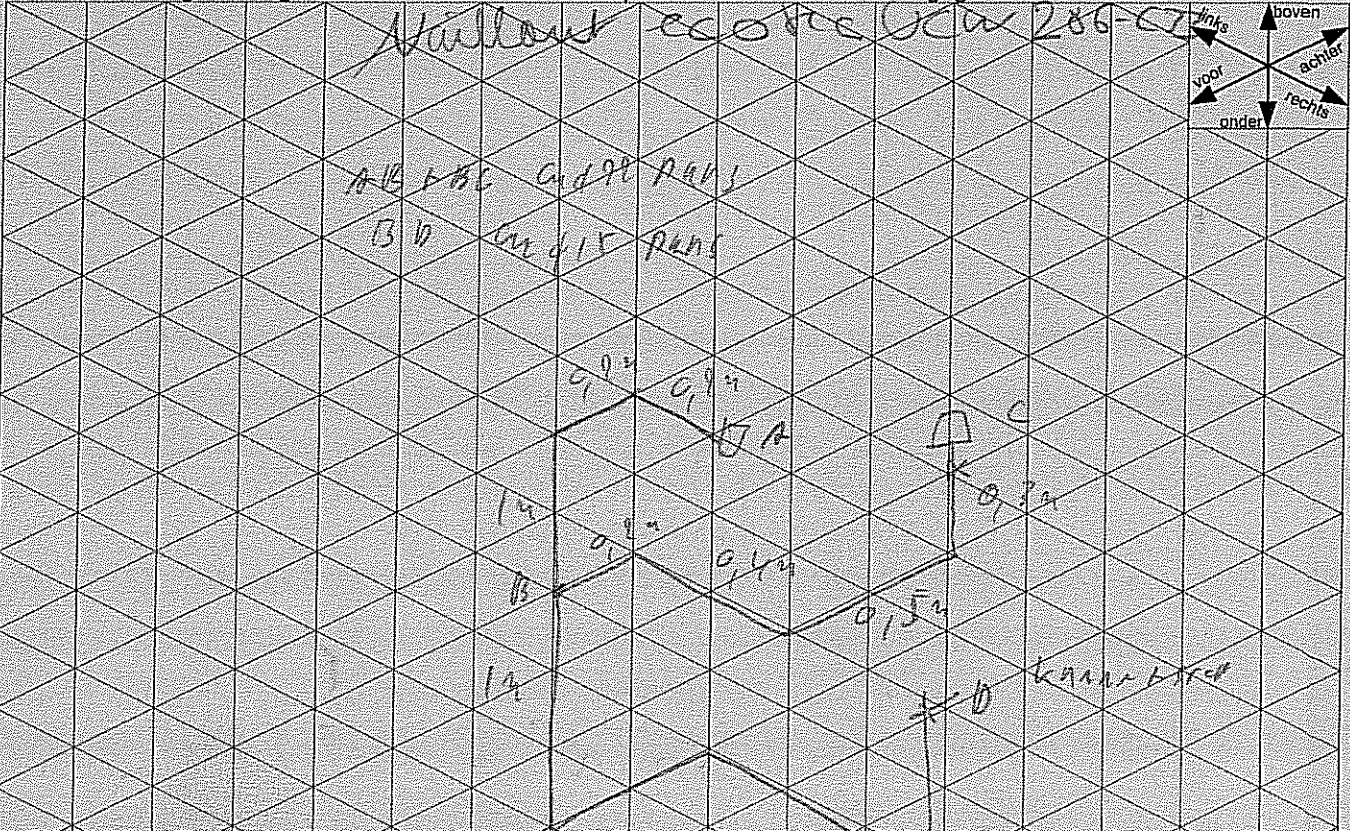

DNB - Roze: Klant - Groen: Controleorganisme - Geel: Installateur