Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61090239/00/NL/000

040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Schoolstraat 58 - G- 9140 Temse

Uitgevoerd op: 20/05/2022 **Uitgevoerd door:** YOUSSEF BOUDRAA (5897)

Conform

ORIGINEEL

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam	M. Van Steenbergen Bruno
Adres	Driegaaienstraat 52- 9100 Sint-Niklaas

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam	Bauwens-Heyman
Adres	Schoolstraat 58 - G- 9140 Temse

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Niet van toepassing

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 087 192
Adres	Schoolstraat 58 - G- 9140 Temse
EAN-code	541448820065437504
Nr Teller	3990268
Teller index dag	1998
Teller index nacht	0
Exclusieve nachtteller nr.	3994003
Exlusieve nachtteller - index	3334
Type installatie	HUISHOUDELIJKE Inst.

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61090239/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	-	Controlebezoek (6.5.)
Datum van de uitvoering van de installatie	-	Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020
Informatie inhoud controle	-	Geen
Afwijkingen	-	Toepassing van deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	400+N
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardingslus
Voedingsleiding - Type	XVB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm^2)	10
Aantal eindstroombanen	14
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (exclusief nacht) (A)	40
Installatie (meter "exclusief nacht") ontworpen voor een maximale stroom van (A)	40
Spanning (meter "exclusief nacht") (V)	400+N
Aard van de stroom (meter “exlusief nacht”)	Driefasig
Voedingsleiding (meter "exclusief nacht") – Type	XVB
Voedingsleiding (meter "exclusief nacht") - Doorsnede (mm^2)	10
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	3

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Hoofd	40	300	A

ORIGINEEL


Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61090239/00/NL/000

Beschrijving van de elektrische installatie

Hoofdbord

Plaats	Inkomhal
Aantal differentieelstroominrichtingen	3
Aantal stroombanen	14

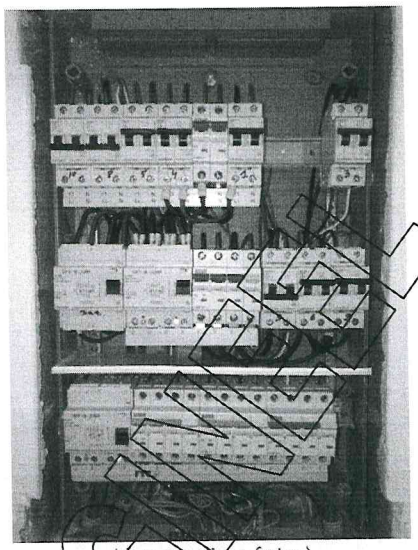

(Inwendige foto)

ORIGINEEL

Type of aarding	Aardingslus
Waarde (Ω)	11

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie	schoolstraat 58G
Stroombaanschema - versie	0.1
Stroombaanschema - datum	20/05/2022
Eendraadsschema	Zie bijlagen
Situatieplan - referentie	Schoolstraat 58G
Situatieplan - versie	0.1
Situatieplan - datum	20/05/2022
Situatieplan	Zie bijlagen

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61090239/00/NL/000

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	11
Waarde van het algemeen isolatieniveau (MΩ)	900
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

ORIGINEEL

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61090239/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 20/5/2047.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd niet verzegeld.

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vinçotte

ORIGINEEL

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.